

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事

令和6年12月

株式会社 柴建築設計事務所

設計概要（共通）

1. 一般事項

工事名称		(仮称) 04国補 常陸太田市新総合体育館建設工事		発注者		常陸太田市	
敷地位置	住居表示			工事種別	○新築 ・増築 ・別棟増築 ・増改築 ・改築 ・移転 ・用途変更 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替え		
	地名地番	茨城県常陸太田市新宿字百分8番地他15筆、稲木町1373-1、1402番			主要用途	体育館（防火避難規定は観覧席の規定）	
	用途地域	・第一種低層住専 ・第二種低層住専 ・第一種中高層住専 ・第二種中高層住専 ・第一種住居 ・第二種住居 ・準住居 ・近隣商業 ・商業 ○準工業 (基準時、令和6年1月15日) ・工業 ・工業専用 ○指定なし					
	防火地域	・防火 ・準防火 ○法22条の地域 ○指定なし ・2つの地域にわたる場合（防火 ㎡ 準防火 ㎡）			駐車場等	申請部分 申請以外の部分	
	法定建ぺい率	60 % （ ）				- 合 - 合	
	法定容積率	200 % （ ）			建築物	1) (1) 棟 () 造 2) () 棟 () 造	
その他の指定 (都市計画)	・美観地区 ・風致地区 (国立公園) ・駐車場整備地区 ・土地区画整理事業地区 ・宅地造成工事規制区域 ・砂防区域 ○地区計画区域 (山吹運動公園周辺地区) ・特定街区 ・総合設計 ・その他		工作物	1) () () カ所 2) 塀、門扉等 一式			
道路巾員	前面 8.2 m	法42条(1) 項 (1) 号道路		外構	① 外構 一式 ② 屋外排水設備 一式 ※体育館棟廻りのみ(その他外構工事は別途工事)		
壁面線後退			造園		1) 樹木 一式 2) 移設樹木 一式		
敷地面積	97,418.50 ㎡ (29,469.09 坪)			解体	① 既存施設 解体一式 イ.() 棟 ロ.() 棟 ハ.() 棟 ② 樹木・伐採伐根 一式 ※撤去図を参照		
	2つの地域にわたる場合 (90,246.41 ㎡ 7,172.09 ㎡)		工期予定		着工 年 月 日 竣工 年 月 日		
	申請部分	申請以外の部分					
	建築面積	6,525.22 ㎡	685.18 ㎡		7,210.40 / 97,418.50 × 100 = 7.4014 ≒ 7.41 % ≦ 許容 60 %		
	延べ面積	イ.建物全体 6,875.95 ㎡	852.25 ㎡		7,728.20 ㎡		
	容積対象面積 (イ-ロ-ハ)	6,818.47 ㎡	852.25 ㎡		7,670.72 ㎡		
容積率		7,670.72 / 97,418.50 × 100 = 7.873 ≒ 7.88 % ≦ 許容 200 %		諸制度の活用による緩和 ・あり ・総合設計制度 ・ () 緩和の概要 ()			

2. 建築物概要（棟別）

棟名	体育館棟	法・条例等
建物用途	体育館・観覧場	・茨城県建築基準条例
工事種別	一括	・常陸太田市火災予防条例
構造・規模	RC構造一部鉄骨造・SRC造、地上2階	・常陸太田市都市公園条例
基礎・杭	杭基礎	・土壌汚染対策法
耐火建築物	○耐火建築物 ・準耐火建築物 (イ-1) ・準耐火建築物 (イ-2) ・準耐火建築物 (ロ-1) ・準耐火建築物 (ロ-2) ・その他	・ひとにやさしいまちづくり条例・施行規則 ・茨城県景観形成条例
防火対象物	消防法施行令別表第1の区分 第1項(イ)	・建設リサイクル法
屋根	アスファルト防水、ステンレス防水	・茨城県中高層建築物によるテレビ受信障害未然防止に関する指導要綱
外壁	RC壁、押出成形セメント板	・都市計画法第29条
軒裏	ケイカル板	・各競技団体の公式施設基準
建築面積	6,525.22 ㎡	
延べ面積	6,875.95 ㎡	
各階床面積	階 ㎡ (坪) 階高 m 階別用途	
2階	1,556.39	体育館・観覧場
1階	5,319.56	体育館
合計	6,875.95 ㎡ (2,046.42 坪)	
高さ	設計GL (TP.18.00(=平均GL)) +21.3m	
最高の高さ	設計GL+10.5m	
前面道路の中心高と基準GLとの関係	前面道路中心高さ (TP.16.31~17.25) = 設計GL-1.69~0.75	
建築設備の種類	○給水 ○排水 ○電気 ○ガス ○換気 ○空調 ○避雷針 ○昇降機 ○非常用照明 ・非常用 機械排煙 ・浄化槽 ・	
消防設備の種類	○火災報知設備 ○非常警報 ○誘導灯 ○漏電警報 ○屋内消火栓 ○スプリンクラー ・連絡送水管 ・消防用水利 ・屋外消火栓 ・非常エレベーター ・化学消火 ・	

3. その他（増・改築経歴等）

外構工事区分について
・建築本工事・外構工事（別途工事）の区分ラインは、図示する。
・建築本工事：排水経路（雨水、上下水は外構の最初の樹まで）、幹線引込関連（地中埋設物（電気インフラ配線等）、引込柱等）
・外構工事（別途工事）：上記以外の外構工事（多目的駐車場屋根、屋上トイレ1・2、パーゴラ、駐車場整備（駐車場ライン・外灯等）、雨水貯留槽、排水経路（雨水、上下水）、造成、舗装、植栽、散水栓健康遊具、EV車用設備、マンホールトイレ、階段ベンチ、フラッグポール、外構サイン、困障、工作物

4. 附近見取図・案内図

○申請地：茨城県常陸太田市新宿字百分8番地他15筆、稲木町1373-1、1402番

茨城県立
太田西山高校

河川(源氏川)

計画地

JR常陸太田駅

敷地範囲

工事範囲

N

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事

A 建築工事

02 設計概要（共通）

最終版 2024年12月

S=1:4000(A1)
S=1:8000(A3)


株式会社 柴建築設計事務所

＜代表設計者＞
一級建築士 大臣登録 第52731号
柴 恭


2023年版



20230220

工事区分表（共通）																							
工事区分表		項目	細目	建築	機械空調	電気昇降機	別途	項目	細目	建築	機械空調	電気昇降機	別途										
1）項目は番号に○印がついたものを適用する。 2）区分表は○印のつかない場合は※印のついたものを適用する。 3）○と※印がついた場合は、共に適用する。 4）特記事項は ○印がついたものを適用する。																							
項目	細目	建築	衛生	機械空調	電気昇降機	別途		項目	細目	建築	衛生	機械空調	電気昇降機	別途									
①仮設	電力引込み工事（負担金を含む）	※	・	・	・	・	⑦コンクリート製 消火ポンプ水源 消防用水 （防火水槽）	⑮カーテン ブラインド	内部リターンガラリ（図示範囲のみ建築工事）	※	・	・	・	・	⑮制御関係	同上幕板	※	・	・	・	・	・	
	給水引込み工事（負担金を含む）	※	・	・	・	・			同上化粧グリル	※	・	・	・	・		・	OAフロア内チャンネルベース	・	・	※	※	・	・
	下水接続工事（負担金を含む）	※	・	・	・	・			カーテン、ブラインド、暗幕	※	・	・	・	・		・	総合盤内制御盤取付調整	※	※	※	※	※	・
	ガス引込み工事（負担金を含む）	※	・	・	・	・			電動カーテンボックス、ブラインドボックス（レール共）	※	・	・	・	・		・	中央監視設備	・	・	※	※	・	・
	引込み以降の電力、給水、ガス工事	※	・	・	・	・		電動カーテン類の操作盤、コントロールパネル	※	・	・	・	・	・									
	着工より引渡までの電力使用料※（本料金を含む）	※	・	・	・	・		コントロールパネル以降の二次側配管配線	※	・	・	・	・	・									
	着工より引渡までの給水使用料※（本料金を含む）	※	・	・	・	・		電動カーテン類の一次側電源供給	・	・	・	※	・	・									
	着工より引渡までの下水使用料※（本料金を含む）	※	・	・	・	・																	
	着工より引渡までのガス使用料※（本料金を含む）	※	・	・	・	・																	
	電話引込み工事、使用料金（基本料金を含む）	※	・	・	・	・			⑯化学物質の測定	内装施工後の室内空気質測定	※	・	・	・	・	・	⑯消火関係	動力制御盤（電気設備工事外）の取付、及び二次側配管配線	※	※	※	・	・
工事上各種申請届出費用	※	・	・	・	・																		
仮囲い	※	・	・	・	・	・																	
進入道路整備	※	・	・	・	・	・																	
ガードマン詰所、仮設便所	※	・	・	・	・	・																	
ガードマン	※	・	・	・	・	・																	
近隣に対する意口（電波障害含む）	※	・	・	・	・	・																	
②本設・引込み 及び接続 ※注１）	電力工事	・	・	・	※	・	⑧排水経路及び 外構工事	⑰防火戸	煙感連動用レリーズ取付	・	・	・	※	・	⑰防火シャッター	煙感連動用シャッター、レリーズ取付	※	・	・	・	・	・	
	給水引込み工事	・	・	・	・	○			レリーズ取付地下補強	※	・	・	・	・		・	一次側電源供給	・	・	・	※	・	・
	排水本管接続工事	・	※	・	・	・			連動制御盤及び配管配線	・	・	・	※	・		・	スイッチ及び配管配線	※	・	・	・	・	・
	ガス引込み工事	・	※														連動制御盤及び配管配線	・	・	・	※	・	・
	電話引込み工事（配管）	・	・	・	※	・																	
	本受電以降の工事中の基本料金	※	・	・	・	・																	
	試運転調整使用料金（電力、給水、排水、ガス等）	※	・	・	・	・																	
③電気室・機械室等	配管・配線ビット及び蓋取付	※	・	・	・	・	⑨厨房	⑱可動防煙垂壁	煙感用可動防煙垂壁、レリーズ取付	※	・	・	・	・	⑱自動扉	電動装置、検知装置その他二次側配管配線	※	・	・	・	・	・	

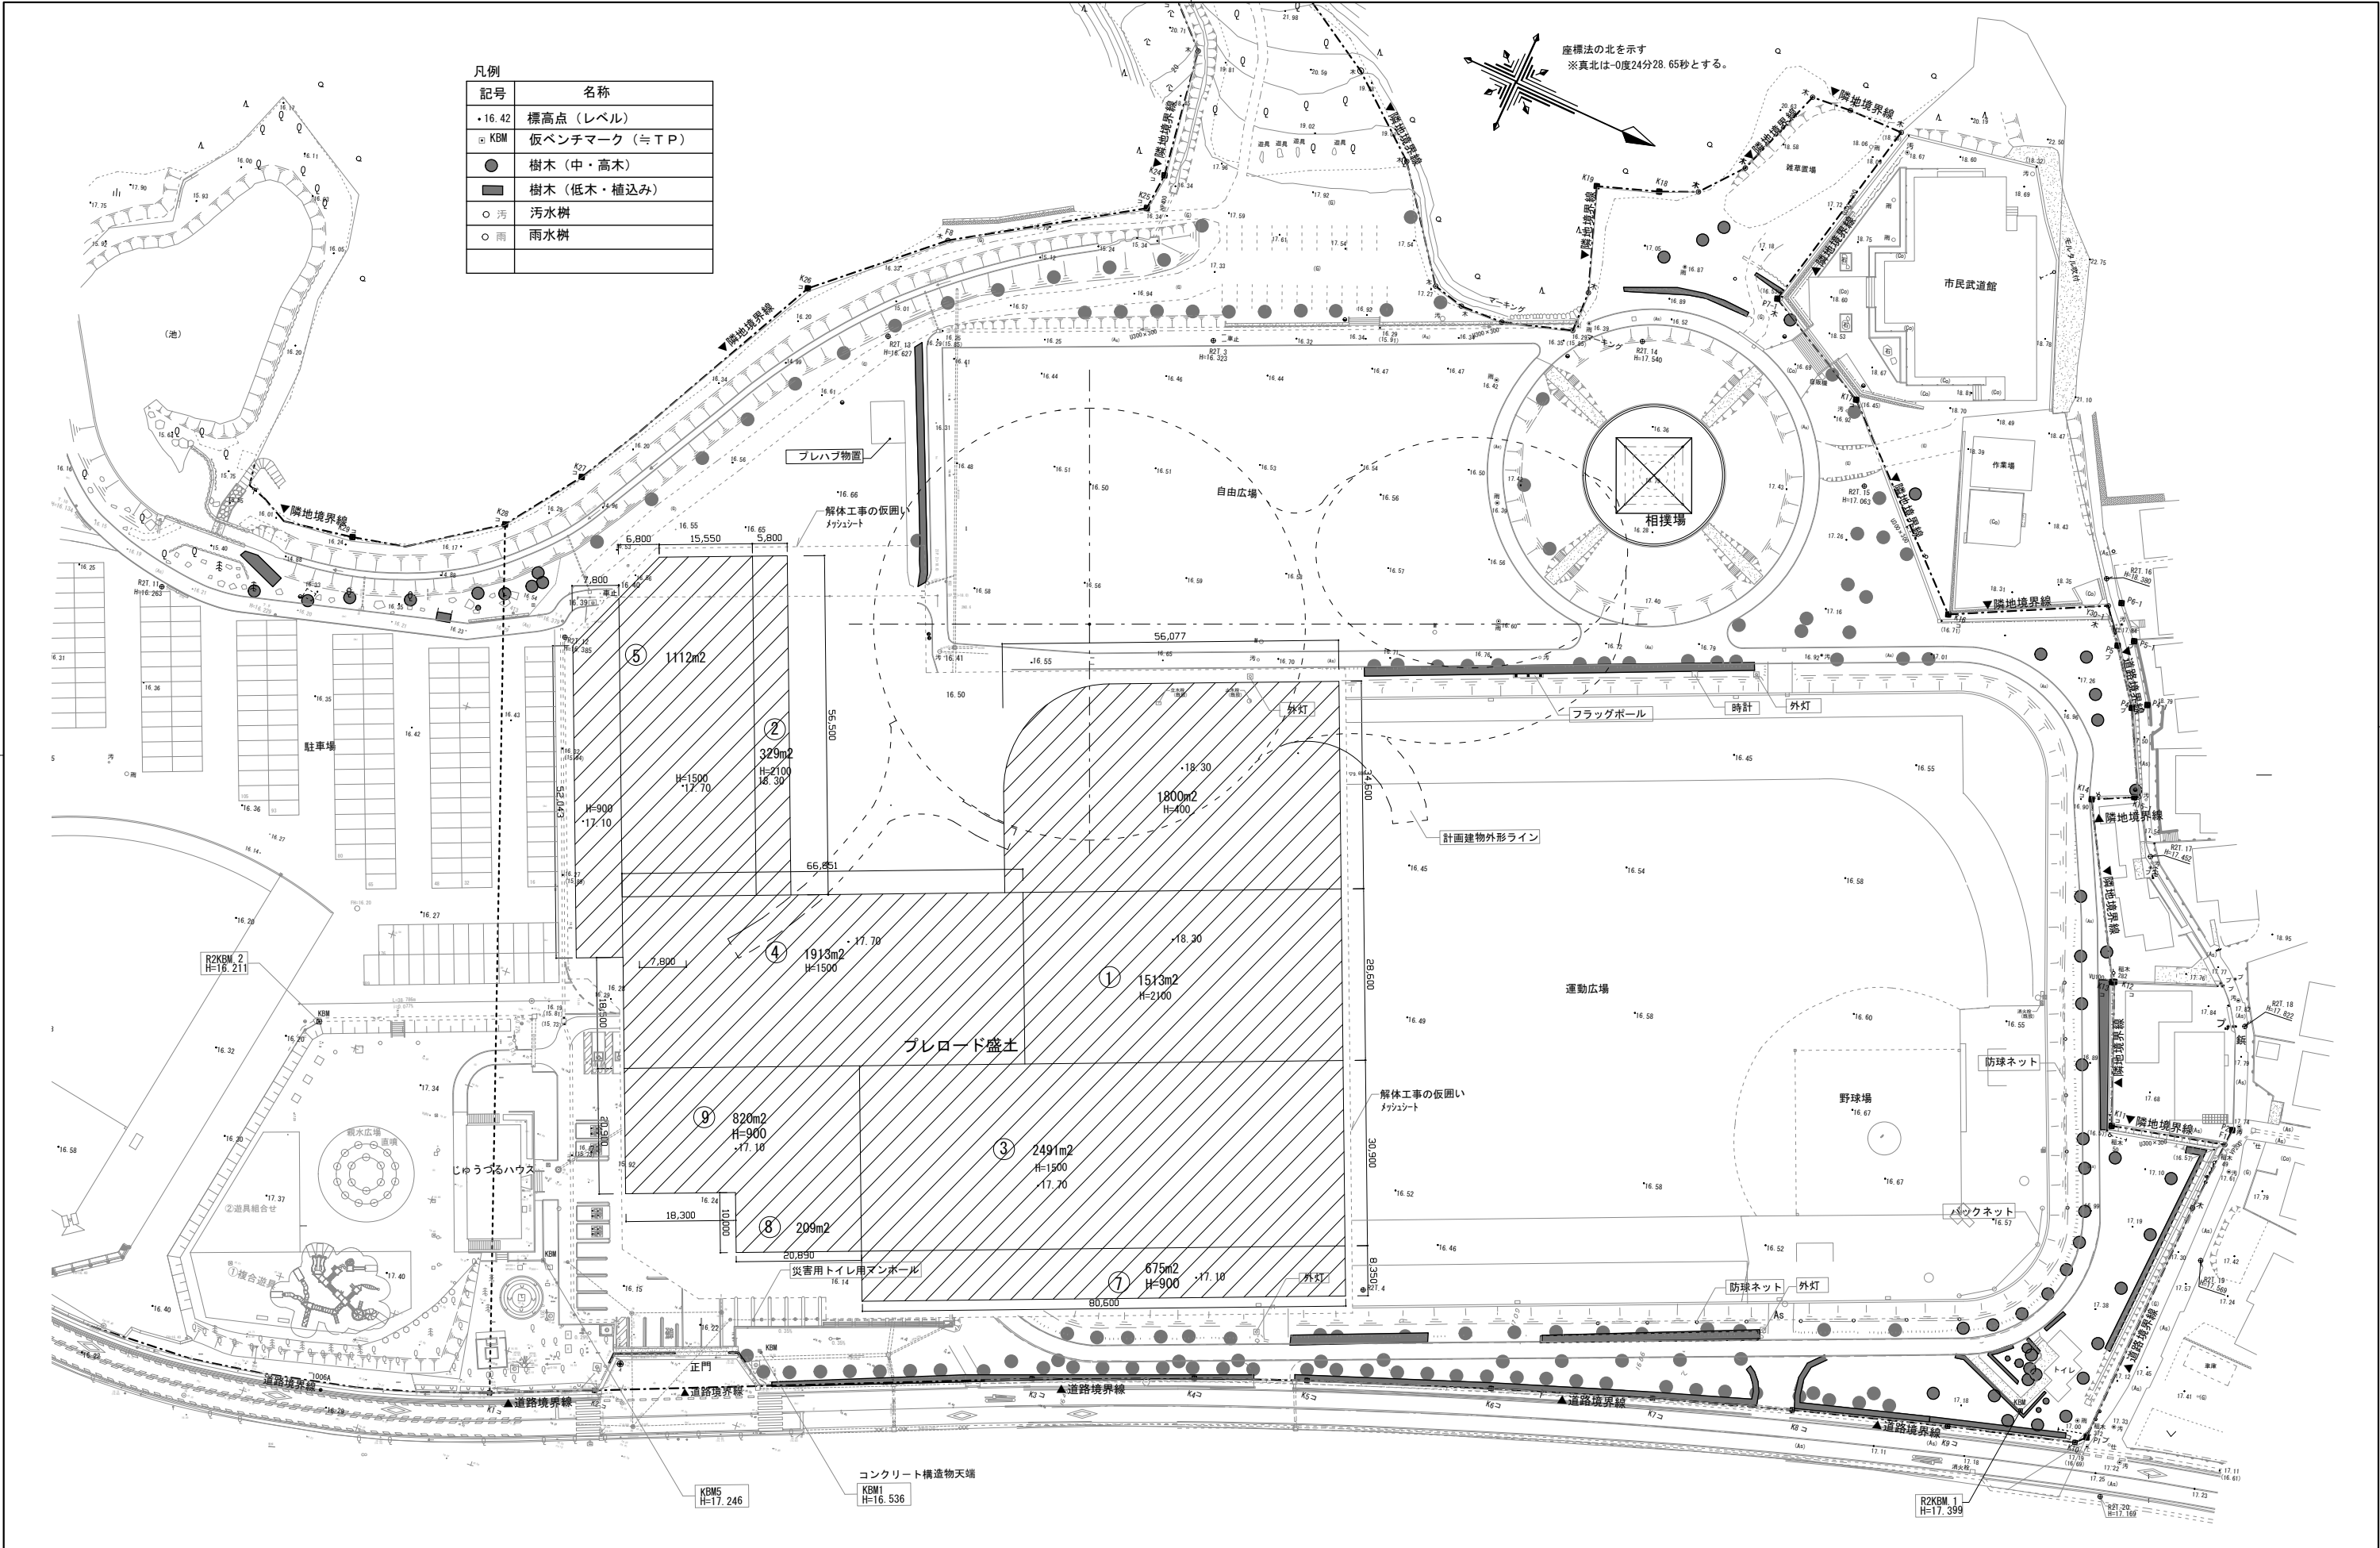

プレロード盛土を示す ※16.42のレベルの上に、H=〇〇mの盛土をしていることを示す		06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事	
A	建築工事	現況図	最終版 2024年12月
04	現況図	株式会社 柴建築設計事務所	
代表設計者 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭		S=1: 500 (A1) S=1: 1000 (A3)	

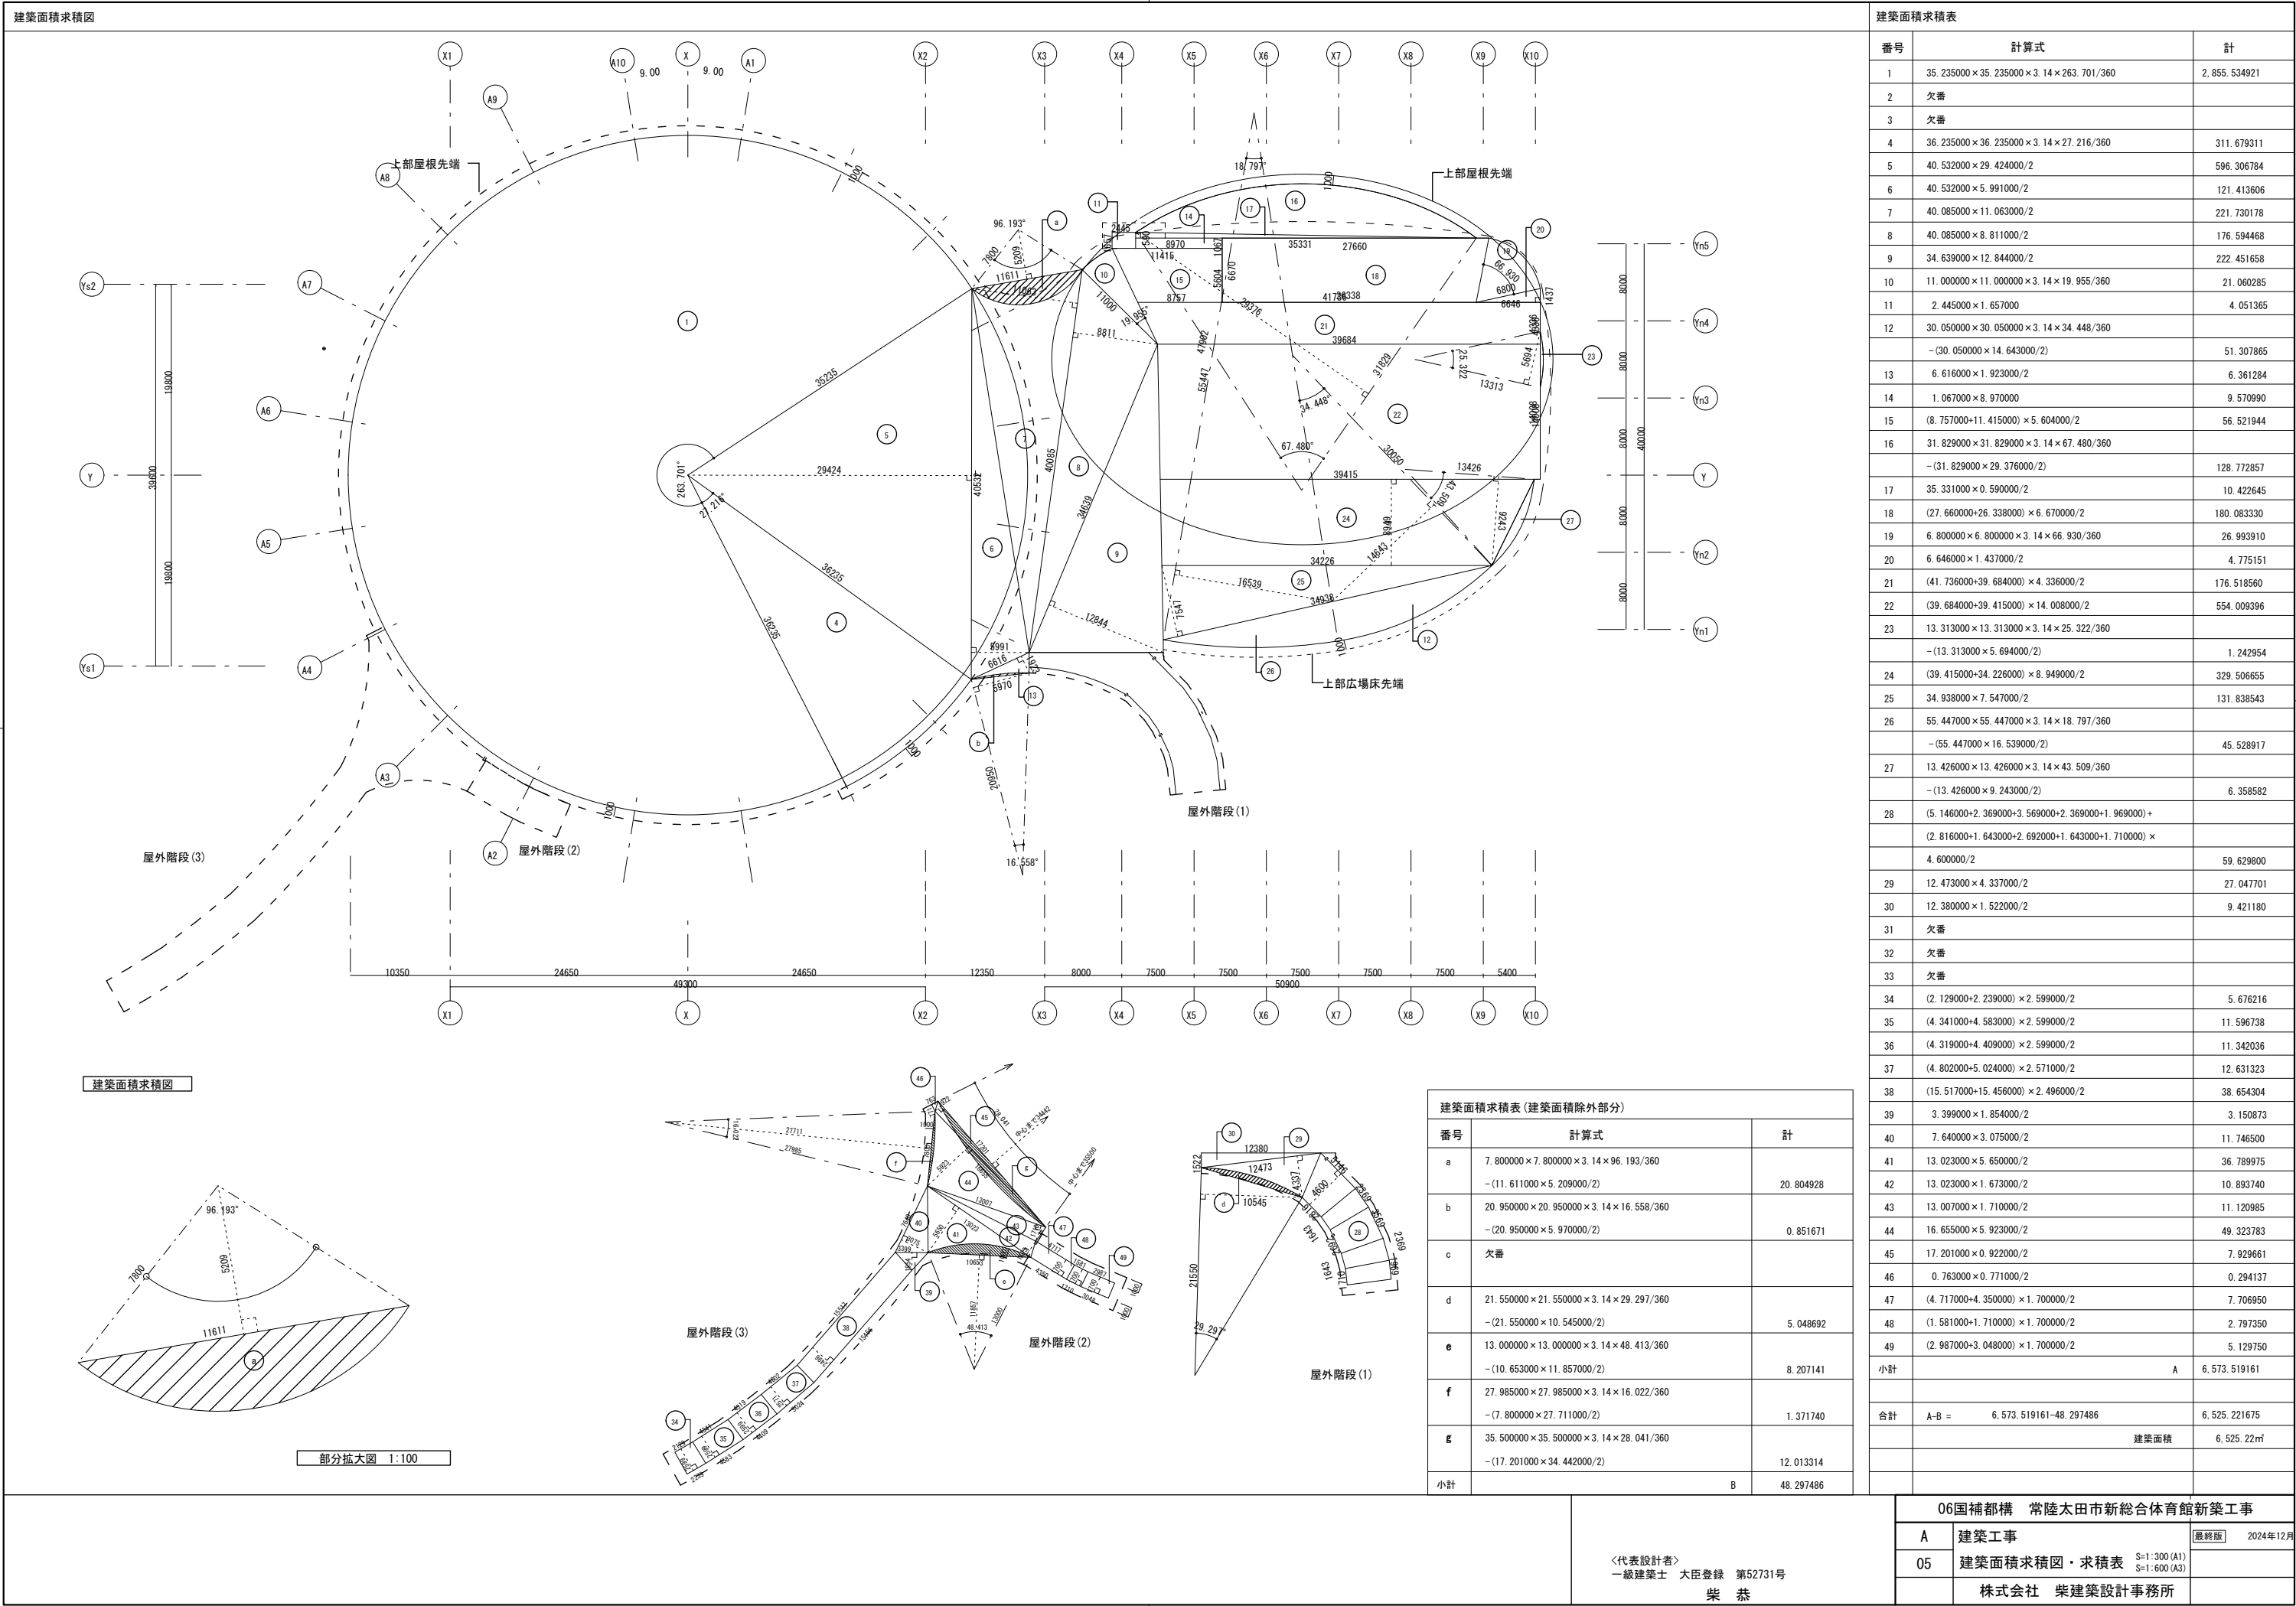

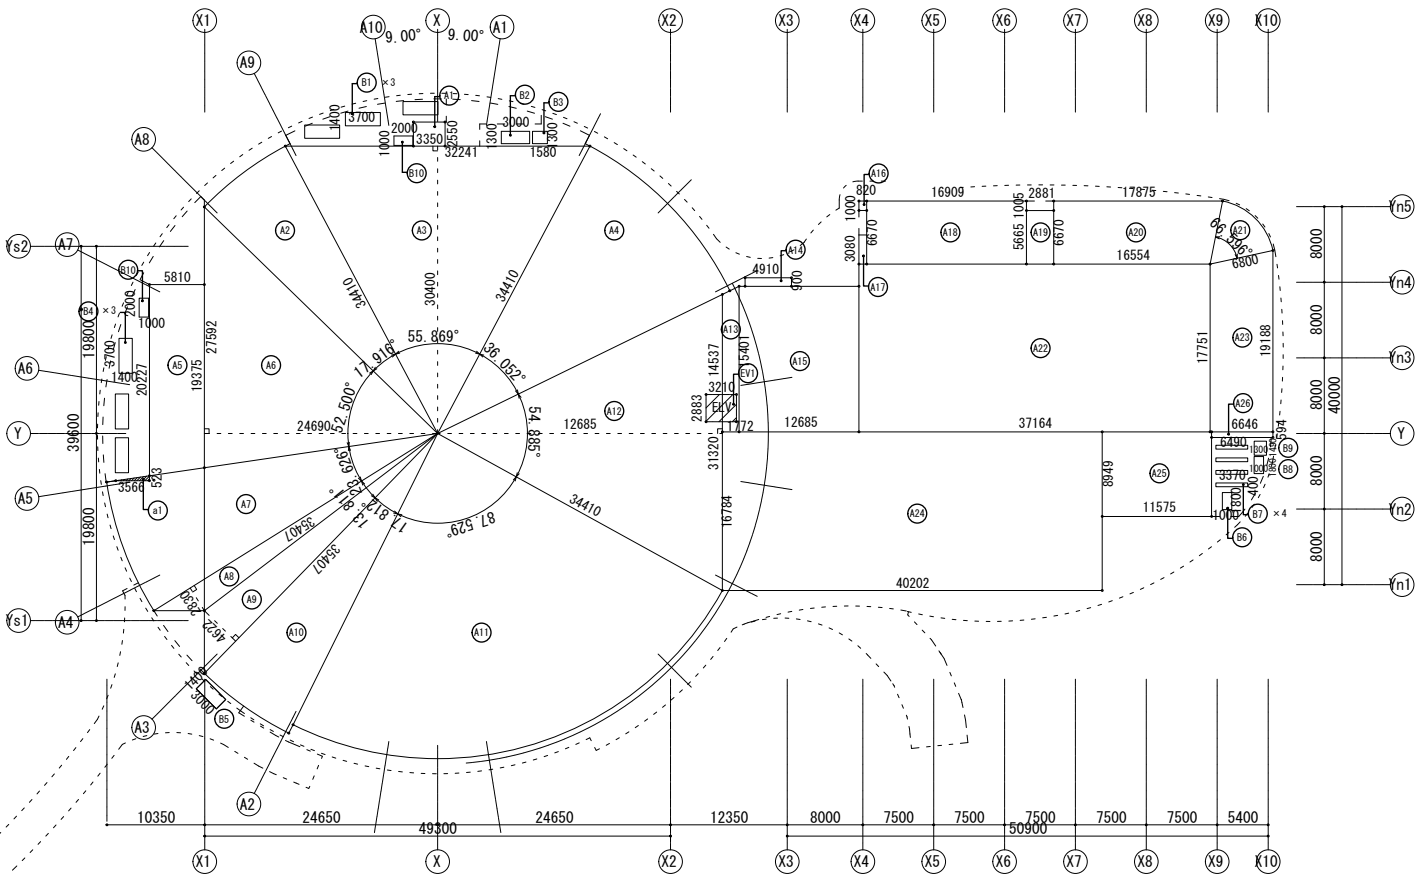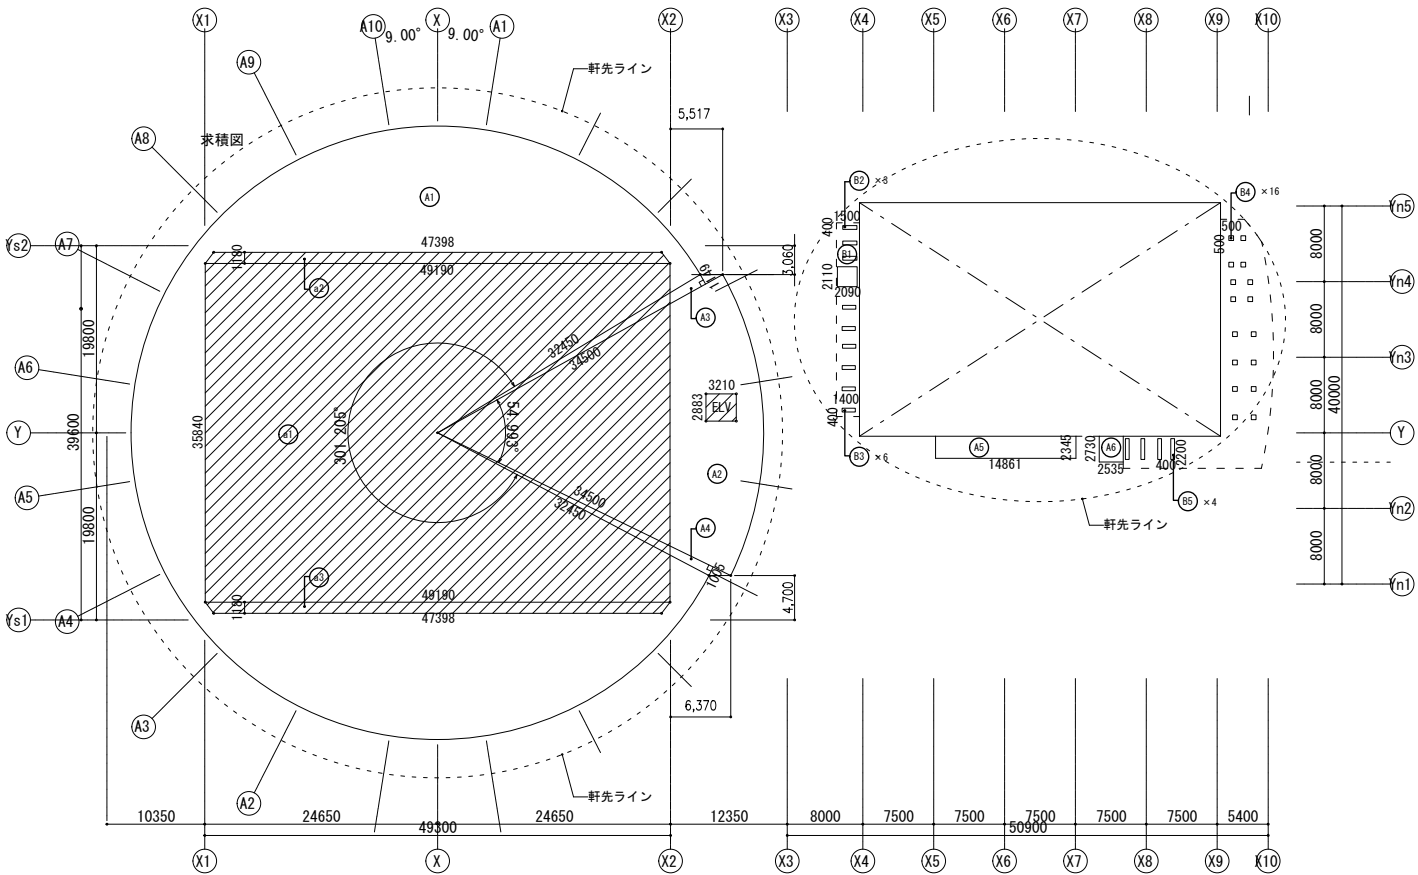

体育館 1 階求積表		
番号	計算式	計
A1	2.550000×3.350000	8.542500
A2	$34.410000 \times 34.410000 \times 3.14 \times 17.916/360$	185.028039
A3	$32.241000 \times 30.400000/2$	490.063200
A4	$34.410000 \times 34.410000 \times 3.14 \times 36.052/360$	372.328135
A5	$(20.227000 + 19.375000) \times 5.810000/2$	115.043810
A6	$27.592000 \times 24.690000/2$	340.623240
A7	$35.407000 \times 35.407000 \times 3.14 \times 23.626/360$	258.342352
A8	$35.407000 \times 2.830000/2$	50.100905
A9	$35.407000 \times 4.622000/2$	81.825577
A10	$35.407000 \times 35.407000 \times 3.14 \times 17.812/360$	194.768220
A11	$34.410000 \times 34.410000 \times 3.14 \times 87.529/360$	903.958430
A12	$31.320000 \times 12.685000/2$	198.647100
A13	$(15.401000 + 14.537000) \times 1.772000/2$	26.525068
A14	0.900000×4.910000	4.419000
A15	$15.401000 \times 12.685000$	195.361685
A16	1.000000×0.820000	0.820000
A17	3.080000×0.820000	2.525600
A18	$6.670000 \times 16.909000$	112.783030
A19	5.665000×2.881000	16.320865
A20	$(17.875000 + 16.554000) \times 6.670000/2$	114.820715
A21	$6.800000 \times 6.800000 \times 3.14 \times 66.596/360$	26.859203
A22	$17.751000 \times 37.164000$	659.698164
A23	$(19.188000 + 17.751000) \times 6.646000/2$	122.748297
A24	$16.784000 \times 40.202000$	674.750368
A25	$8.949000 \times 11.575000$	103.584675
A26	0.594000×6.490000	3.855060
a1	$3.566000 \times 0.523000/2$	-0.932509
EV1	2.883000×3.210000	-9.254430
小計		5254.156299
		5254.15㎡

エレベーター 1 階求積表		
番号	計算式	計
EV1	2.883000×3.210000	9.254430
小計		9.254430
		9.25㎡

機械基礎 1 階求積表		
番号	計算式	計
B1	$1.400000 \times 3.700000 \times 3$	15.540000
B2	1.300000×3.000000	3.900000
B3	1.300000×1.580000	2.054000
B4	$1.400000 \times 3.700000 \times 3$	15.540000
B5	1.400000×3.000000	4.200000
B6	1.800000×1.000000	1.800000
B7	$0.400000 \times 3.370000 \times 4$	5.392000
B8	1.800000×1.000000	1.800000
B9	1.490000×1.300000	1.937000
B10	$1.000000 \times 2.000000 \times 2$	4.000000
小計		56.163000
		56.16㎡

 床面積不算入部分

体育館 2 階求積表		
番号	計算式	計
A1	$32.450000 \times 32.450000 \times 3.14 \times 301.205/360$	2766.423890
A2	$34.500000 \times 34.500000 \times 3.14 \times 54.993/360$	570.916704
A3	$34.500000 \times 1.149000/2$	19.820250
A4	$34.500000 \times 1.005000/2$	17.336250
A5	$2.345000 \times 14.861000$	34.849045
A6	2.730000×2.535000	6.920550
a1	$35.840000 \times 49.190000$	-1762.969600
a2	$(49.190000 + 47.398000) \times 1.180000/2$	-56.986920
a3	$(49.190000 + 47.398000) \times 1.180000/2$	-56.986920
EV1	2.883000×3.210000	-9.254430
小計		1530.068819
		1530.06㎡


エレベーター 2 階求積表		
番号	計算式	計
EV1	2.883000×3.210000	9.254430
小計		9.254430
		9.25㎡

機械基礎 2 階求積表		
番号	計算式	計
B1	2.110000×2.090000	4.409900
B2	$0.400000 \times 1.500000 \times 3$	1.800000
B3	$0.400000 \times 1.400000 \times 6$	3.360000
B4	$0.500000 \times 0.500000 \times 16$	4.000000
B5	$2.200000 \times 0.400000 \times 4$	3.520000
小計		17.089900
		17.08㎡


面積表			
階	容積対象床面積	容積対象外床面積	計
1 階	5310.31	9.25	5319.56
2 階	1547.14	9.25	1556.39
合計	6857.45	18.50	6875.95


共通事項			天井見切縁 カーテンフラインド ボックス略号		V AL ST W PR		塩ビ製(既製品) アルミニウム製(A-BE、指定色)		床		内部仕上げ																			
1 特記事項は、○印のついたものを適用する ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。 ○と※印のついた場合は、共に適用する。 2 (○-○○-○)内の数字は、公共建築協会発行「建築工事標準詳細図 最新版」の詳細番号を示す。 3 (De-○○○)の数字は、「外部部分詳細図」の詳細番号を示す。 4 (Di-○○○)の数字は、「内部部分詳細図」の詳細番号を示す。 5 特記以外の木部は、EP-G(水系)とする。 6 特記以外の鉄部、亜鉛メッキ面は、SOP塗(F☆☆☆☆)とする。 7 備考欄の「測定対象室()」は、特記仕様書の「室内空気中の化学物質の濃度測定」を行う対象室を示し、 ()内数値は、測定箇所数を示す。 8 記号は下記による。											(1)特記以外の下地及び詳細番号は下記による。 <table><thead><tr><th>仕上げ種別</th><th>詳細番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>ビニル床シート</td><td>(1-01-4:t=10)RC</td></tr><tr><td>磁器質タイル</td><td>(1-01-5または6)</td></tr><tr><td>カーペット・タイルカーペット</td><td>(1-02-4または5)RC直張りの場合</td></tr><tr><td>たたみ</td><td>(1-02-3)</td></tr><tr><td>天然木化粧複合フローリング</td><td>(1-02-8)</td></tr><tr><td>RC床用塗料、防塵用塗料</td><td>(1-01-3:t=10)RC</td></tr><tr><td>モルタル、防水モルタル</td><td>(1-01-1) 防水モルタル厚(※ 15 ・ 30)</td></tr><tr><td>フリアークセスフロア</td><td>(1-02-14)</td></tr></tbody></table> (2)表記なきレベルは、FL±0とする。 (3)屋内のRC機械基礎は、床と同等の仕上を行う。 (4)デッキプレートをを用いたスラブに防水を行う場合は、デッキプレートに穴明(6φφ300×600)を行う。 (5)浮床などのグラスウールは96kg/m ³ とする。 (6)異なる床仕上げの取合いで、番摺りが無い場合はステンレス FB 見切 t=6mmを設置する。 (7)塗膜防水の上、仕上材による仕上げの指示がある場合は、保護コンクリートt=50の上、仕上げとする。 (8)屋内防水指示のある室の周囲壁面はRCを立ち上げ防水層を巻き上げる。 (9)床の防振 ・厨房の下部に居室がある場合は、厨房の床防水の上に (・RC浮床構造 ・ 防振東二重床(軽量衝撃音レベル等級LL50相当品) ※設計図による ・)を設ける。範囲は設計図による。 ・歩行など衝撃を伴う屋上の下部に、会議室・役員室など重要な部屋がある場合は屋上防水の上に (・ RC浮床構造 ・ 設計図による ・)を設ける。範囲は設計図による。		仕上げ種別	詳細番号	ビニル床シート	(1-01-4:t=10)RC	磁器質タイル	(1-01-5または6)	カーペット・タイルカーペット	(1-02-4または5)RC直張りの場合	たたみ	(1-02-3)	天然木化粧複合フローリング	(1-02-8)	RC床用塗料、防塵用塗料	(1-01-3:t=10)RC	モルタル、防水モルタル	(1-01-1) 防水モルタル厚(※ 15 ・ 30)	フリアークセスフロア	(1-02-14)
仕上げ種別	詳細番号																													
ビニル床シート	(1-01-4:t=10)RC																													
磁器質タイル	(1-01-5または6)																													
カーペット・タイルカーペット	(1-02-4または5)RC直張りの場合																													
たたみ	(1-02-3)																													
天然木化粧複合フローリング	(1-02-8)																													
RC床用塗料、防塵用塗料	(1-01-3:t=10)RC																													
モルタル、防水モルタル	(1-01-1) 防水モルタル厚(※ 15 ・ 30)																													
フリアークセスフロア	(1-02-14)																													
区 分			略 号		材料名称		種 別		種 別		内部詳細																			
下地略号			RC() ALG ECG LGS W ST SUS AL MO WM UF(W) UF(S) OA PF 直C TS FS HS KS KT TT FT FOA FOB Ca Tca (電) (動) (薬)		()は標仕表6.2.4による コンクリートブロック積み 軽量気泡コンクリートパネル 押出成形セメント板 軽量鉄骨下地 木(木造下地) スチール ステンレス アルミニウム モルタルコテ押え 防水モルタルコテ押え 木製ユニット床組 鋼製ユニット床組 フリアークセスフロア(OAフロア) ポリエチレンフォーム床下地(床下地のみ) 直コンクリート押え 単層ビニル床シート(発泡層なし) 複層ビニル床シート(発泡層なし) 発泡複層ビニル床シート(発泡層あり) クッションフロア(発泡層あり) コンポジションビニル床タイル 単層ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 直置きビニル床タイル 薄形置き敷きビニル床タイル カーペット タイルカーペット (電) 耐電性床シート/床タイル/タイルカーペット (動) 耐動荷重性床シート (薬) 耐薬品性床シート		床		種 別		種 別		内部詳細																	
床材略号			VB WB GB-R GB-NC GB-NC(T) GB-D(W) GB-D(T) GB-S GB-F GB-P GB-H FK FK(P) DR DR(凹凸) DR(軒天) DR(軒天凹凸) PF板 RW-B GW-B HW NW HF NF GB-L MDF HB IB SOP OL NAD DP(※) EP-G EP EP-T LE UC OS WP AE EP-M VE AIP 2-XE HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		壁、柱、梁		種 別		種 別		内部詳細																			
幅木略号			VB WB		壁、柱、梁に同じとする。 ※RC(B)打放:増打厚さ20mm(2-02-7〜11) ※出隅面取り:(5)mm ・ 出隅角糸面取:(3×3mm)のうえ ※複層塗材(防水型複層塗材E 耐候形1種 耐溶剤系 フッ素樹脂塗装(艶有) 小粒吹散仕上げ) ・AE塗り ・ 塗装なし ・磁器質タイル密着張り(2-01-4) ・磁器質タイル密着張り(2-01-7)○構造スリット等:構造図参照 ○押出成形部t=60、7mm経路引(OP塗装(B種)) ・アルミカットパネルt3.0(フッ素樹脂塗装ソリッド) ・フッ素フラット型ガルバリウム鋼板		腰		種 別		内部詳細																			
ボード類略号			GB-R GB-NC GB-NC(T) GB-D(W) GB-D(T) GB-S GB-F GB-P GB-H FK FK(P) DR DR(凹凸) DR(軒天) DR(軒天凹凸) PF板 RW-B GW-B HW NW HF NF GB-L MDF HB IB SOP OL NAD DP(※) EP-G EP EP-T LE UC OS WP AE EP-M VE AIP 2-XE HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		軒 天		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(塗装)			SOP OL NAD DP(※) EP-G EP EP-T LE UC OS WP AE EP-M VE AIP 2-XE HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		庇		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			
仕上略号(鋼材)			HL SSE SSV SSB BC A-BE F-BE U-BE M-BE NS		外部詳細		種 別		種 別		内部詳細																			

内部仕上表														
階	室名	床			巾木 特記ナキ限り (H=60)	壁		天井		H	特記ナキ限り ●義務 ○任意	付属品 フタメン ホウソウ	備考 《》は設備工事	
		防水	下地	材質・仕上		下地	材質・仕上	下地	材質・仕上					
1F	メインアリーナ	UF(S)	500	屋内床 ^① 用弾性塩ビシート	±0	WB	県産天然木不燃化粧合板	木毛セメント板	－	－	ST	ｺｰﾁﾝｸﾞ、防球ﾁｬ、分銅ﾁｬ、手摺、床埋込金物、可動観覧席4台 ｶｰﾅﾎﾞﾞ ｳｯｽ、電動吊ﾎﾞﾞﾄﾝ、ｶｰﾅｰﾙ、防球格子、鋼製床組、 《時計(2ヶ所)》、《大型ﾍﾞｼﾞﾝ》(壁取付)《ﾍﾞｼﾞﾝｼﾞﾝ》 屋内床 ^② 用弾性塩ビシート：ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽ2.1t同等品 可動観覧席一式×8、アルﾐ観覧席		
	器具庫1～7		直C	防塵塗装	±0	目地切り	RC素地	RC素地	－	－				
	サブアリーナ	UF(S)	500	屋内床 ^① 用弾性塩ビシート	±0	WB	県産天然木不燃化粧合板	木毛セメント板	－	－	ST	ｺｰﾁﾝｸﾞ、防球ﾁｬ、床埋込金物、手摺、 ｶｰﾅﾎﾞﾞ ｳｯｽ、電動吊ﾎﾞﾞﾄﾝ、ｶｰﾅｰﾙ、防球格子、鋼製床組、 《時計(防球ﾁｬ)》 屋内床 ^② 用弾性塩ビシート：ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽ2.1t同等品		
	多目的室1		直C	高弾性衝撃吸収シート	±0	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	GB-R+DR(下地共不燃)	2800		V	ST	ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽ(2400mm)、鏡、D-ｶﾞﾗｽﾘﾝﾎﾞﾞ ｳｯｽ、ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝ吊り金具、 ｽﾏｰﾄﾎﾞﾞ ｳｯｽ、移動間仕切り、《時計》、《電話》、《磁器ﾎﾞﾞﾌﾞ》 《ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝ》、《ﾍﾞｼﾞﾝ》、《ﾍﾞｼﾞﾝｼﾞﾝ》 高弾性衝撃吸収シート：ﾚｸﾞﾗｽ+16.5t同等品	
	多目的室2		直C	高弾性衝撃吸収シート	±0	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	GB-R+DR(下地共不燃)	2800		V	ST	ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽ(5640mm)、鏡、D-ｶﾞﾗｽﾘﾝﾎﾞﾞ ｳｯｽ、 《時計》、《電話》、《磁器ﾎﾞﾞﾌﾞ》 高弾性衝撃吸収シート：ﾚｸﾞﾗｽ+16.5t同等品	
	トレーニング室		直C	高弾性衝撃吸収シート	±0	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	ウレタン吹付	－	－	ST		掲示板(Ⅷ1800×H1000)1カ所、ﾍﾞﾞﾀﾞｲｰﾙ、D-ｶﾞﾗｽﾘﾝﾎﾞﾞ ｳｯｽ、 鏡、《時計》、 高弾性衝撃吸収シート：ﾚｸﾞﾗｽ+16.5t同等品	
	トレーニング室倉庫		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	RC素地	－	－				
	エントランス		MO	磁器質タイル	±0	SUS	GB-R+内装薄塗材E 漆喰調(不燃)	県産天然木不燃化粧合板 HW+EP-G(不燃)	3000		W	ST	ﾍﾞﾞﾀﾞｲｰﾙ、ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝ、ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝ吊り金具、D-ｶﾞﾗｽﾘﾝﾎﾞﾞ ｳｯｽ、 電動吊ﾎﾞﾞﾄﾝ、他室内床、床埋込金物(Ⅷ7000×H9000)1カ所、 下足入、ｲﾝﾄﾞｱｰｸﾞ、ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝ、《時計》、《ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)》 水飲み機、ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｧｲﾅｰ、《手洗器》 内装薄塗材E 漆喰調：ﾌｧｲﾅ工業(ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾌﾞﾙ/ﾍﾞﾞﾄﾝ/ﾎﾞﾞｰﾙ)同等品	
	風除室1(メイン)		MO	磁器質タイル くつ拭きマット	±0	SUS	GB-R+内装薄塗材E 漆喰調(準不燃以上)	ｱﾙﾐ樹脂複合板t3(木目調) +GB-Rt12.5	3000		W	V	鏡ふきﾁｬ、 誘導ﾌﾞﾛｯｸ、ﾍﾞﾞﾀﾞｲｰﾙ 内装薄塗材E 漆喰調：ﾌｧｲﾅ工業(ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾌﾞﾙ/ﾍﾞﾞﾄﾝ/ﾎﾞﾞｰﾙ)同等品	
	廊下1(選手更衣室前)自販機置場1,2		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	GB-D(T)	2600		V	ST	D-ｶﾞﾗｽﾘﾝﾎﾞﾞ ｳｯｽ	
	廊下2(多目的室前)		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	GB-D(T)	2600		V	ST	ﾍﾞﾞﾀﾞｲｰﾙ、下足入、D-ｶﾞﾗｽﾘﾝﾎﾞﾞ ｳｯｽ、掲示板(Ⅷ5000×H3000)1カ所	
	廊下3(トイレ・更衣室前)		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	GB-D(T)	2600		V		下足入、ﾍﾞﾞﾀﾞｲｰﾙ、 掲示板(Ⅷ7800×H2600)1カ所、(Ⅷ1840×H2600)1カ所	
	風除室2(サブ)		MO	磁器質タイル くつ拭きマット	±0	SUS	GB-R+内装薄塗材E 漆喰調(不燃)	ｱﾙﾐ樹脂複合板t3(木目調) +GB-Rt12.5	3000		V		鏡ふきﾁｬ、 内装薄塗材E 漆喰調：ﾌｧｲﾅ工業(ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾌﾞﾙ/ﾍﾞﾞﾄﾝ/ﾎﾞﾞｰﾙ)同等品	
	事務室		OA	TCa	±0	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	GB-R+DR(下地共不燃)	2600		V	ST	ｶｰﾅﾎﾞﾞ ｳｯｽ、ｶｰﾅｰﾙ、D(Ⅷ900×H200)2ヶ所、 D-ｶﾞﾗｽﾘﾝﾎﾞﾞ ｳｯｽ、ｷﾞｰﾎﾞﾞ ｳｯｽ 1カ所、OA707、 ｶｰﾅﾎﾞﾞ ｳｯｽ、ｶｰﾅｰﾙ、 《時計》、《多目的室》、《監視ﾍﾞｼﾞﾝ》 変見(Ⅷ360×H1500×t5)、ｶｰﾅｰﾙ	
	職員更衣室1、2		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	GB-D(T)	2600		V			
	書庫 事務室倉庫		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	GB-D(T)	2600		V			
	給湯		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	GB-D(T)	2600		V		ﾐﾆｬﾁｬ、吊戸棚	
	ミーティング室		直C	TCa	±0	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	GB-R+DR(下地共不燃)	2600		V	ST	ﾍﾞﾞﾀﾞｲｰﾙ、ｶｰﾅﾎﾞﾞ ｳｯｽ、ｶｰﾅｰﾙ 《時計》、《ﾍﾞｼﾞﾝ》	
	ミーティング室前室		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(不燃)	GB-D(T)	2600		V			
ミーティング室トイレ		直C	FS(ノンワックス)	±0	SUS	GB-S+メラミン化粧板3t(不燃)	DR	2600		V		ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ		
医務室		直C	FS	±0	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	GB-R+GB-D(T)(下地共不燃)	2600		V		ｶｰﾅｰﾙ 《手洗器》、《時計》		
放送室		OA	300UF(S) (階段部)	TCa	+300	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	GB-R+DR(下地共不燃)	2600		V	ST	ｶｰﾅﾎﾞﾞ ｳｯｽ、ｶｰﾅｰﾙ、OA707、手摺 《時計》、《ﾍﾞｼﾞﾝ》(ｲﾝﾄﾞｱｰｸﾞﾌﾗｲｰ)	
放送ブース		OA	300UF(S) (階段部)	TCa	+300	VB	GB-R+EP-G(下地共不燃)	GB-R+DR(下地共不燃)	2600		V	ST	ｶｰﾅﾎﾞﾞ ｳｯｽ、ｶｰﾅｰﾙ、OA707、手摺、 ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝ吊り金具、 《時計》、《ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞﾝ》	
大会役員室1		直C	FS	±0	VB									

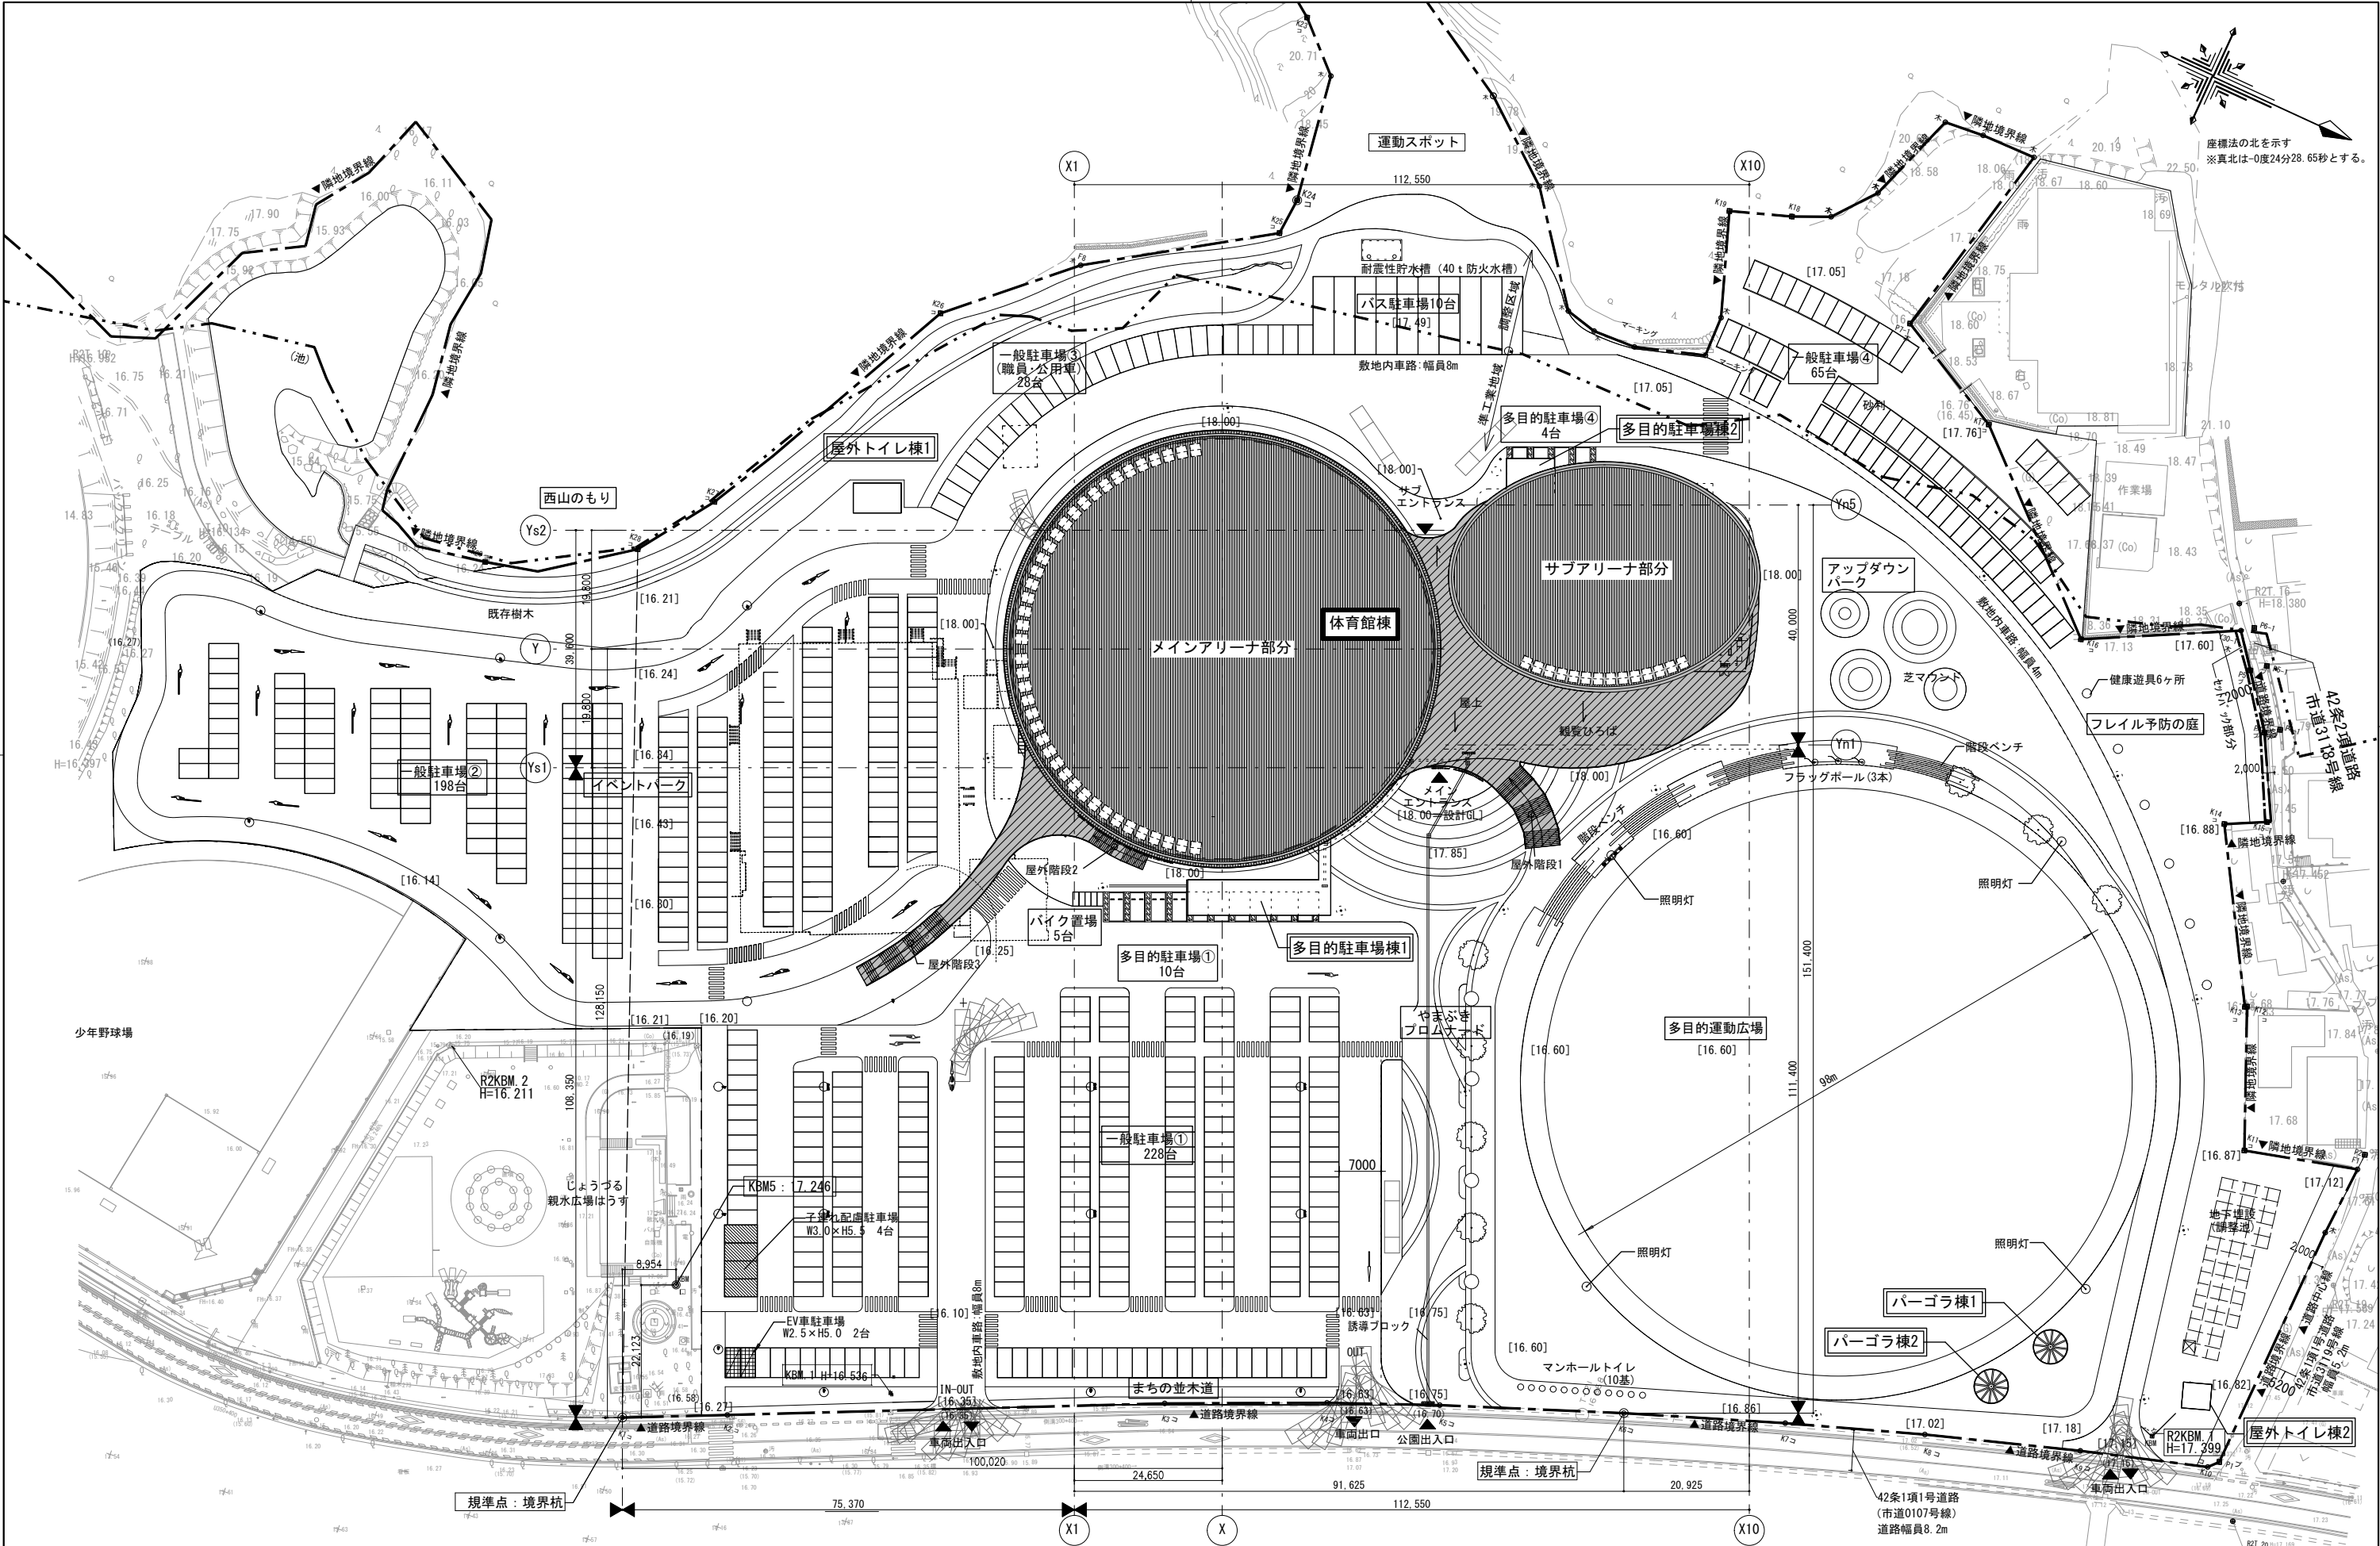

敷地境界線		建築本工事建築物位置（屋根）		寄合ブロック（点状ブロック）300口 屋内は平面詳細図による	設計GL=KBM5+754=18.00 平均GL=18.00 1FL=設計GL+100	06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
用途境界線		建築本工事建築物位置（屋上ほか）		寄合ブロック（線状ブロック）300口 屋内は平面詳細図による		A 建築工事	最終版 2024年12月		
KBM. 1 ベンチマーク		別途工事建築物位置		既存建物位置を示す		09 配置図	S=1: 500 (A1) S=1: 1000 (A3)		
建築本工事		植栽範囲（詳細は植栽計画図による）	(1.50)	現況地盤レベルを示す		<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭			
別途工事			[1.50]	計画地盤レベルを示す	株式会社 柴建築設計事務所				

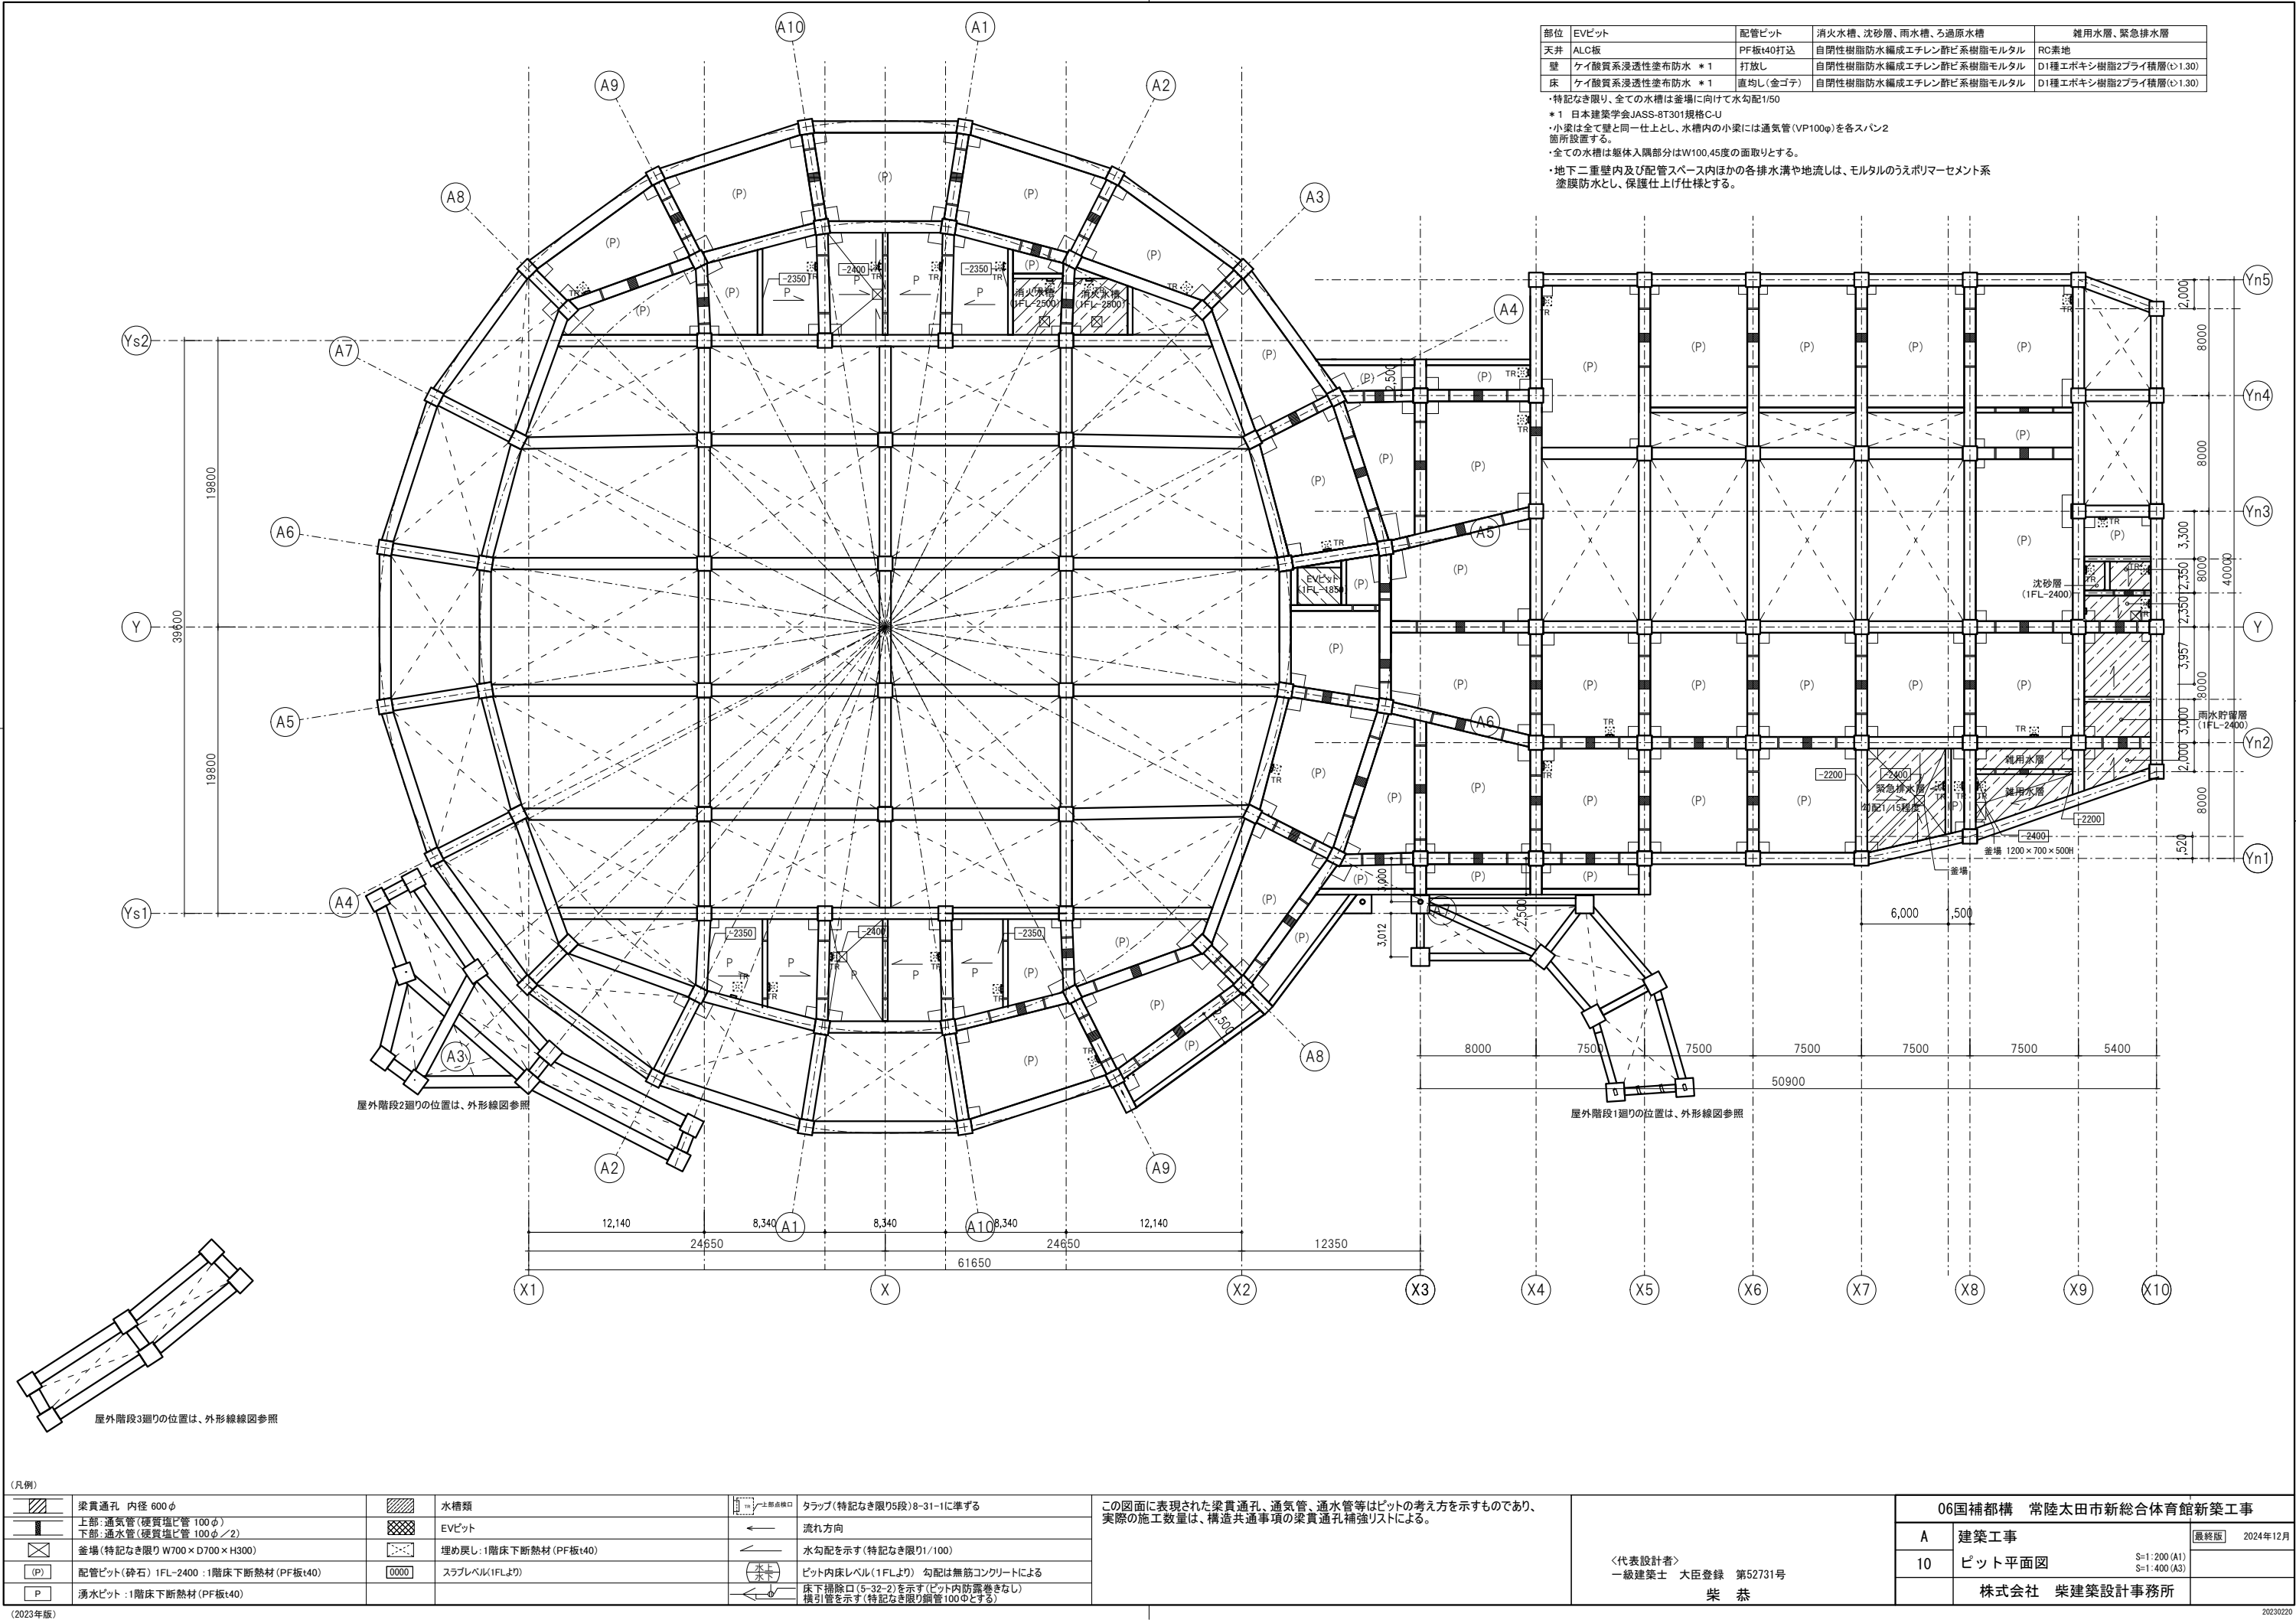

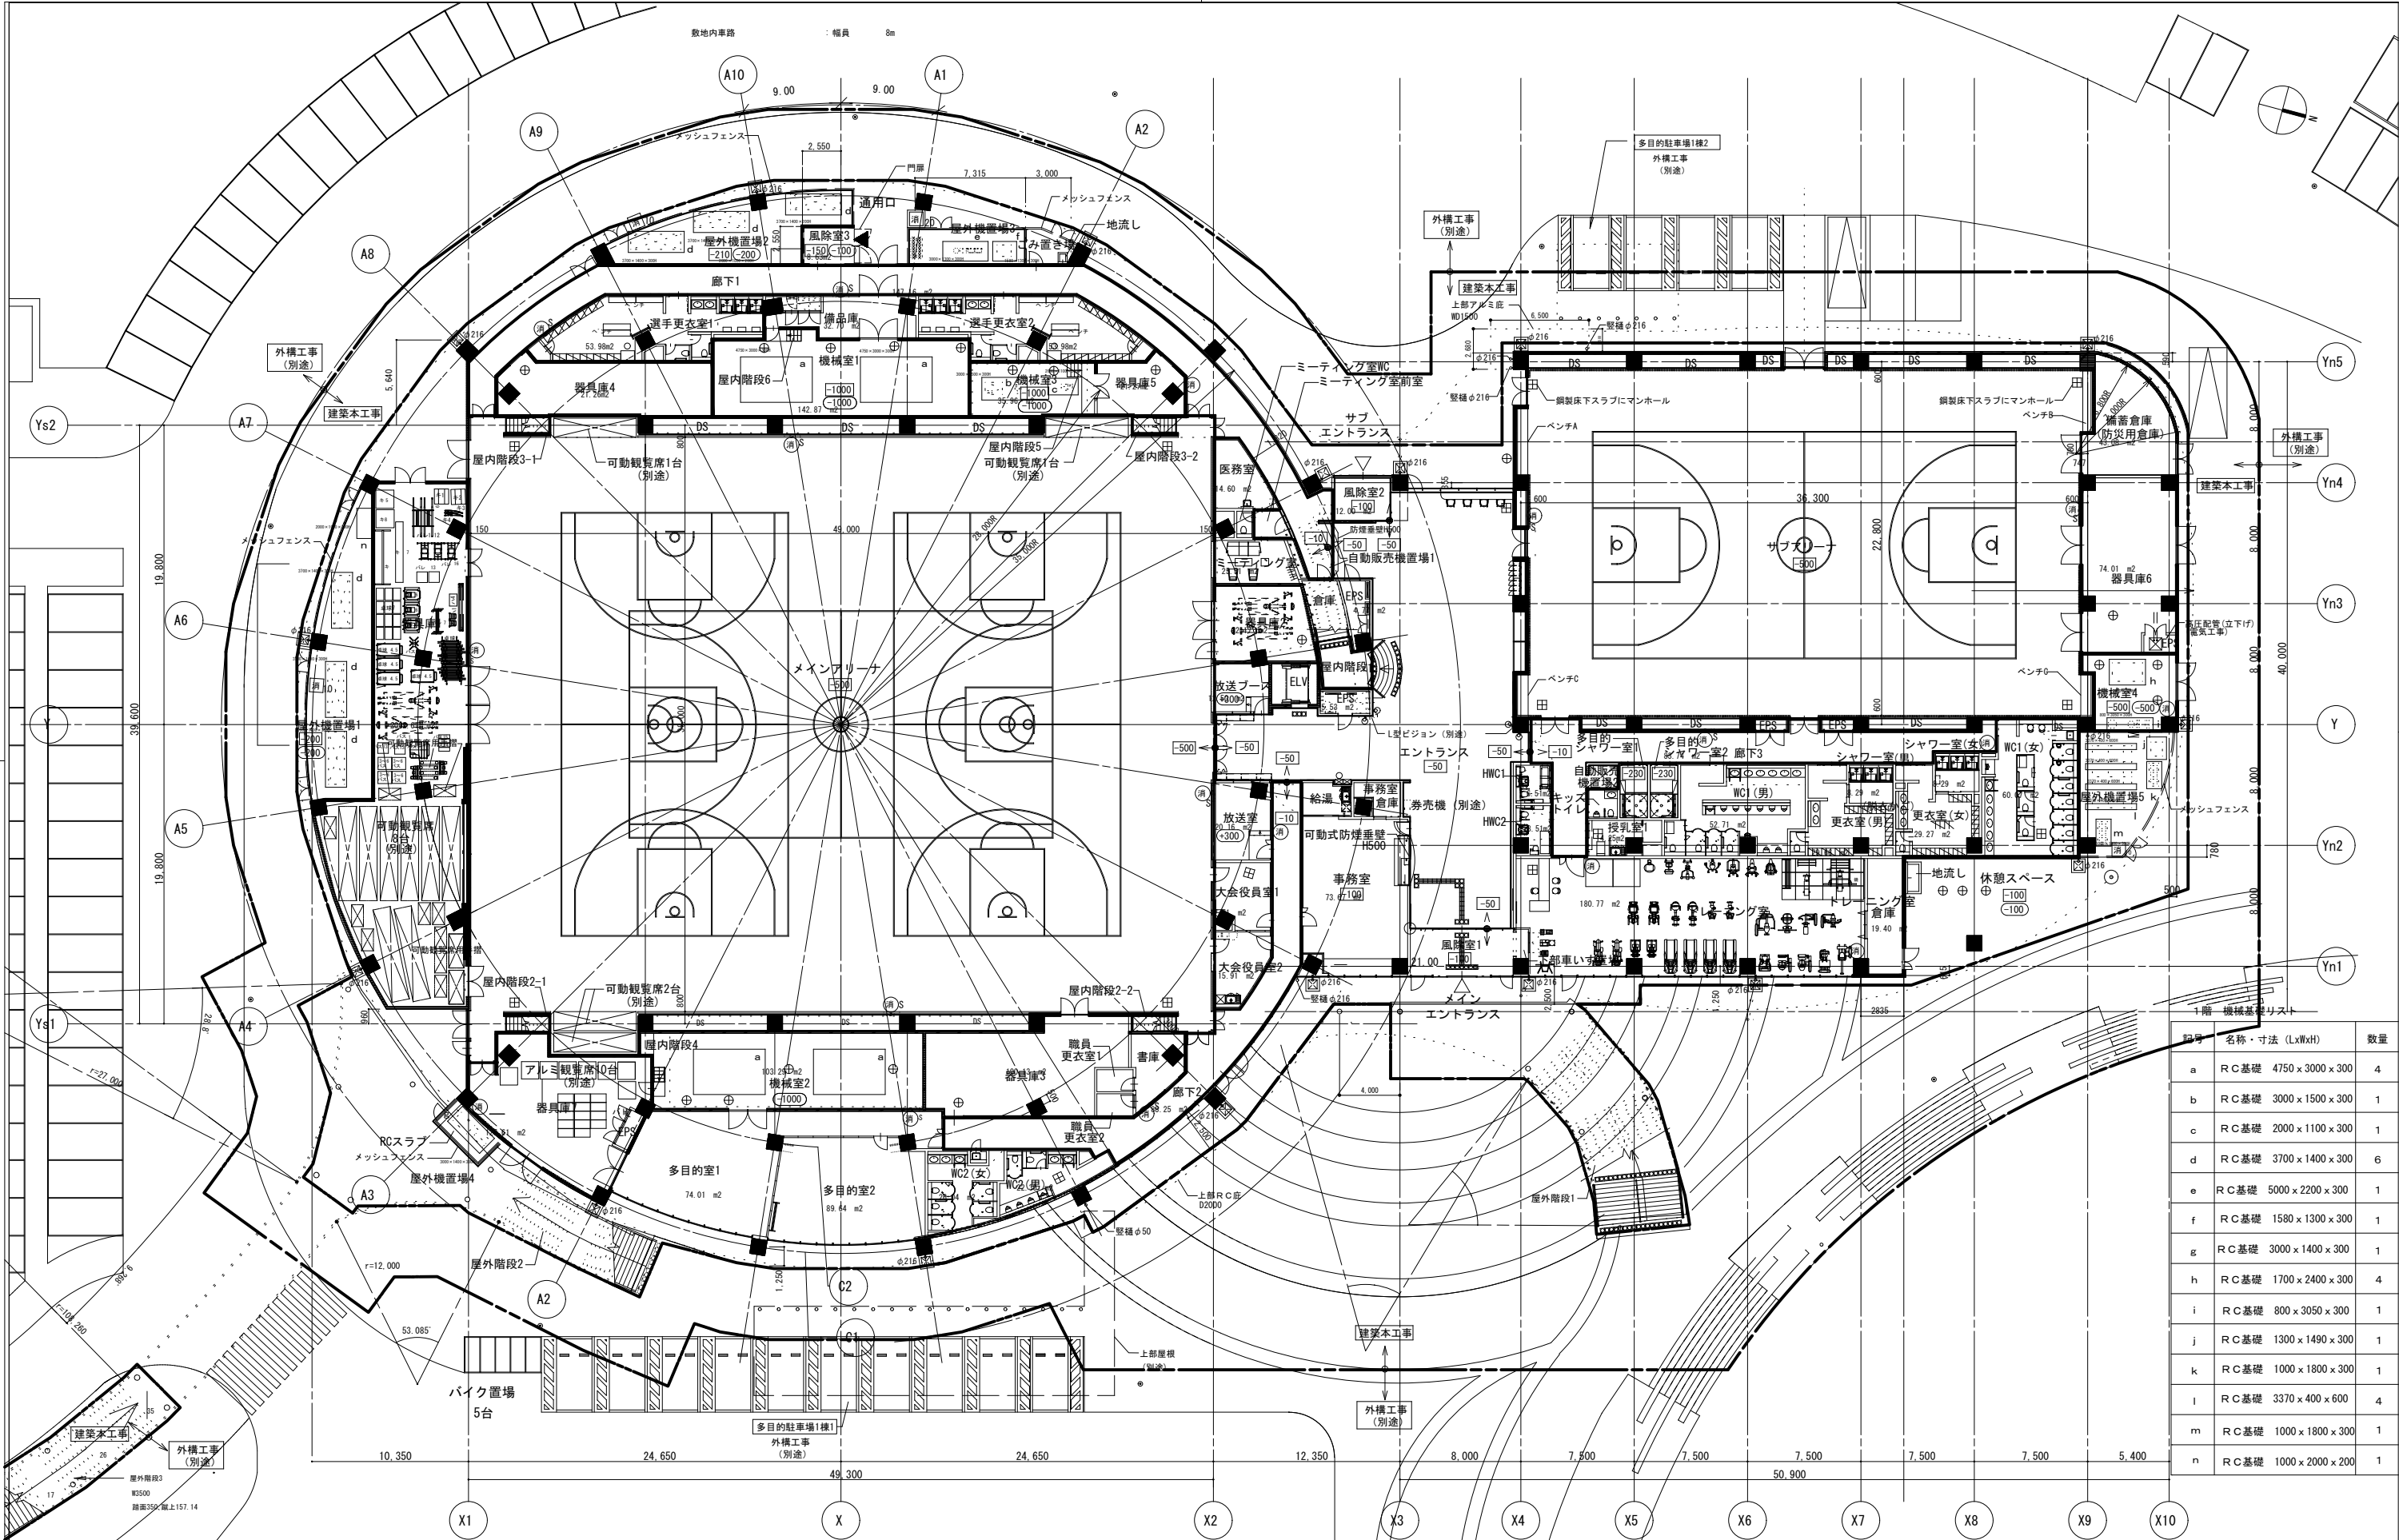

記号	名称・寸法 (LxWxH)	数量
a	R C基礎 4750 x 3000 x 300	4
b	R C基礎 3000 x 1500 x 300	1
c	R C基礎 2000 x 1100 x 300	1
d	R C基礎 3700 x 1400 x 300	6
e	R C基礎 5000 x 2200 x 300	1
f	R C基礎 1580 x 1300 x 300	1
g	R C基礎 3000 x 1400 x 300	1
h	R C基礎 1700 x 2400 x 300	4
i	R C基礎 800 x 3050 x 300	1
j	R C基礎 1300 x 1490 x 300	1
k	R C基礎 1000 x 1800 x 300	1
l	R C基礎 3370 x 400 x 600	4
m	R C基礎 1000 x 1800 x 300	1
n	R C基礎 1000 x 2000 x 200	1

RC壁
(壁種は平面詳細図参照)

RC柱
(壁種は平面詳細図参照)

RC梁
(壁種は平面詳細図参照)

排水溝 (グレーチング)

EXP. J
エキスパンション・ジョイント

S
(壁種は平面詳細図参照)

水勾配 (特記なき限り 1/100)

視覚障害者用床タイル
(床種は平面詳細図参照)

床仕上げ (特記なき限り FL土)

スラブレベル 特記なき限り (FL+10)

屋内消火栓開口補強 (D-***)

屋内消火栓は設備工事 (共-2-11)

水勾配 (特記なき限り 1/100)

視覚障害者用床タイル
(床種は平面詳細図参照)

床仕上げ (特記なき限り FL土)

スラブレベル 特記なき限り (FL+10)

化粧蓋付き床下点検口600角 (防災・防水型)

マンホール

床下点検口 SUS600角

アリーナ床下点検口

ルーフドレイン

消火器ボックス埋込型
(ABC粉末10型消火器・垂直式) は別途

消火器ボックス埋込型
(ABC粉末10型消火器・垂直式) は別途

消火器ボックス埋込型
(ABC粉末10型消火器・垂直式) は別途

消火器ボックス埋込型
(ABC粉末10型消火器・垂直式) は別途

消火器ボックス埋込型
(ABC粉末10型消火器・垂直式) は別途

雨水排水 RC現場打 内径400 x 400 x H450
ゲート付 兼T-2 泥溜 H=150
メッシュフェンスH=1800 @2000多角折
部目スチール (A Rフェンス同等)
目隠し格子フェンス門間W2000 x H1800
朝日スチール (A Rフェンス同等)

排水 現場打 内径400 x 400 x H450
ゲート付 兼T-2 泥溜 H=150
メッシュフェンスH=1800 @2000多角折
部目スチール (A Rフェンス同等)
目隠し格子フェンス門間W2000 x H1800
朝日スチール (A Rフェンス同等)

排水 現場打 内径400 x 400 x H450
ゲート付 兼T-2 泥溜 H=150
メッシュフェンスH=1800 @2000多角折
部目スチール (A Rフェンス同等)
目隠し格子フェンス門間W2000 x H1800
朝日スチール (A Rフェンス同等)

排水 現場打 内径400 x 400 x H450
ゲート付 兼T-2 泥溜 H=150
メッシュフェンスH=1800 @2000多角折
部目スチール (A Rフェンス同等)
目隠し格子フェンス門間W2000 x H1800
朝日スチール (A Rフェンス同等)

排水 現場打 内径400 x 400 x H450
ゲート付 兼T-2 泥溜 H=150
メッシュフェンスH=1800 @2000多角折
部目スチール (A Rフェンス同等)
目隠し格子フェンス門間W2000 x H1800
朝日スチール (A Rフェンス同等)

タラップ 内数字は段数を示す (8-31-3)

安全ガードを示す

伸縮目地 (5-01-2)

地流し
砂利の上からシロート系塗膜防水

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事

A 建築工事

11 1階平面図


最終版 2024年12月

株式会社 柴建築設計事務所

<代表設計者>
一級建築士 大臣登録 第527361号
柴 恭


(2023年版)

20230220

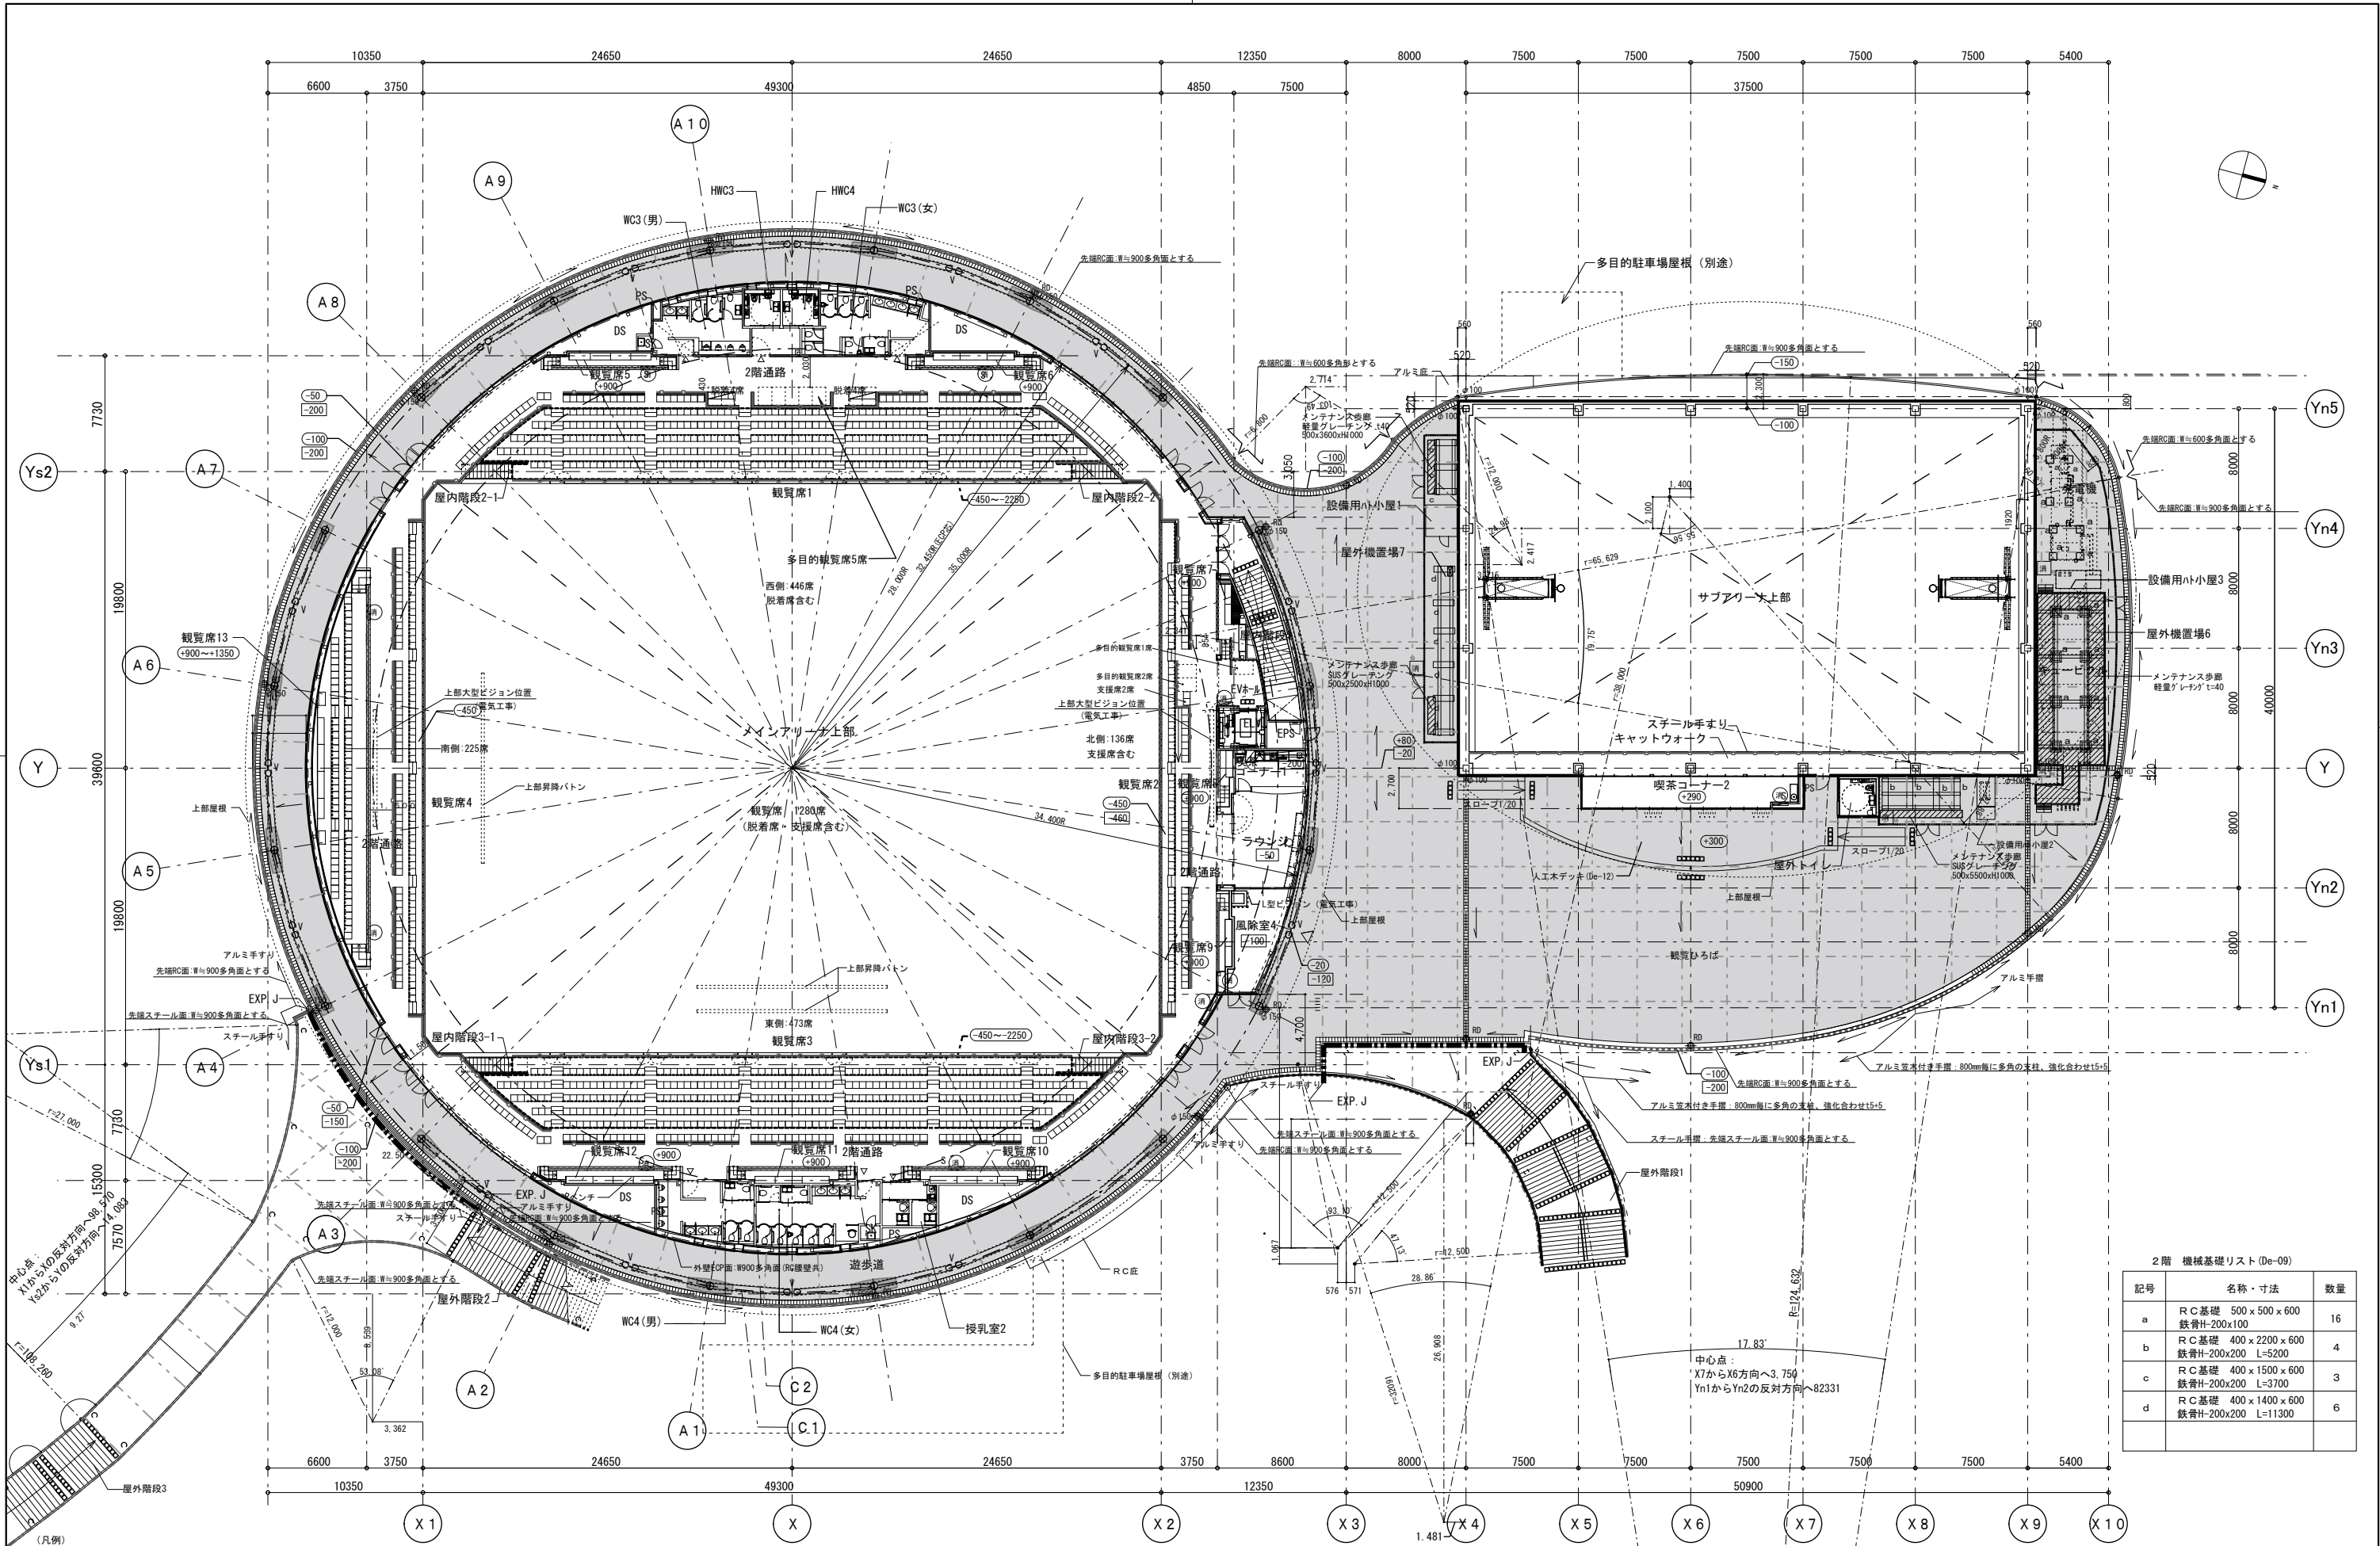


2階 機械基礎リスト (De-09)		
記号	名称・寸法	数量
a	R C基礎 500×500×600 鉄骨H-200×100	16
b	R C基礎 400×2200×600 鉄骨H-200×200 L=5200	4
c	R C基礎 400×1500×600 鉄骨H-200×200 L=3700	3
d	R C基礎 400×1400×600 鉄骨H-200×200 L=11300	6




RC壁 (壁種は平面詳細図参照) EOP壁 (壁種は平面詳細図参照) LOS壁 (壁種は平面詳細図参照) 排水溝 (グレーティング) 排水の上よりマーモント系建築防水 EXP J エキスポンション・ジョイント (凡例)	屋内消火栓開口補強 (Di-***) 屋内消火栓は設備工事 (共-2-11) 水勾配 (特記なき限り1/100) 視覚障害者用床タイル (誘導および注意喚起用床材 1-01-7) 床仕上げ (特記なき限りFL±0) スラブレベル特記なき限り (FL-10)	化粧蓋付き床下点検口600角 (防臭・防水型) マンホール 床下点検口 SUS600角 ルーフトレイン 壁種	消火器ボックス埋込型 (ABC粉末10型消火器-蓄圧式 是別途) 消火器ボックス型 (ABC粉末10型消火器-蓄圧式 是別途) 伸縮目地 (5-01-2) アスファルト防水 SUSグレーティング (観覧席下空調吹出口) (詳細は、観覧席詳細図参照)	目隠しフェンスH=2500 LIXIL A Rフタ同等品 (De-21, 22) ブレース ブレース基礎 (De-05) 床仕上げ・スラブレベル切替え部分 メンテナンス歩廊 (De-***)	特記無き限り、屋外アルミ手すり W≧900の多角面 (De-02) 屋外スチール手すり W≧900の多角面 屋内アルミ手すり W≧900の多角面 (Di-02) 屋内スチール手すり (Di-01, 03, 04, 07) 観客席通路	<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭	06国補構 常陸太田市新総合体育館新築工事 A 12 建築工事 2階平面図 最終版 2024年12月 株式会社 柴建築設計事務所
--	--	---	---	--	---	---	---

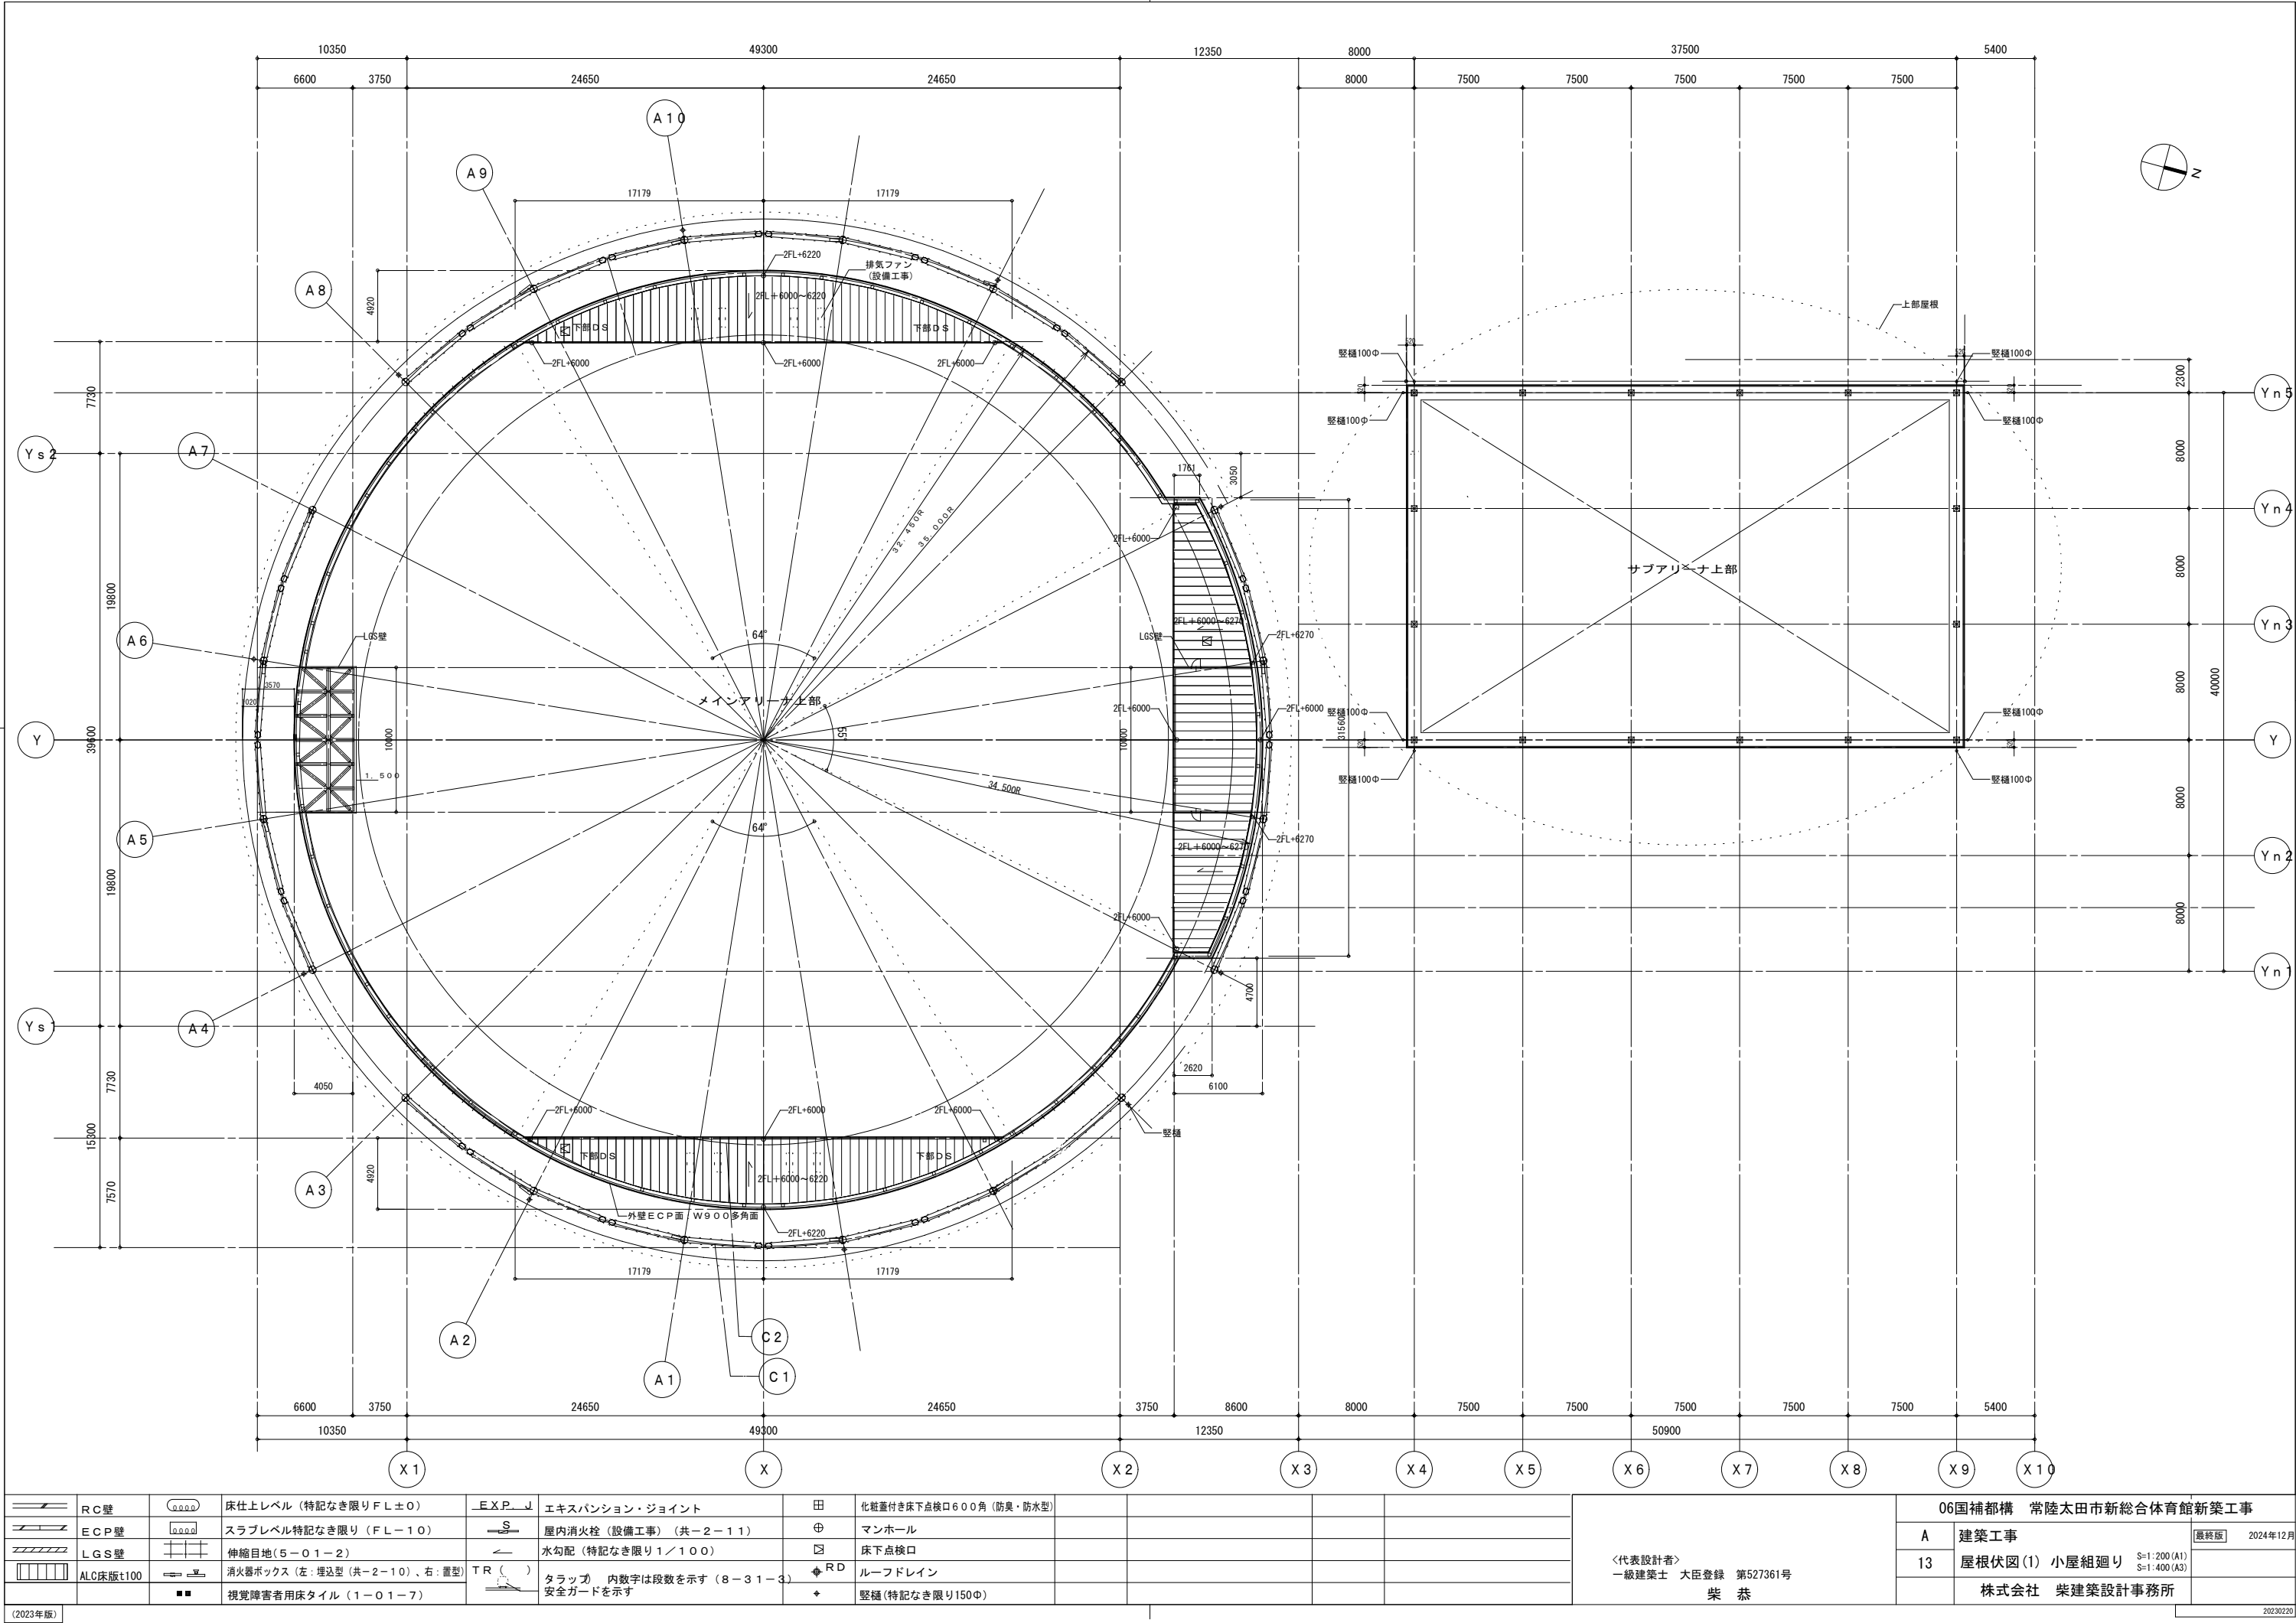

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事									
A 建築工事									
13 屋根伏図(1) 小屋組廻り S=1:200(A1) S=1:400(A3)									
株式会社 柴建築設計事務所									
最終版 2024年12月									

＜代表設計者＞ 一級建築士 大臣登録 第527361号 柴 恭									

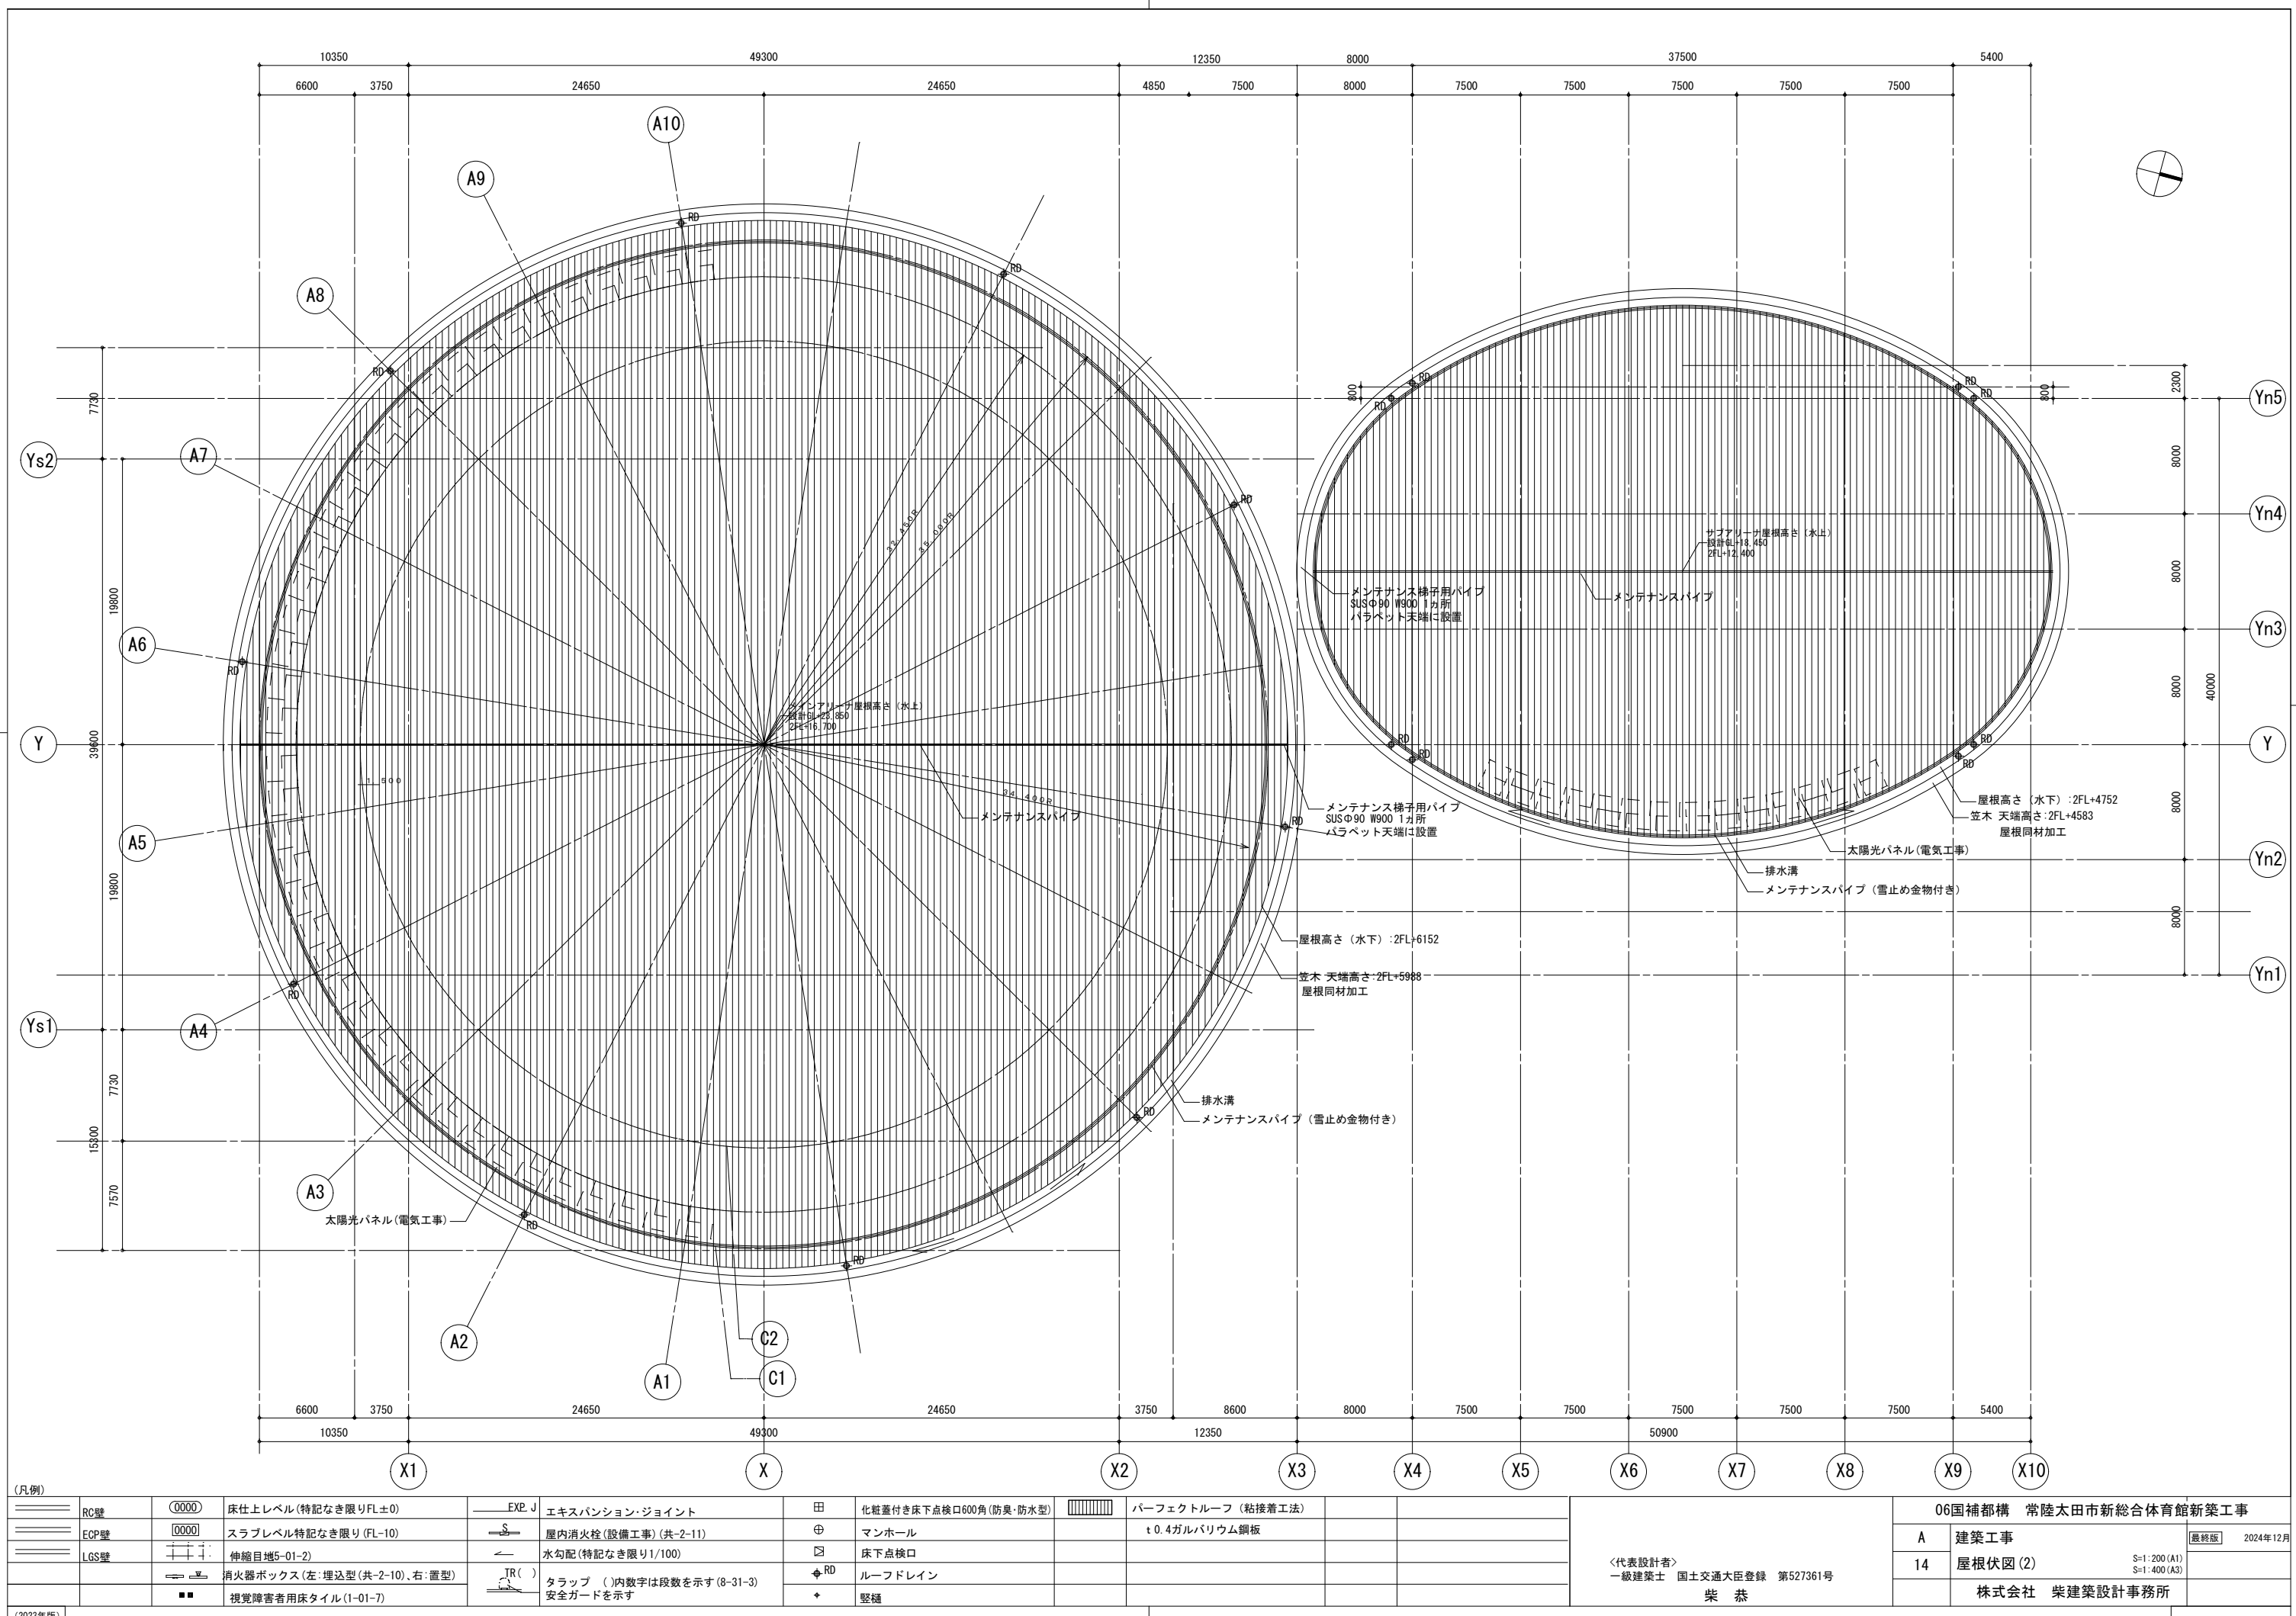

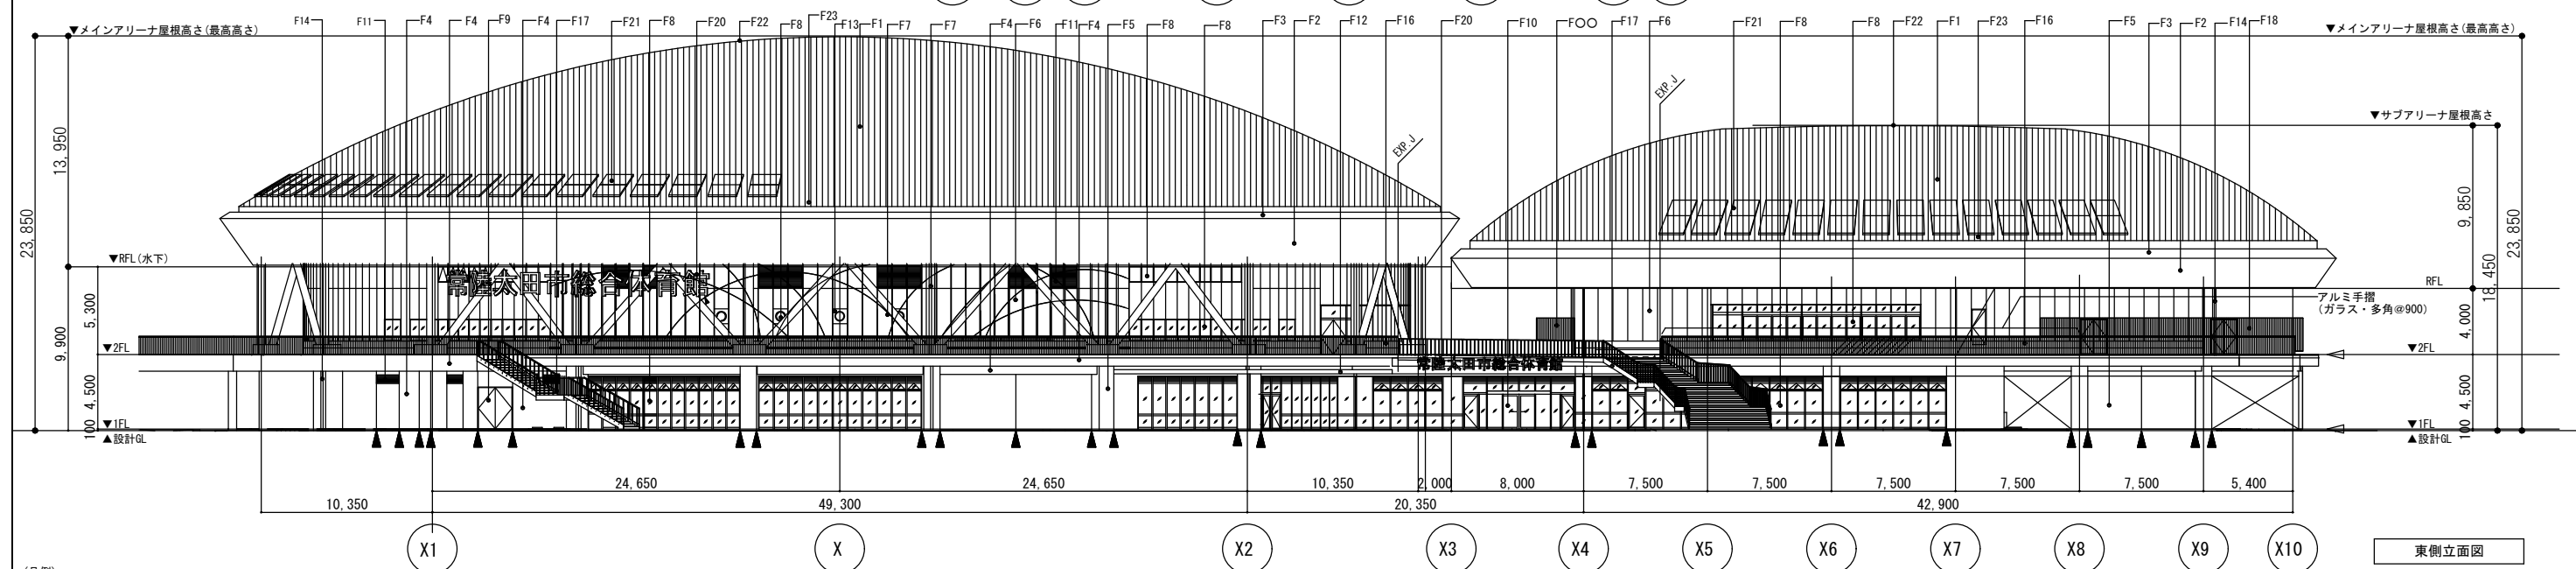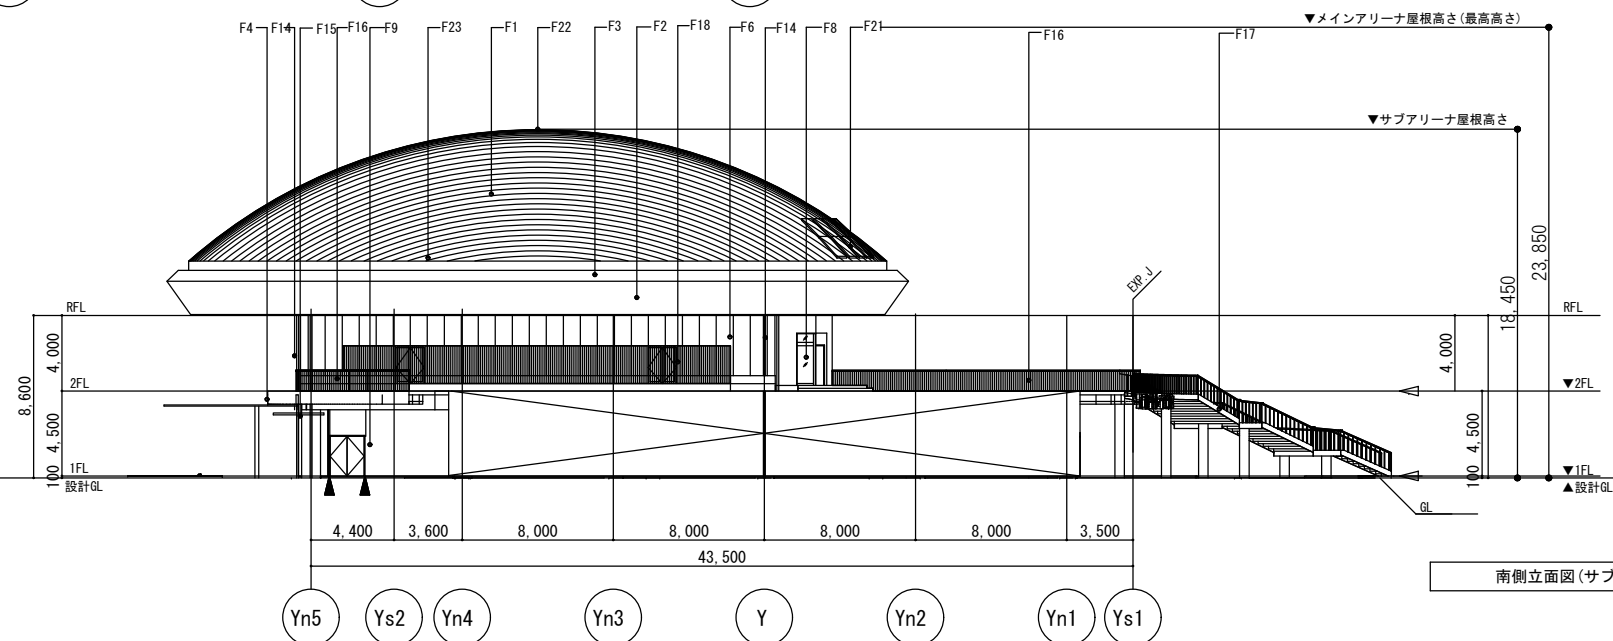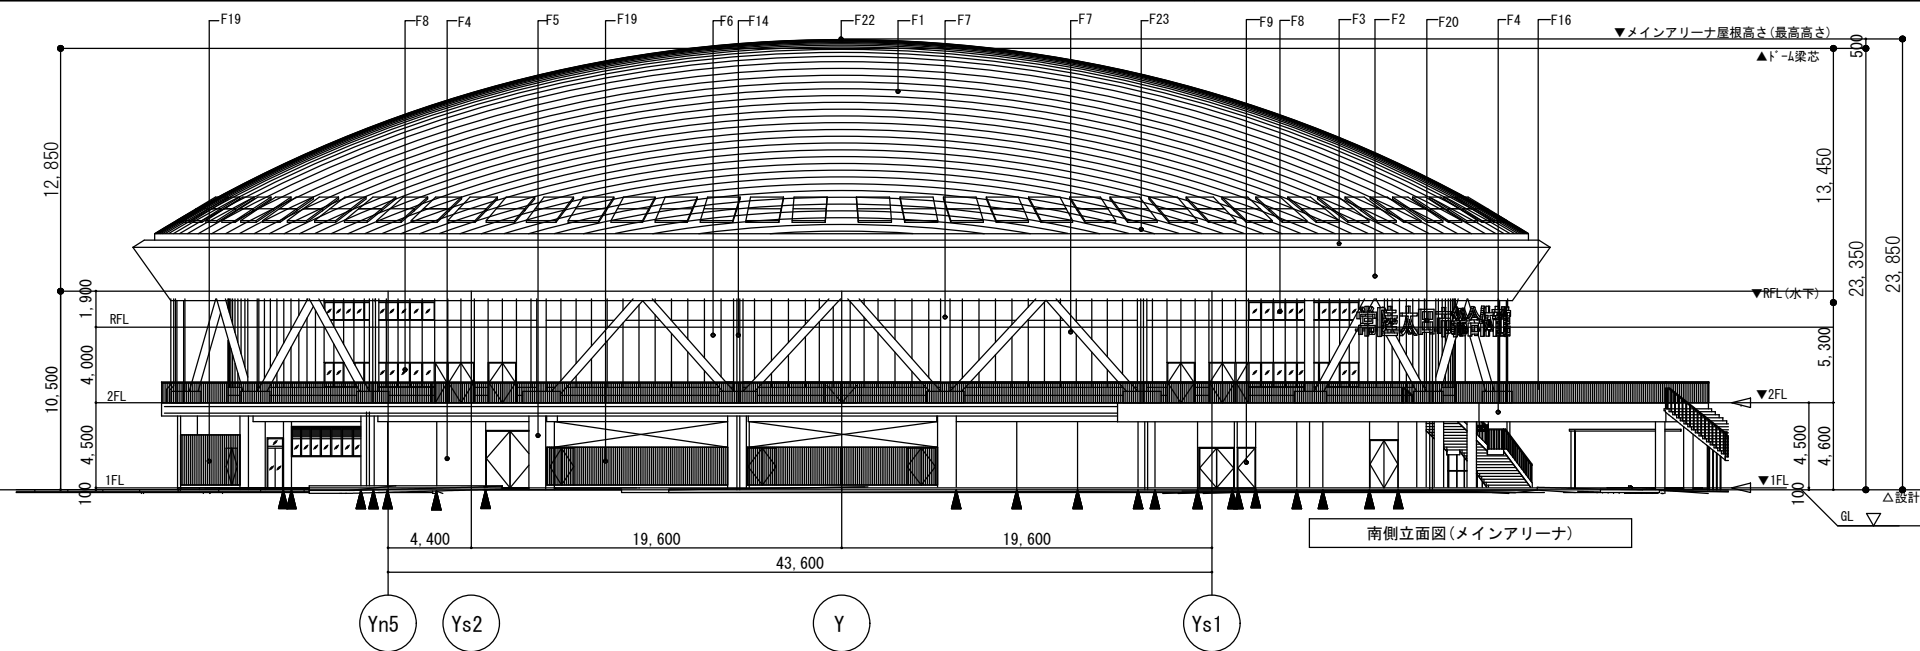


(凡例)


F1	t0.4ガルバリウム鋼板 (粘接着工法) パフエクトルーフ 株式会社ダイムワイ同品	F6	EPD60 フラック織貼り (メインアナサリは多角) (複層仕上材) (ライン塗分け有り)	F11	アルミガラリ	F16	アルミ手すり (縦柵φ900角)	F20	サイン		▲	ひび割れ誘発目地 (2-02-10)
F2	軒先幕板 t0.4ガルバリウム鋼板 (一文字並き)	F7	鉄骨柱・鉄骨ブレース 耐火塗料塗り	F12	コンクリート製底		ハッチ部: ガラス・多角φ900	F21	太陽光パネル(電気工事)/パネル取付金物 (D=27)		△	打ち継ぎ目地 (2-02-9)
F3	軒柱間壁 屋根同材	F8	アルミサッシ	F13	t3 アルミパネル 焼付塗装	F17	鉄骨階段 ステール手摺 溶接垂吊のつき	F22	メンテナンスパイプ		—	耐震スリット (D-1-12)
F4	RC仕打放 (複層仕上素材) 多角型枠 (W900程度) シール目地10W 縦横3600程度	F9	ステールサッシ	F14	縦織	F18	目隠しアルミルーバー 30×60 100φ H=2500	F23	雷止めFB付メンテナンスパイプ		EXP J	エキスパンションジョイント位置を示す
F5	RC仕打放 (複層仕上素材)	F10	ステンレスサッシ	F15	アルミ製底	F19	メッシュフェンスH=1800	F24				

	ひび割れ誘発目地 (2-02-10)
	打ち継ぎ目地 (2-02-9)
	耐震スリット (D-1-12)
EXP. J	エキスパンションジョイント位置を示す

〈代表設計者〉
一級建築士 国土交通大臣登録 第52731号
柴 恭


04国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
A	建築工事	最終版	2024年12月
15	立面図(1)	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	
株式会社 柴建築設計事務所			

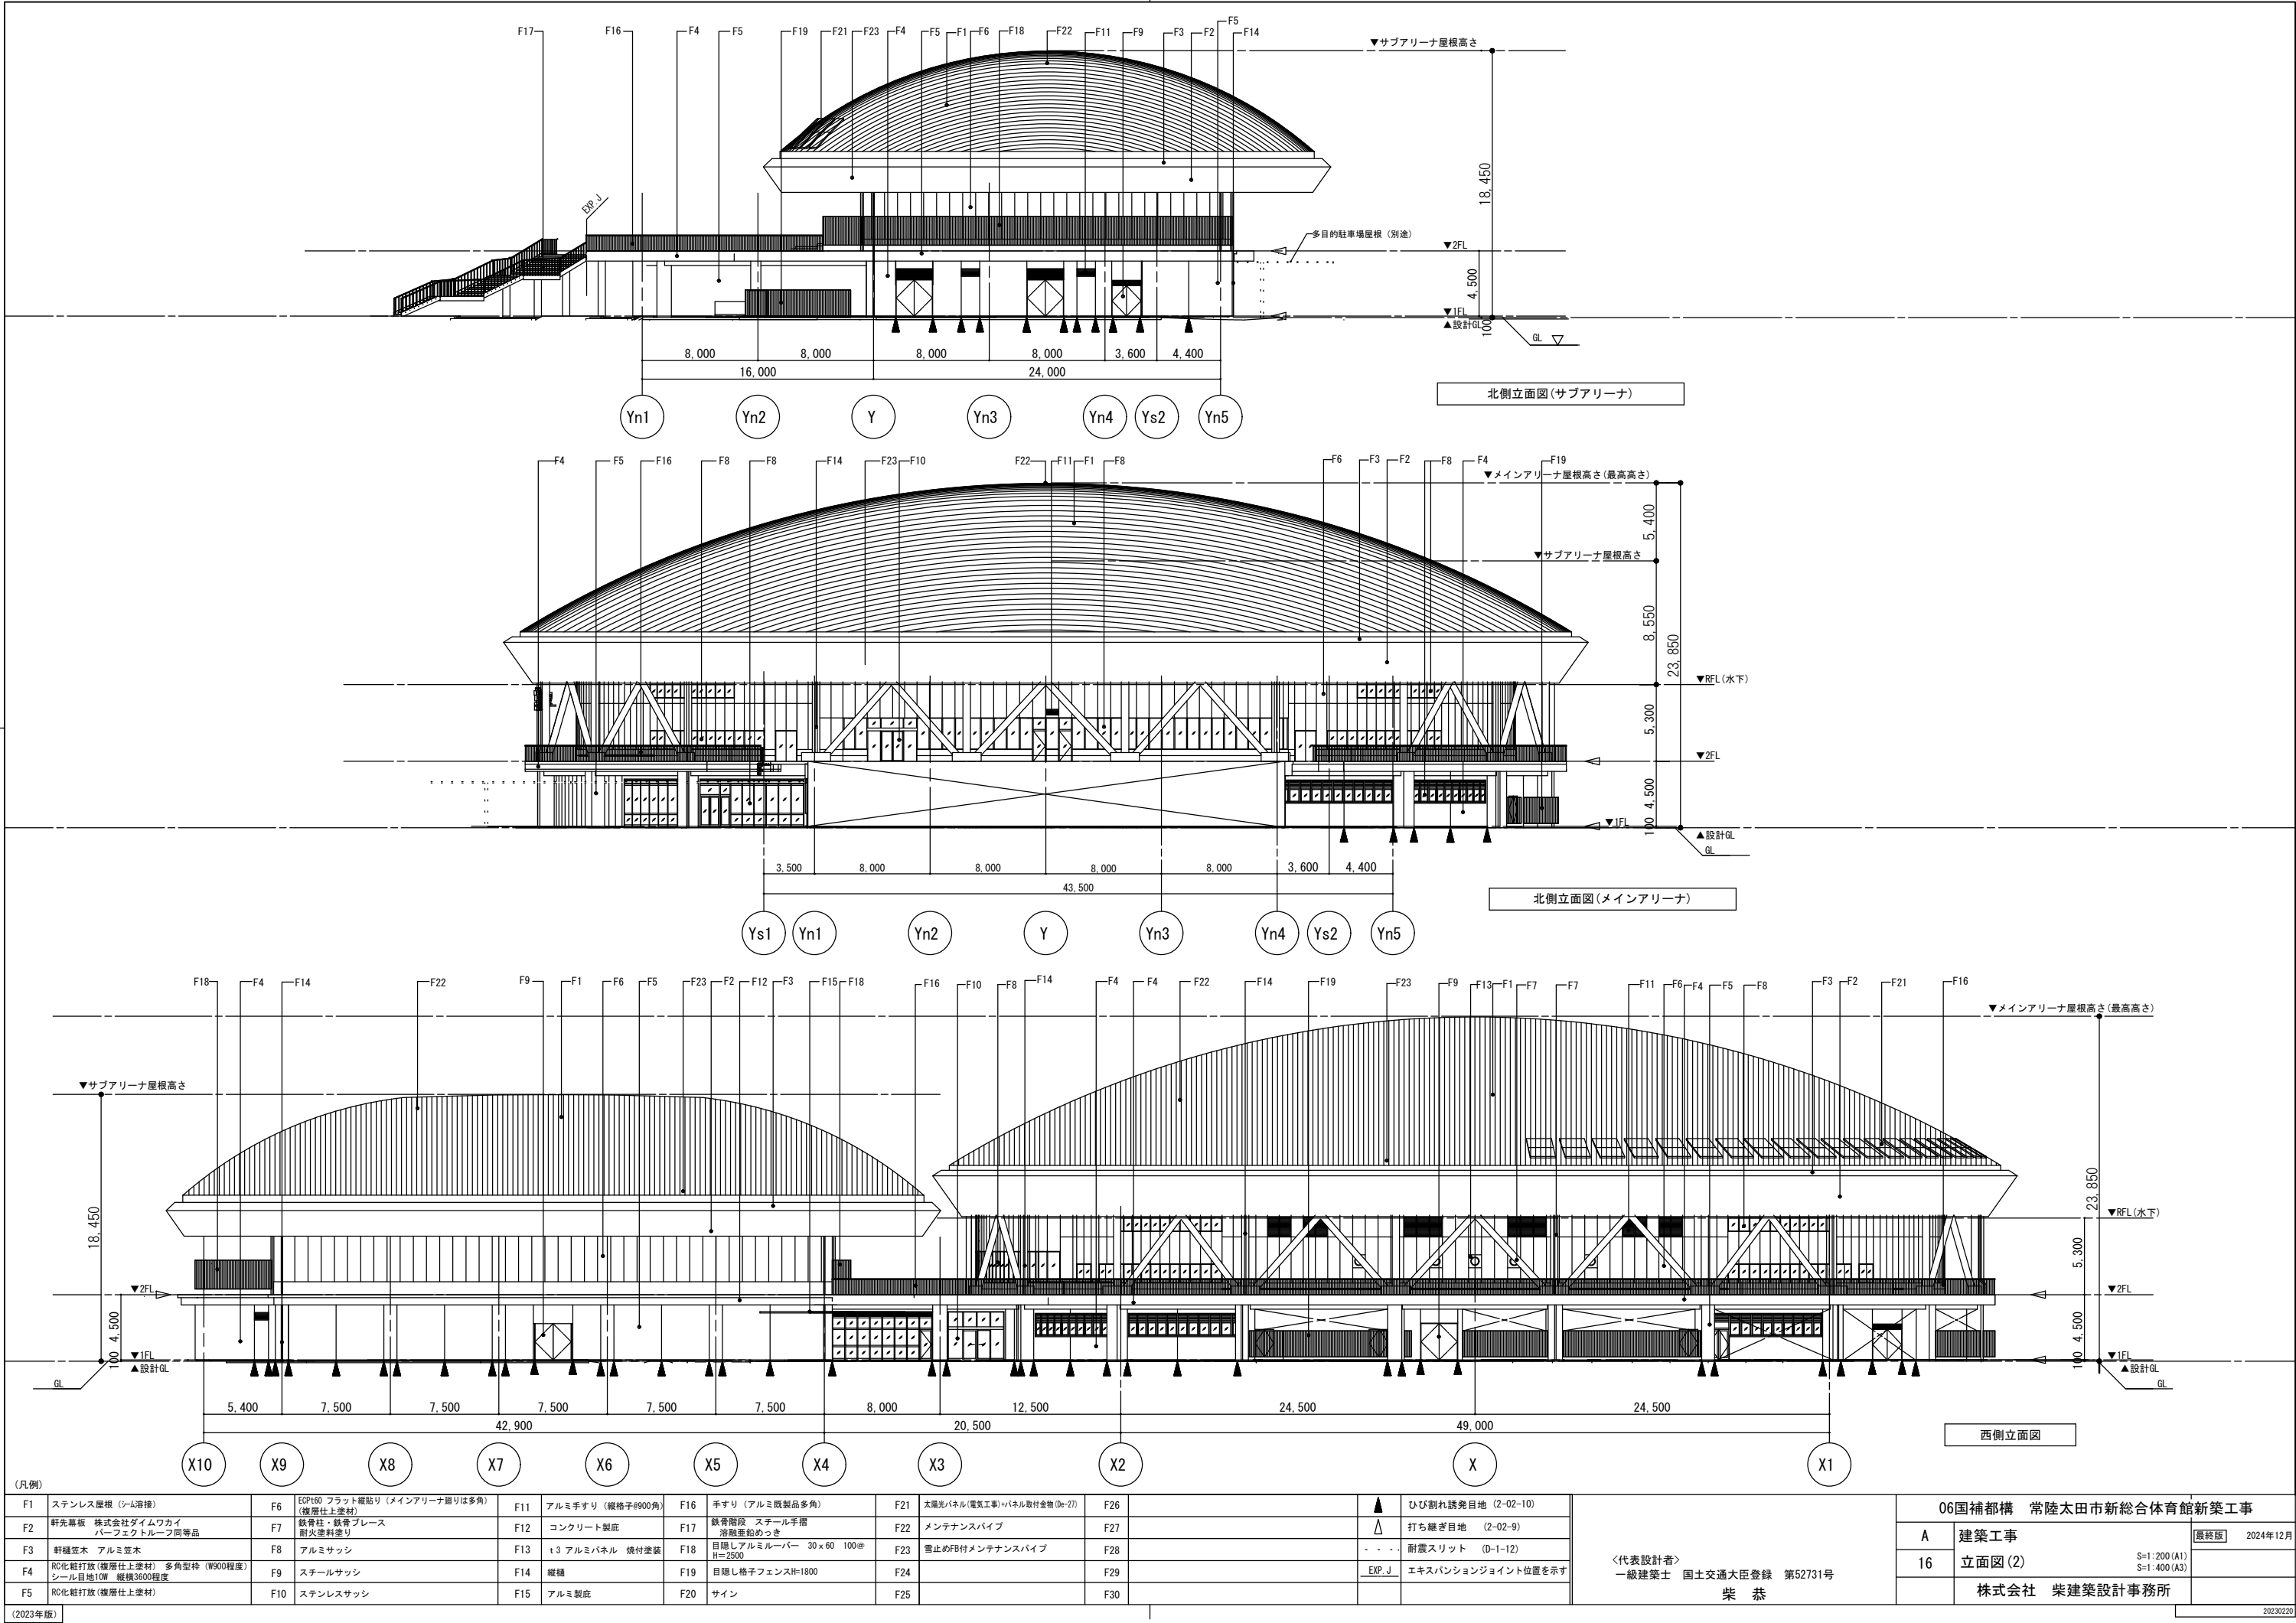


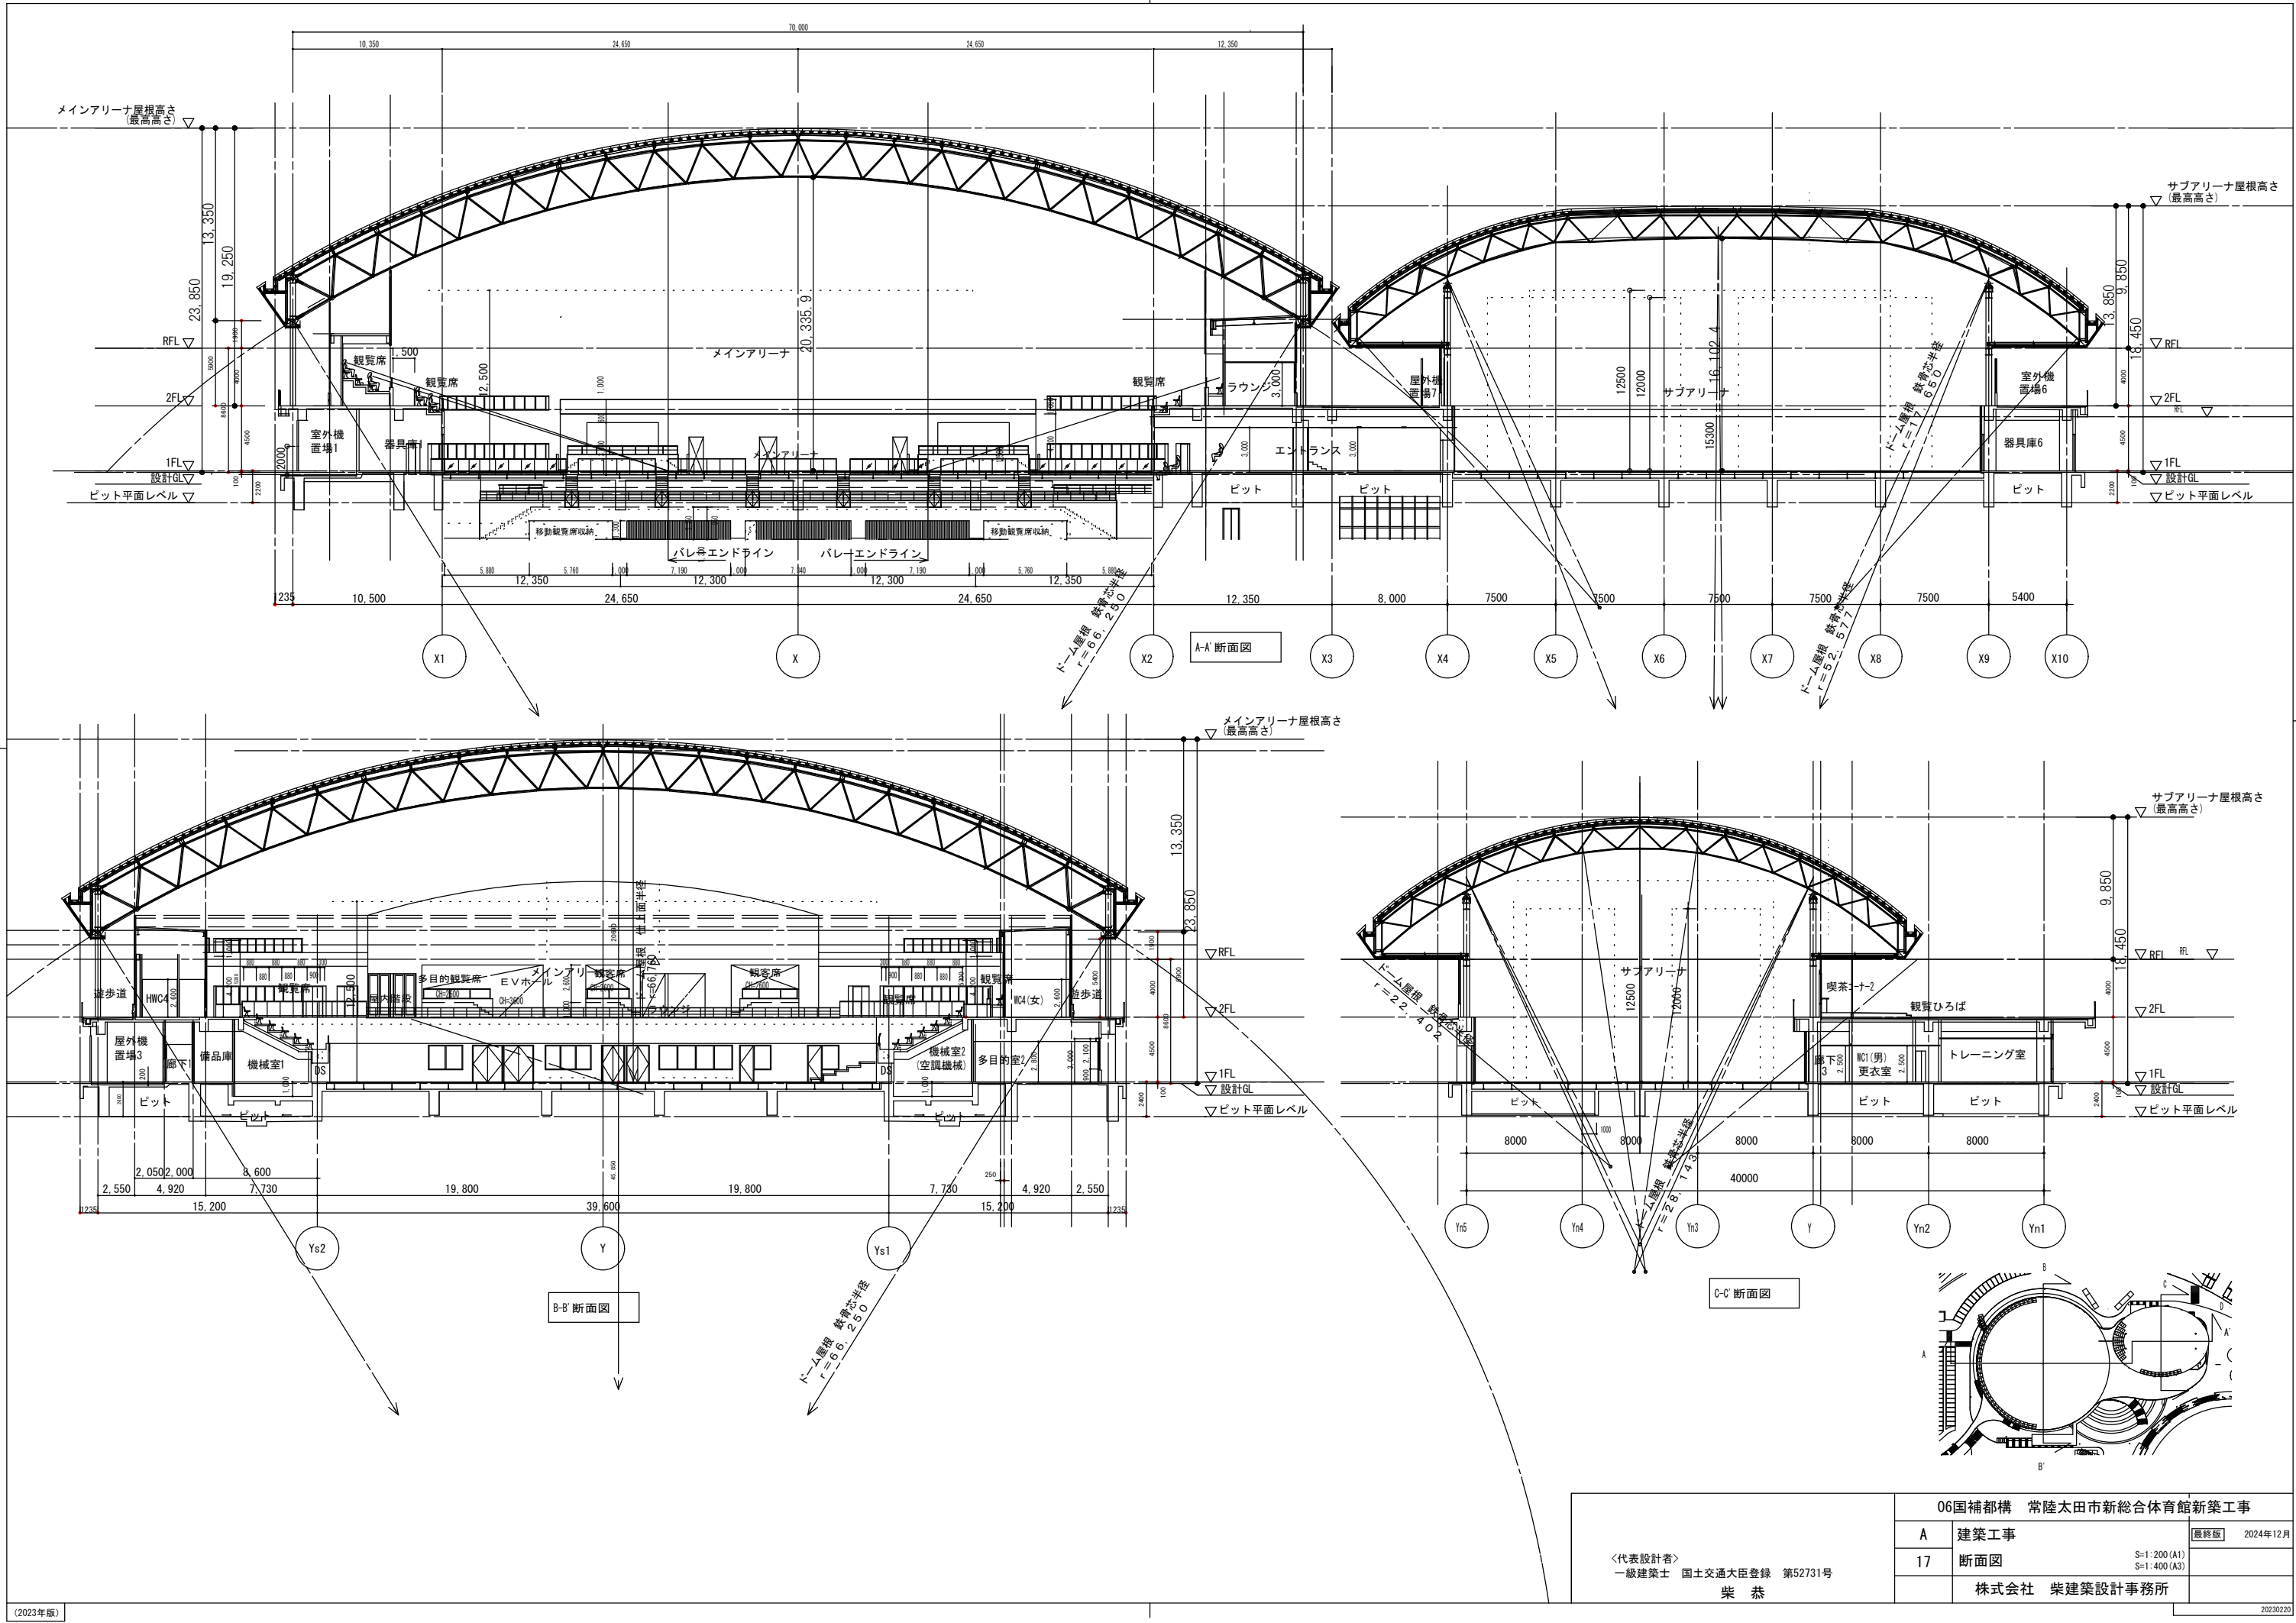


06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
A	建築工事	最終版	2024年12月
17	断面図	S=1:200 (A1) S=1:400 (A3)	
株式会社 柴建築設計事務所			



＜代表設計者＞
一級建築士 国土交通大臣登録 第52731号
柴 恭

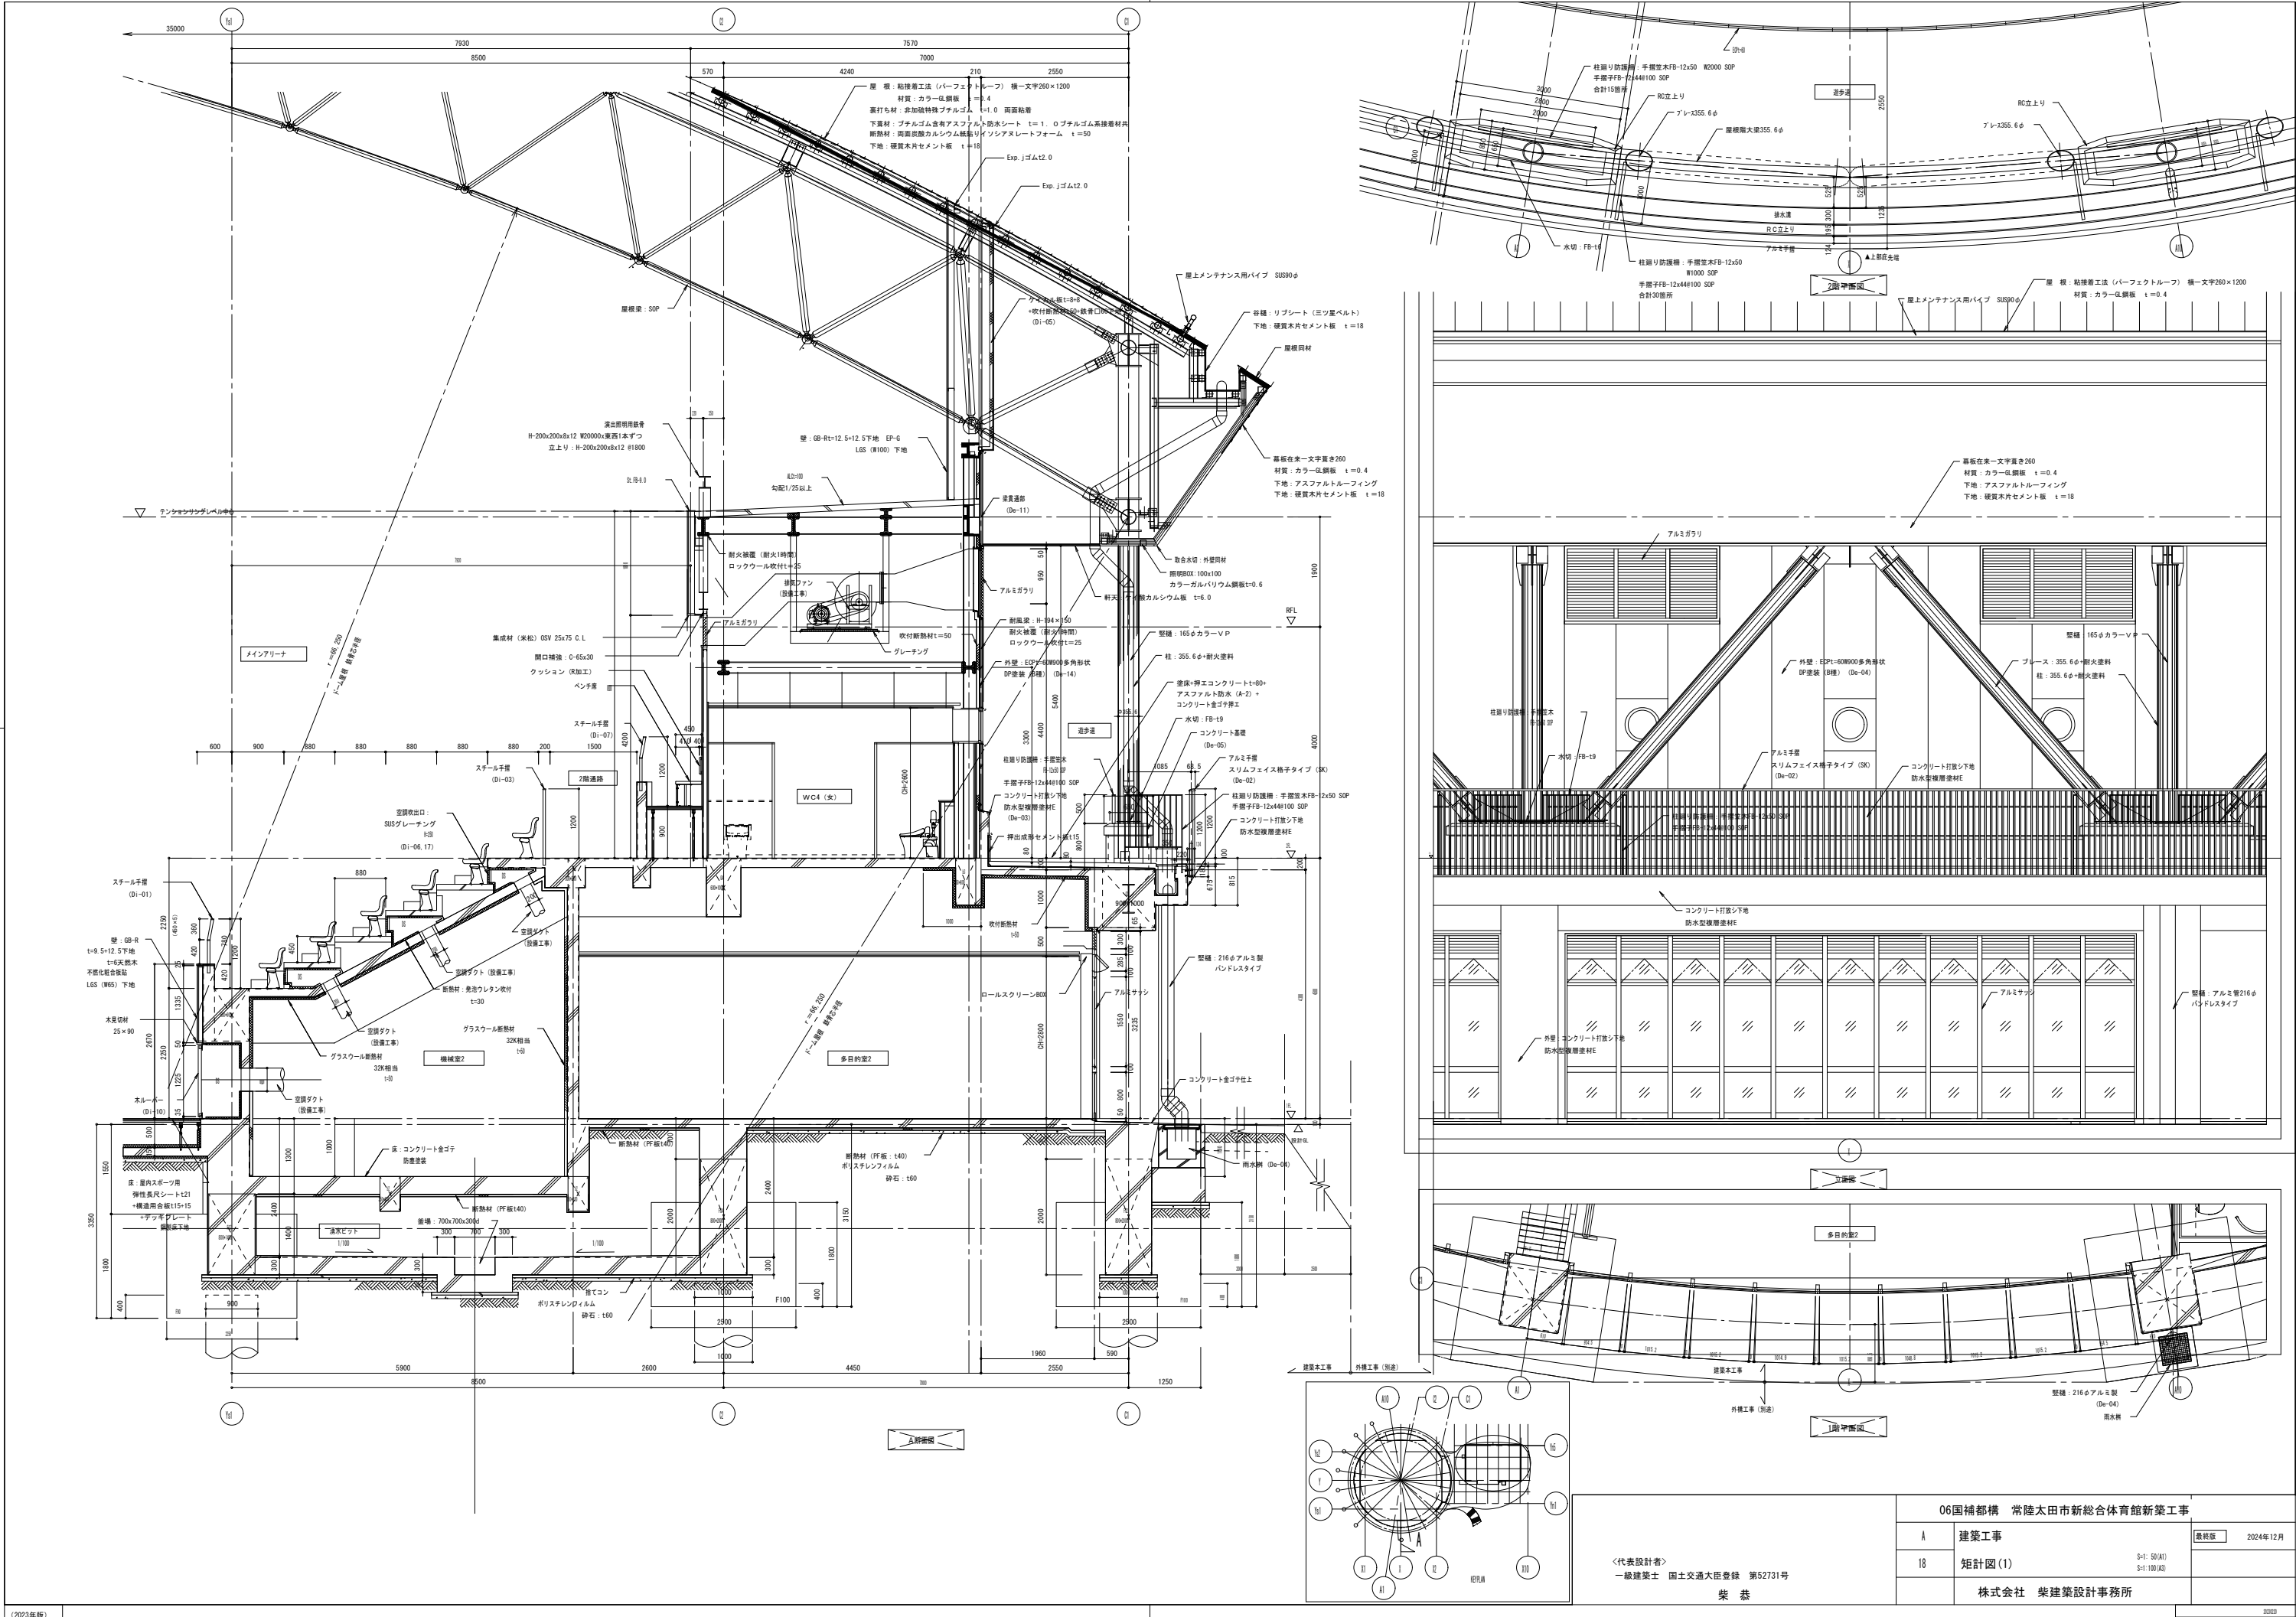

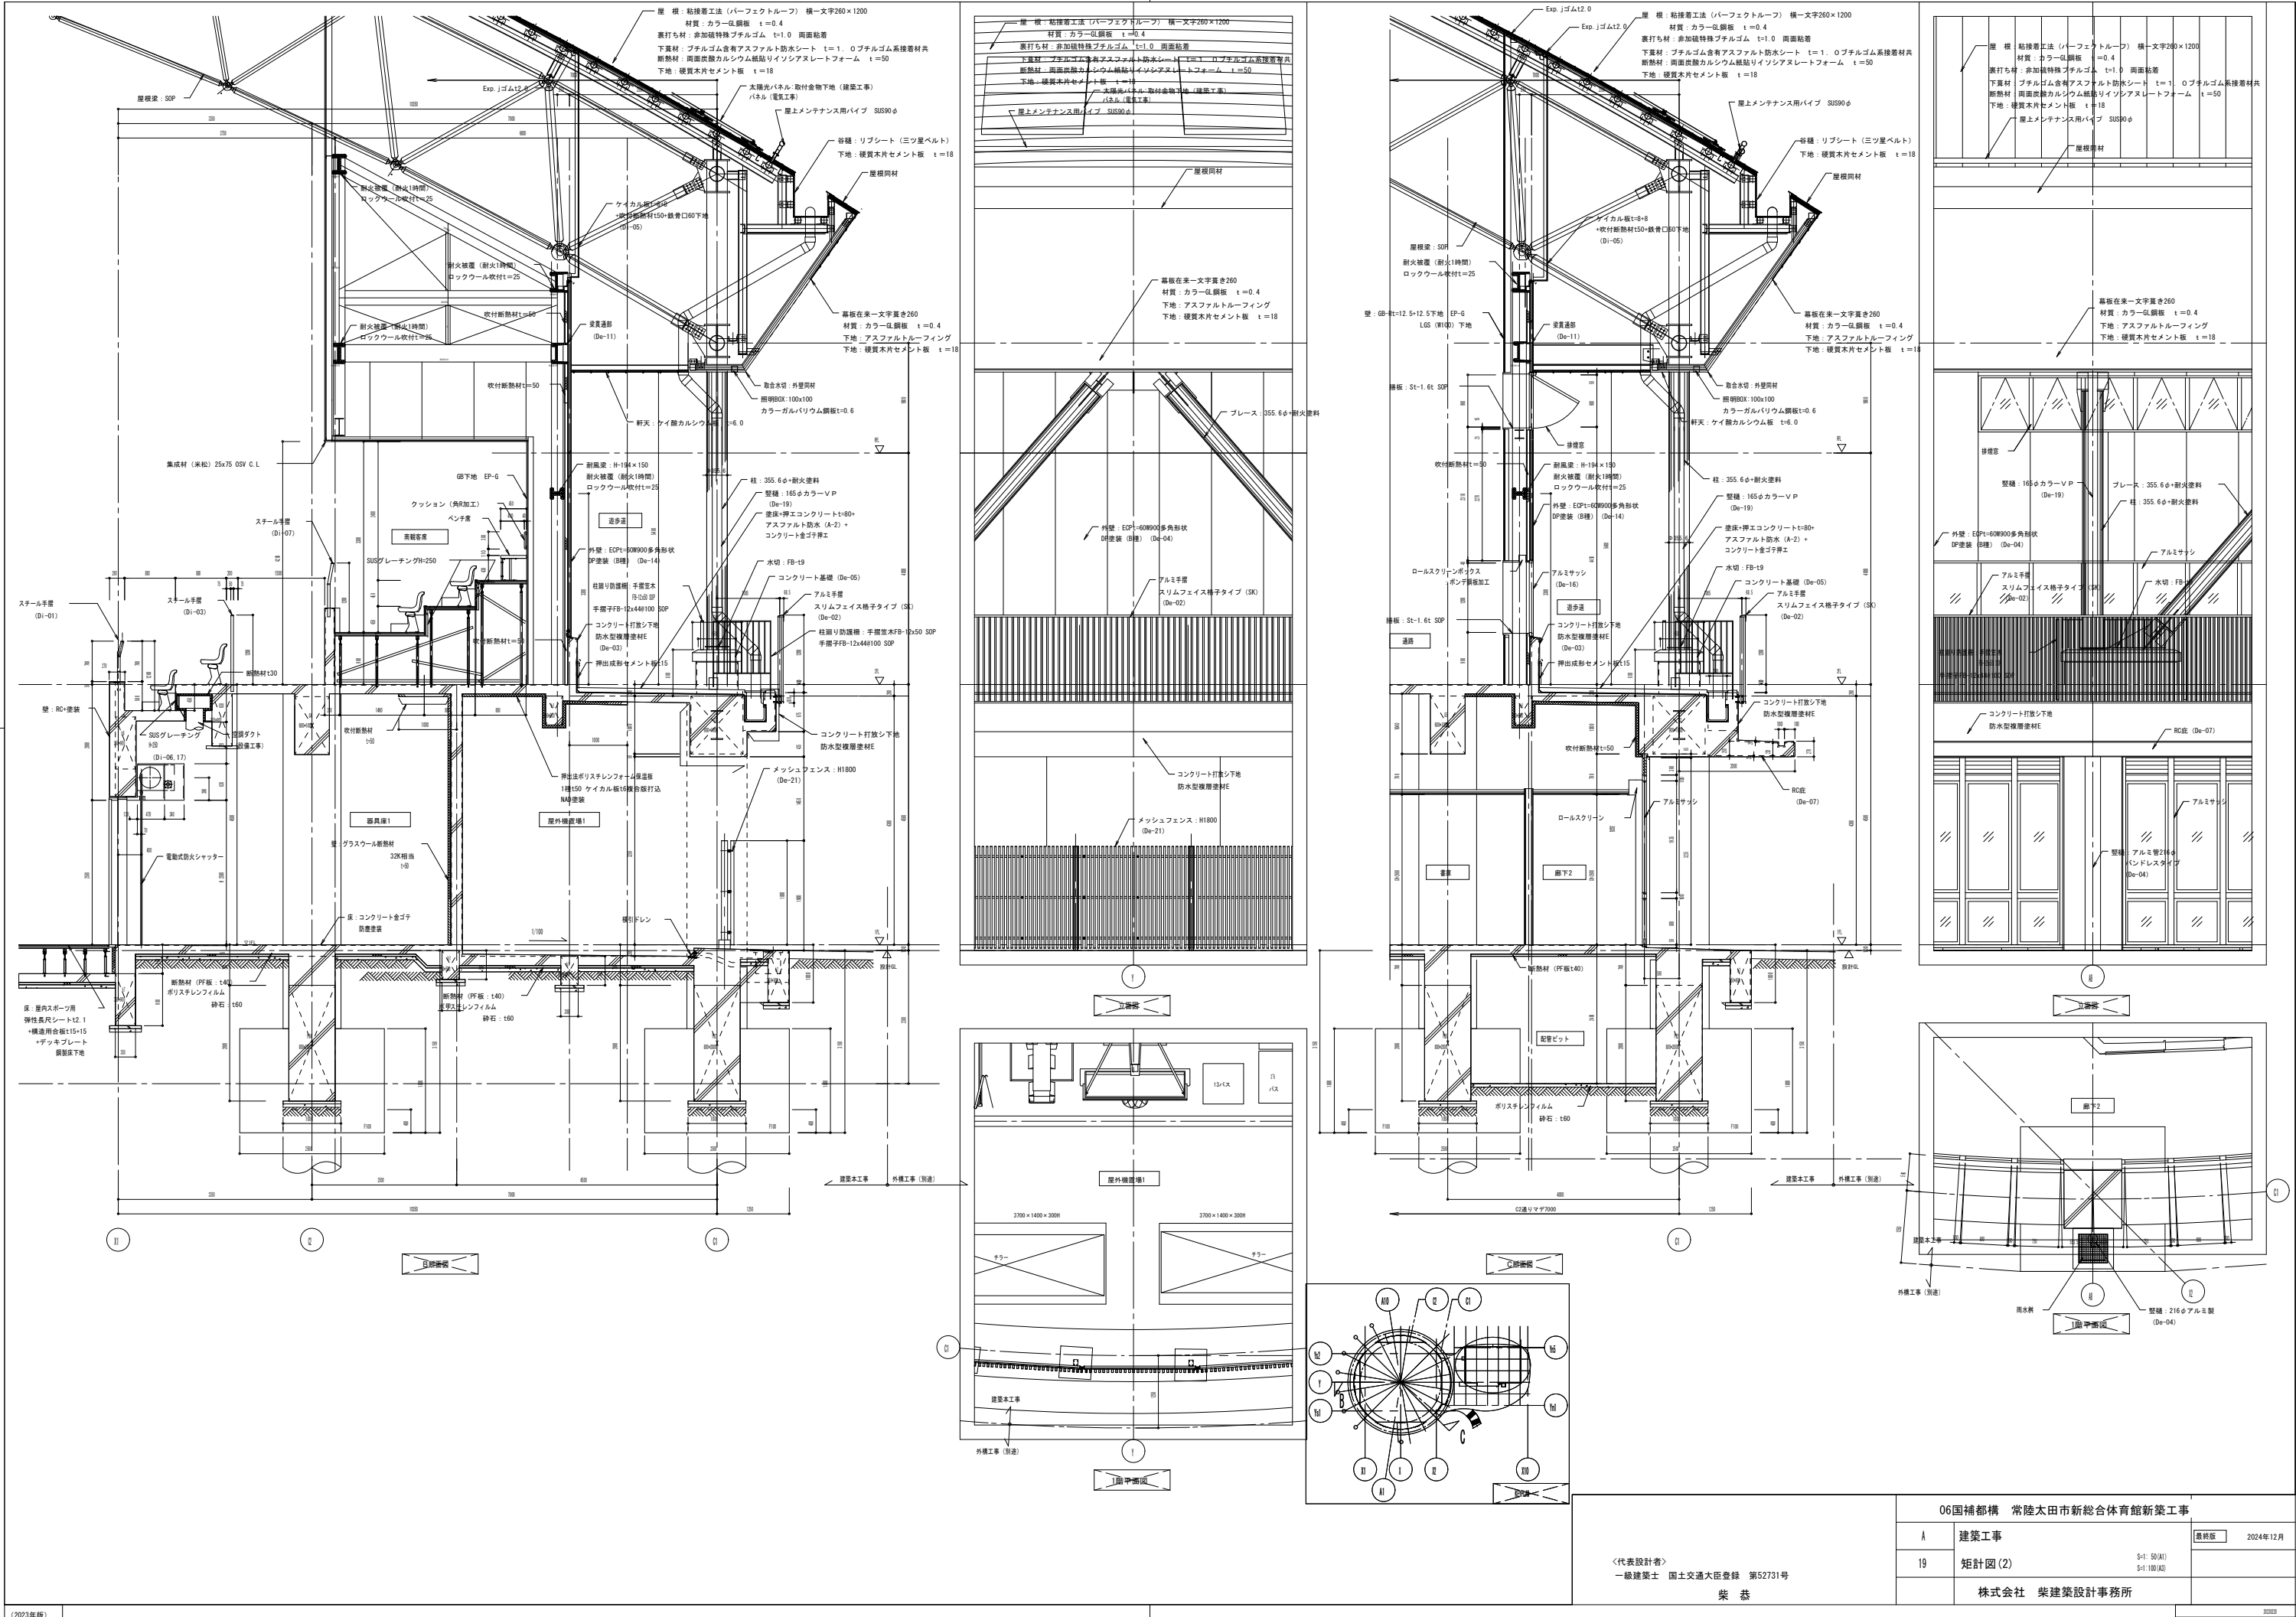


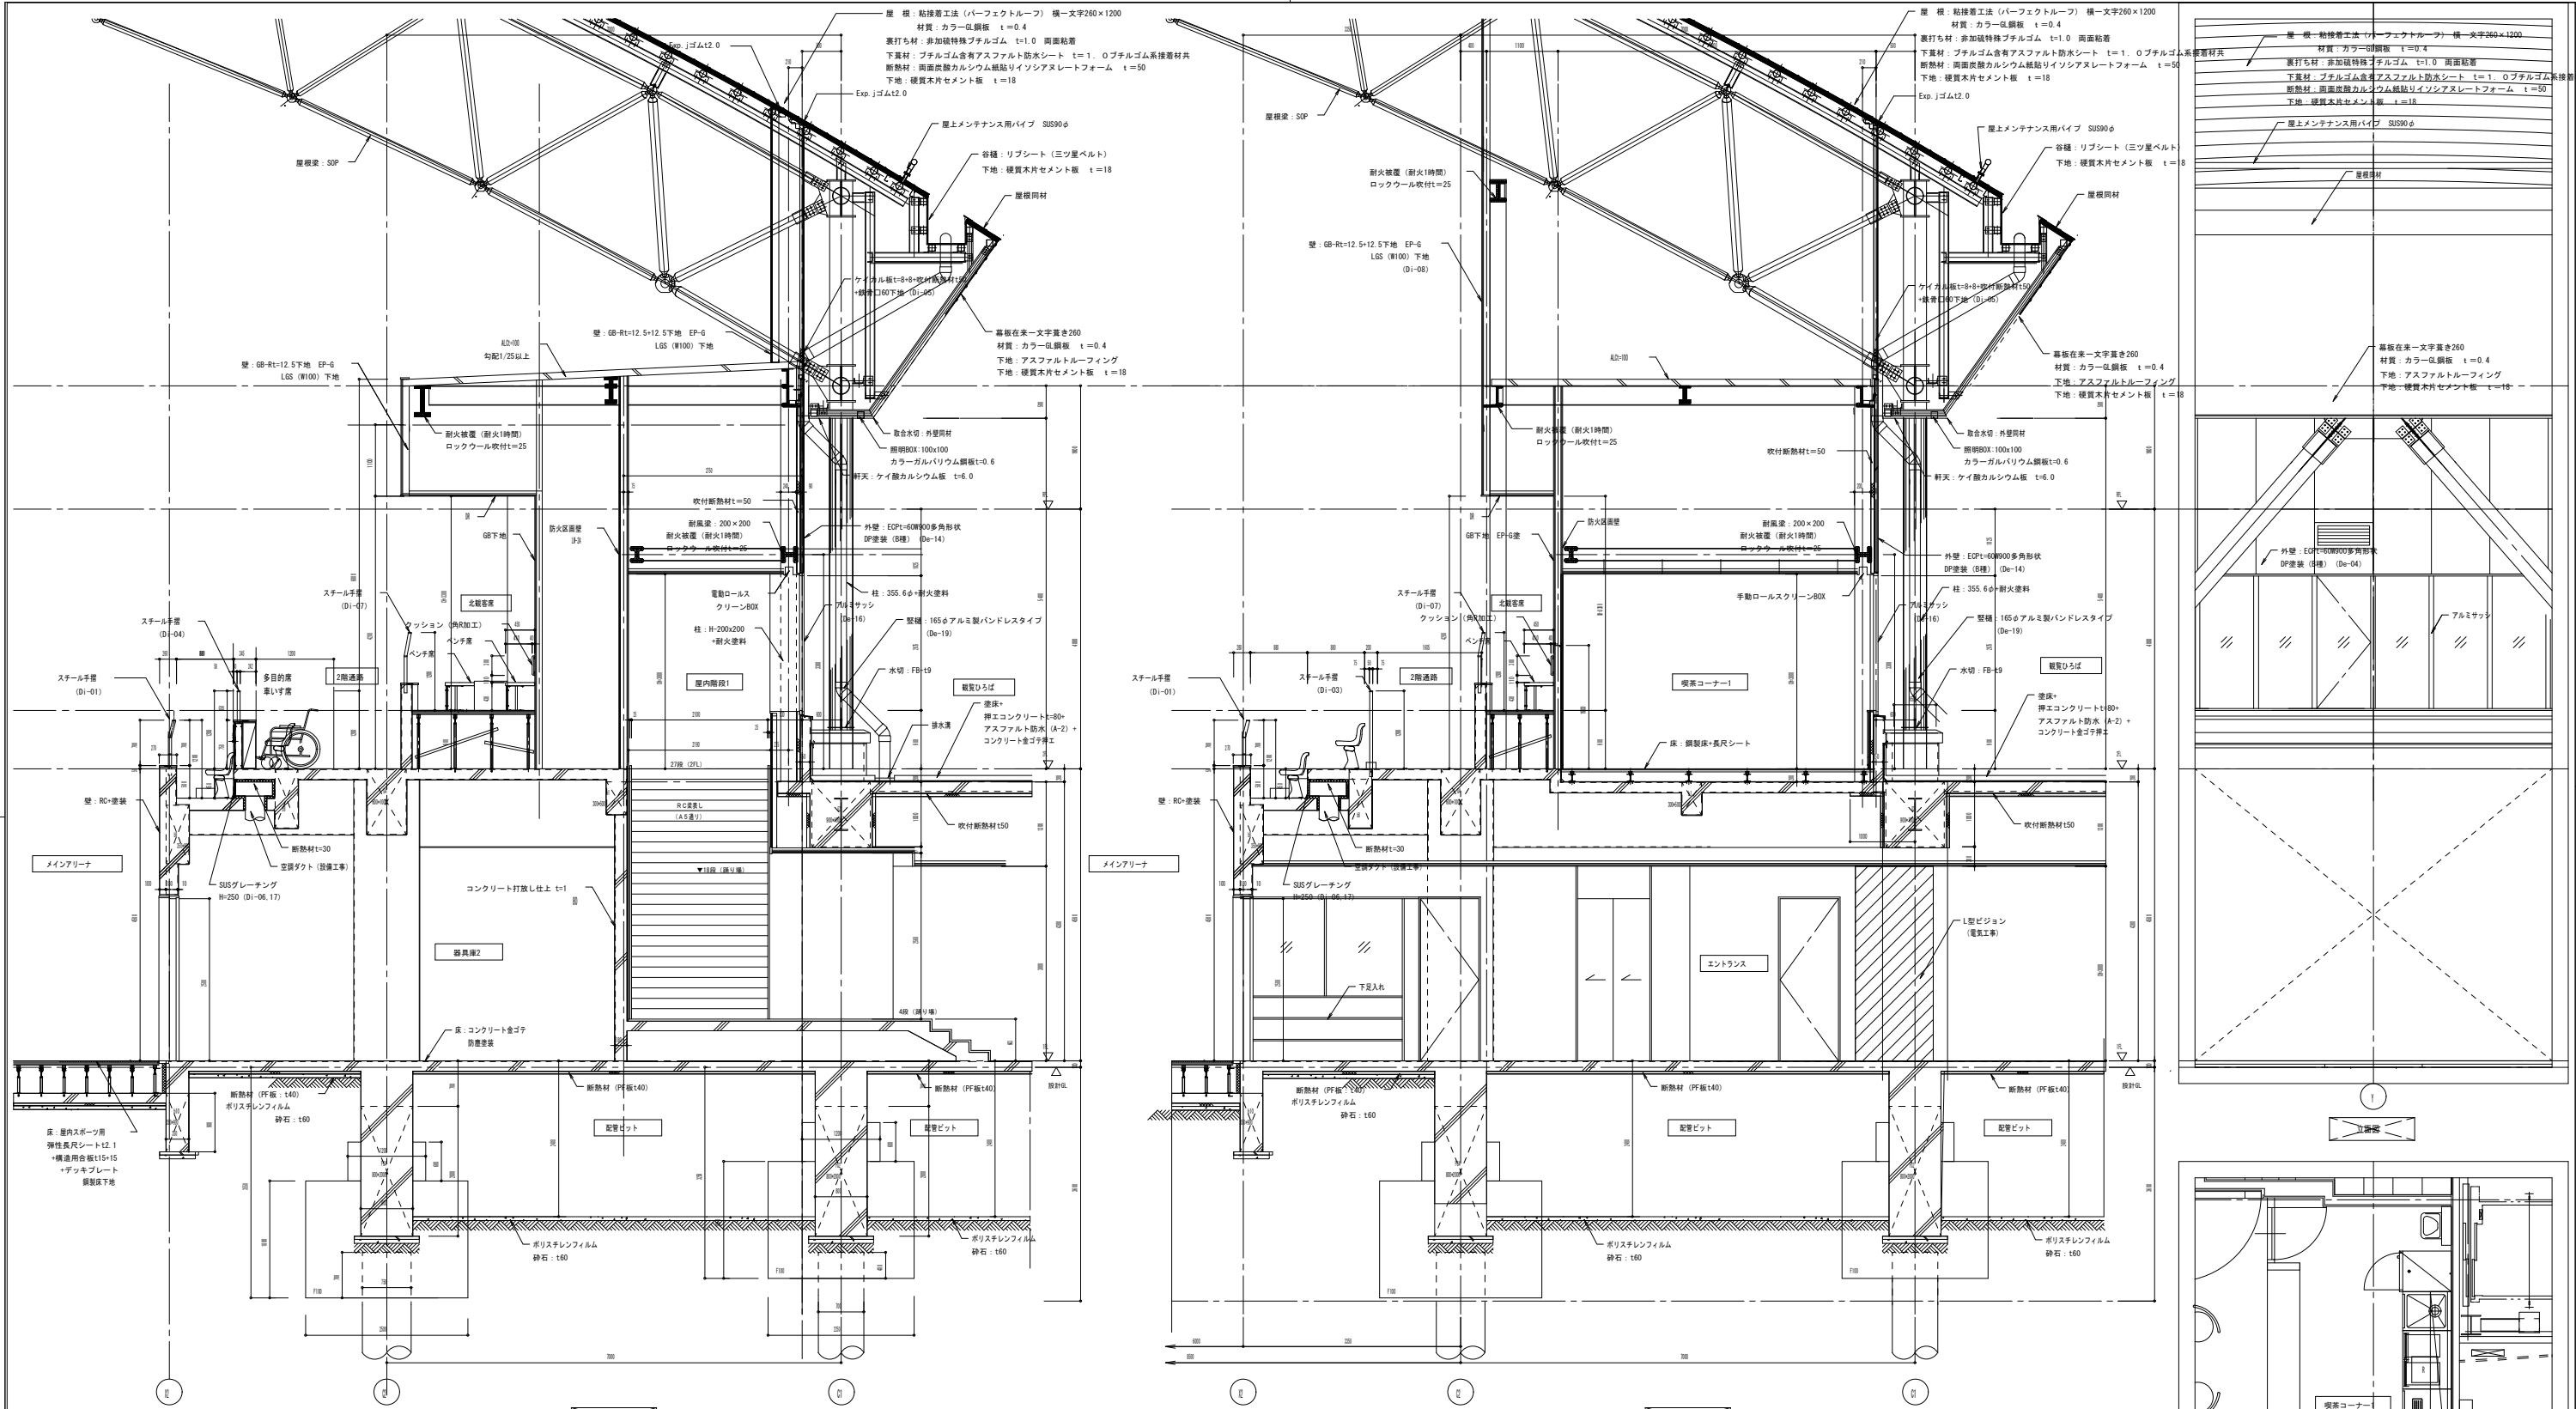


<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第52731号 柴 恭		06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
		A	建築工事	最終版	2024年12月
		20	矩計図(3)	S=1: 50(A1) S=1: 100(A2)	
			株式会社 柴建築設計事務所		
(2023年版)					2023.12

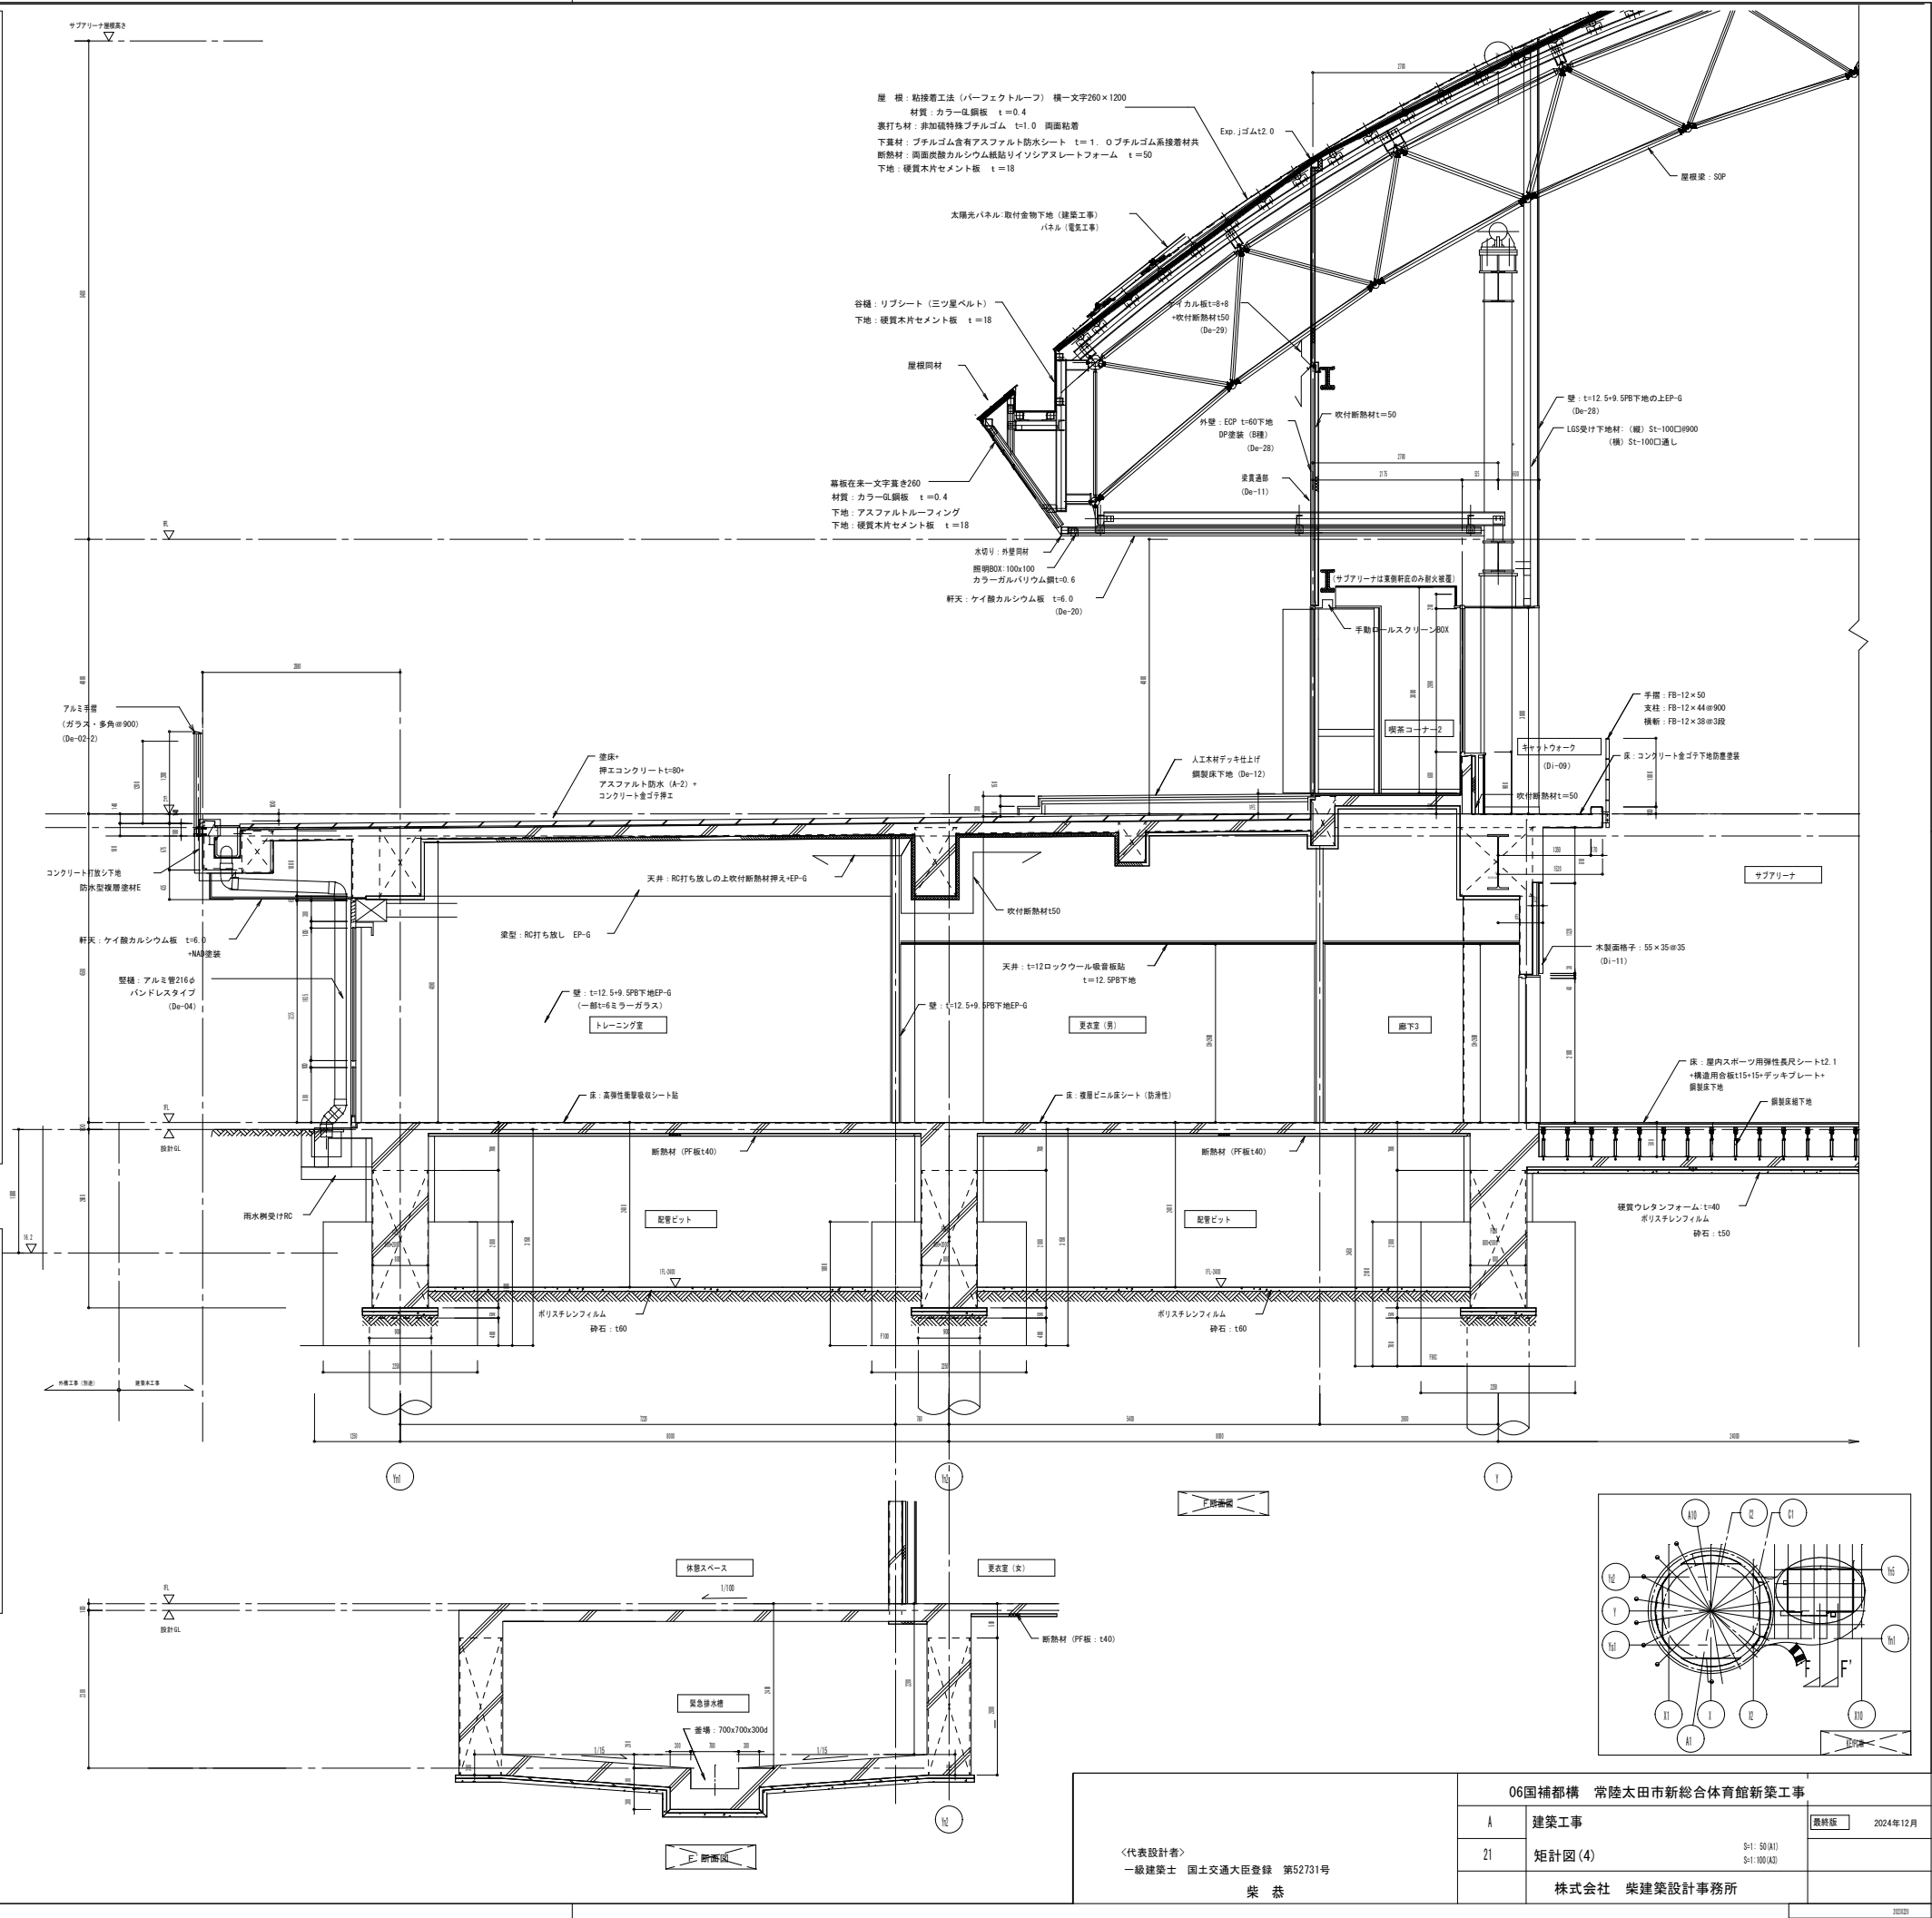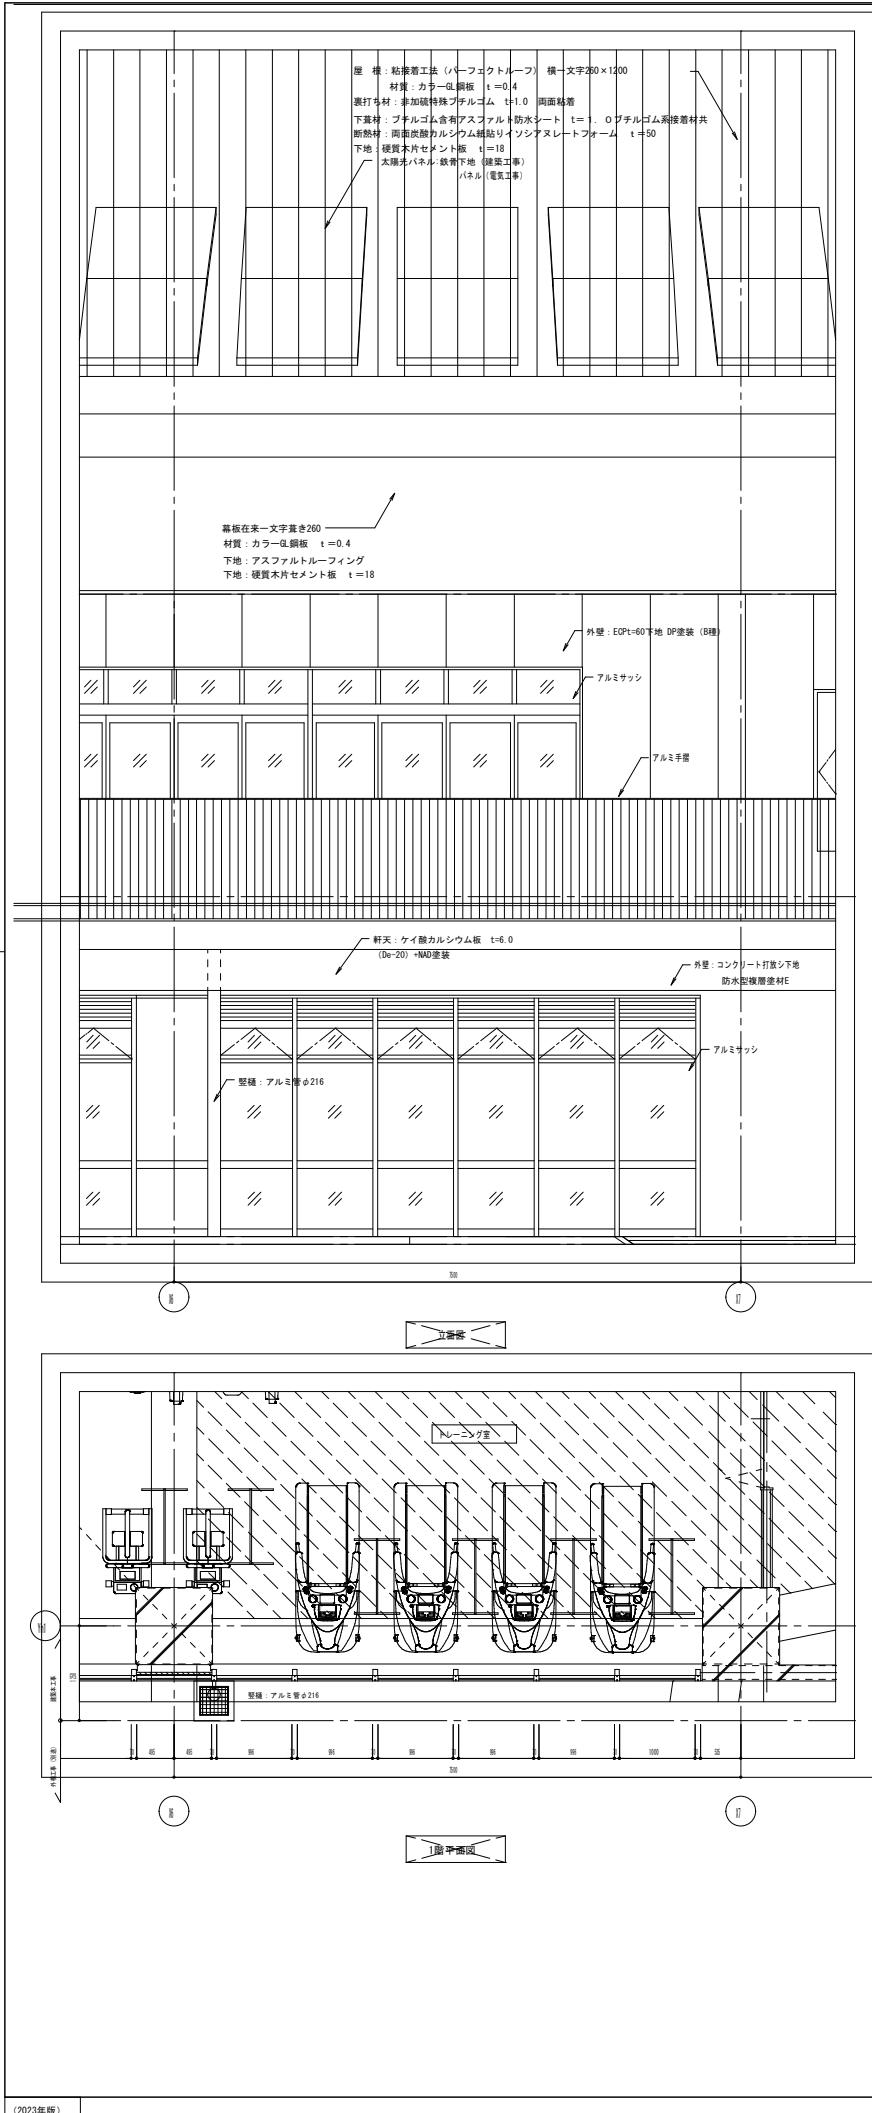


06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
A	建築工事	図納版	2024年12月
21	矩計図(4)	S=1:50(A1) S=1:100(A3)	
株式会社 柴建築設計事務所			

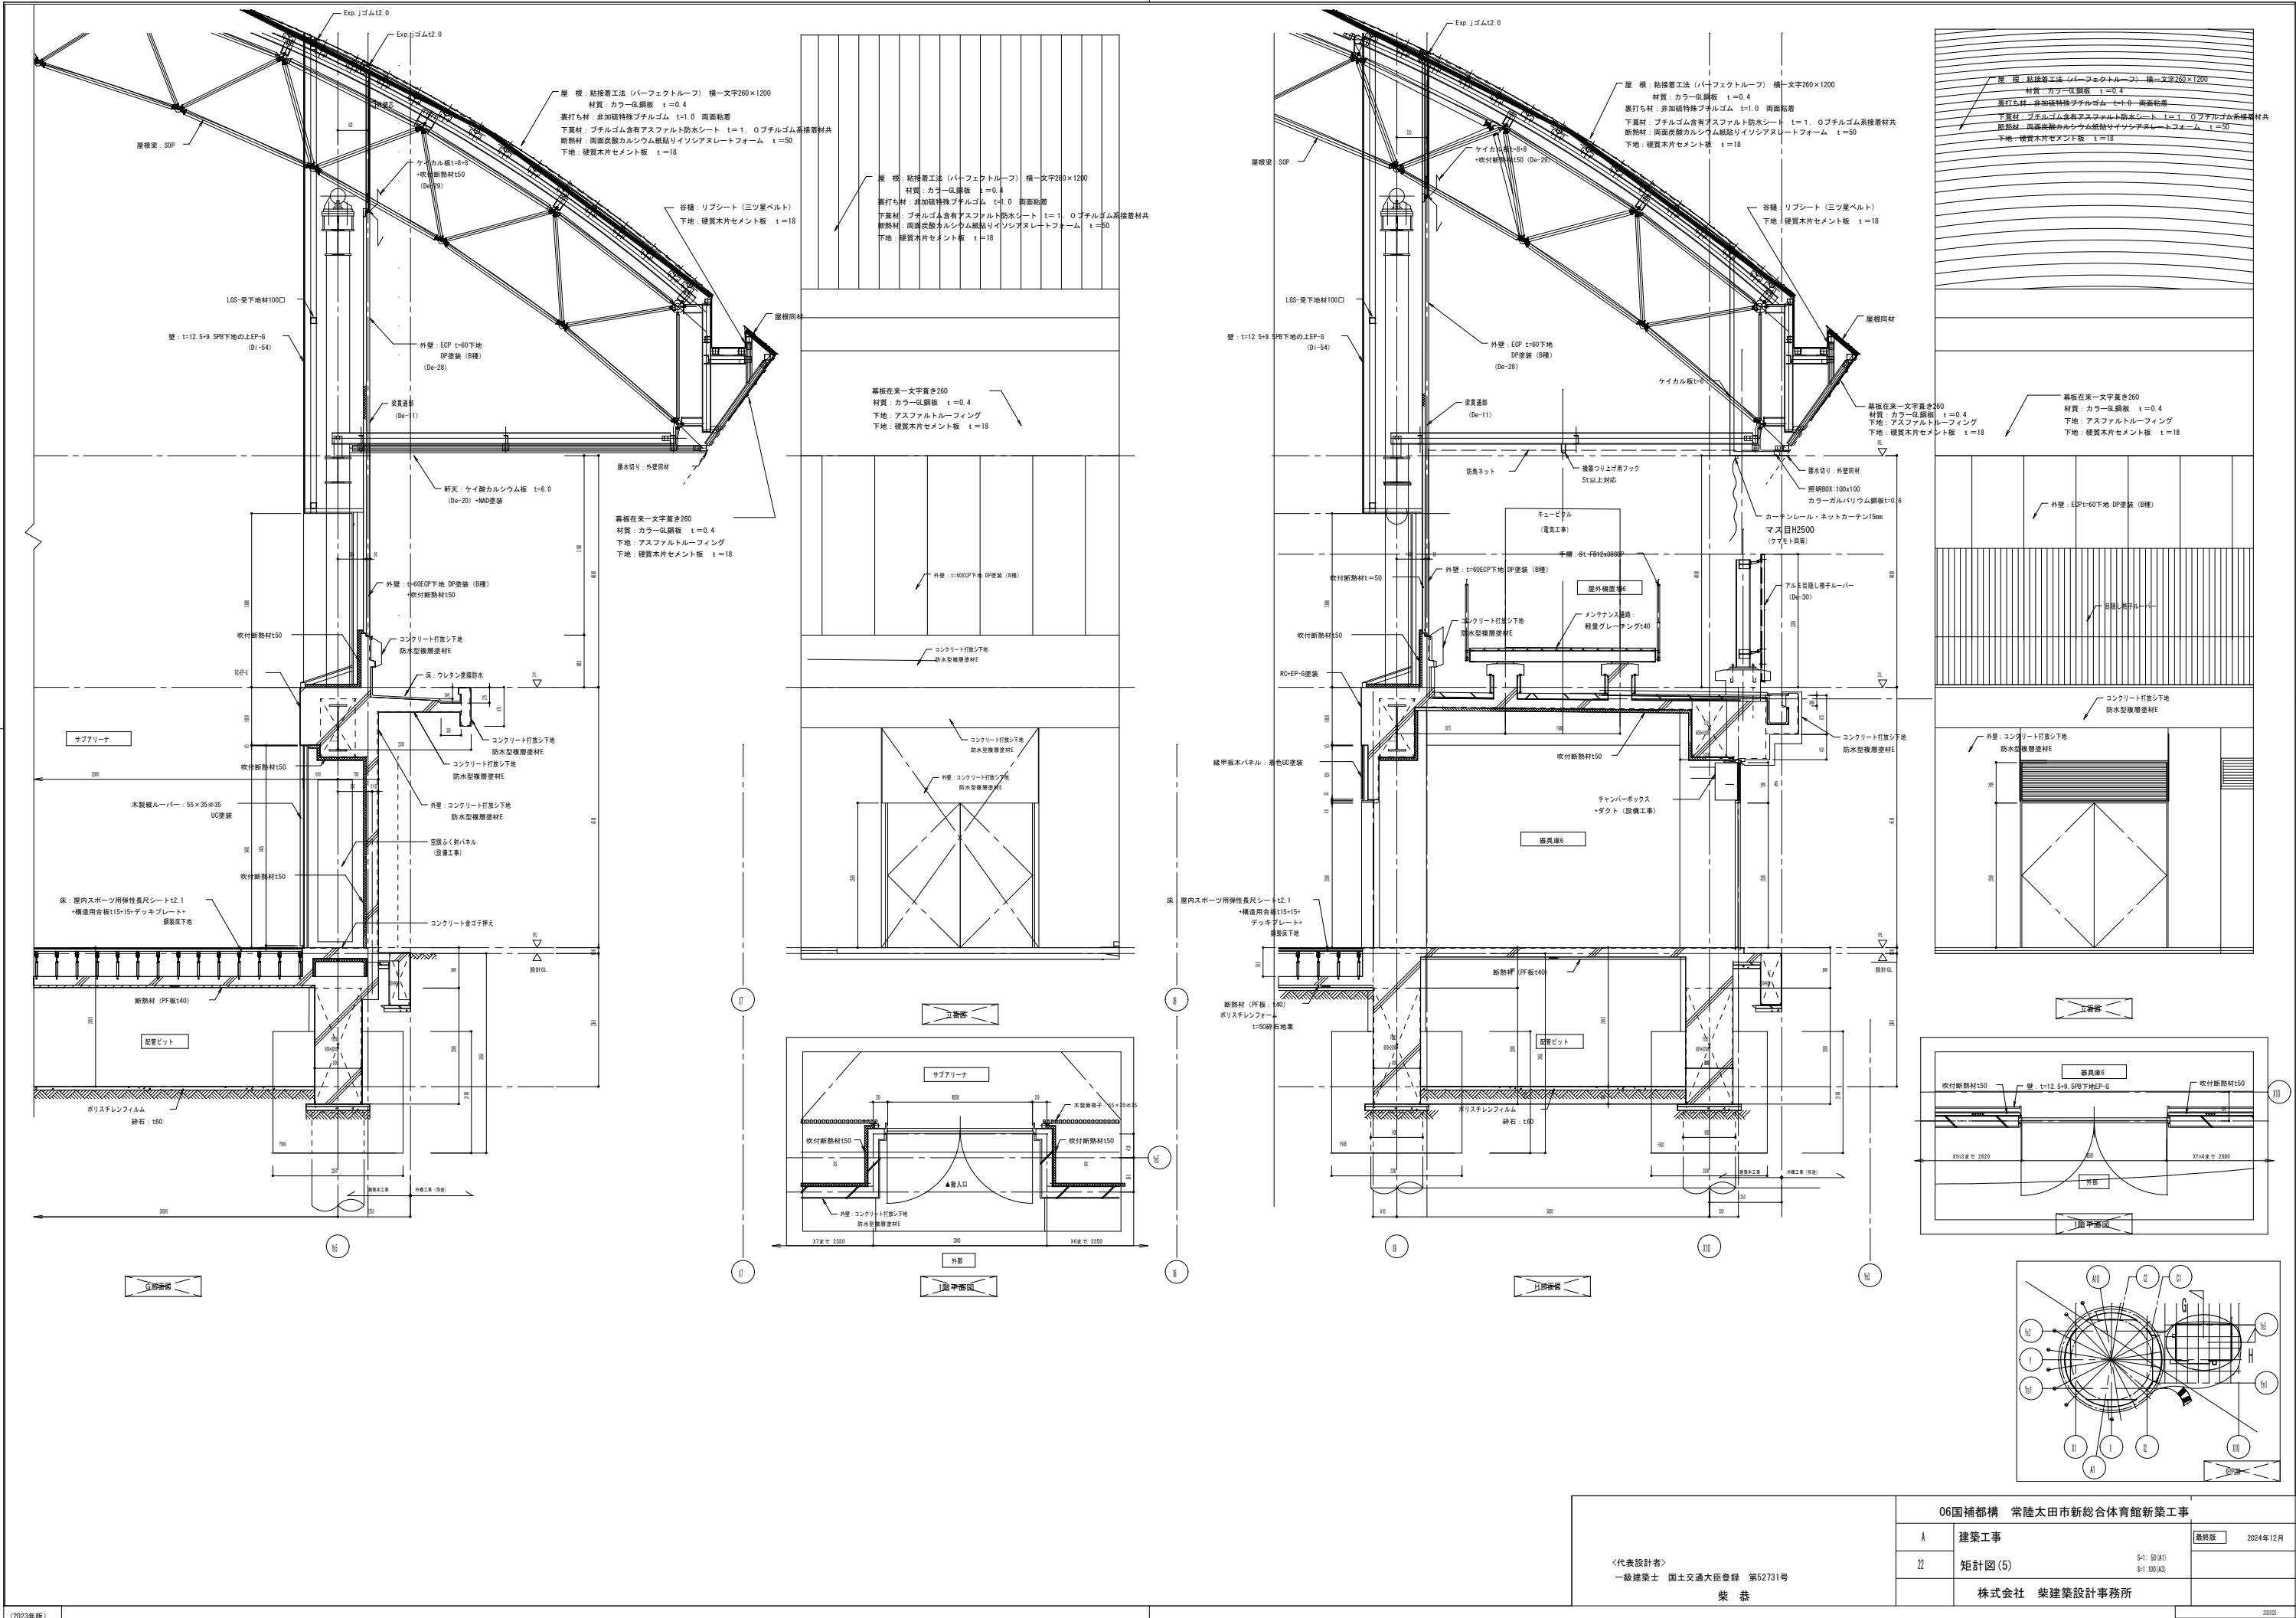

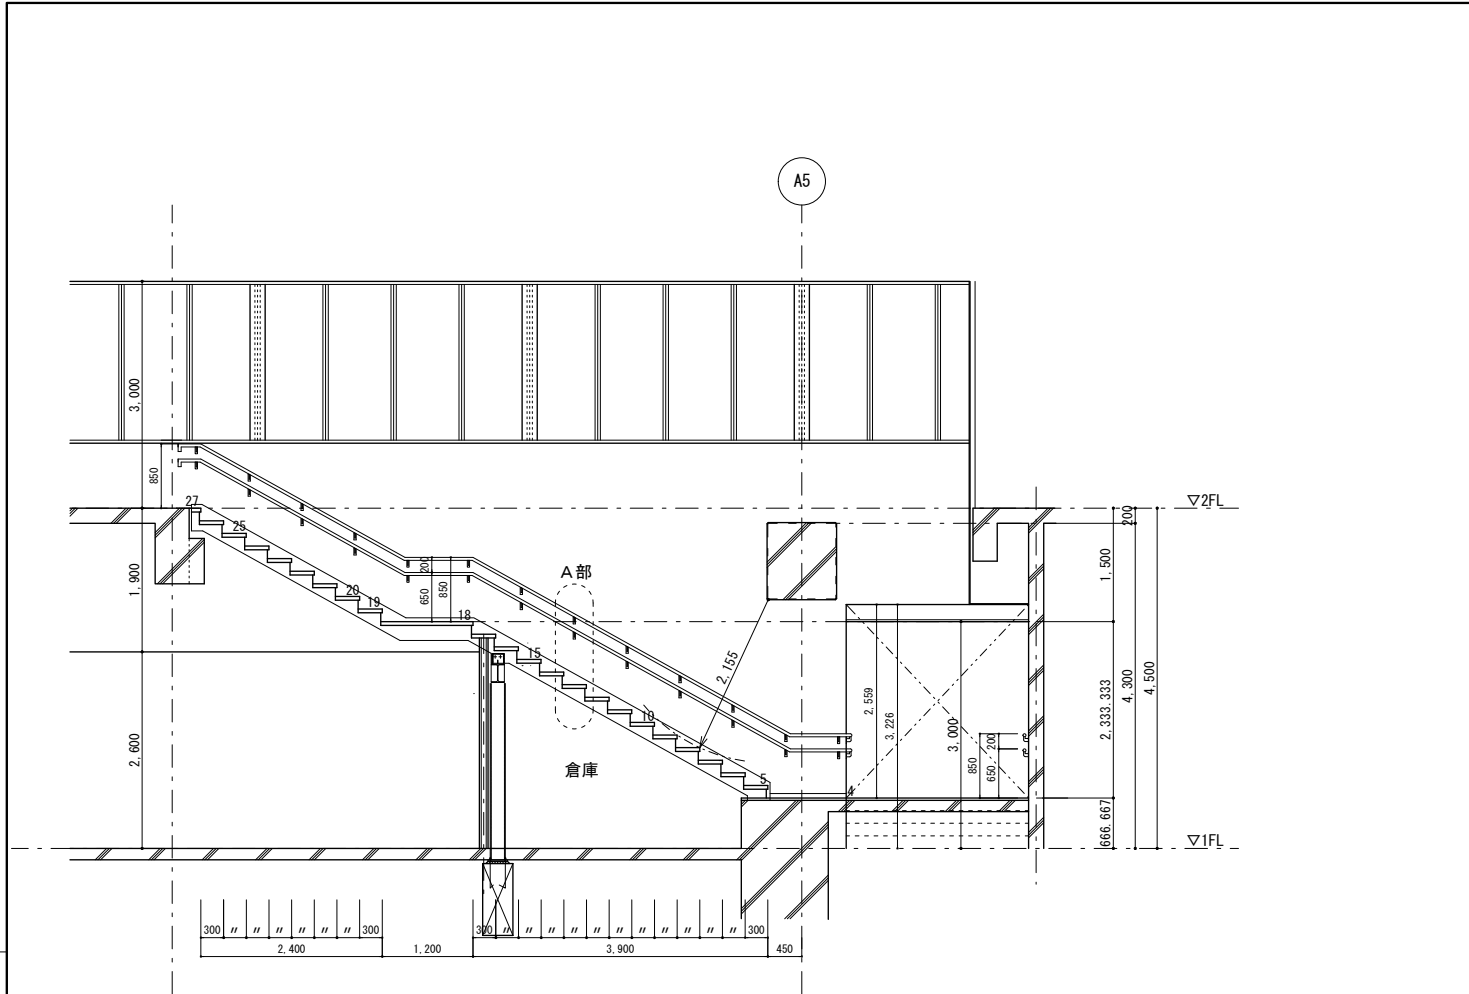


内側ササラ部断面詳細図 1 : 50

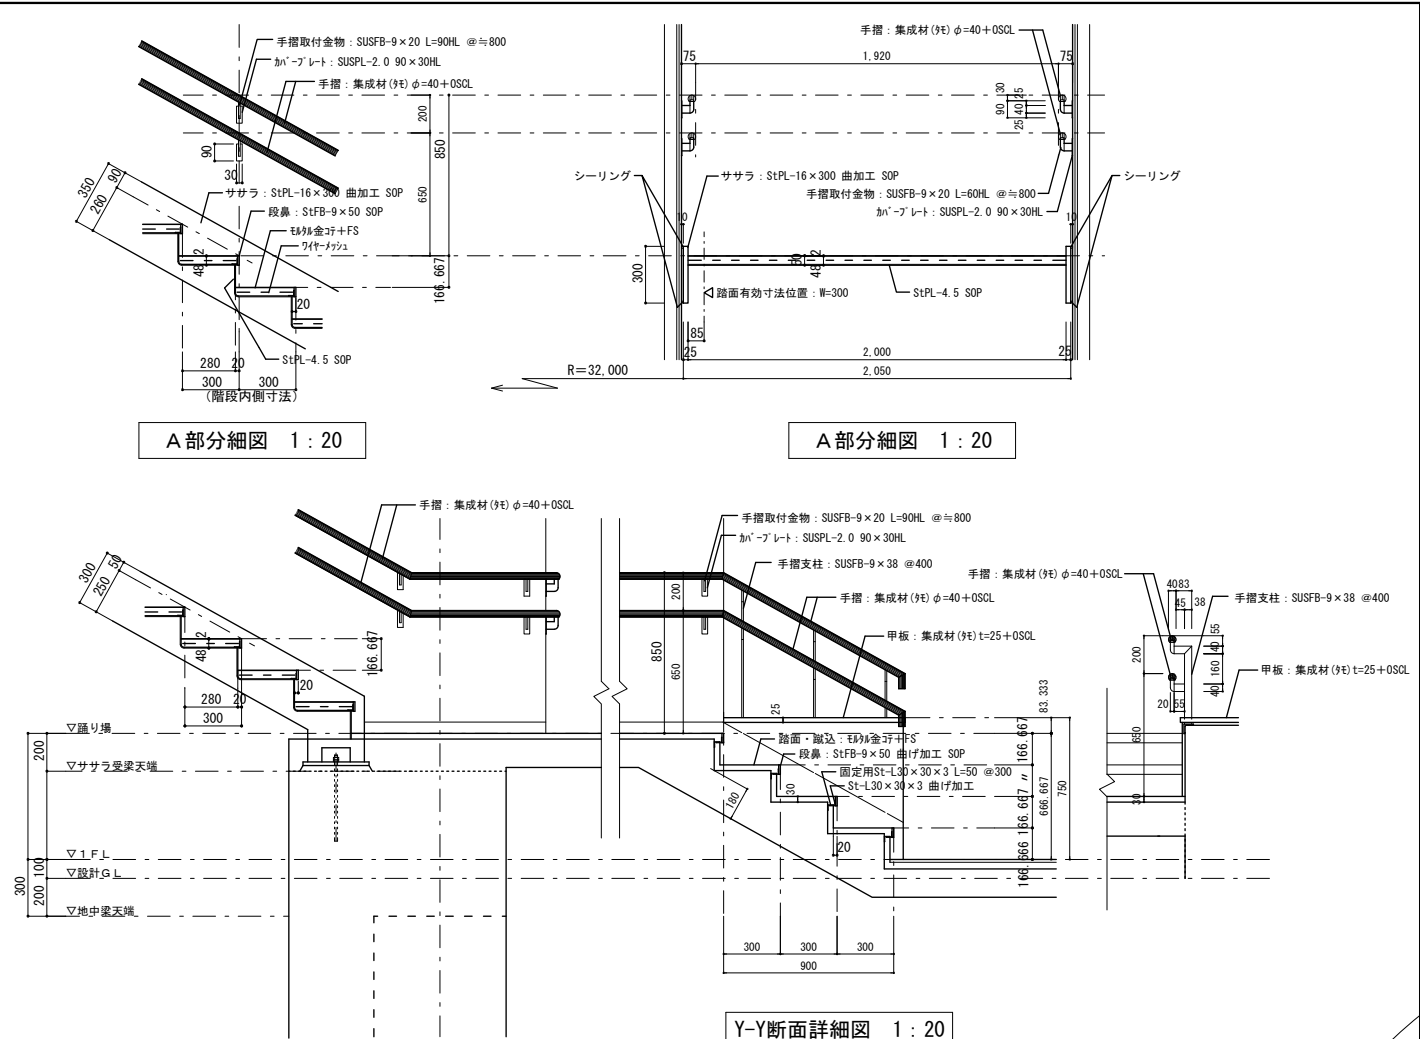


A部分細図 1 : 20


A部分細図 1 : 20

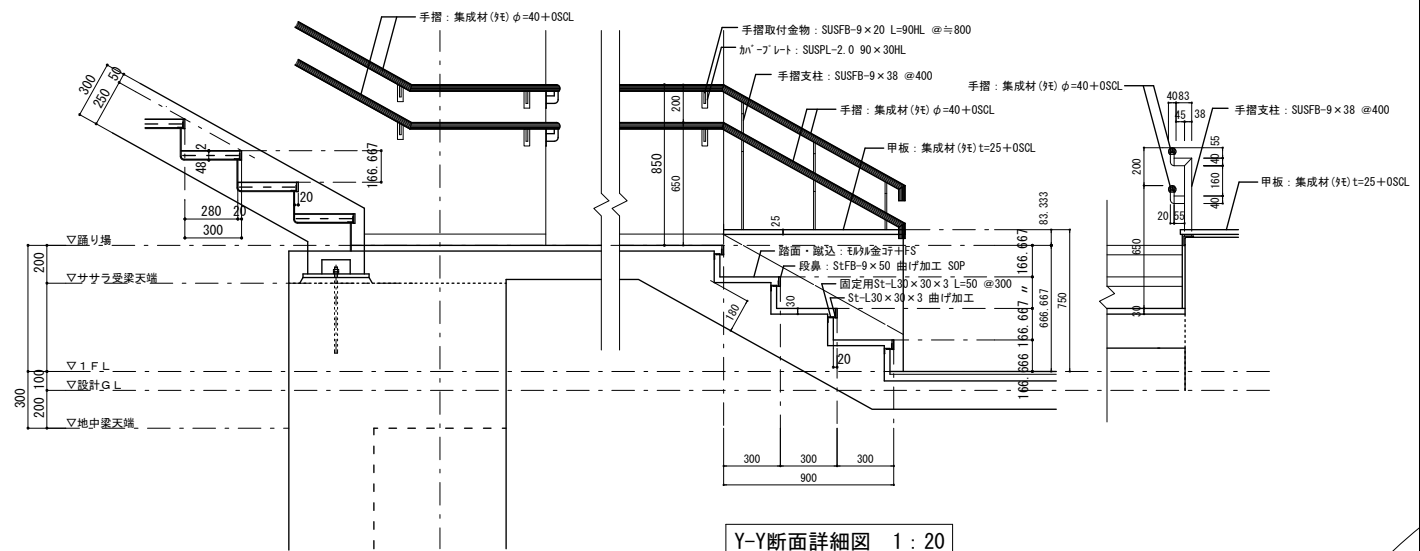

Y-Y断面詳細図 1 : 20

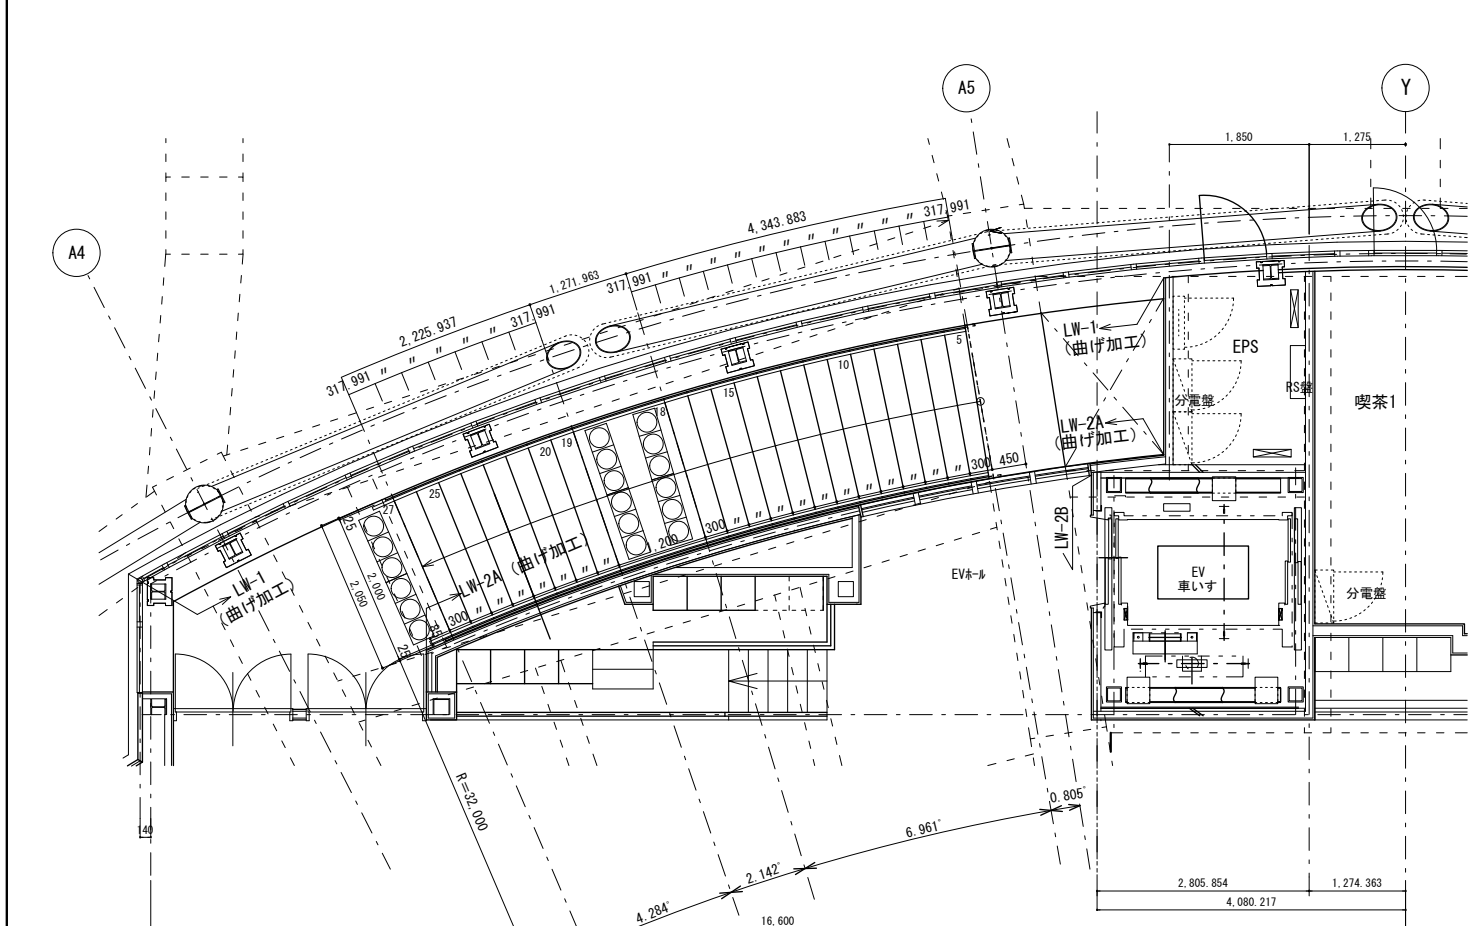


屋内階段 (1)
2階平面詳細図 1 : 50

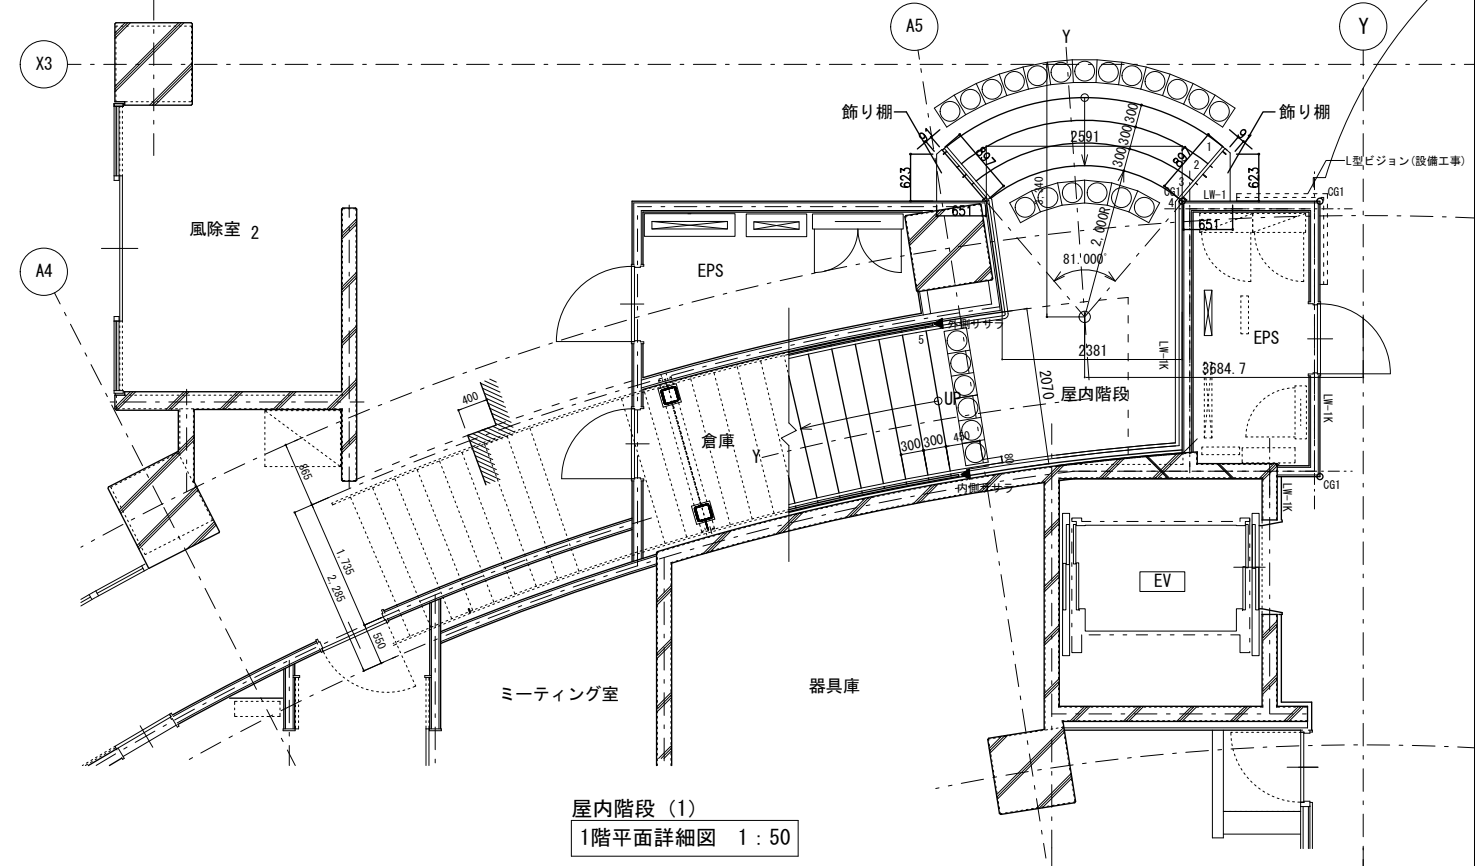

屋内階段 (1)
1階平面詳細図 1 : 50


06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
A	建築工事	最終版	2024年12月
23	階段詳細図 (1) (屋内階段1)	S=図示 (A1) S=図示/2 (A3)	
株式会社 柴建築設計事務所			

<代表設計者>
一級建築士 大臣登録 第52731号
柴 恭

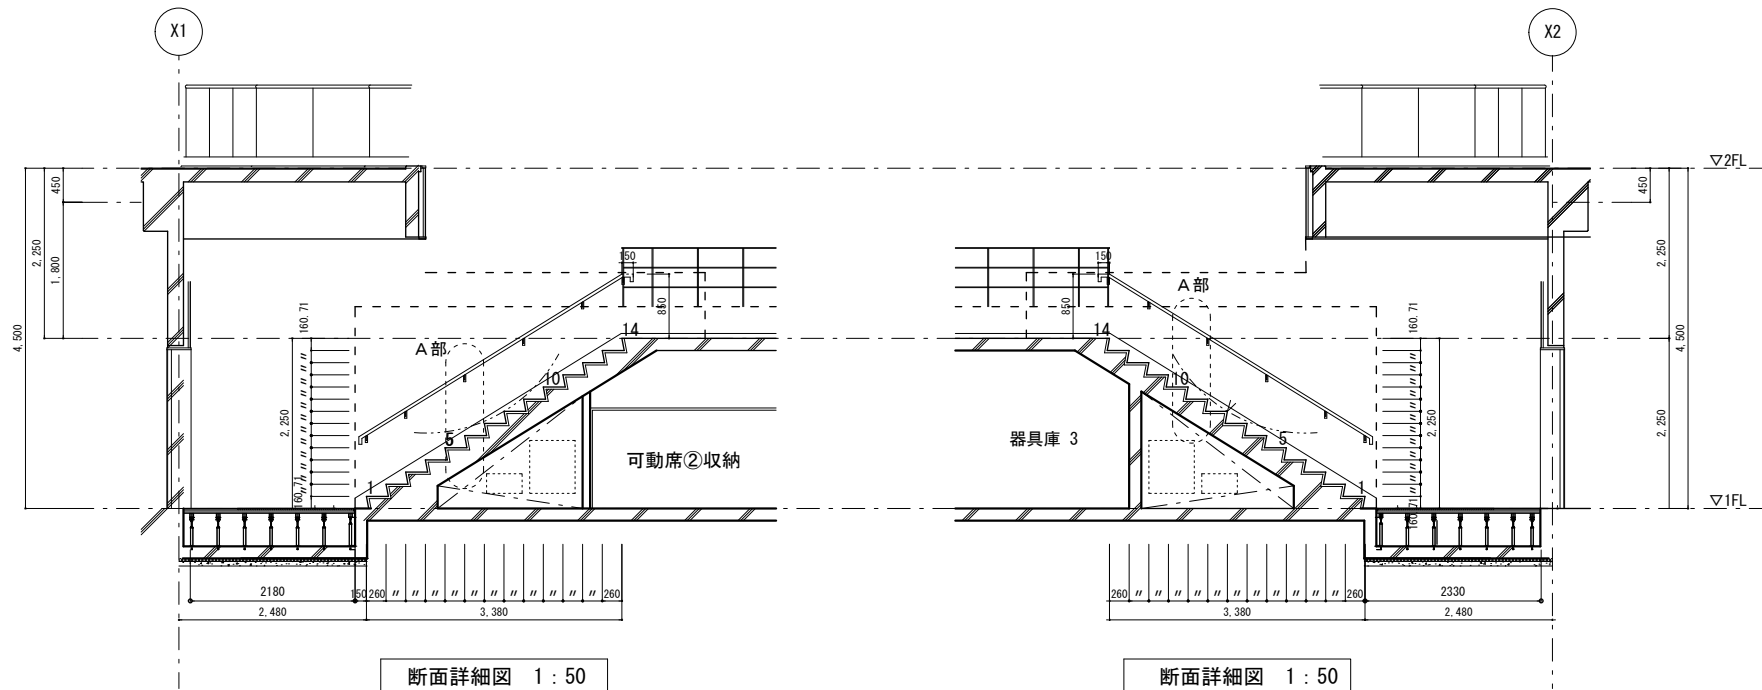


断面詳細図 1 : 50

断面詳細図 1 : 50

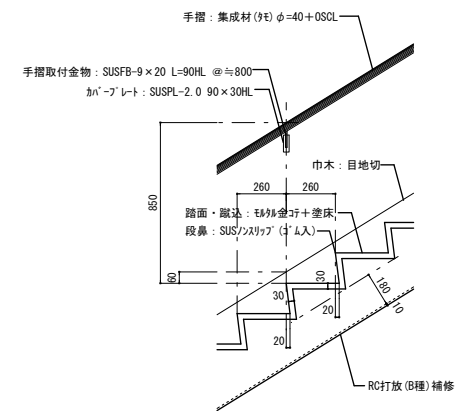


A部分細図 1 : 20

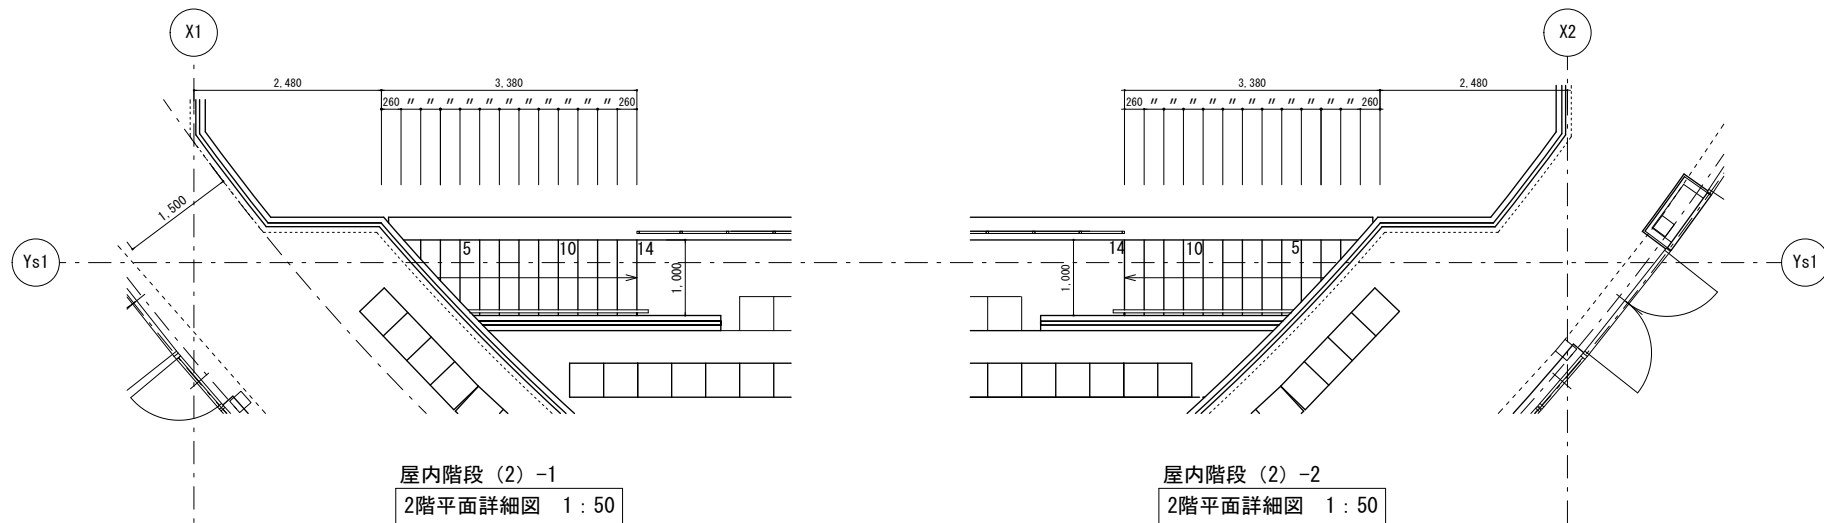


屋内階段 (2) -1
2階平面詳細図 1 : 50

屋内階段 (2) -2
2階平面詳細図 1 : 50

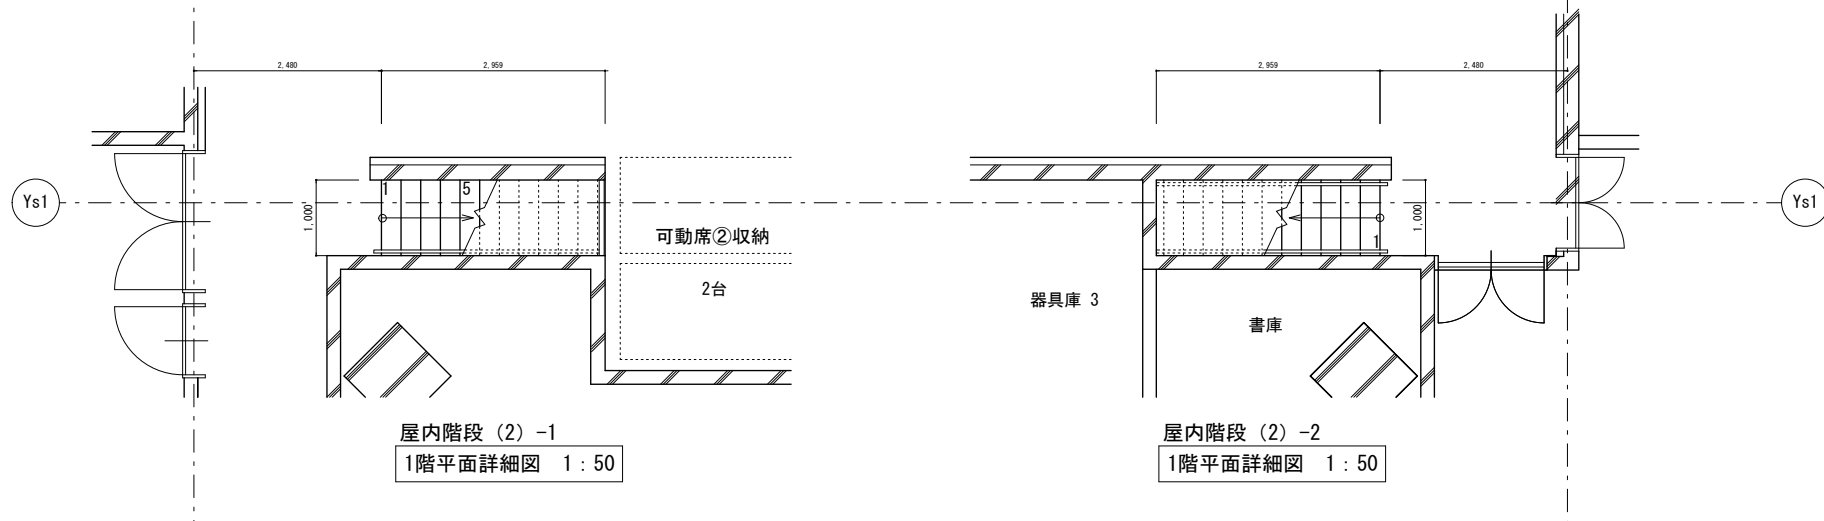





屋内階段 (2) -1
1階平面詳細図 1 : 50

屋内階段 (2) -2
1階平面詳細図 1 : 50

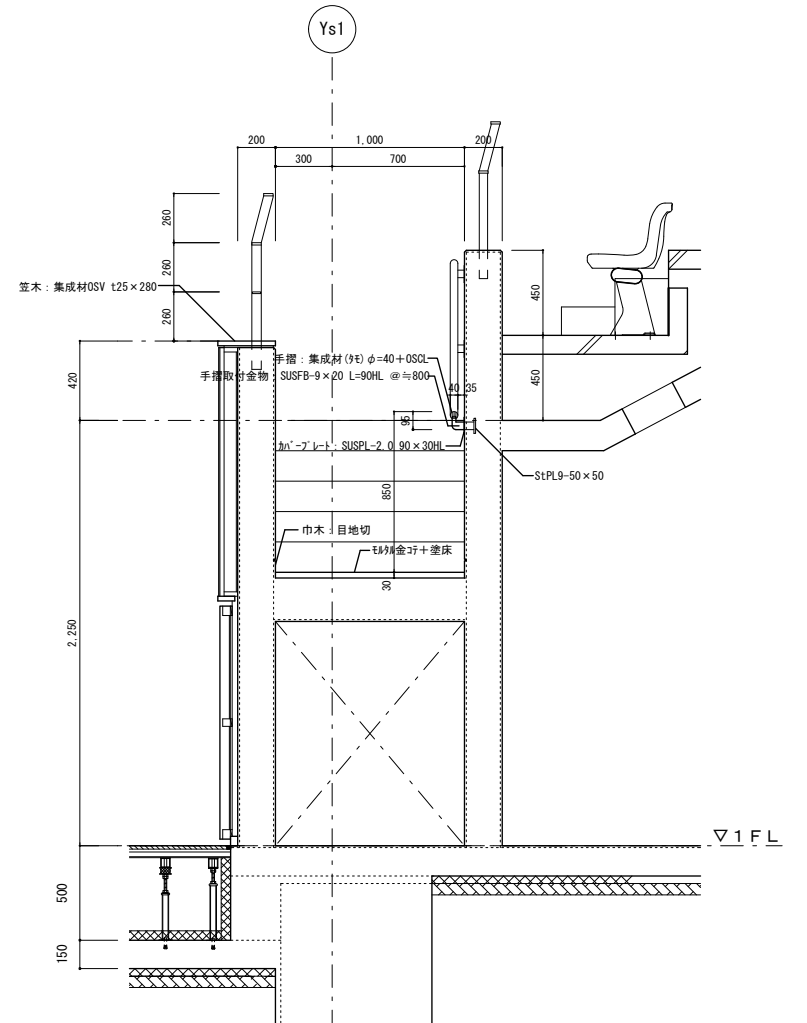


A部分細図 1 : 20


〈代表設計者〉 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭	06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事		
	A	建築工事	最終版 2024年12月
	24	階段詳細図 (2) (屋内階段2)	S=図示 (A1) S=図示/2 (A3)
		株式会社 柴建築設計事務所	

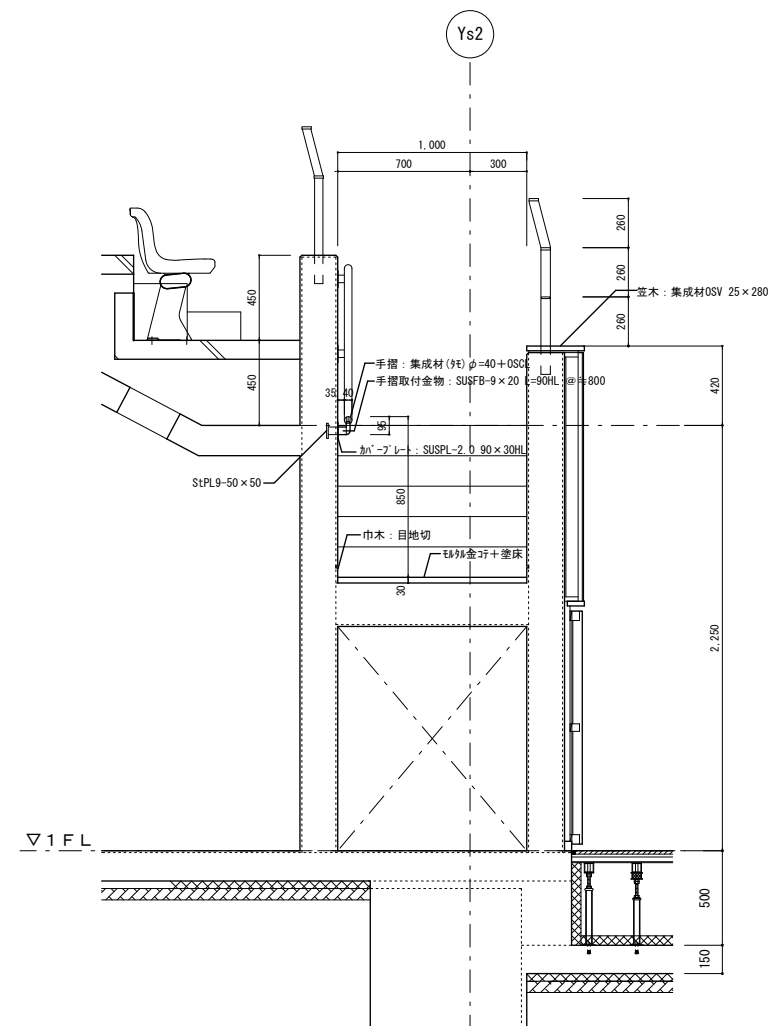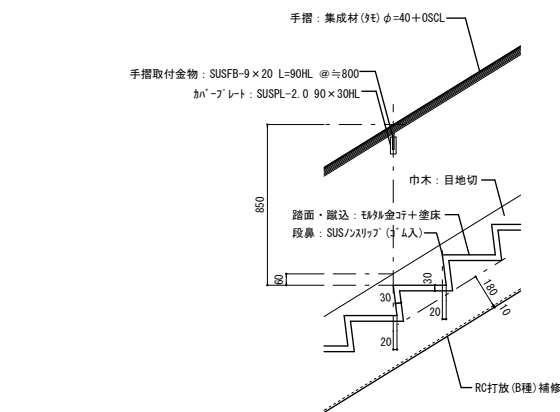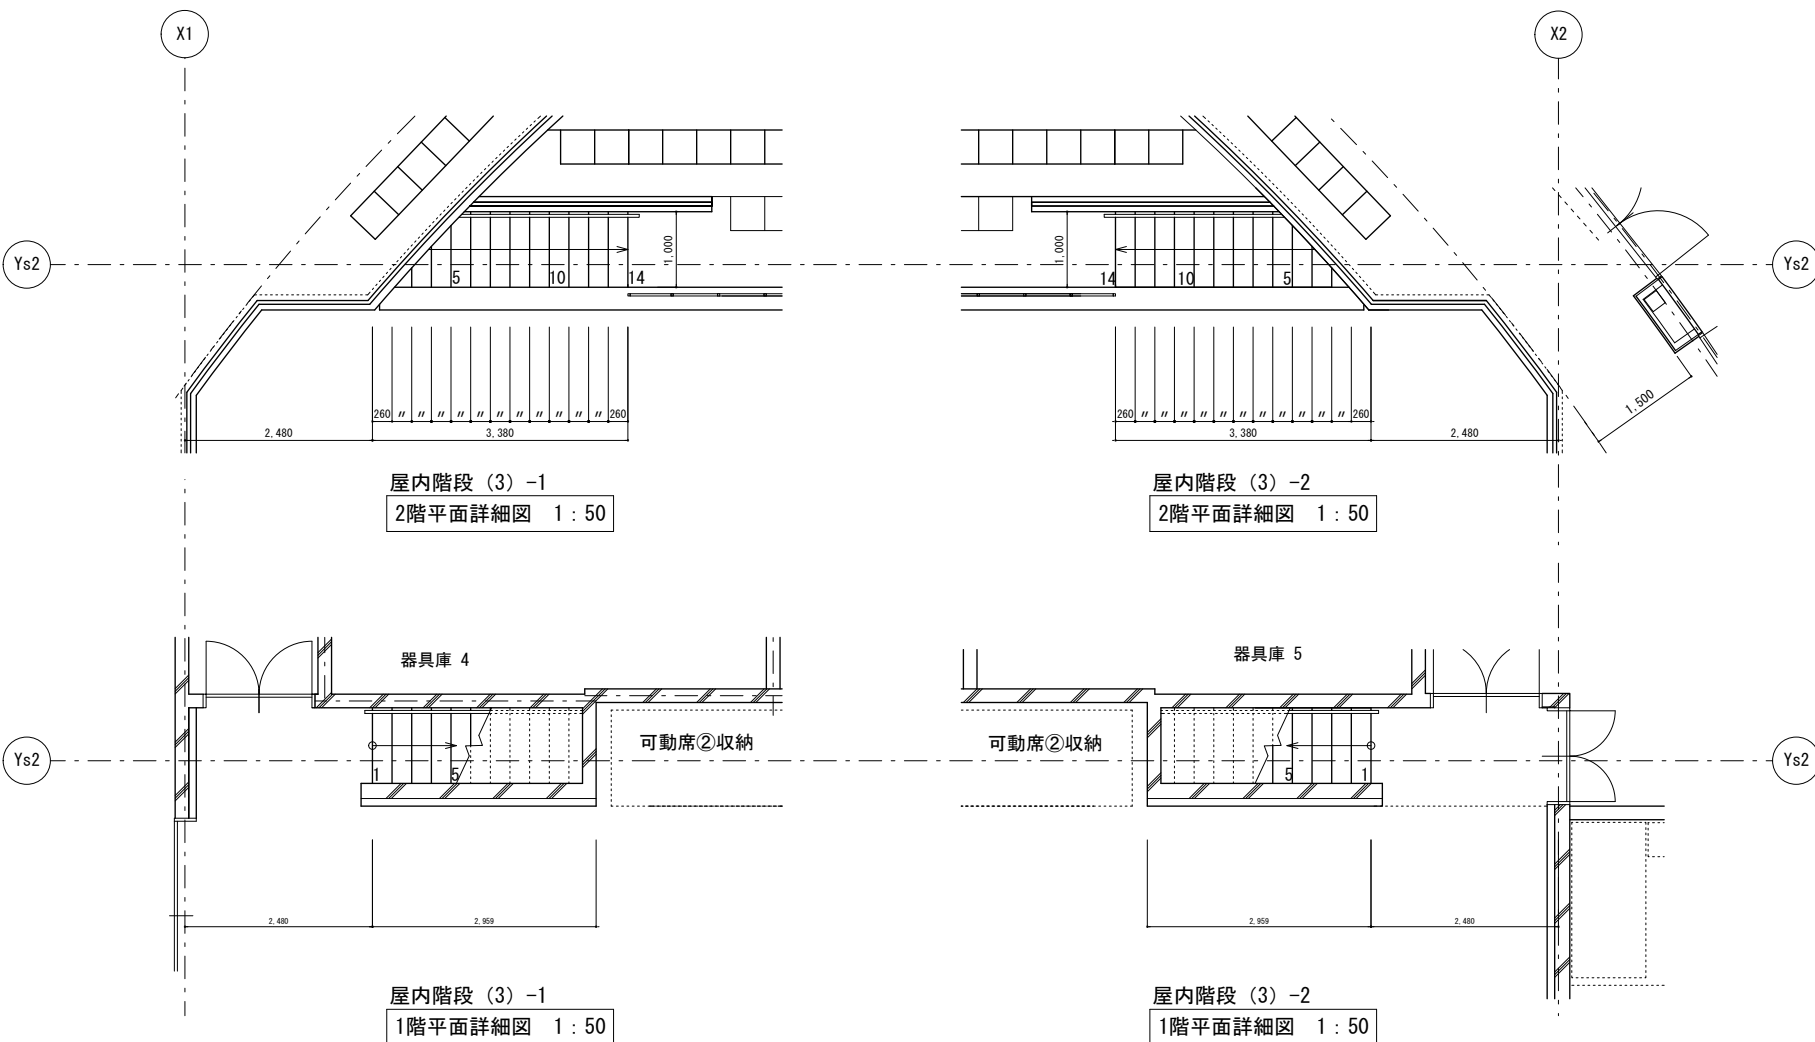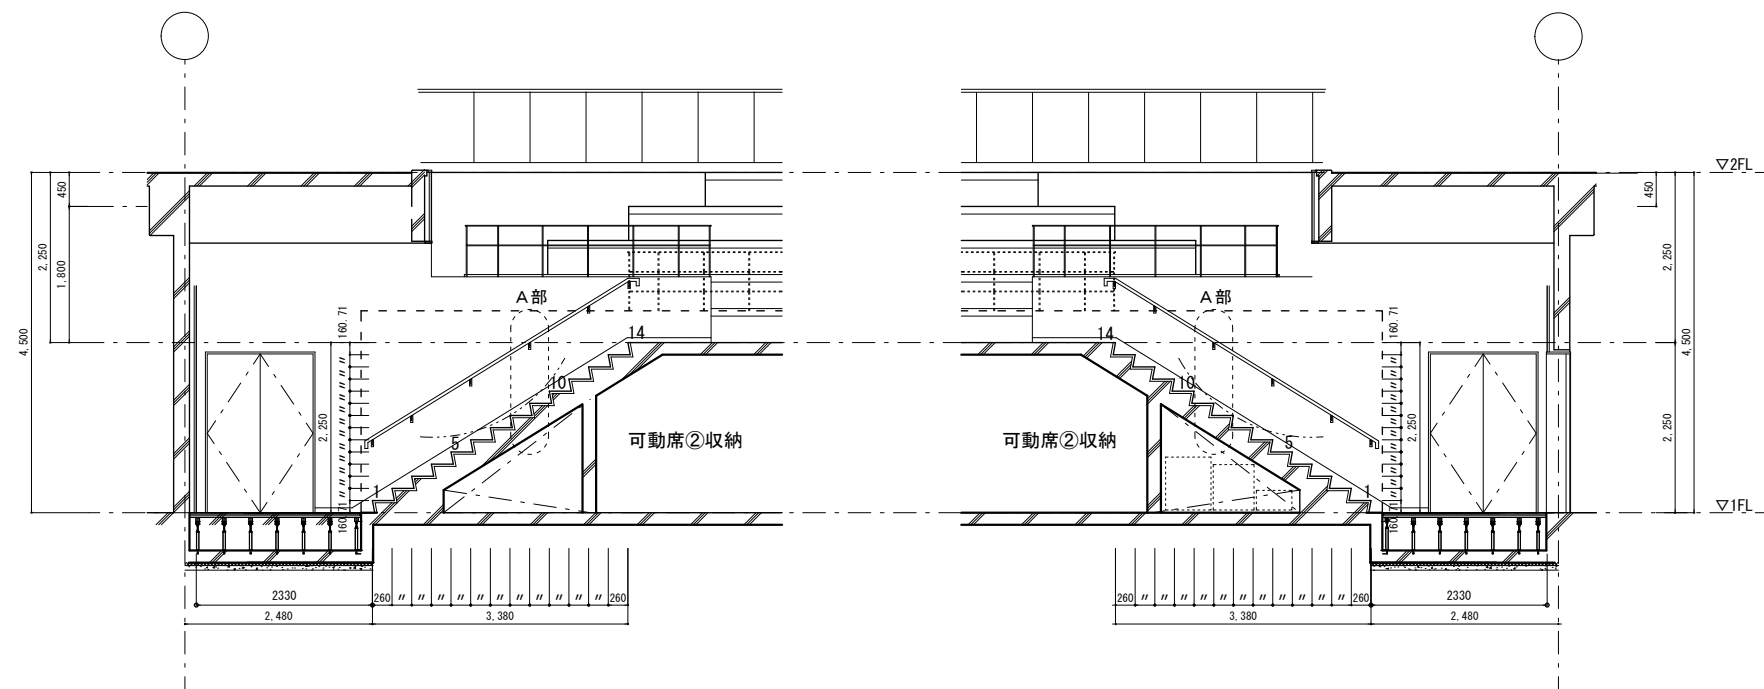


<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭	06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
	A	建築工事	最終版	2024年12月
	25	階段詳細図(3)(屋内階段3) S=図示 (A1) S=図示/2 (A3)		
		株式会社 柴建築設計事務所		

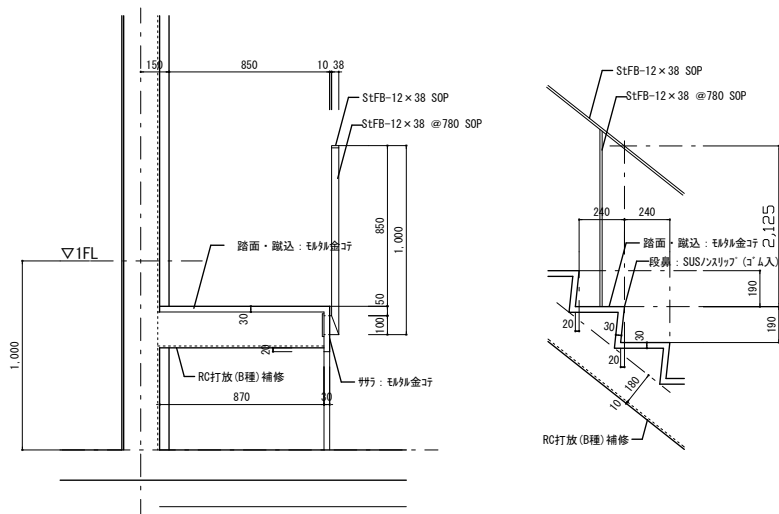


A部分細図 1:20

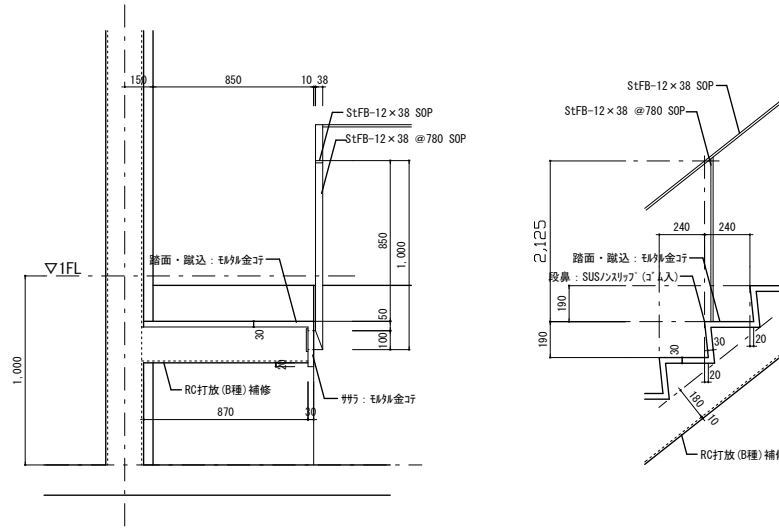


A部分細図 1:20

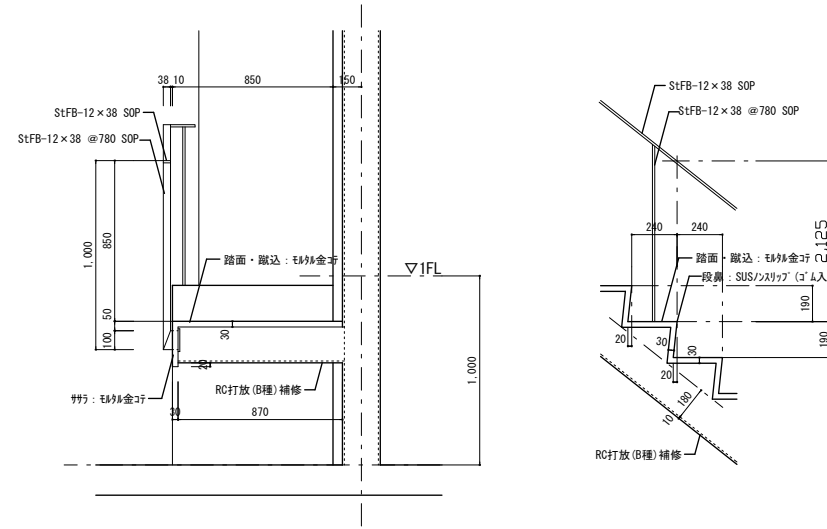


A部分細図 1:20

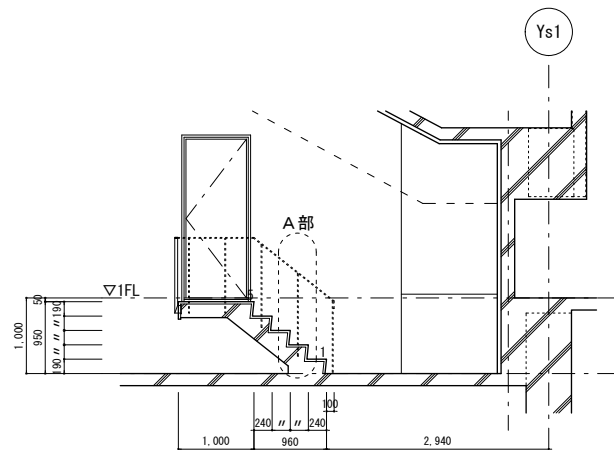


a-a部断面詳細図 1:50

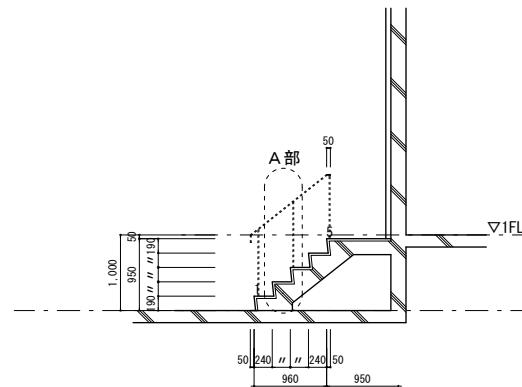

断面詳細図 1:50

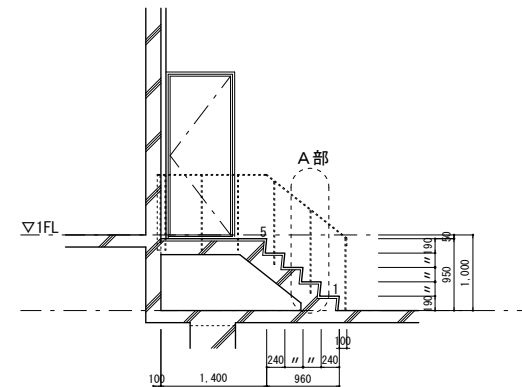


断面詳細図 1:50

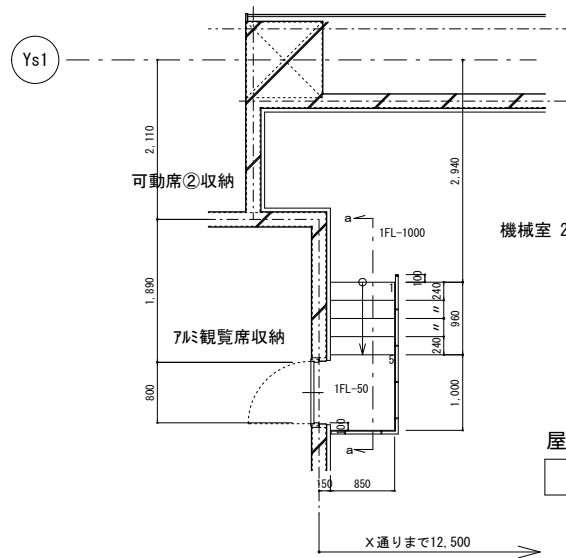


屋内階段 (4)

平面詳細図 1:50

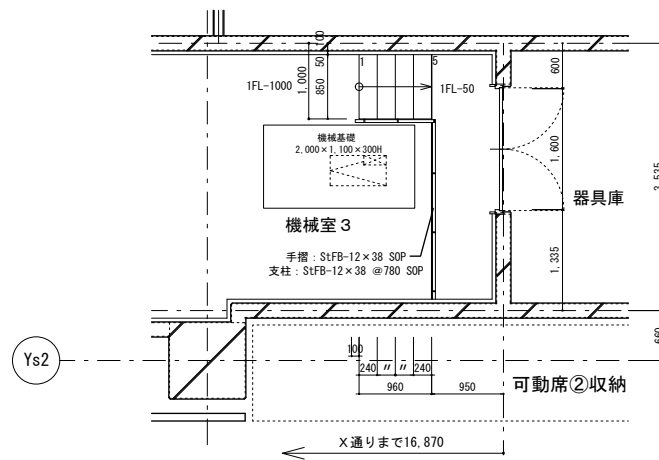

屋内階段 (5)


平面詳細図 1:50

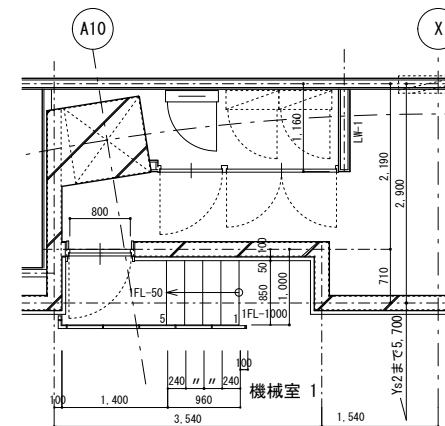


屋内階段 (6)


平面詳細図 1:50

代表設計者 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭	06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事		
	A	建築工事	最終版 2024年12月
	26	階段詳細図(4) (屋内階段4)	S=図示 (A1) S=図示/2 (A3)
		株式会社 柴建築設計事務所	

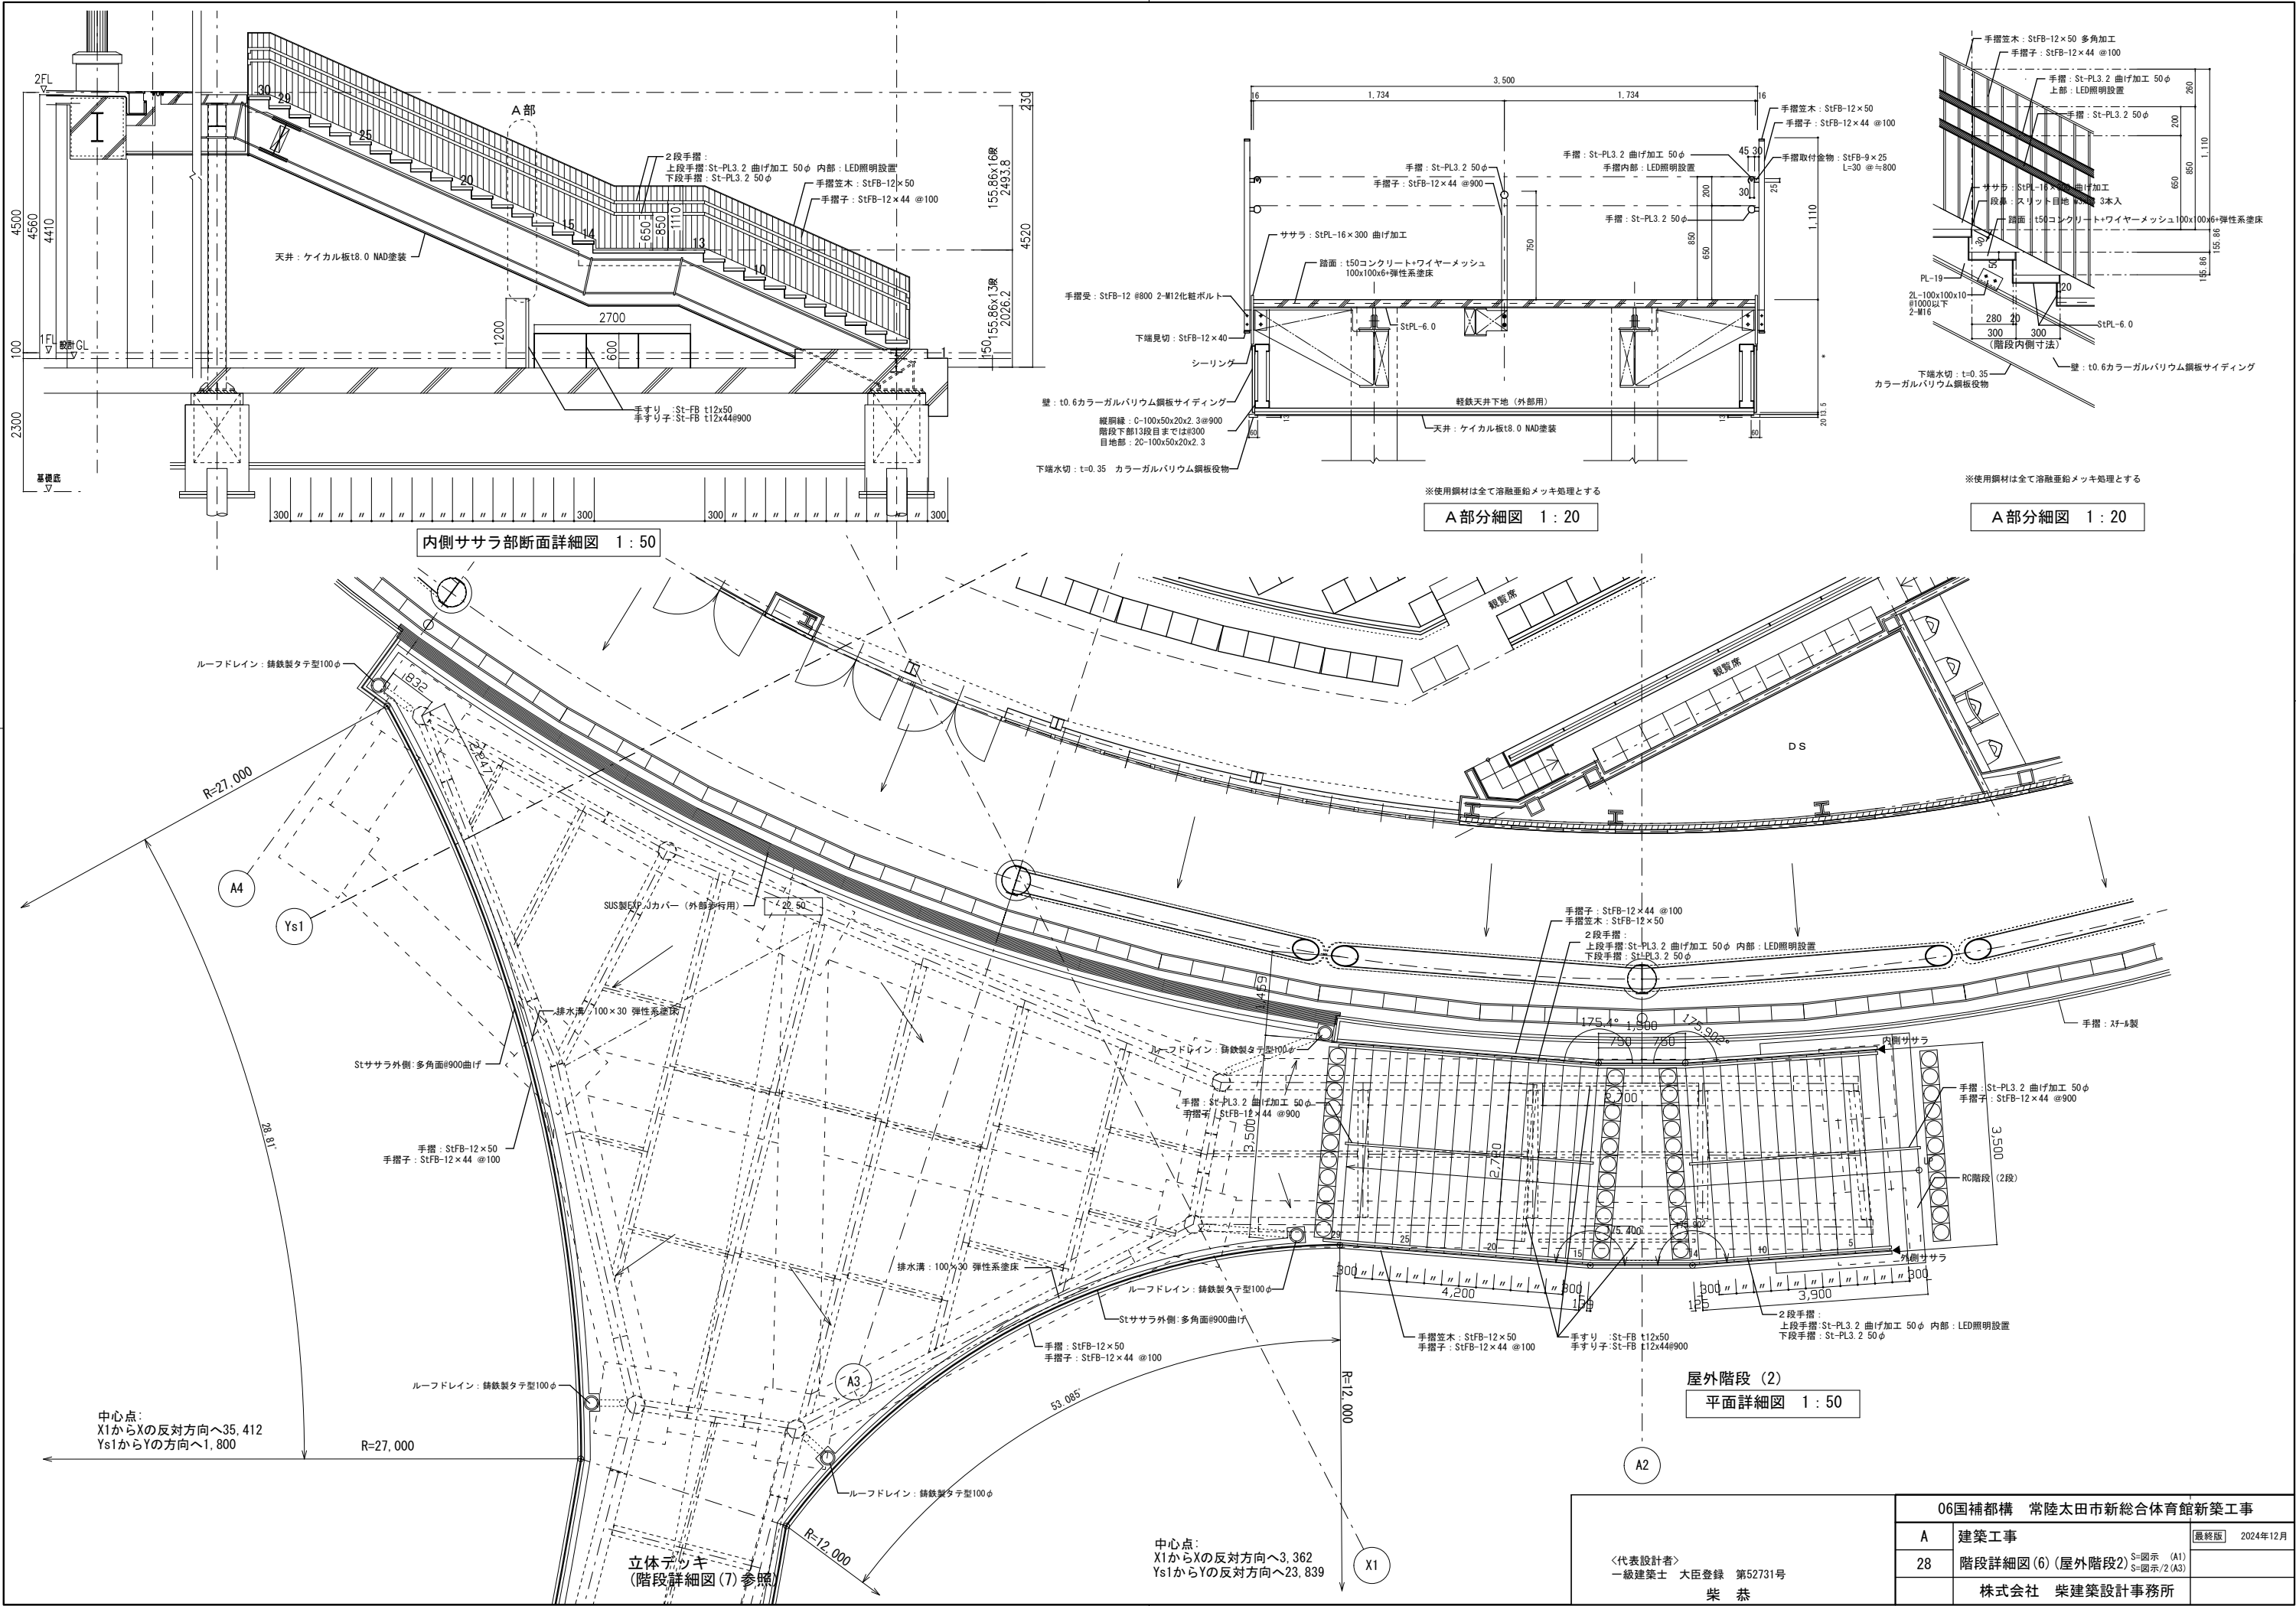

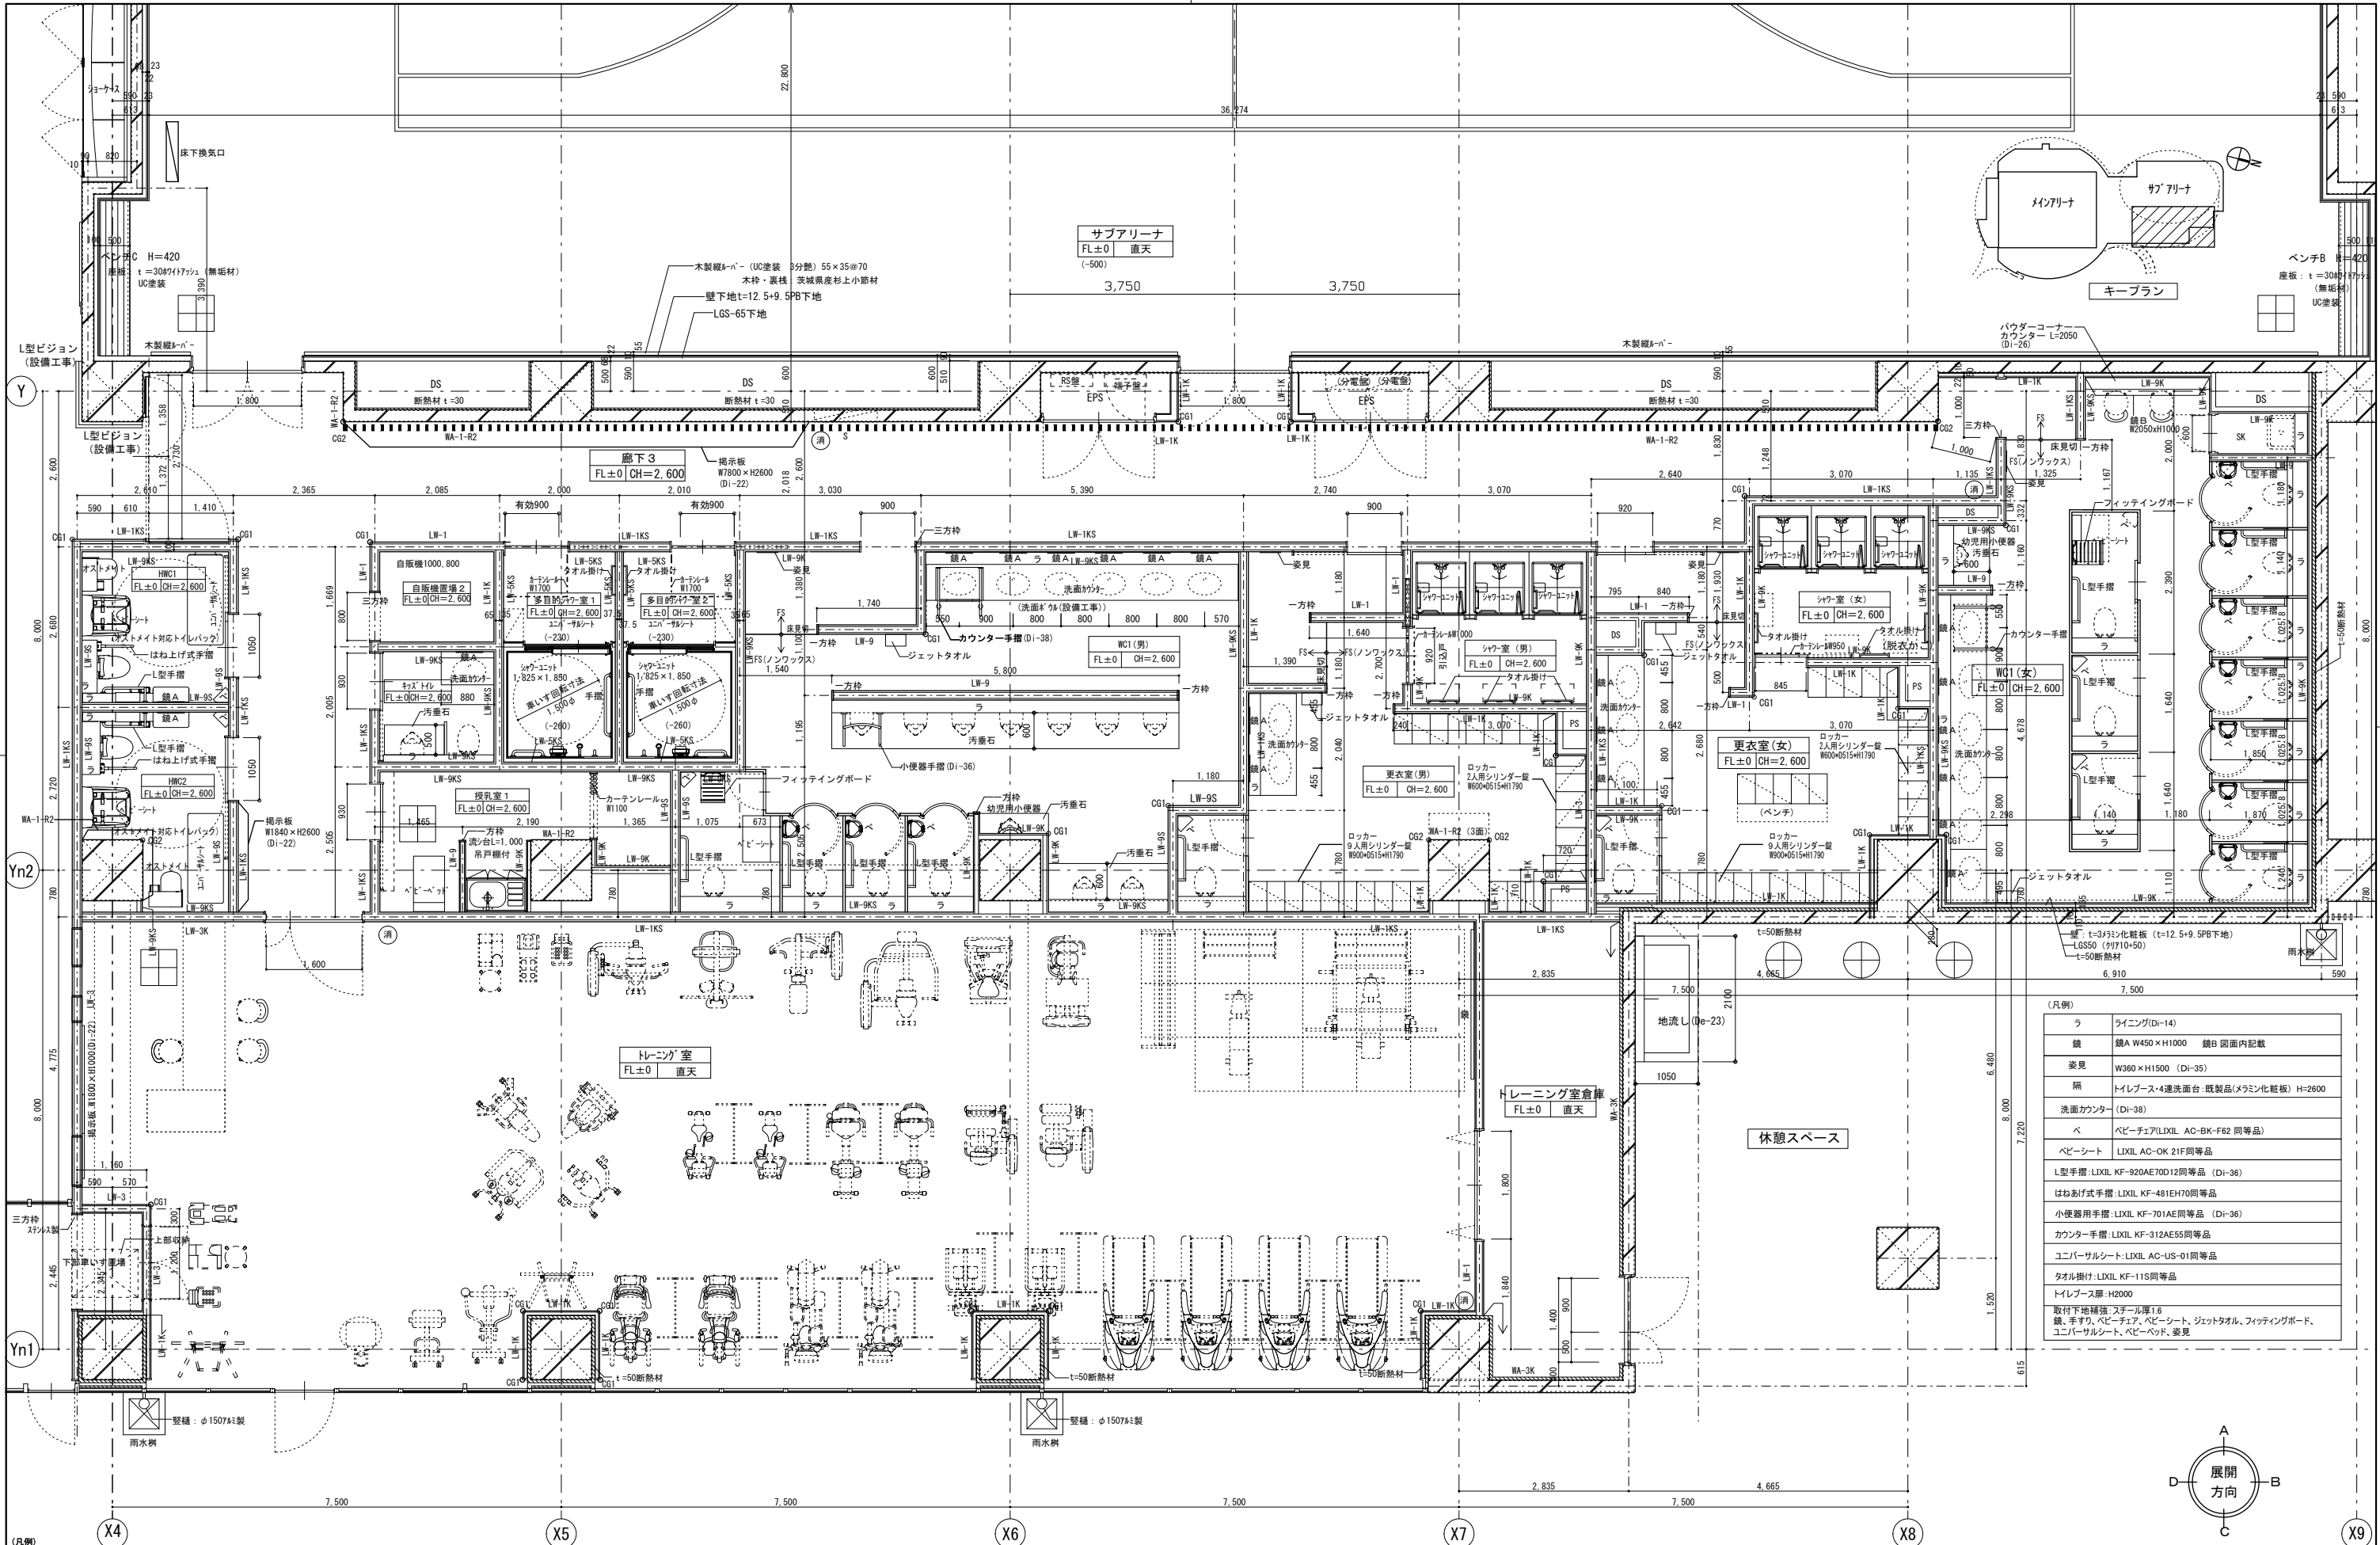


		RC壁		常閉ドア		誘導ブロッコ(1-01-7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)		床見切		ステンレスF-B-6×12		排水溝(グレーティング)		備品(別途工事)を示す	06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事				
		RC下地他(壁(壁詳細図参照))			常閉ドア(煙感連動)		コーナーガード1、2(DI-28)		マンホール600φ		一方枠		スチールF-B-1.6加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20、見付:25		排水溝(開渠)			A	建築工事	最終版	2024年12月
		LGS壁(壁詳細図参照)			シャッター(煙感連動)		水勾配(特記なき限り1/100)		伸縮目地(5-01-2)		一方枠		防火扉付ボックス型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式は別途)		アスファルト防水			30	1階平面詳細図(1) (トレーニング室トイレ更衣室廻り)	S=図示 (A1) S=図示/2 (A3)	
		ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部はDe-****とする)			屋内消火栓開口補強(DI-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)		TR ()		ルーフ目地		消		消火器ボックス型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式は別途)		ウッドデッキ(再生木)	仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10) 部屋名 FL*** CH=***** 天井高さを示す (****)		<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号			
		Eキス/ビジョン・ジョイント			埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)	トラップ()内数字は段数を示す(8-31-3) 安全ガード()			壁縫		消		消火器ボックス型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式は別途)		上部ピクチャーレール(DI-41)	柴 恭		株式会社 柴建築設計事務所			

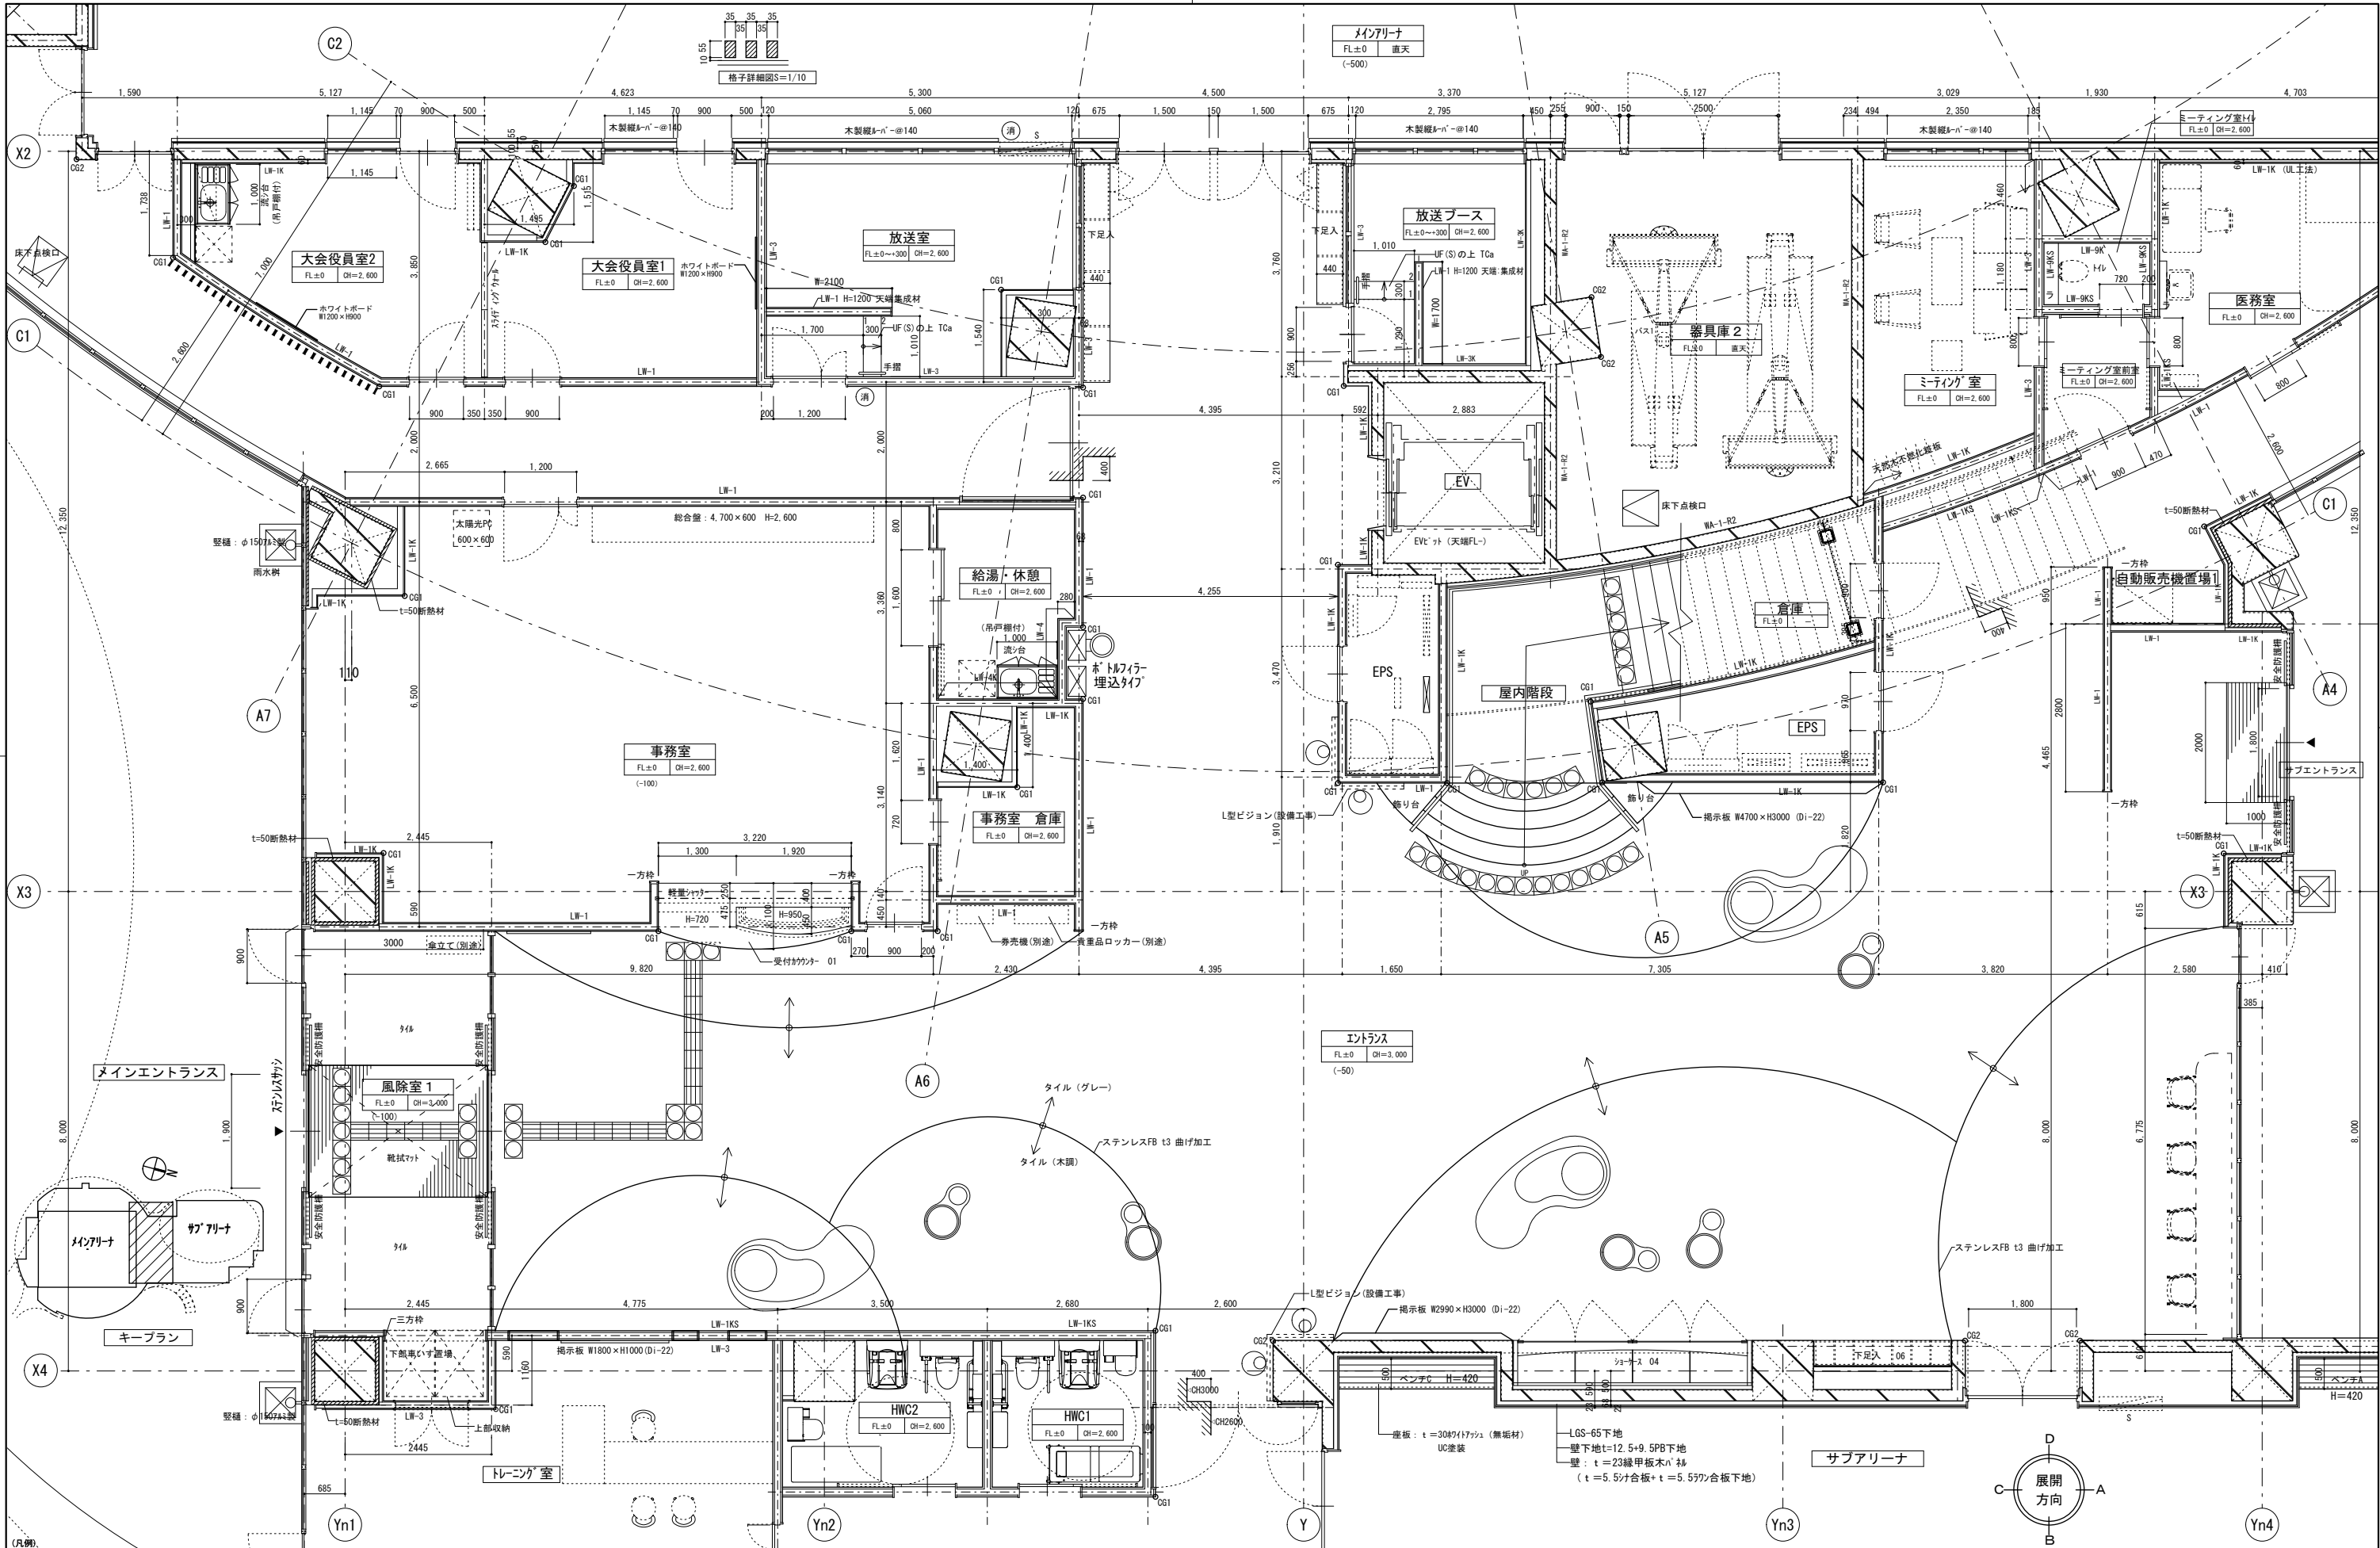

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事									
A		建築工事		最終版		2024年12月			
31		1階平面詳細図(2) (エントランス・事務室廻り)		S= 1:50 (A1) S=1:100 (A3)					
株式会社 柴建築設計事務所				柴 恭					


RC壁	常閉ドア	誘導ブロック(1-01-7)	化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)	床見切	ステンレスFB-6×12	排水溝(グレーチング)	〃〇〇〇	備品(別途工事)を示す
WA-QO	常開ドア(煙感連動)	コーナーガード1, 2 (D1-28)	マンホール600φ	一方枠	スチールFB-1.6加工SOP塗装 遮光天井まで 幅 壁厚+20, 見付+25	排水溝(開渠)		
LW-QO	シャッター(煙感連動)	水勾配(特記なき限り1/100)	伸縮目地(5-01-2)	消	消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式は別途)	アスファルト防水	部屋名	
ECF壁 (特記なきECF外壁コーナー部 はDe-****とする)	屋内消火栓開口補強(D1-13) 屋内消火栓設置工事(表2-11)	トラップ() 内数字は段数を示す(8-31-3) 安全ガードを示す	ルーフトレイン	消	消火器ボックス設置 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式は別途)	ウッドデッキ(再生木)	仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0)	
EXP-J	エキストラクション・ジョイント	壁縫		消	上部ビクチャーレール(D1-41)		スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)	
						FL*** CH=***** 天井高さを示す (-****)		<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭

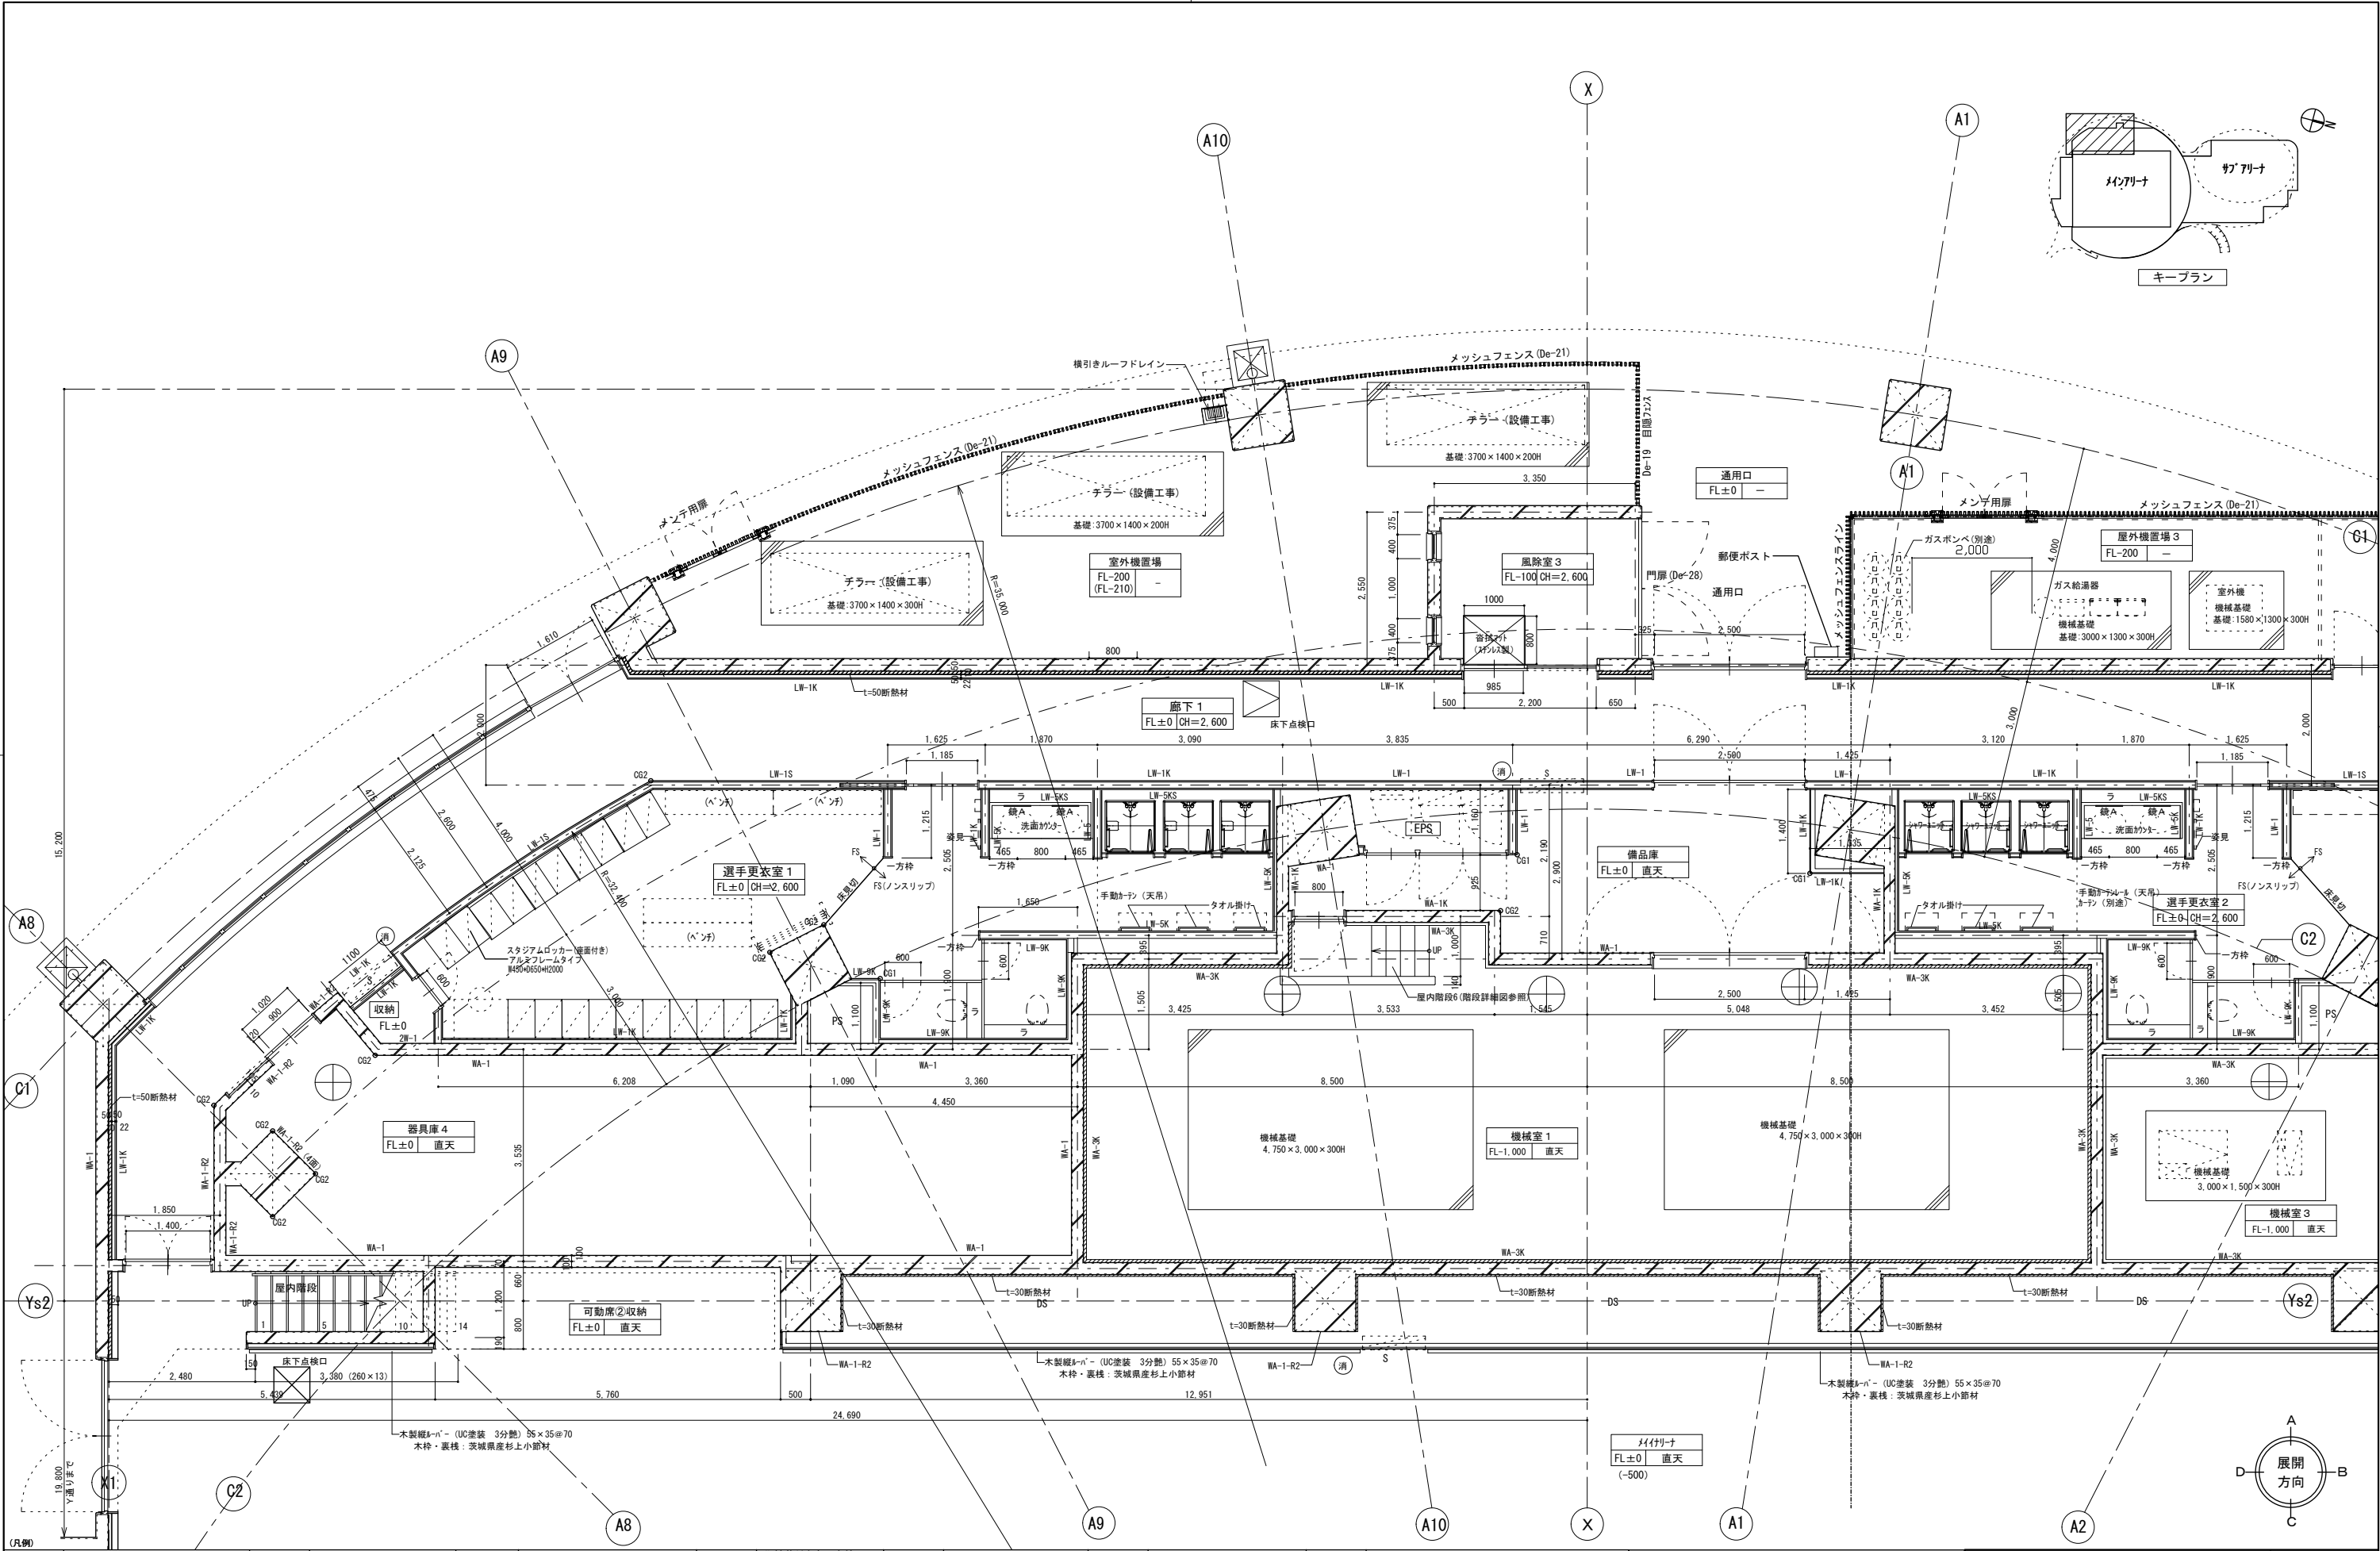

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事									
A	32	建築工事 1階平面詳細図(3) (選手控室・機械室1廻り)	S=1:50(A1) S=1:100(A3)	最終版	2024年12月				
						株式会社 柴建築設計事務所			


RC壁	常閉ドア	誘導ブロック(1-01-7)	化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)	床見切	ステンレスFB-6×12	排水溝(グレーティング)	備品(別途工事)を示す
WA-OO RC下地他の壁(壁種詳細図参照)	常閉ドア(煙感連動)	コーナーガード1, 2 (Di-28)	マンホール600φ	一方枠	スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ: 天井まで 幅: 屋外20, 見付25	排水溝(開渠)	
LW-OO LGS壁(壁種詳細図参照)	シャッター(煙感連動)	水勾配(特記なき限り1/100)	伸縮目地(5-01-2)	消	消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式は別途)	アスファルト防水	仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)
ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)	屋内消火栓開口補強(Di-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)	タラップ()内数字は段数を示す(8-31-3)	ルーフドレイン	消	消火器ボックス設置型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式は別途)	ウッドデッキ(再生木)	
EXP-J エキスパンション・ジョイント	埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)	安全ガードを示す	壁縫	消	上部ビクチャーレール(Di-41)		


部屋名		<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭
FL***	CH=*****	
天井高さを示す		

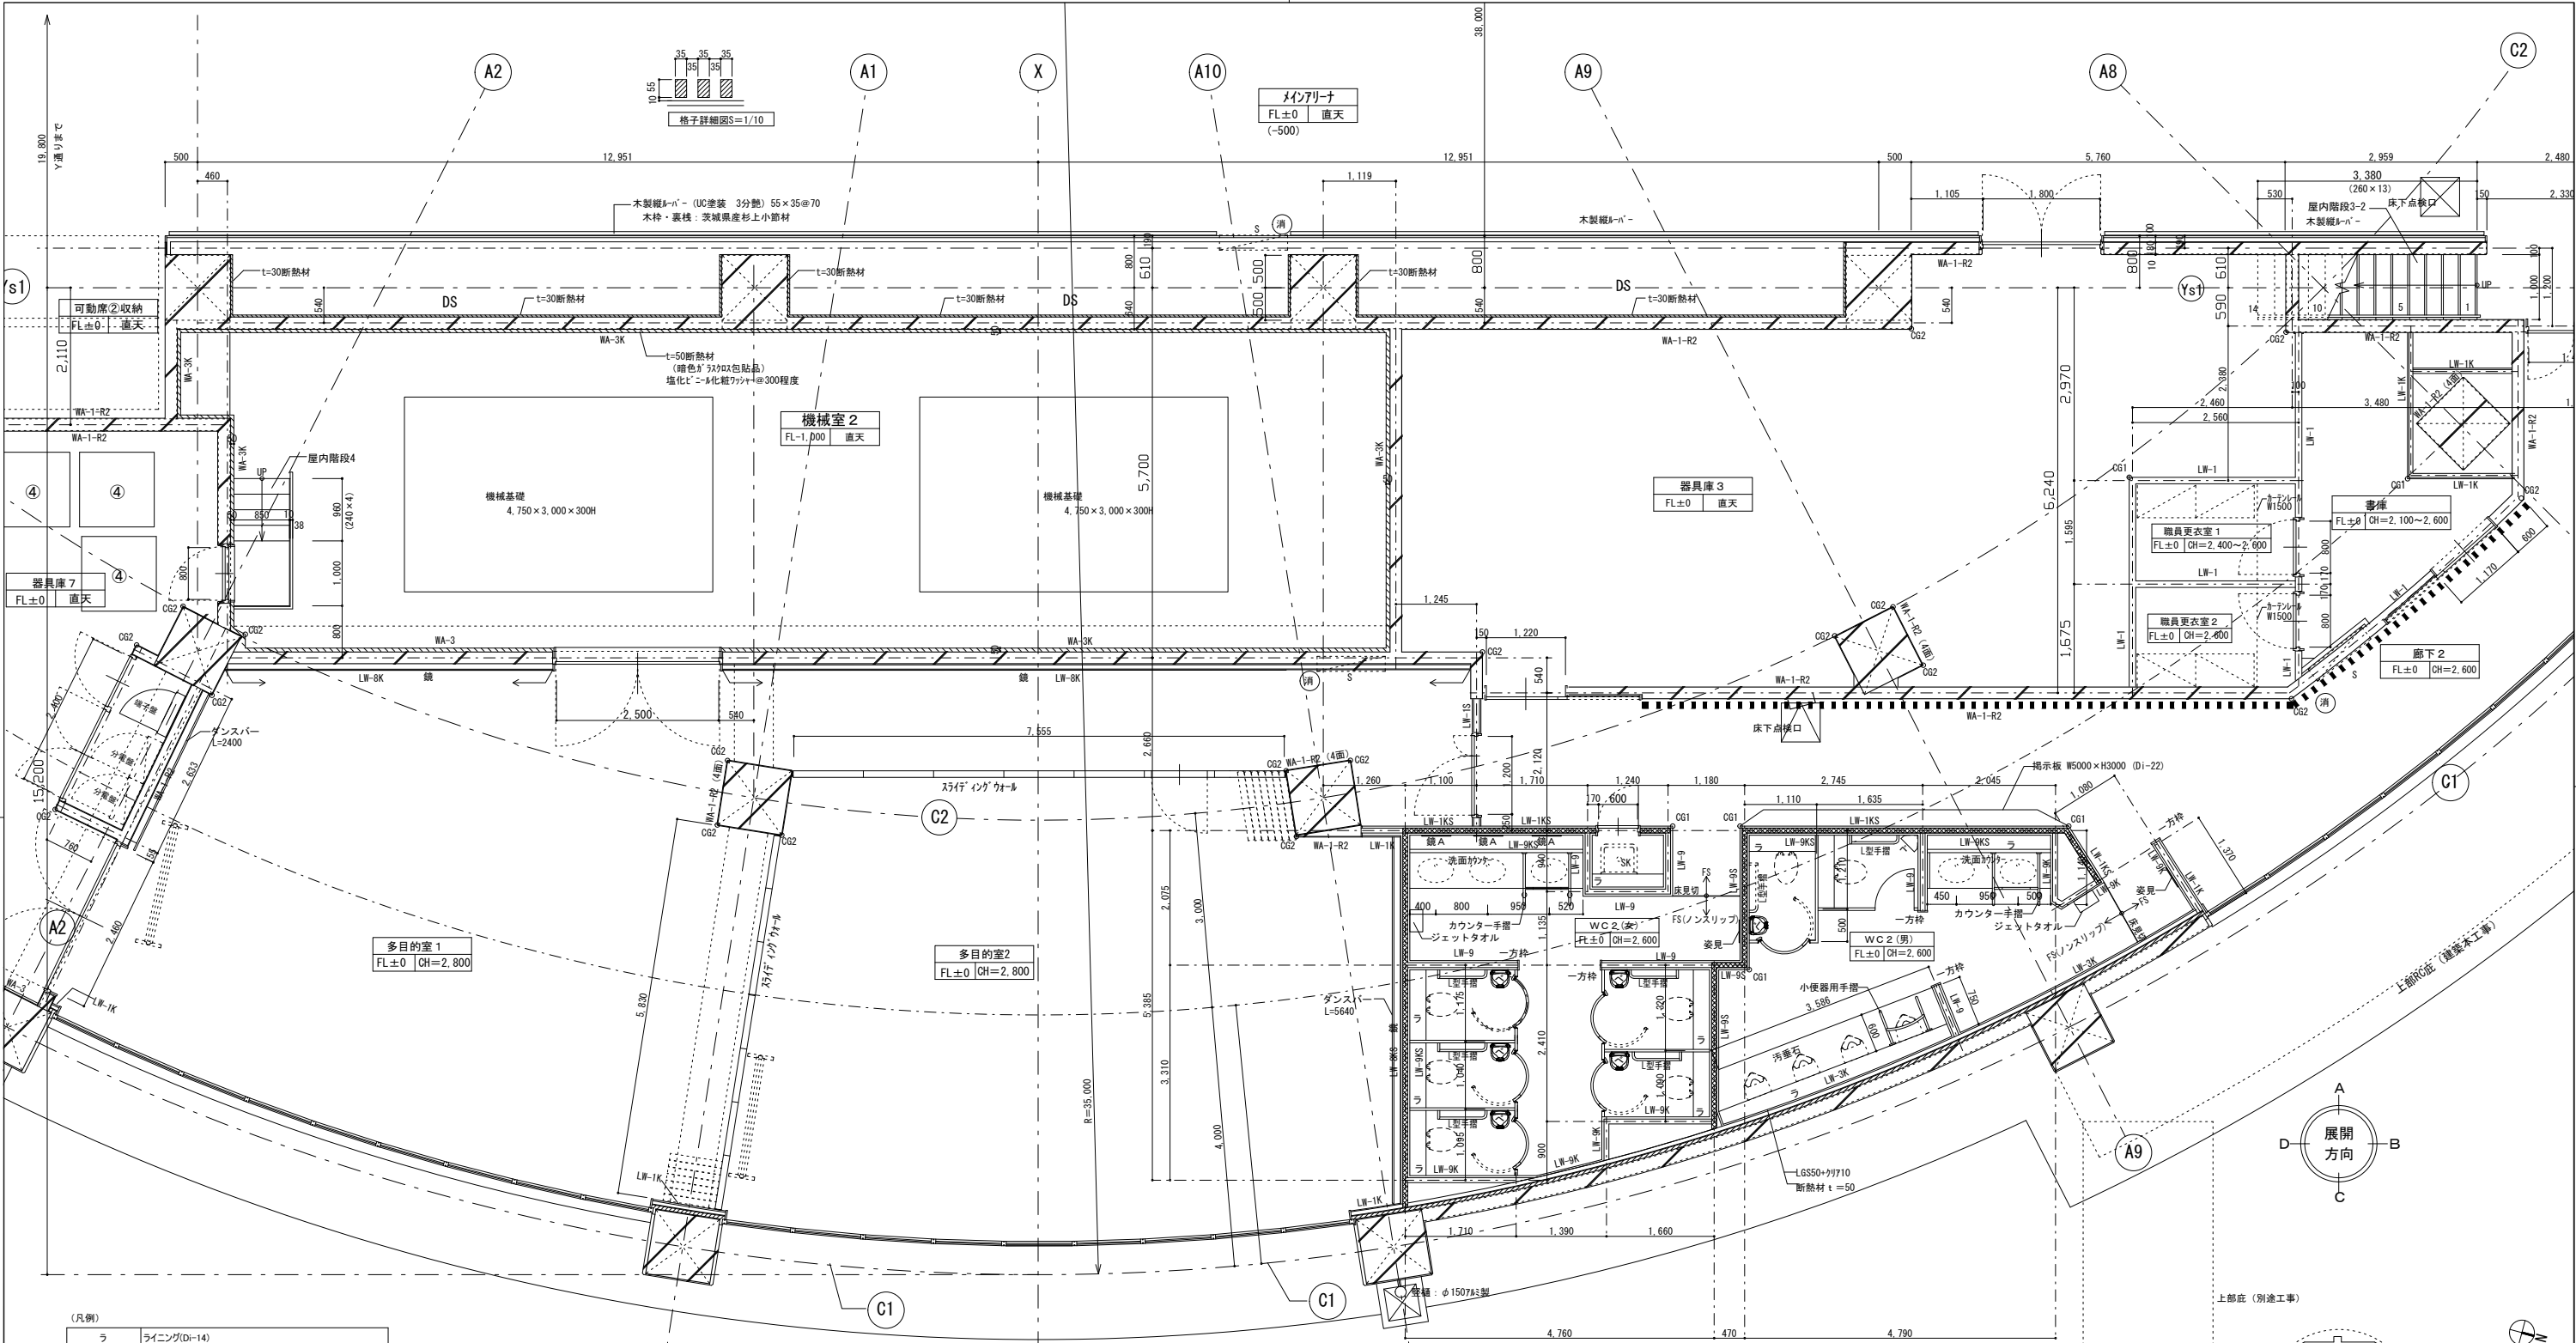


ラ	ライニング(DI-14)
鏡	鏡A W450×H1000 鏡B 図面内記載
姿見	W380×H1500 (DI-35)
隔	トイレブース・4連洗面台:既製品(メラミン化粧板) H=2600
洗面カウンター	(DI-38)
ベ	ペーパーチェア(LIXIL:AC-BK-F82同等品)
床見切	SUS FB 9×12
L型手摺	LIXIL KF-920AE70D12同等品 (DI-36)
小便器用手摺	LIXIL KF-701AE同等品 (DI-36)
カウンター手摺	LIXIL KF-312AE55同等品
トイレブース扉	H2000
鏡・手すり 取付下地補強	スチール厚1.6

内側																			06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
	RC壁		常閉ドア		誘導ブロック(1-01-7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)	床見切	ステンレスFB-6×12		排水溝(グレーチング)		〇〇〇	備品(別途工事)を示す					A	建築工事	最終版	2024年12月
WA-〇〇	RC下地他の壁(壁種詳細図参照)		常閉ドア(煙感連動)	CG1 CG2	コーナーガード1, 2 (DI-28)		マンホール600φ	一方枠	スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20, 見付+25		排水溝(開渠)								33	1階平面詳細図(4) (多目的室・WC2廻り)	S= 1:50 (A1) S=1:100 (A3)	
LW-〇〇	LGS壁(壁種詳細図参照)	SS	シャッター(煙感連動)		水勾配(特記なき限り1/100)		伸縮目地(5-01-2)	伸縮目地	消火器ボックス埋込型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式は別途)		アスファルト防水											
	ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部はDe-****とする)	SS	屋内消火栓開口補強(DI-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)	TR ()		RD	伸縮目地	消火器ボックス埋込型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式は別途)			上部分ドレン水		仕上レベルをF10とする (特記なき限りF10-0)	部屋名 F1-**** 天井高さを示す						<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号		
EXP-J	Eキス/ジョイント	SS	埋込み消火器ボックス (消火器本体は別途)		タラップ()内数字は段数を示す(8-31-3) 安全ガードを示す	RD	堅壁	消火器ボックス埋込型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式は別途)			上部ビドゥーチャレール(DI-41)		スラブコンテンを示す (F1-00)	柴 恭					株式会社 柴建築設計事務所			

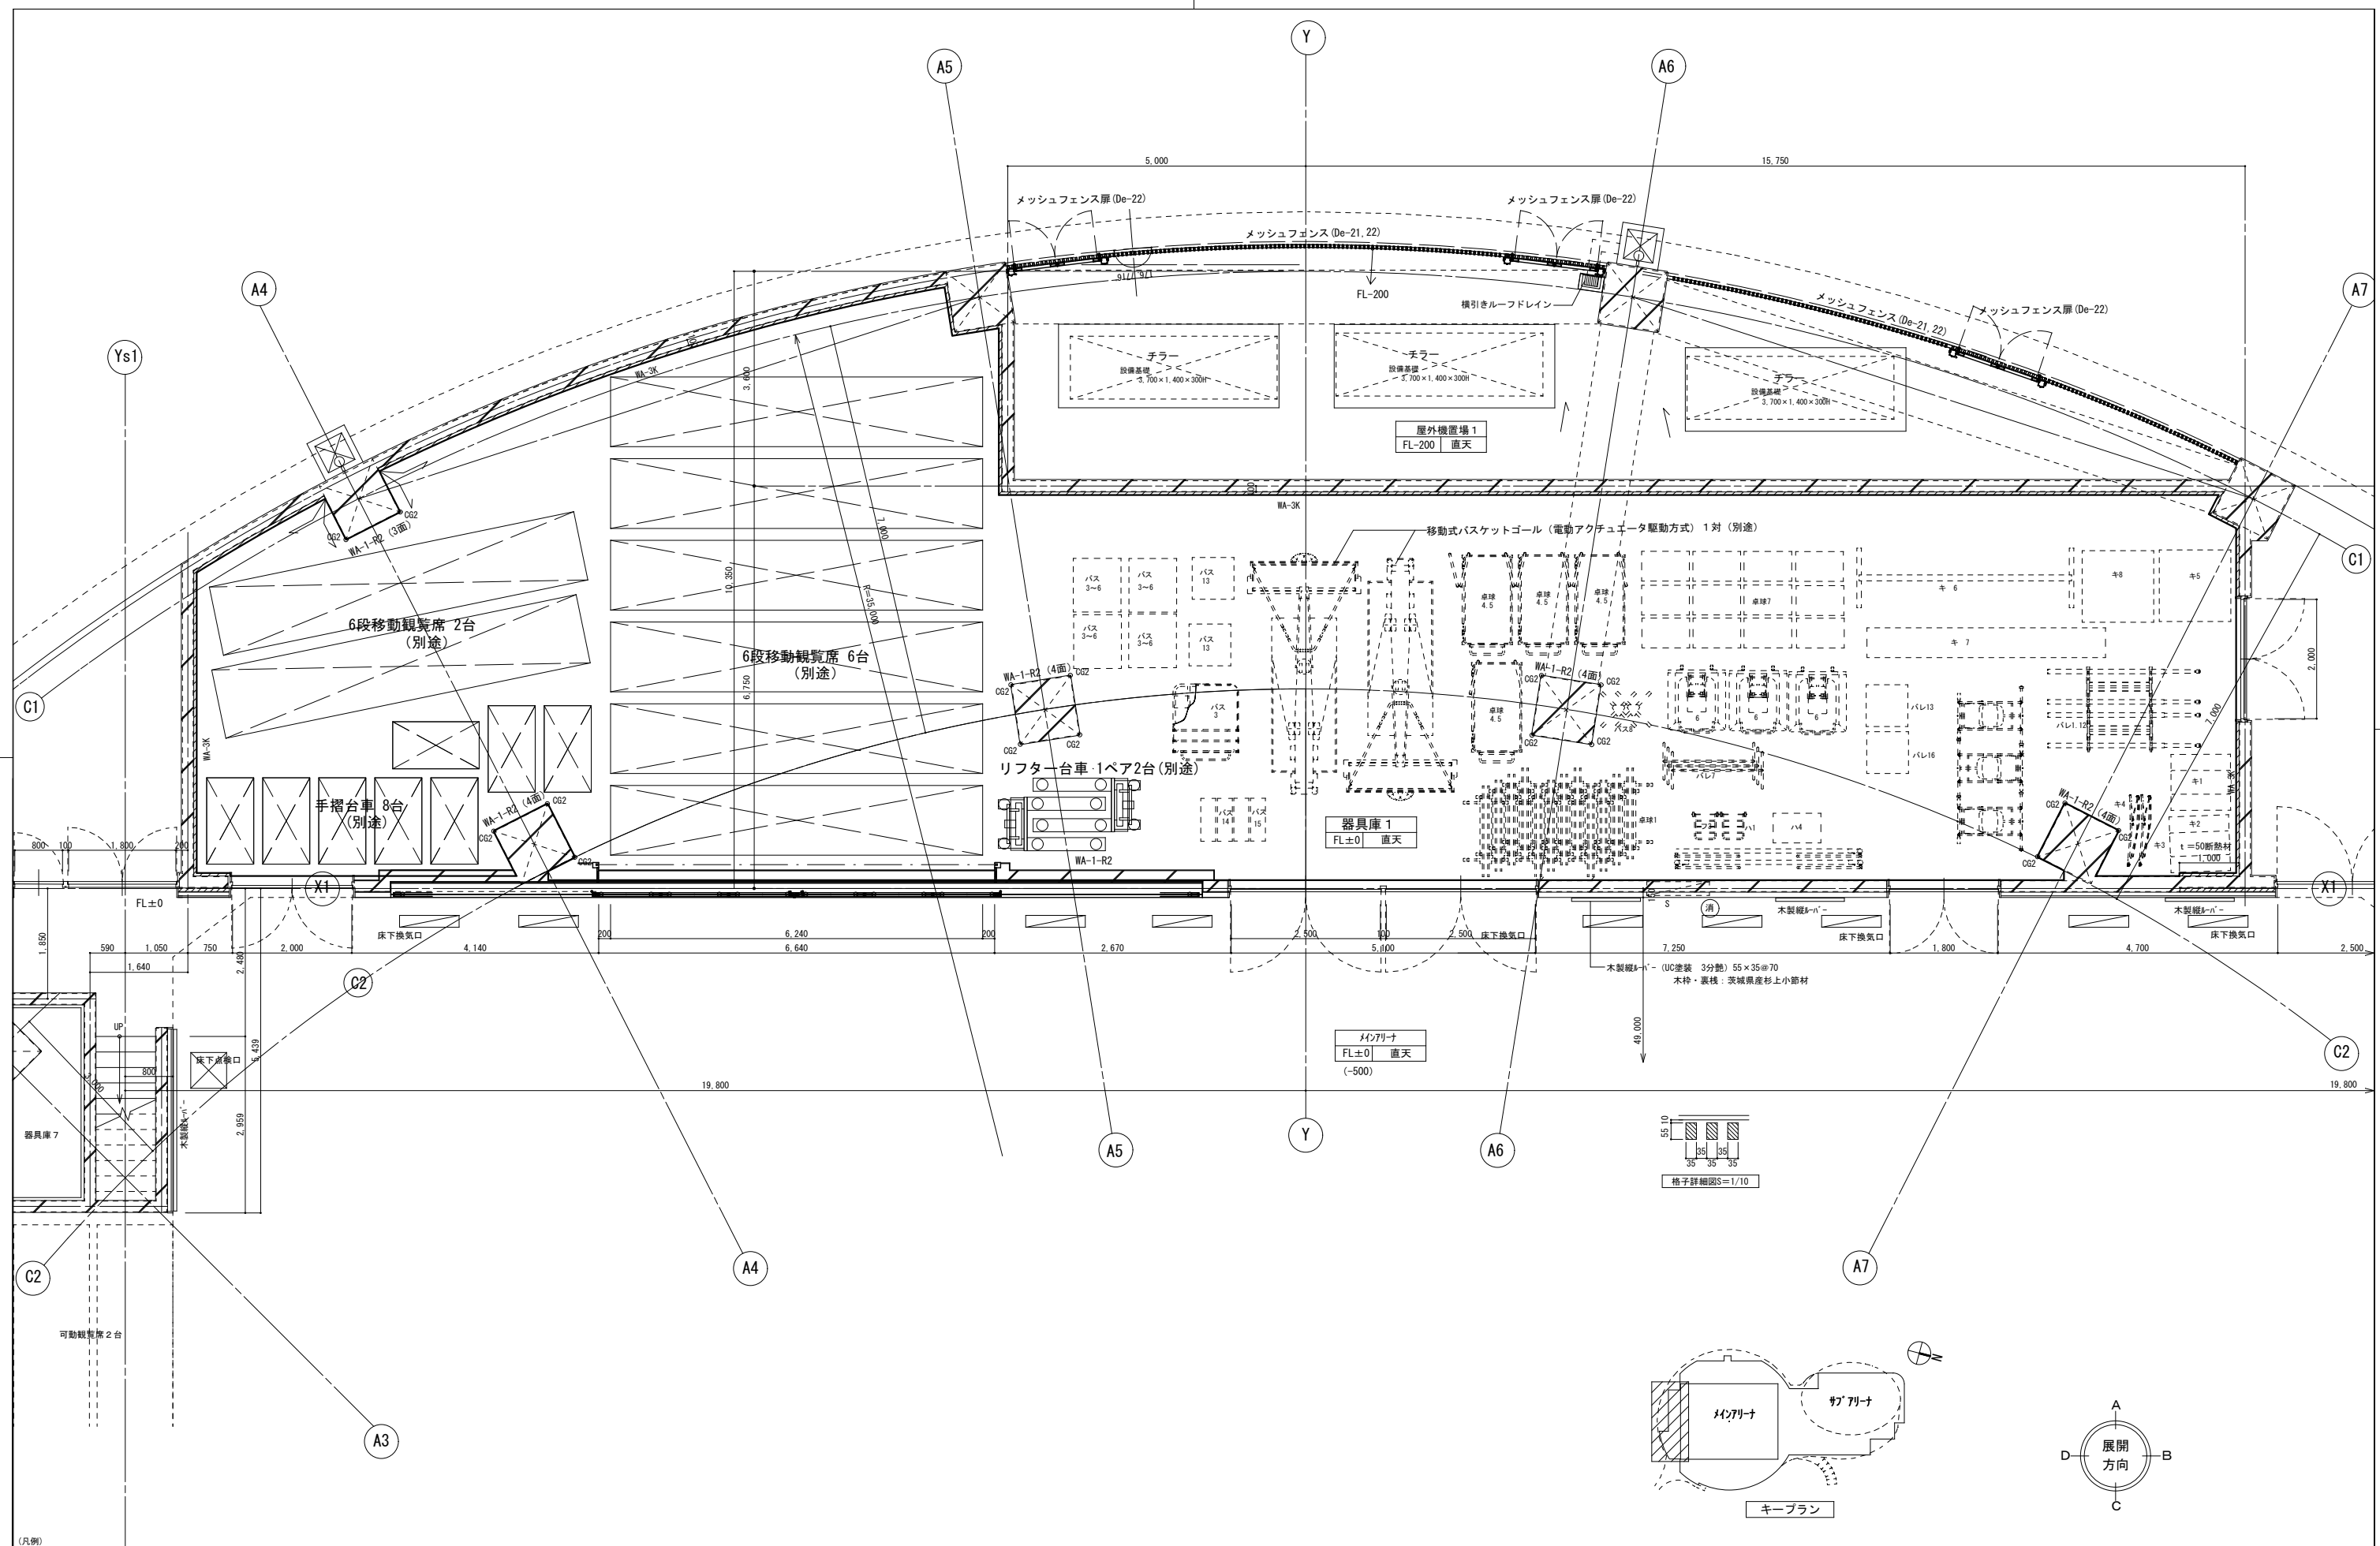



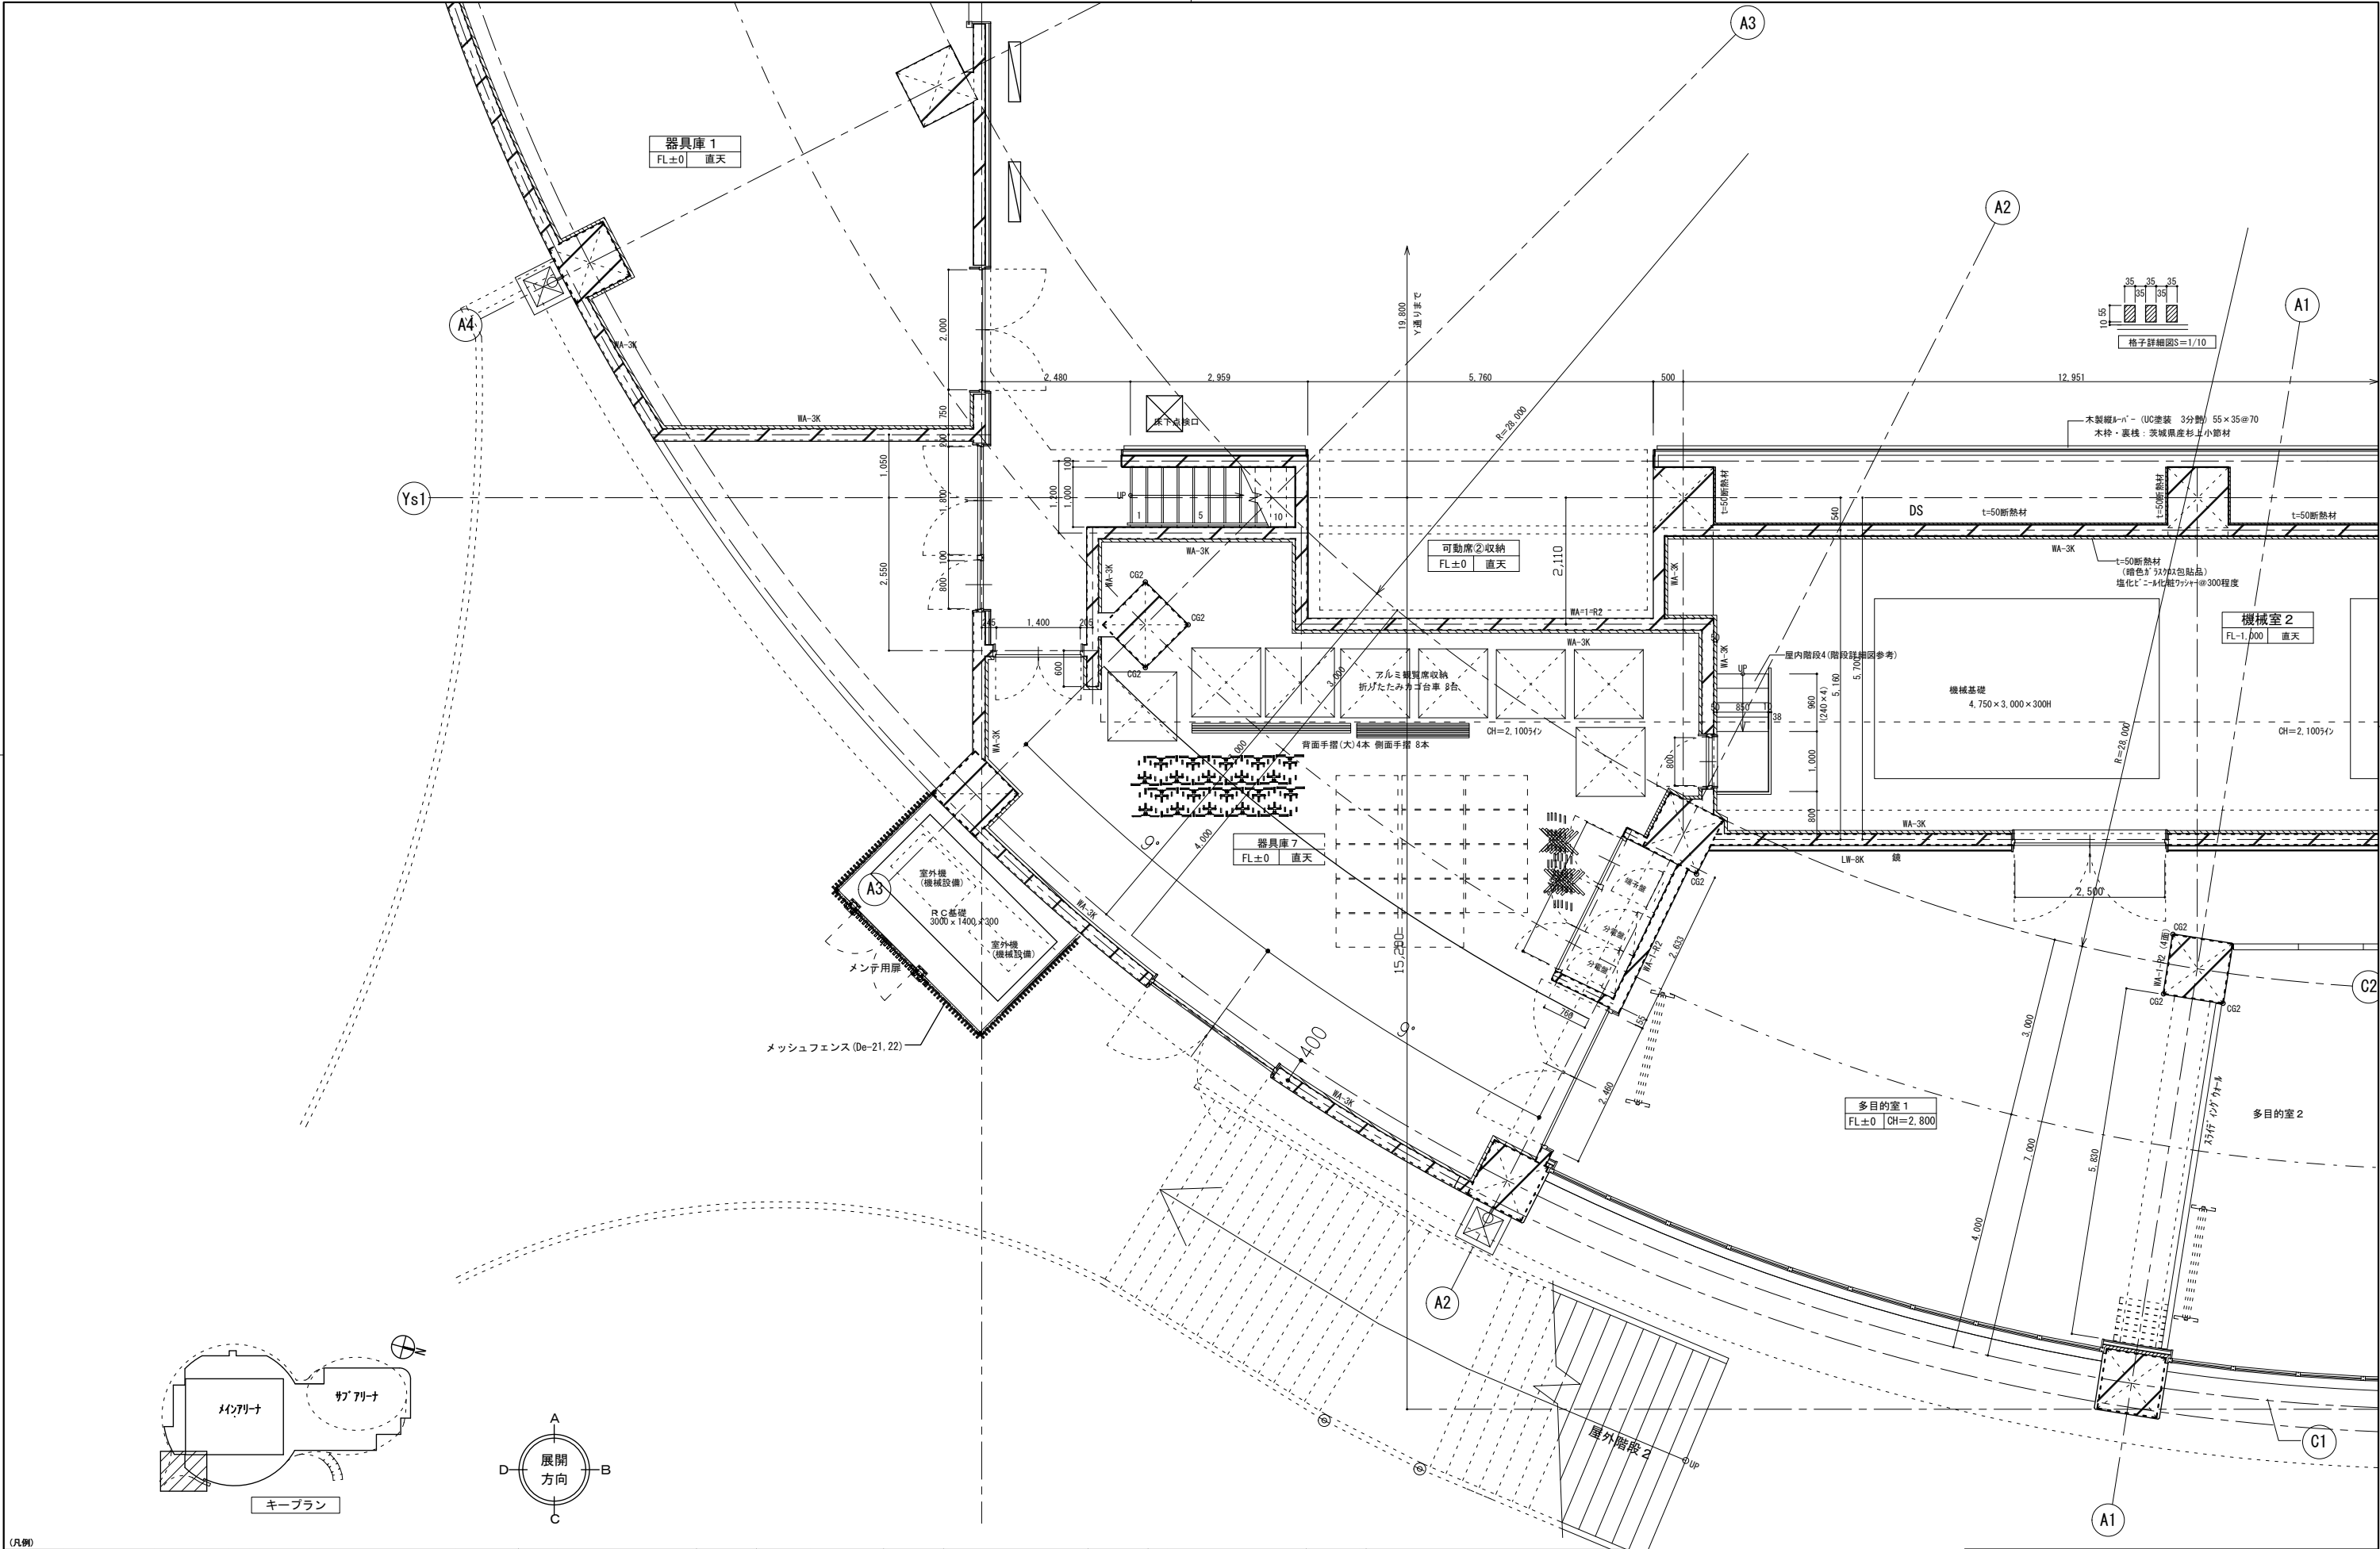


(内例)												06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事					
	RC壁		常閉ドア		誘導ブロック(1-01~7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)		床見切		ステンレスFB-6×12		排水溝(グレーチング)		備品(別途工事)を示す		
	RC下地他の壁(壁種詳細図参照)		常閉ドア(煙感連動)		コーナーガード1、2 (Di-28)		マンホール600φ		一方枠		スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ: 天井まで 幅: 壁厚+20, 見付t25		排水溝(開渠)	仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10) 部屋名 FL*** CH=***** 天井高さを示す (****) <代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭			
	LGS壁(壁種詳細図参照)		シャッター(煙感連動)		水勾配(特記なき限り1/100)		伸縮目地 (5-01-2)		消		消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)		アスファルト防水				
	ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)		屋内消火栓開口補強(Di-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)		トラップ()内数字は段数を示す(8-31-3)		安全ガードを示す		消		消火器ボックス設置型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)		ウッドデッキ(再生木)				
	エキスパンション・ジョイント		埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)		安全ガードを示す		縦樋		消		消火器ボックス設置型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)		上部ビクチャーレール(Di-41)				


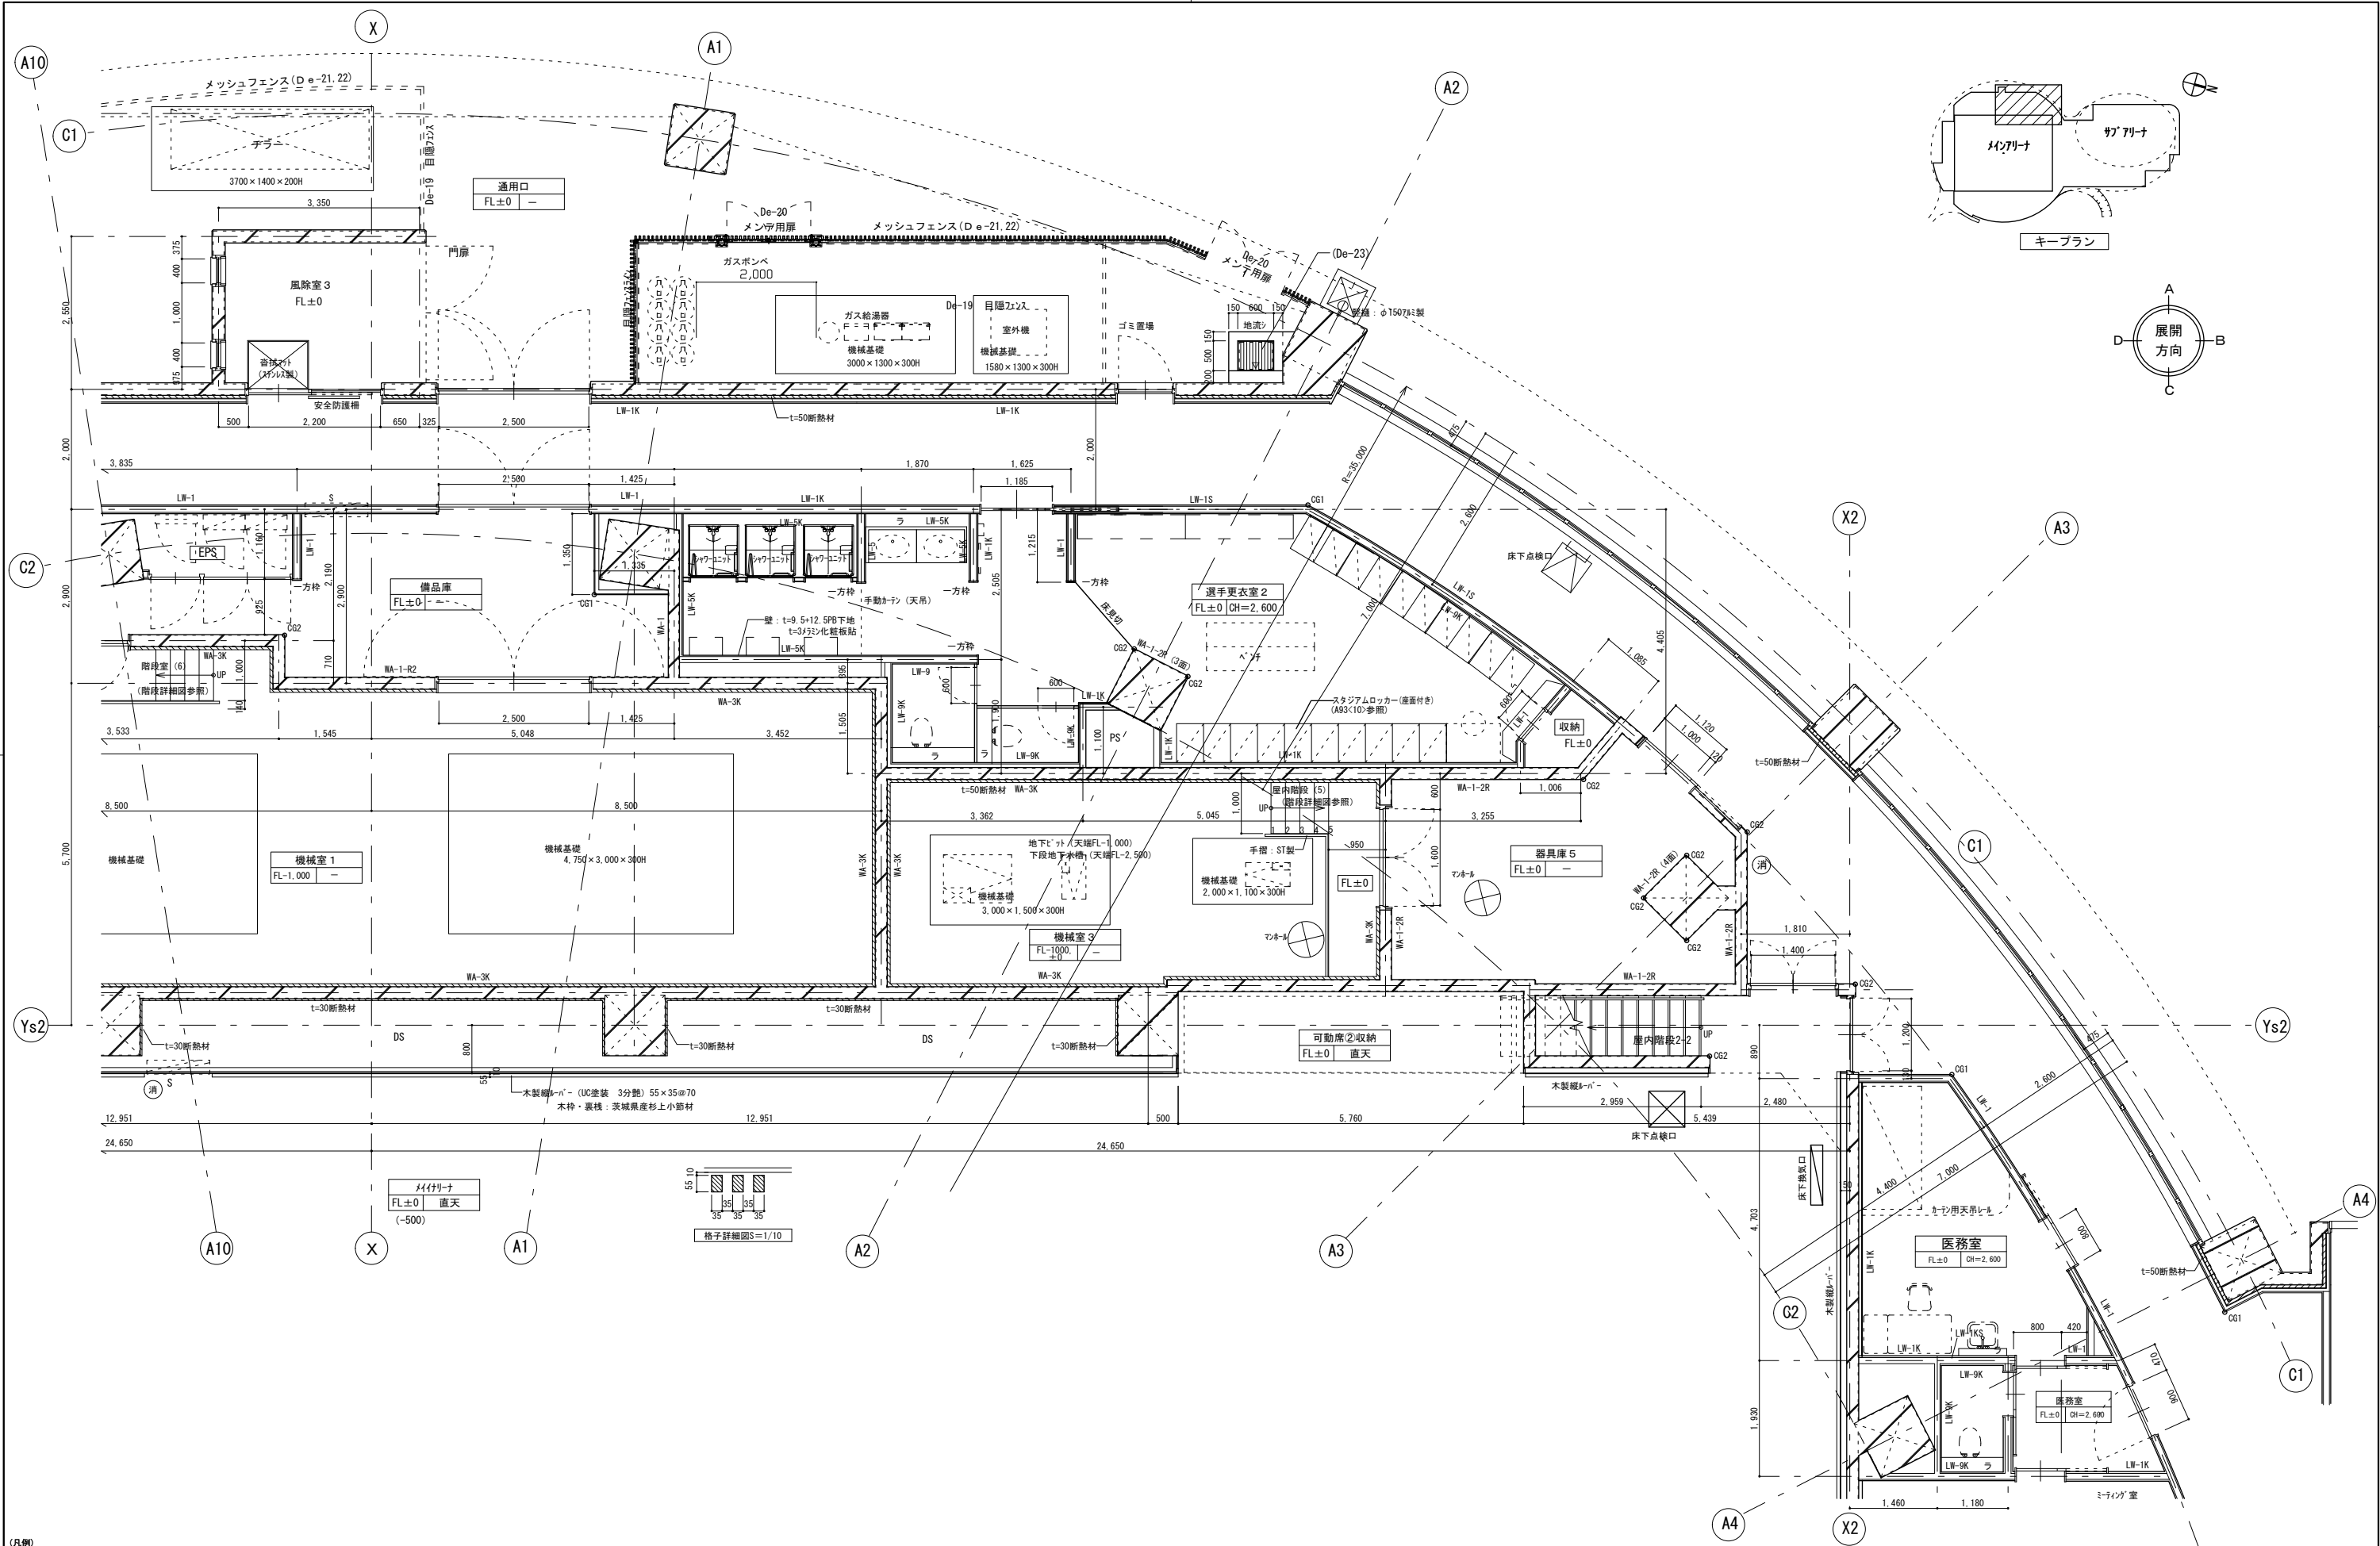


(内例)														06国補構 常陸太田市新総合体育館新築工事									
	RC壁		常閉ドア		誘導ブロック(1-01-7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)		床見切		ステンレスFB-6×12		排水溝(グレーチング)		備品(別途工事)を示す	仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10) 天井高さを示す <代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭	部屋名 FL*** CH=***** (****)	A 36 建築工事 1階平面詳細図(7) (1階機械室3、器具庫5廻り) 株式会社 柴建築設計事務所	最終版 2024年12月				
	RC下地他の壁(壁種詳細図参照)		常開ドア(煙感連動)		コーナーガード1, 2 (Di-28)		マンホール600φ		一方枠		スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ: 天井まで 幅: 壁厚+20, 見付t25		排水溝(開渠)										
	LGS壁(壁種詳細図参照)		シャッター(煙感連動)		水勾配(特記なき限り1/100)		伸縮目地(5-01-2)		床排水		アスファルト防水		アスファルト防水										
	ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)		屋内消火栓開口補強(Di-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)		トラップ()内数字は段数を示す(8-31-3)		ルーフトレイン		消火器ボックス設置 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)		消火器ボックス設置 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)		ウッドデッキ(再生木)										
	エキステンション・ジョイント		埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)		安全ガードを示す		壁種		消火器ボックス設置 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)		消火器ボックス設置 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)		上部ビクチャーレール(Di-41)										

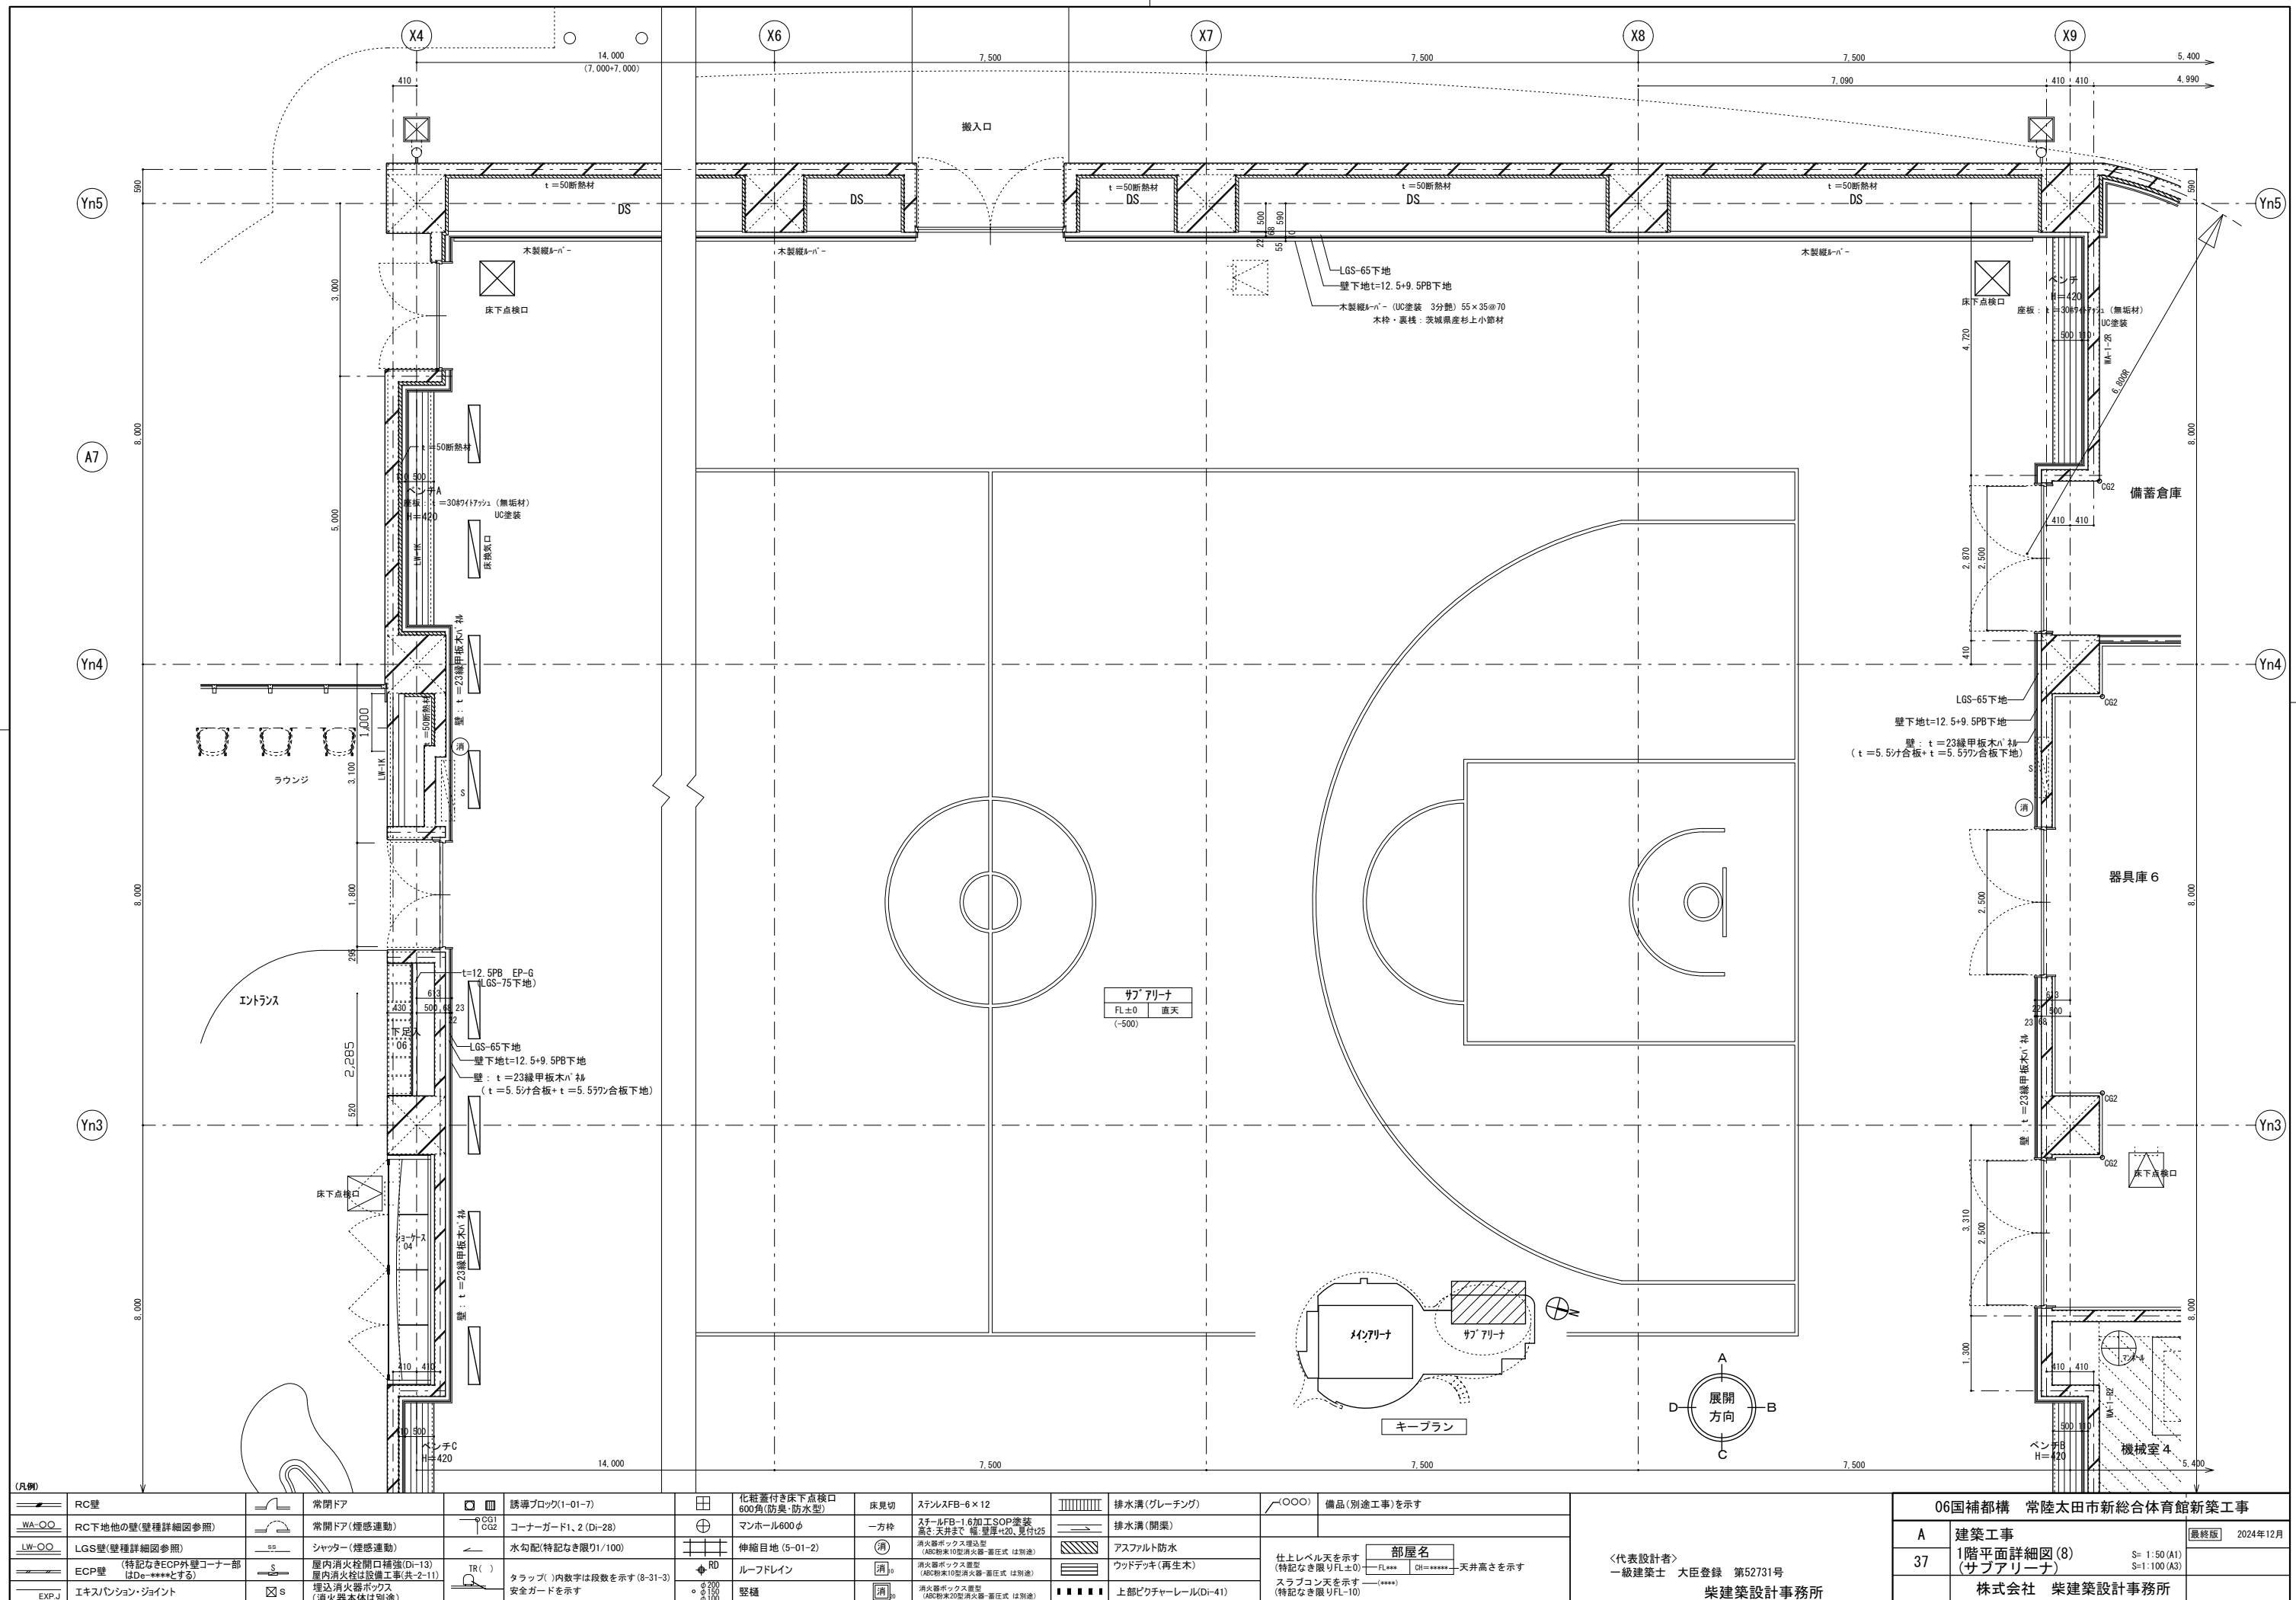

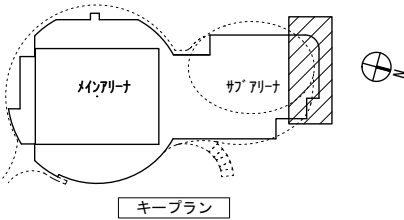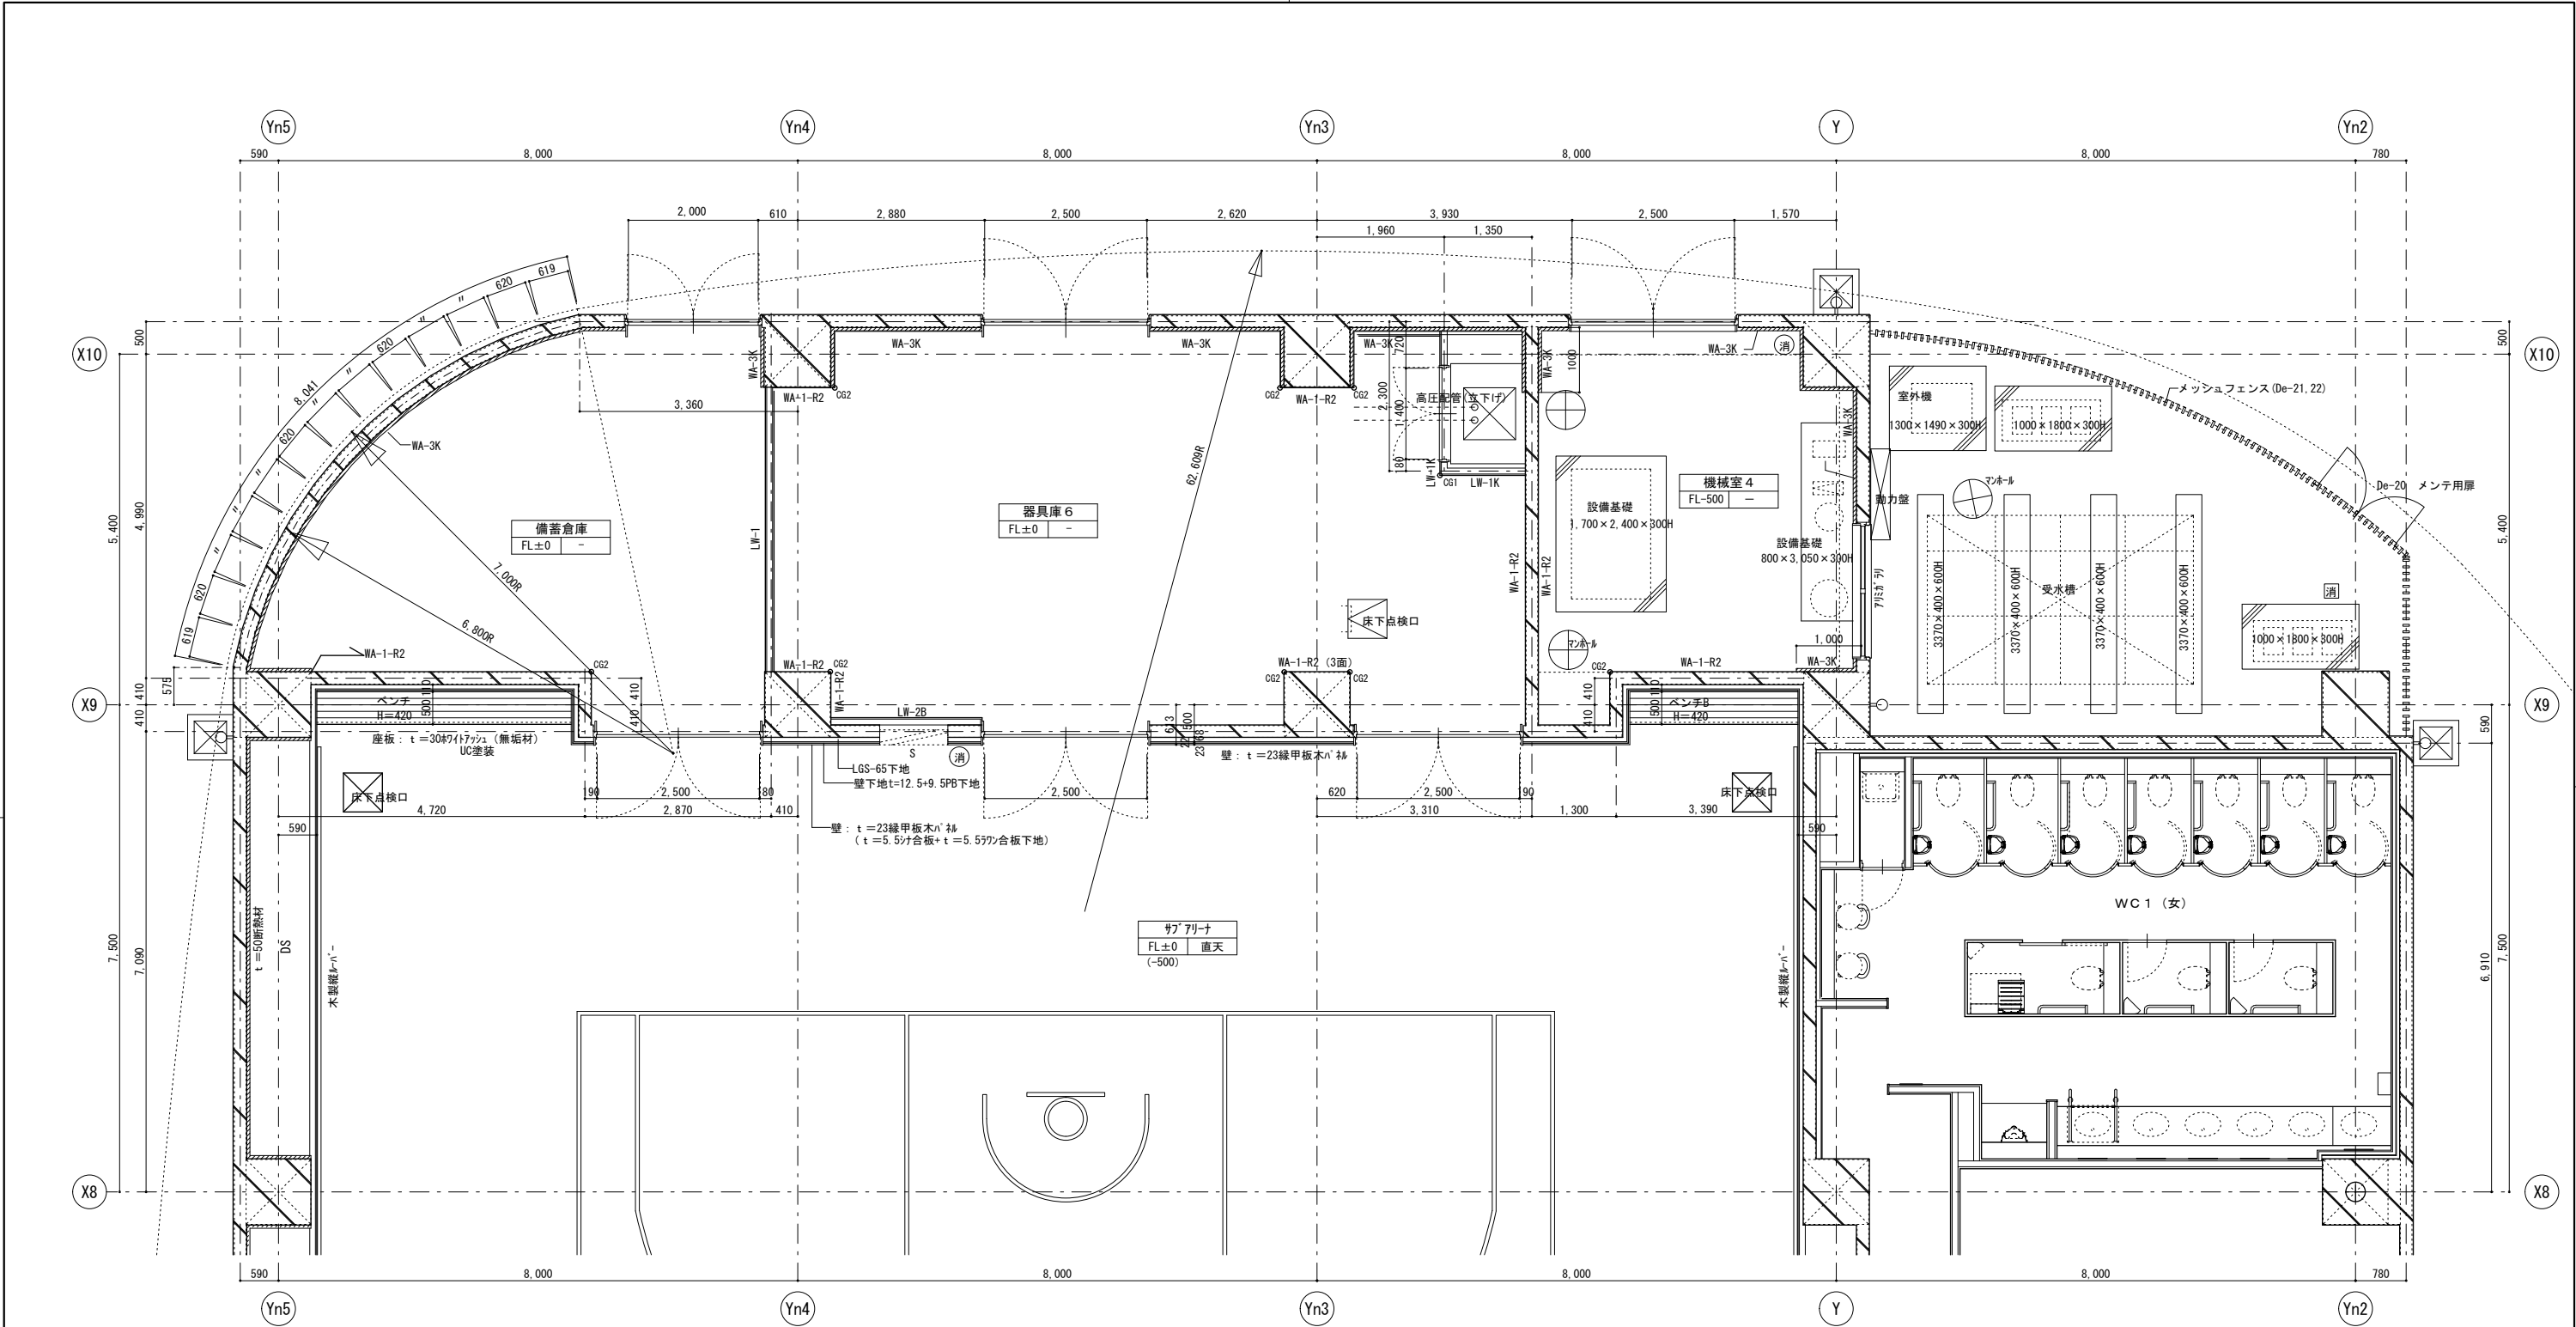


06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事													
A		建築工事								最終版		2024年12月	
38		1階平面詳細図(9) (備蓄倉庫・器具庫6廻り)								S= 1:50 (A1) S=1:100 (A3)			
＜代表設計者＞ 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭 株式会社 柴建築設計事務所													

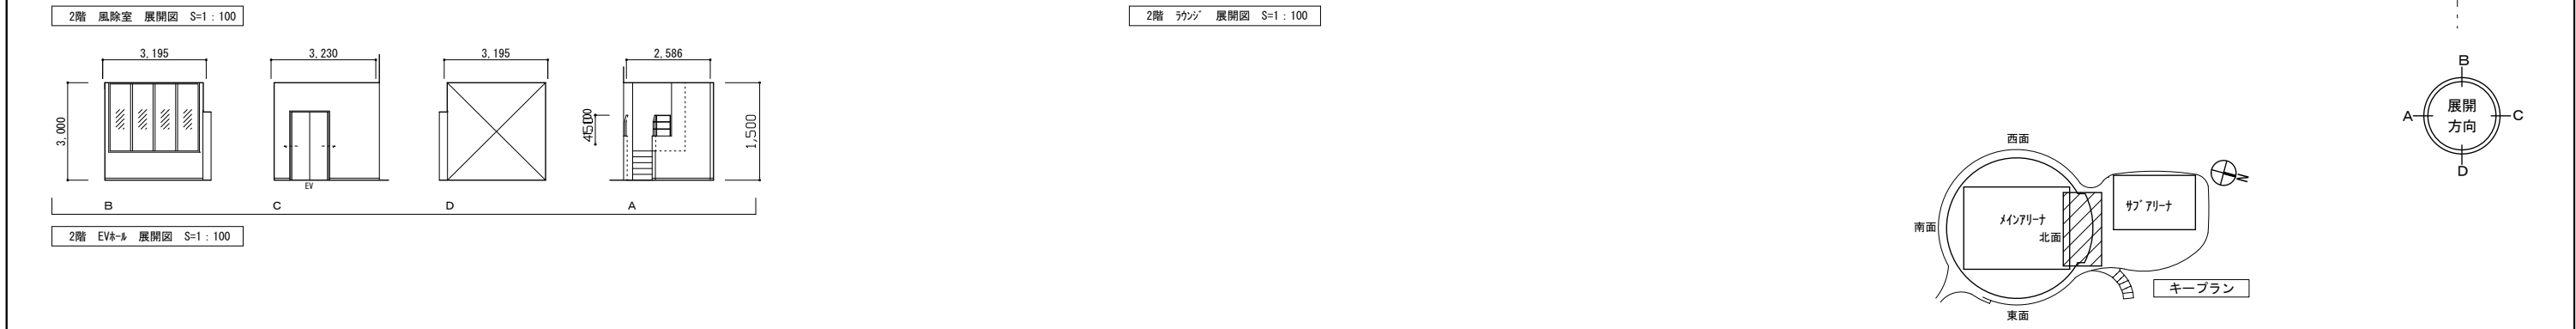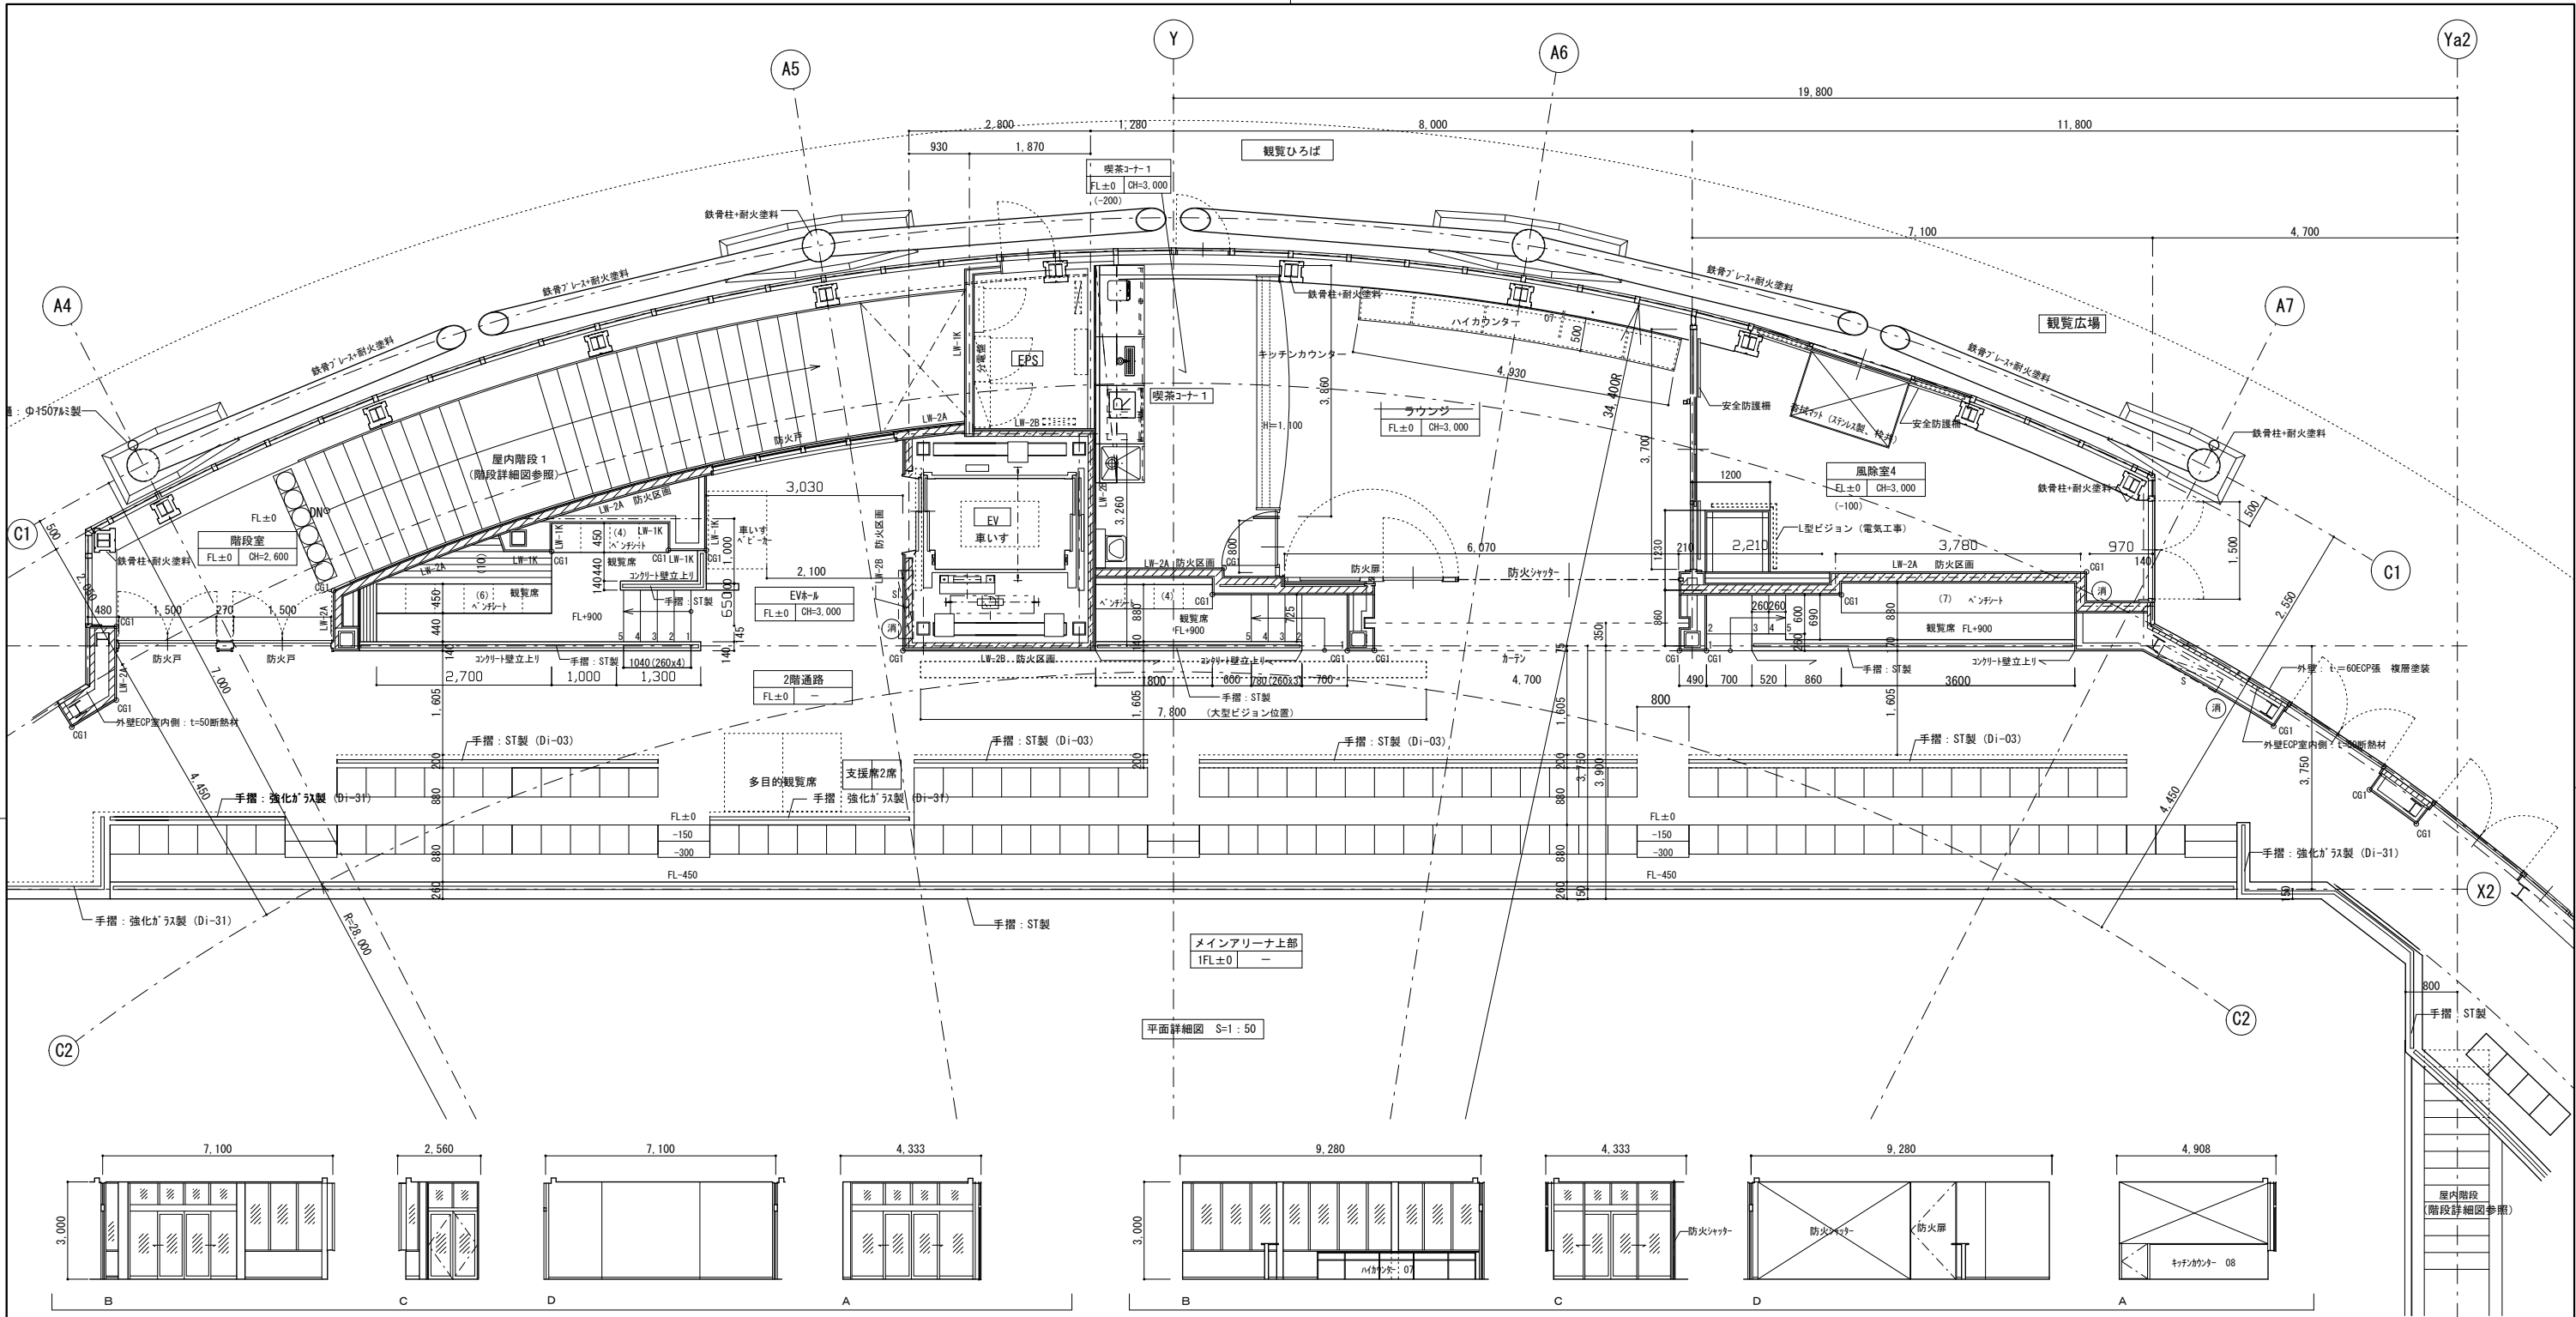


(凡例) <table><tr><td></td><td>RC壁</td><td></td><td>常閉ドア</td><td></td><td>誘導ブロック(1-01-7)</td><td></td><td>化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)</td><td></td><td>床見切</td><td></td><td>ステンレスFB-6×12</td><td></td><td>排水溝(グレーチング)</td><td></td><td>備品(別途工事)を示す</td></tr><tr><td></td><td>RC下地他の壁(壁種詳細図参照)</td><td></td><td>常開ドア(煙感連動)</td><td></td><td>コーナーガード1, 2 (Di-28)</td><td></td><td>マンホール600φ</td><td></td><td>一方枠</td><td></td><td>スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20, 見付+25</td><td></td><td>排水溝(開渠)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>LGS壁(壁種詳細図参照)</td><td></td><td>シャッター(煙感連動)</td><td></td><td>水勾配(特記なき限り1/100)</td><td></td><td>伸縮目地(5-01-2)</td><td></td><td>消</td><td></td><td>消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)</td><td></td><td>アスファルト防水</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)</td><td></td><td>屋内消火栓開口補強(Di-13) 屋内消火栓は設置工事(共-2-11)</td><td></td><td>トラップ()内数字は段数を示す(8-31-3)</td><td></td><td>ルーフドレイン</td><td></td><td>消</td><td></td><td>消火器ボックス設置型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)</td><td></td><td>ウッドデッキ(再生木)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>エキスパンション・ジョイント</td><td></td><td>埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)</td><td></td><td>安全ガードを示す</td><td></td><td>縦筋</td><td></td><td>消</td><td></td><td></td><td></td><td>上部ビクチャーレール(Di-41)</td><td></td><td></td></tr></table>																	RC壁		常閉ドア		誘導ブロック(1-01-7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)		床見切		ステンレスFB-6×12		排水溝(グレーチング)		備品(別途工事)を示す		RC下地他の壁(壁種詳細図参照)		常開ドア(煙感連動)		コーナーガード1, 2 (Di-28)		マンホール600φ		一方枠		スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20, 見付+25		排水溝(開渠)				LGS壁(壁種詳細図参照)		シャッター(煙感連動)		水勾配(特記なき限り1/100)		伸縮目地(5-01-2)		消		消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)		アスファルト防水				ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)		屋内消火栓開口補強(Di-13) 屋内消火栓は設置工事(共-2-11)		トラップ()内数字は段数を示す(8-31-3)		ルーフドレイン		消		消火器ボックス設置型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)		ウッドデッキ(再生木)				エキスパンション・ジョイント		埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)		安全ガードを示す		縦筋		消				上部ビクチャーレール(Di-41)		
	RC壁		常閉ドア		誘導ブロック(1-01-7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)		床見切		ステンレスFB-6×12		排水溝(グレーチング)		備品(別途工事)を示す																																																																																
	RC下地他の壁(壁種詳細図参照)		常開ドア(煙感連動)		コーナーガード1, 2 (Di-28)		マンホール600φ		一方枠		スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20, 見付+25		排水溝(開渠)																																																																																		
	LGS壁(壁種詳細図参照)		シャッター(煙感連動)		水勾配(特記なき限り1/100)		伸縮目地(5-01-2)		消		消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)		アスファルト防水																																																																																		
	ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)		屋内消火栓開口補強(Di-13) 屋内消火栓は設置工事(共-2-11)		トラップ()内数字は段数を示す(8-31-3)		ルーフドレイン		消		消火器ボックス設置型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)		ウッドデッキ(再生木)																																																																																		
	エキスパンション・ジョイント		埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)		安全ガードを示す		縦筋		消				上部ビクチャーレール(Di-41)																																																																																		
										部屋名 FL*** CH=*****天井高さを示す (****)		仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)		<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭		06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事 <table><tr><td>A</td><td>建築工事</td><td>S=図示(A1) S=図示/2(A3)</td><td>最終版</td><td>2024年12月</td></tr><tr><td>39</td><td>2階平面詳細図(1) (北観覧席・EVホール・ラウンジ廻り)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>株式会社 柴建築設計事務所</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	建築工事	S=図示(A1) S=図示/2(A3)	最終版	2024年12月	39	2階平面詳細図(1) (北観覧席・EVホール・ラウンジ廻り)					株式会社 柴建築設計事務所																																																																		
A	建築工事	S=図示(A1) S=図示/2(A3)	最終版	2024年12月																																																																																											
39	2階平面詳細図(1) (北観覧席・EVホール・ラウンジ廻り)																																																																																														
	株式会社 柴建築設計事務所																																																																																														

(2023年版)

20230220

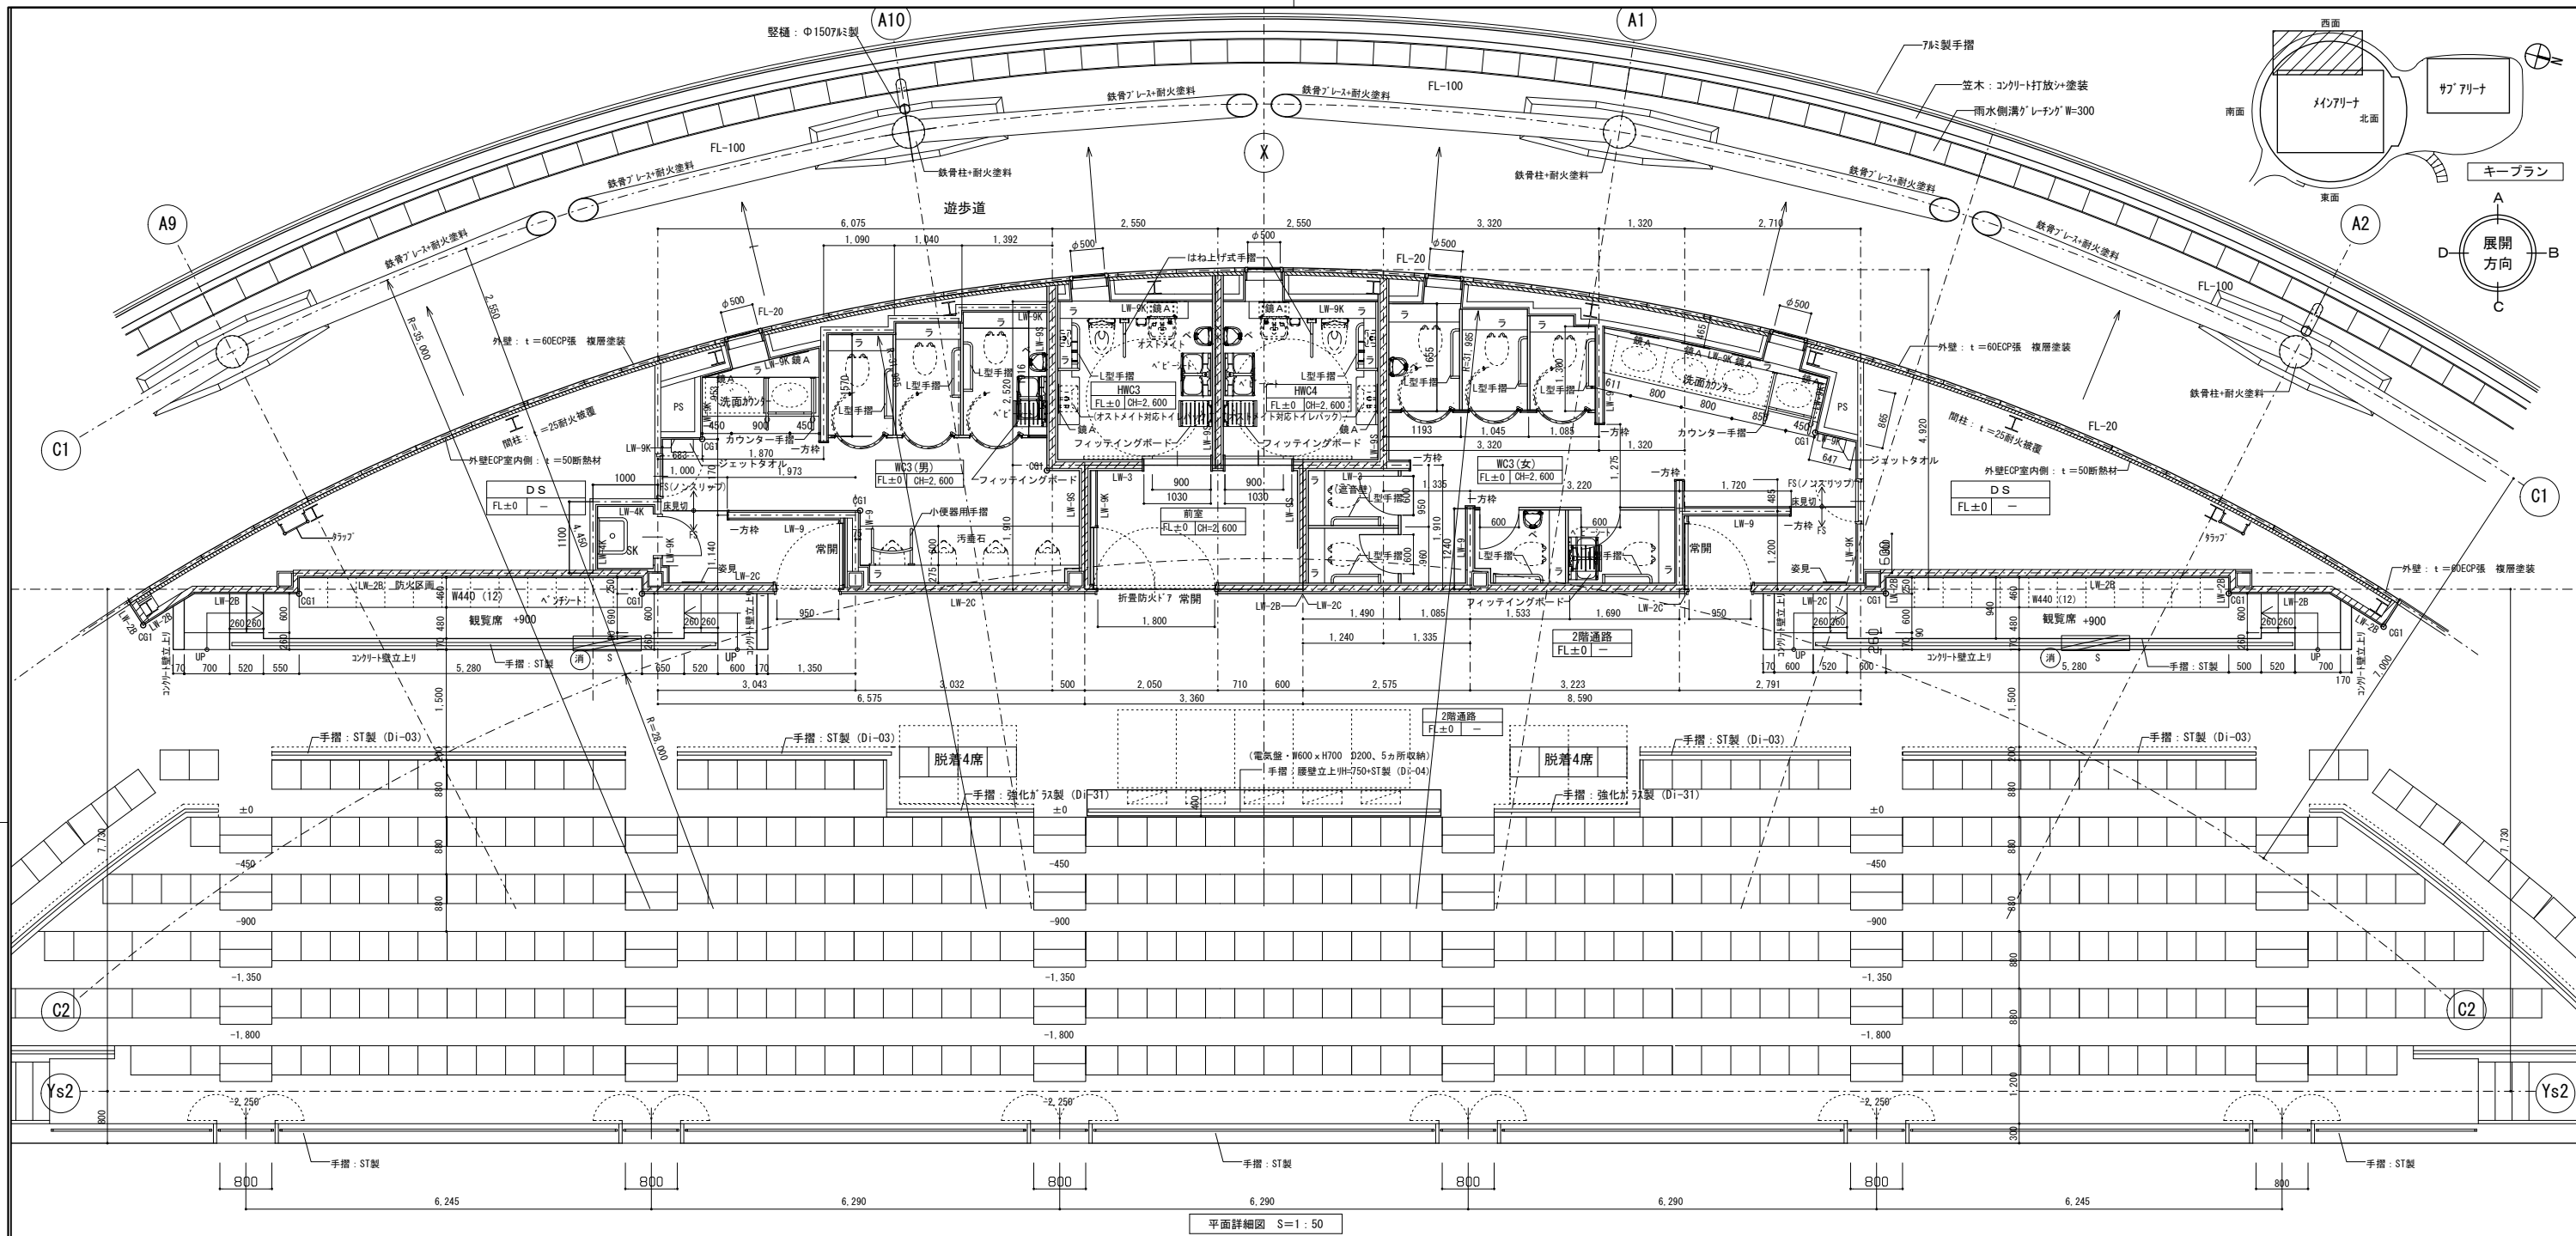


平面詳細図 S=1:50

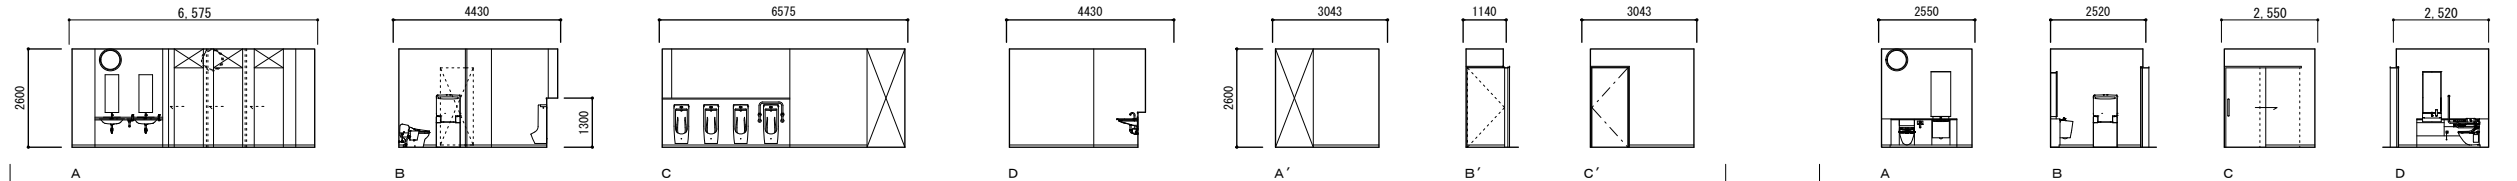

2階 WC3 (男) 展開図 S=1:100

2階 WC4 (女) 展開図 S=1:100 (HWC4: HWC3に倣う)

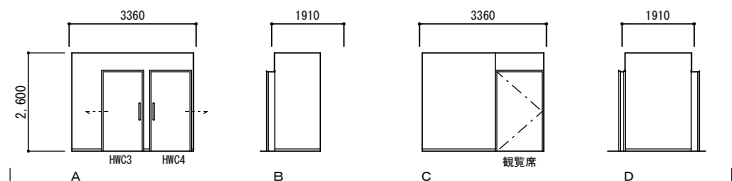

2階 WC3 (前室) 展開図 S=1:100


2階 WC4 (前室) 展開図 S=1:100


(凡例)	
ラ	ライニング(DI-14)
鏡	鏡A W450×H1000 鏡B 図面内記載
姿見	W360×H1500 (DI-35)
隔	トイレブース・4連洗面台:既製品(タラン化板) H=2600
洗面カウンター	(DI-38)
ベ	ベビーチェア(LIXIL AC-BK-F62 同等品)
ベビーシート	LIXIL AC-OK 21F同等品
はねあけ式手摺	LIXIL KF-481EH70同等品
小便器用手摺	LIXIL KF-701AE同等品 (DI-36)
カウンター手摺	LIXIL KF-312AE55同等品
トイレブース扉	H2000
鏡・手すり 取付下地補強	スチール厚1.6

[凡例]															
	RC壁		常閉ドア		誘導ブロック(1-01-7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)		床見切		ステンレスFB-8×12		排水溝(グレーティング)		備品(別途工事)を示す
	RC下地他(壁種詳細図参照)		常開ドア(煙感連動)		コーナーガードF、2(DI-28)		マンホール600φ		一方枠		スチールFB-16加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20、見付25		排水溝(開渠)		
	LGS壁(壁種詳細図参照)		シャッター(煙感連動)		水分配(特記なき限り1/100)		伸縮目地(5-01-2)		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		アスファルト防水		ウッドデッキ(再生木)		仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)
	ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)		屋内消火栓開口補強(DI-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)		TR ()		タラップ:内数字は段数を示す(8-31-3) 安全ガードを示す		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		アスファルト防水		ウッドデッキ(再生木)		
	エキスパンション・ジョイント		屋内消火栓設置工事(共-2-11)		消火器本体は別途		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		上部ビクチャーレール(DI-41)
			消火器本体は別途		消火器本体は別途		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		消火器ボックス埋込型 (A80形末10型消火器・据付式:は別途)		上部ビクチャーレール(DI-41)





＜代表設計者＞
一級建築士 大臣登録 第52731号
柴 恭

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
A	建築工事	最終版	2024年12月
40	2階平面詳細図(2)・展開図 (西観覧席・WC廻り)	S=図示(A1) S=図示/2(A3)	
株式会社 柴建築設計事務所			

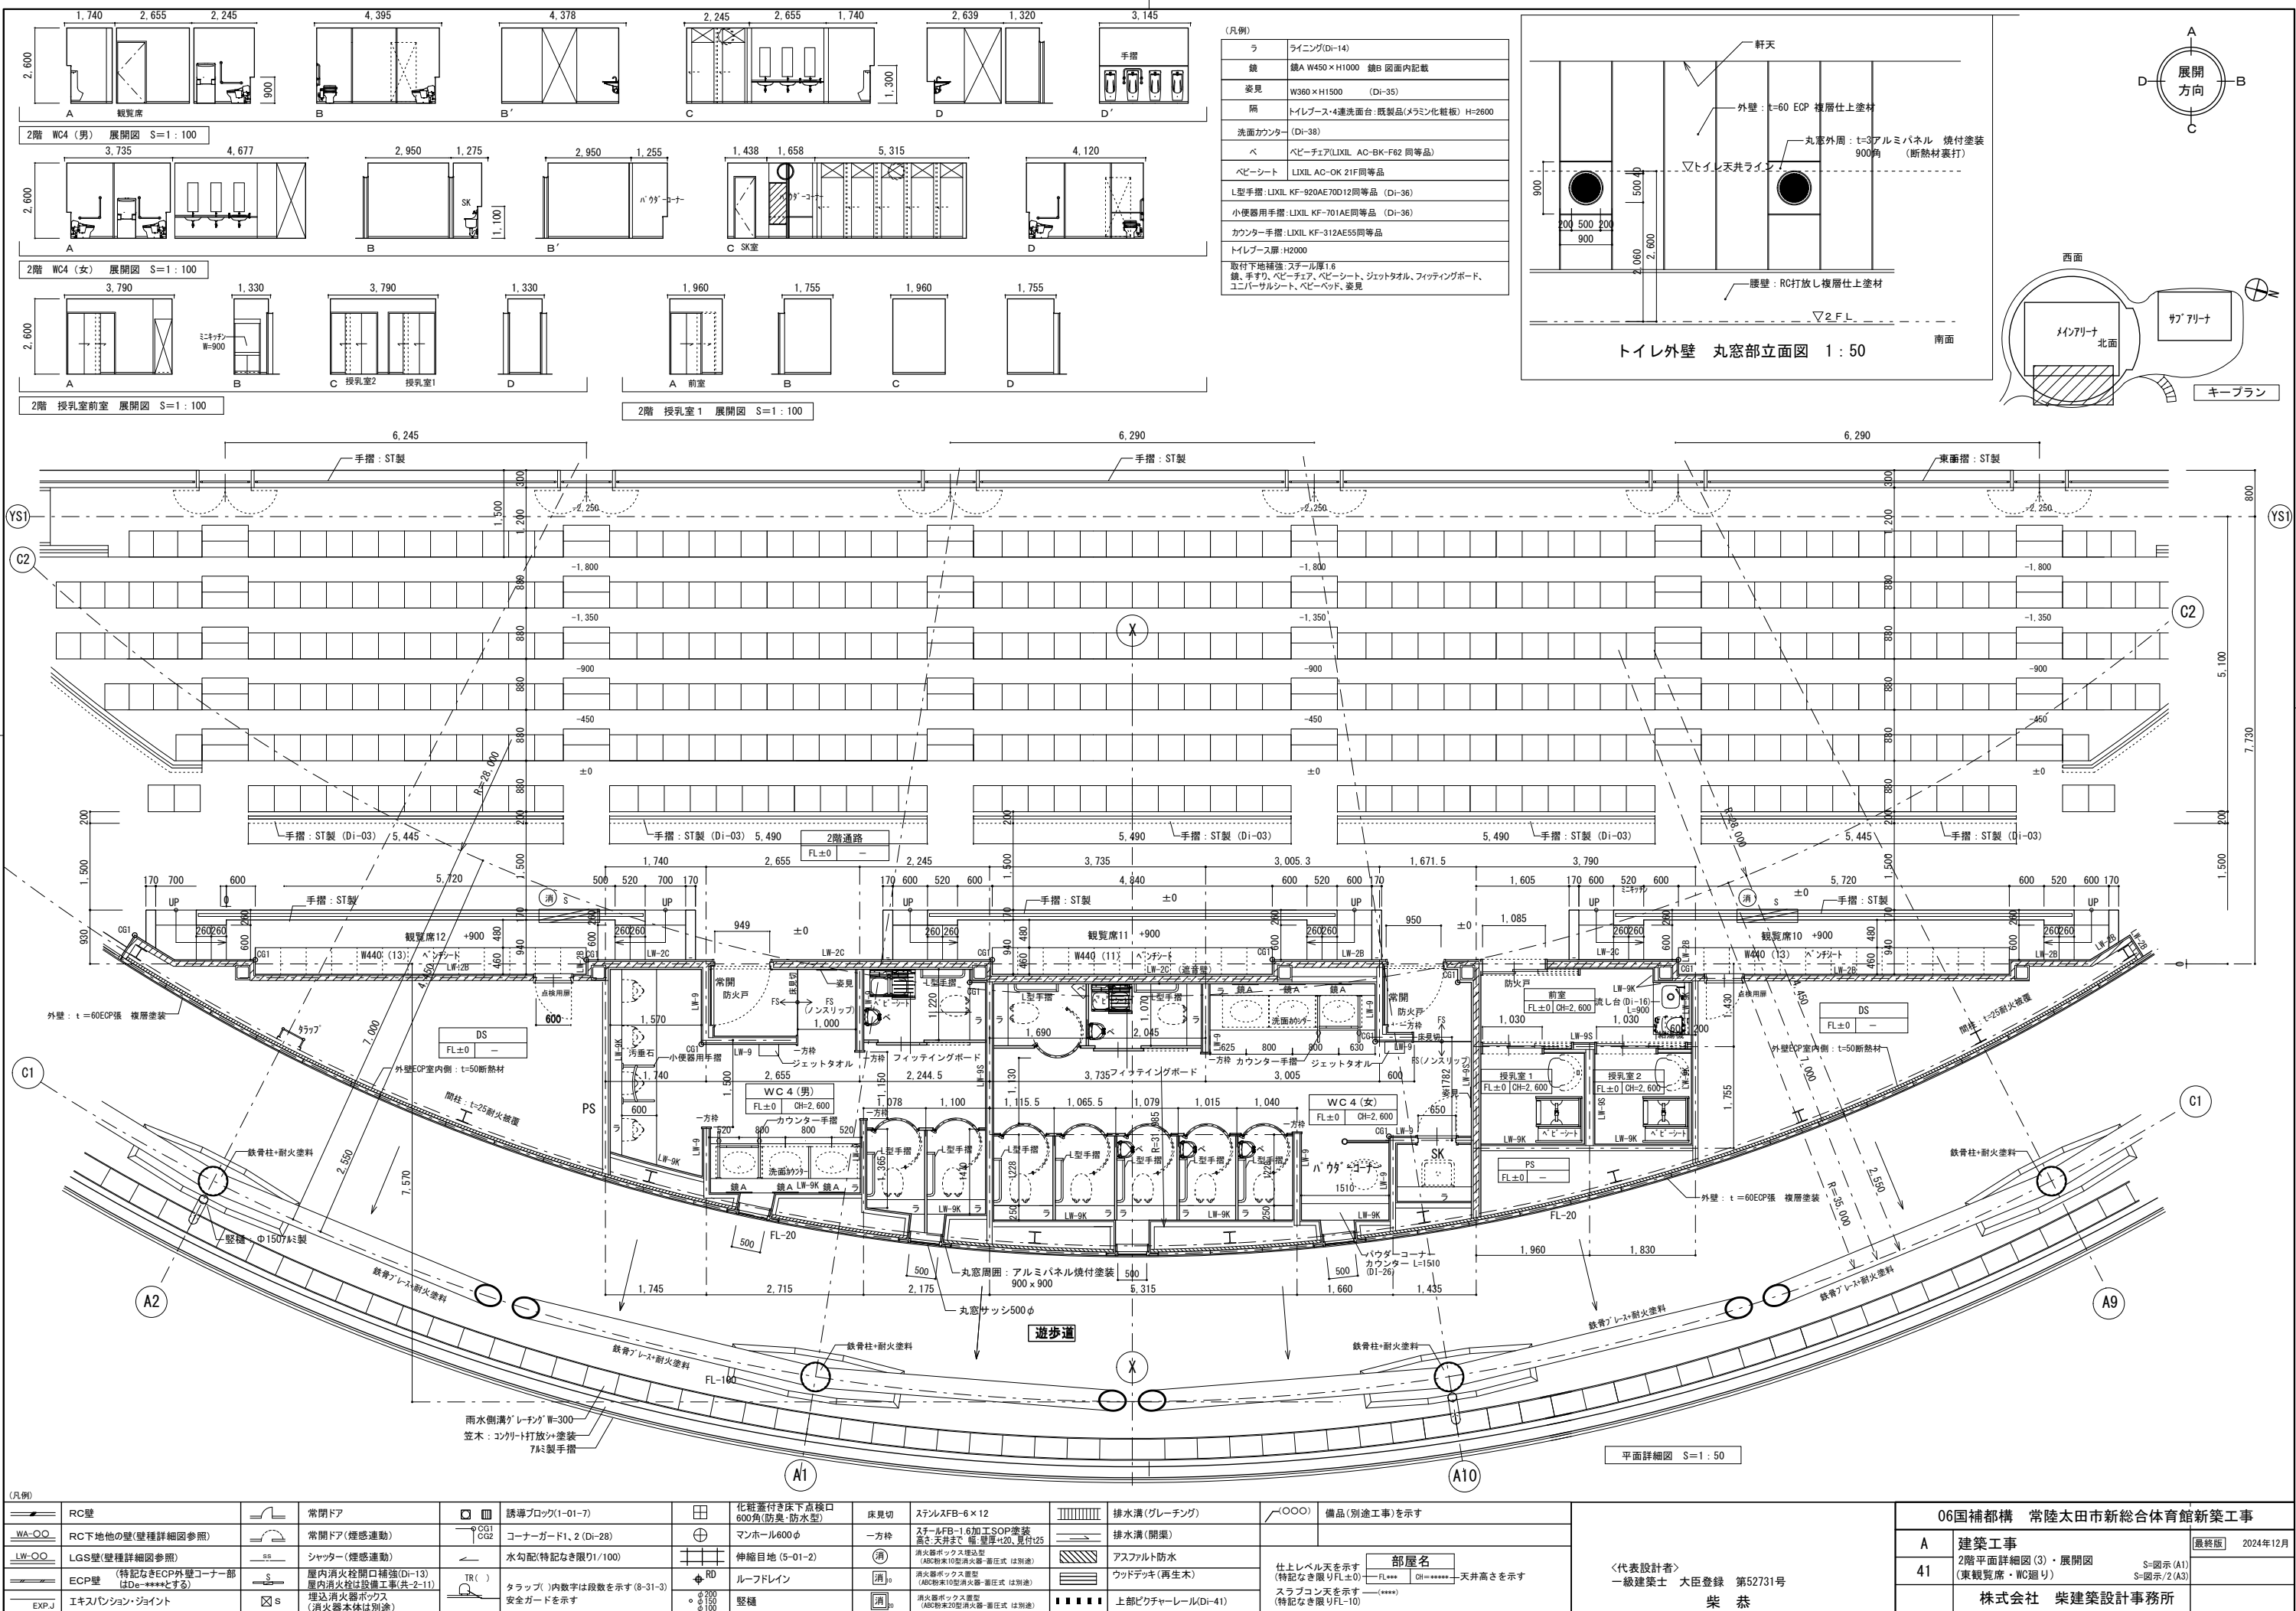


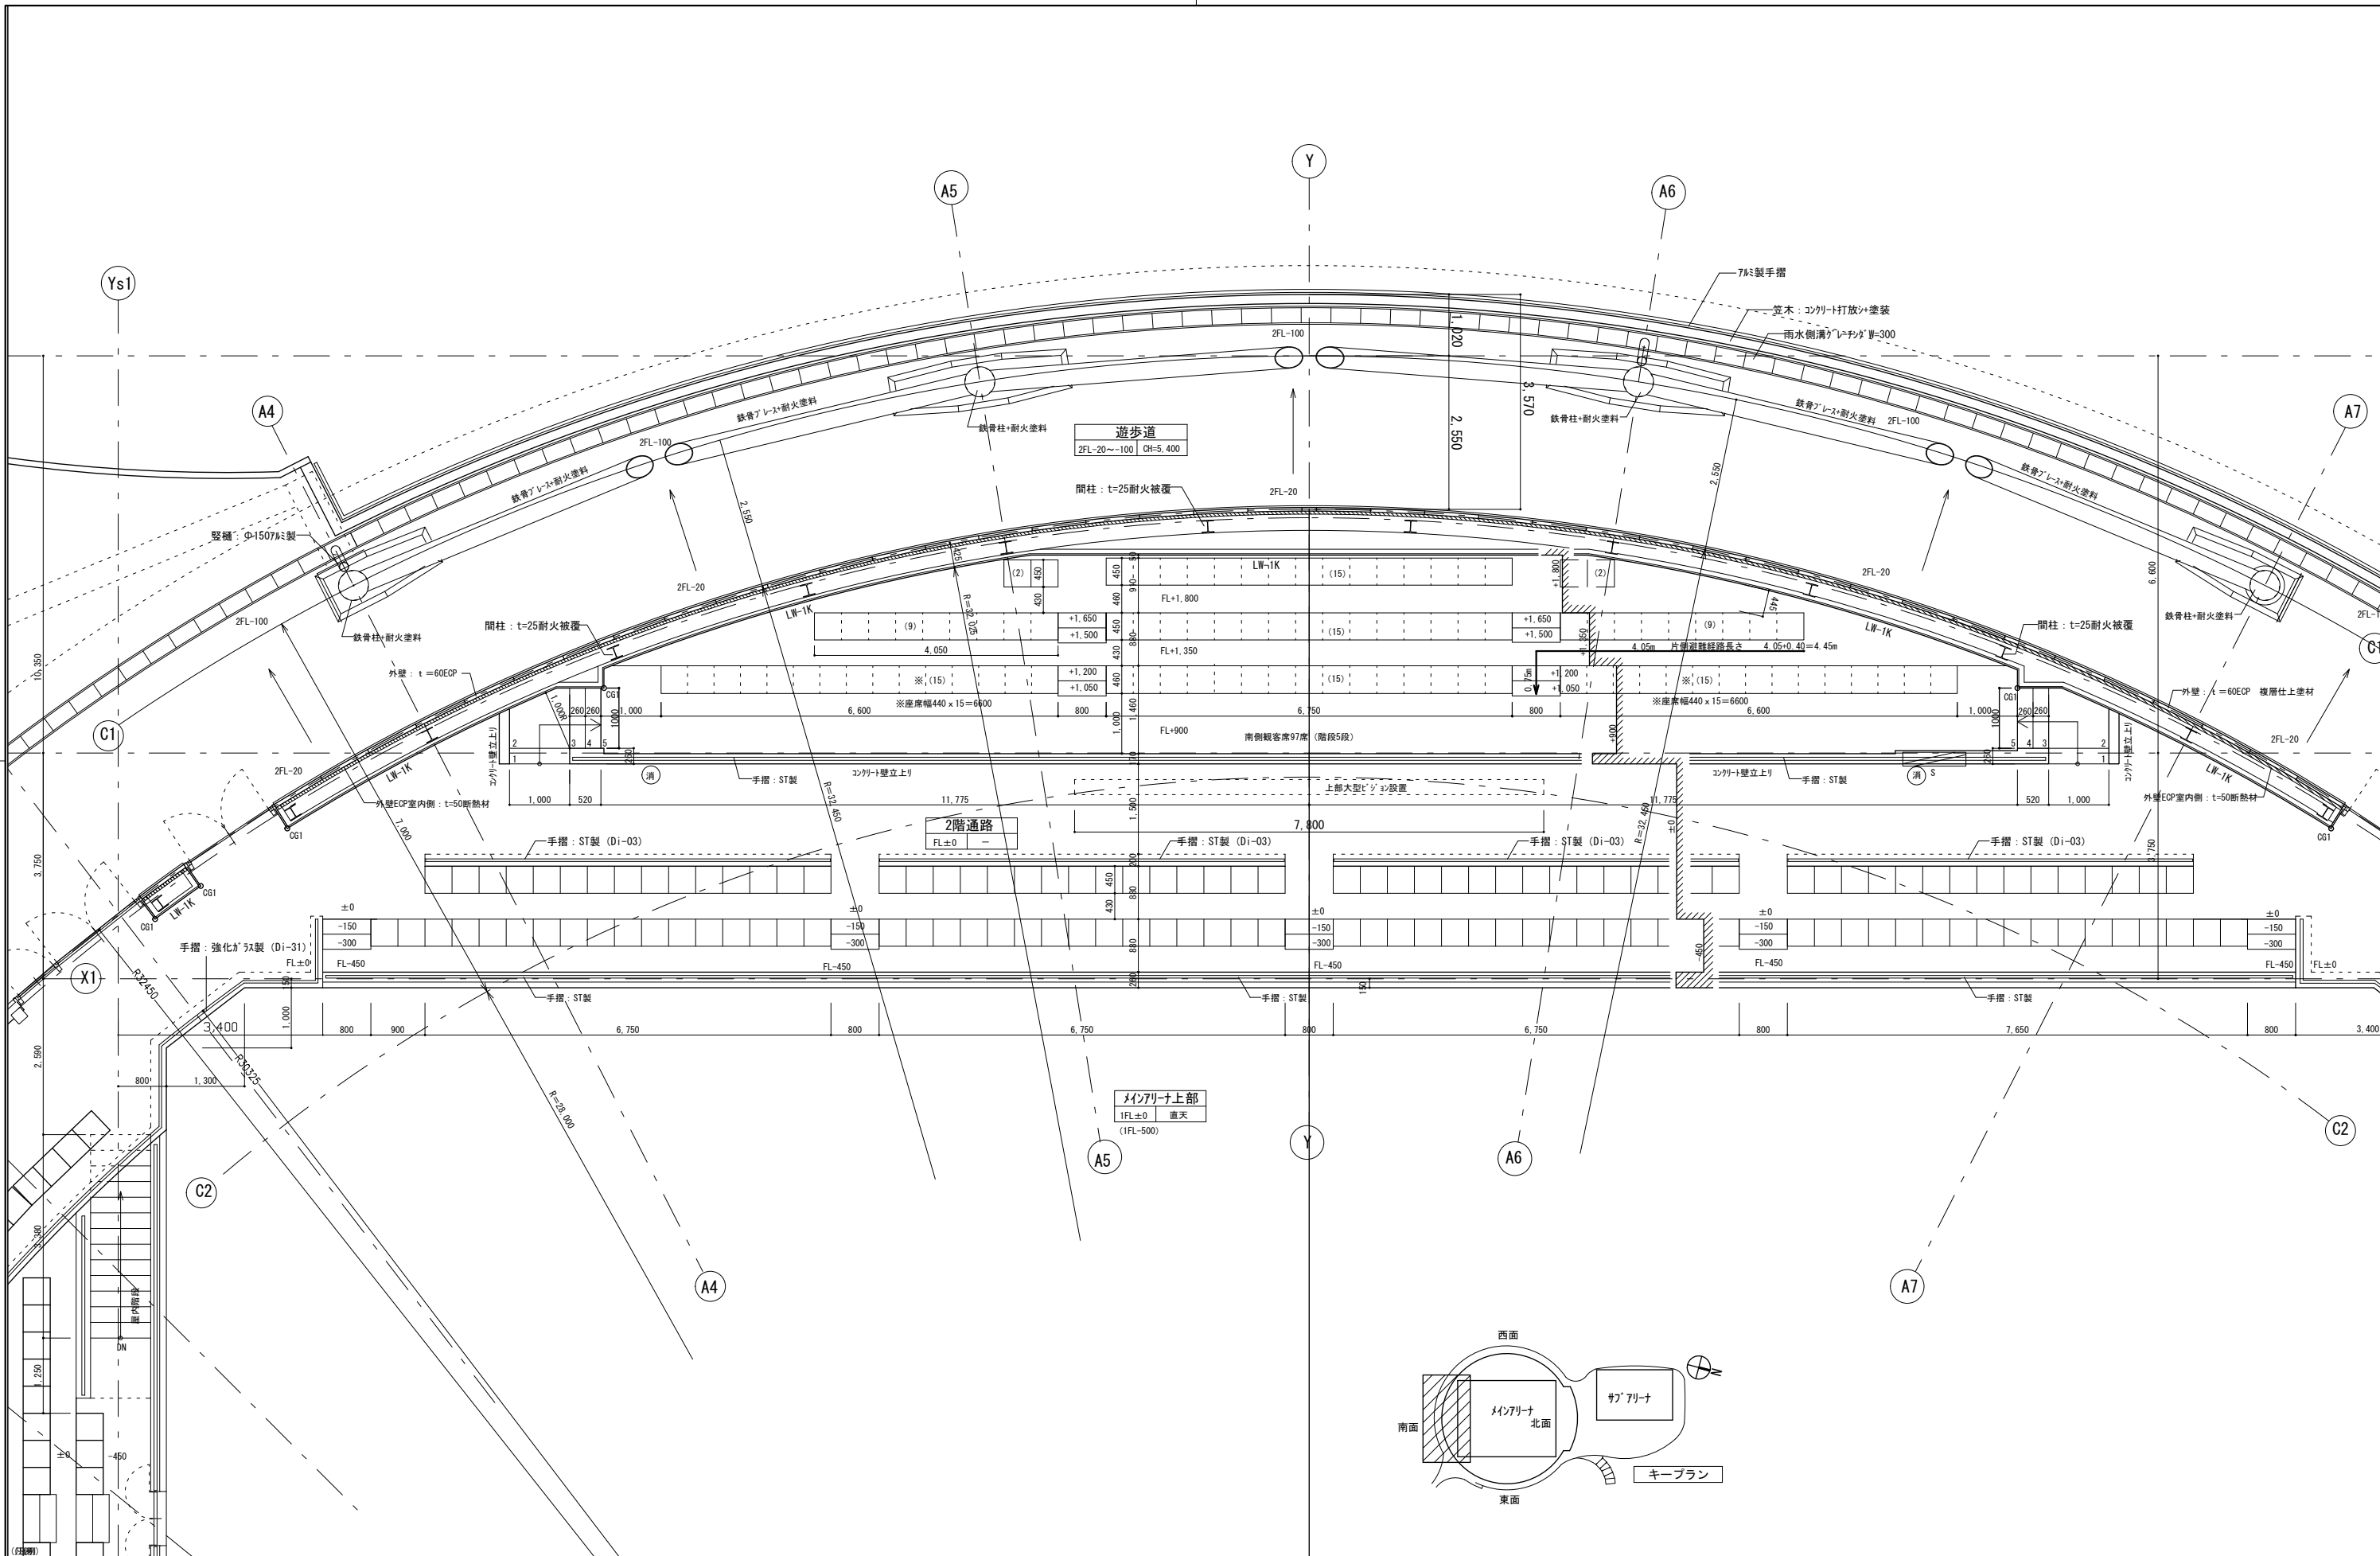

RC壁			常閉ドア		誘導ブロック(1-01-7)		化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)	床見切	ステンレスFB-6×12		排水溝(グレーチング)		備品(別途工事)を示す	06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事							
WA-QQ	RC下地他の壁(壁種詳細図参照)		常開ドア(煙感連動)		CG1 CG2	コーナーガード1、2 (Di-28)		マンホール600φ	一方枠	スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20、夏付25		排水溝(開渠)	部屋名 FL**** DI=***** 天井高さを示す 仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)								
LW-QQ	LGS壁(壁種詳細図参照)		シャッター(煙感連動)		TR ()	水勾配(特記なき限り1/100)		伸縮目地(5-01-2)	消	消火器ボックス壁型 (ABC粉末10型消火器・置圧式 は別途)		アスファルト防水					<代表設計者> 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭				
ECP壁	(特記なきECP外壁コーナー部 はDa-****とする)		屋内消火栓開口補強(DI-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)		TR ()	タラップ()内数字は段数を示す(8-31-3) 安全ガードを示す		ルーフトレイン	消	消火器ボックス壁型 (ABC粉末10型消火器・置圧式 は別途)		ウッドデッキ(再生木)								株式 柴建築設計事務所	
EXP-J	エキスパンション・ジョイント		埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)					縦樋	消	消火器ボックス壁型 (ABC粉末20型消火器・置圧式 は別途)		上部ビクチャーレール(DI-41)									

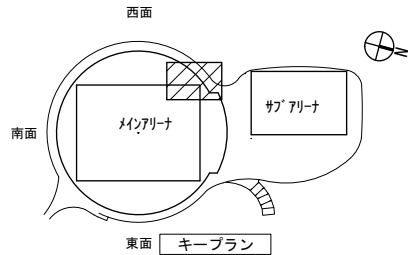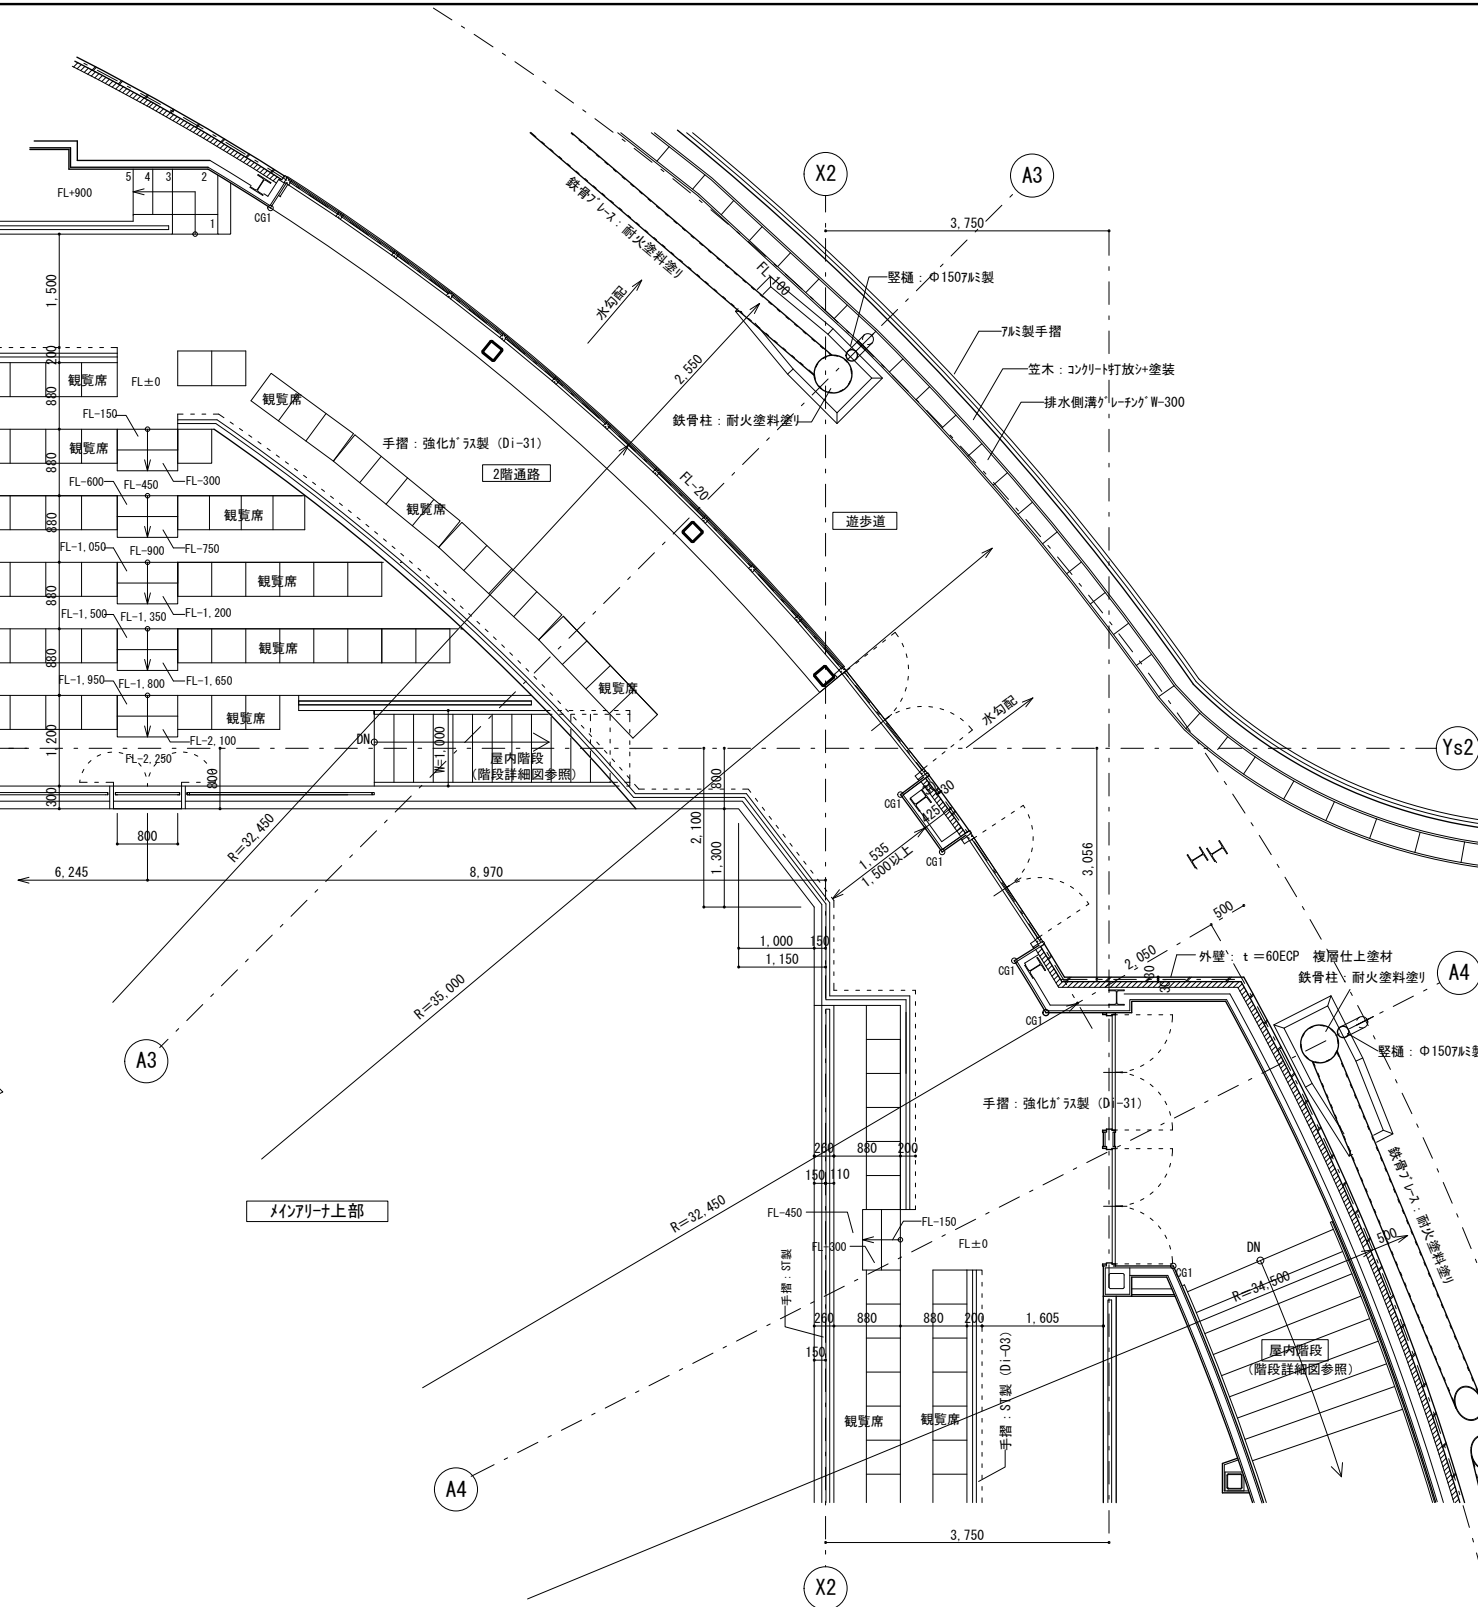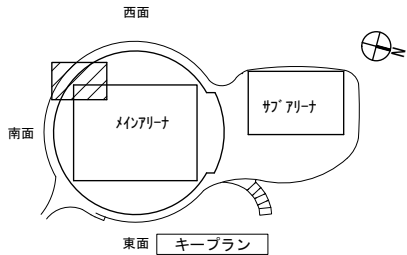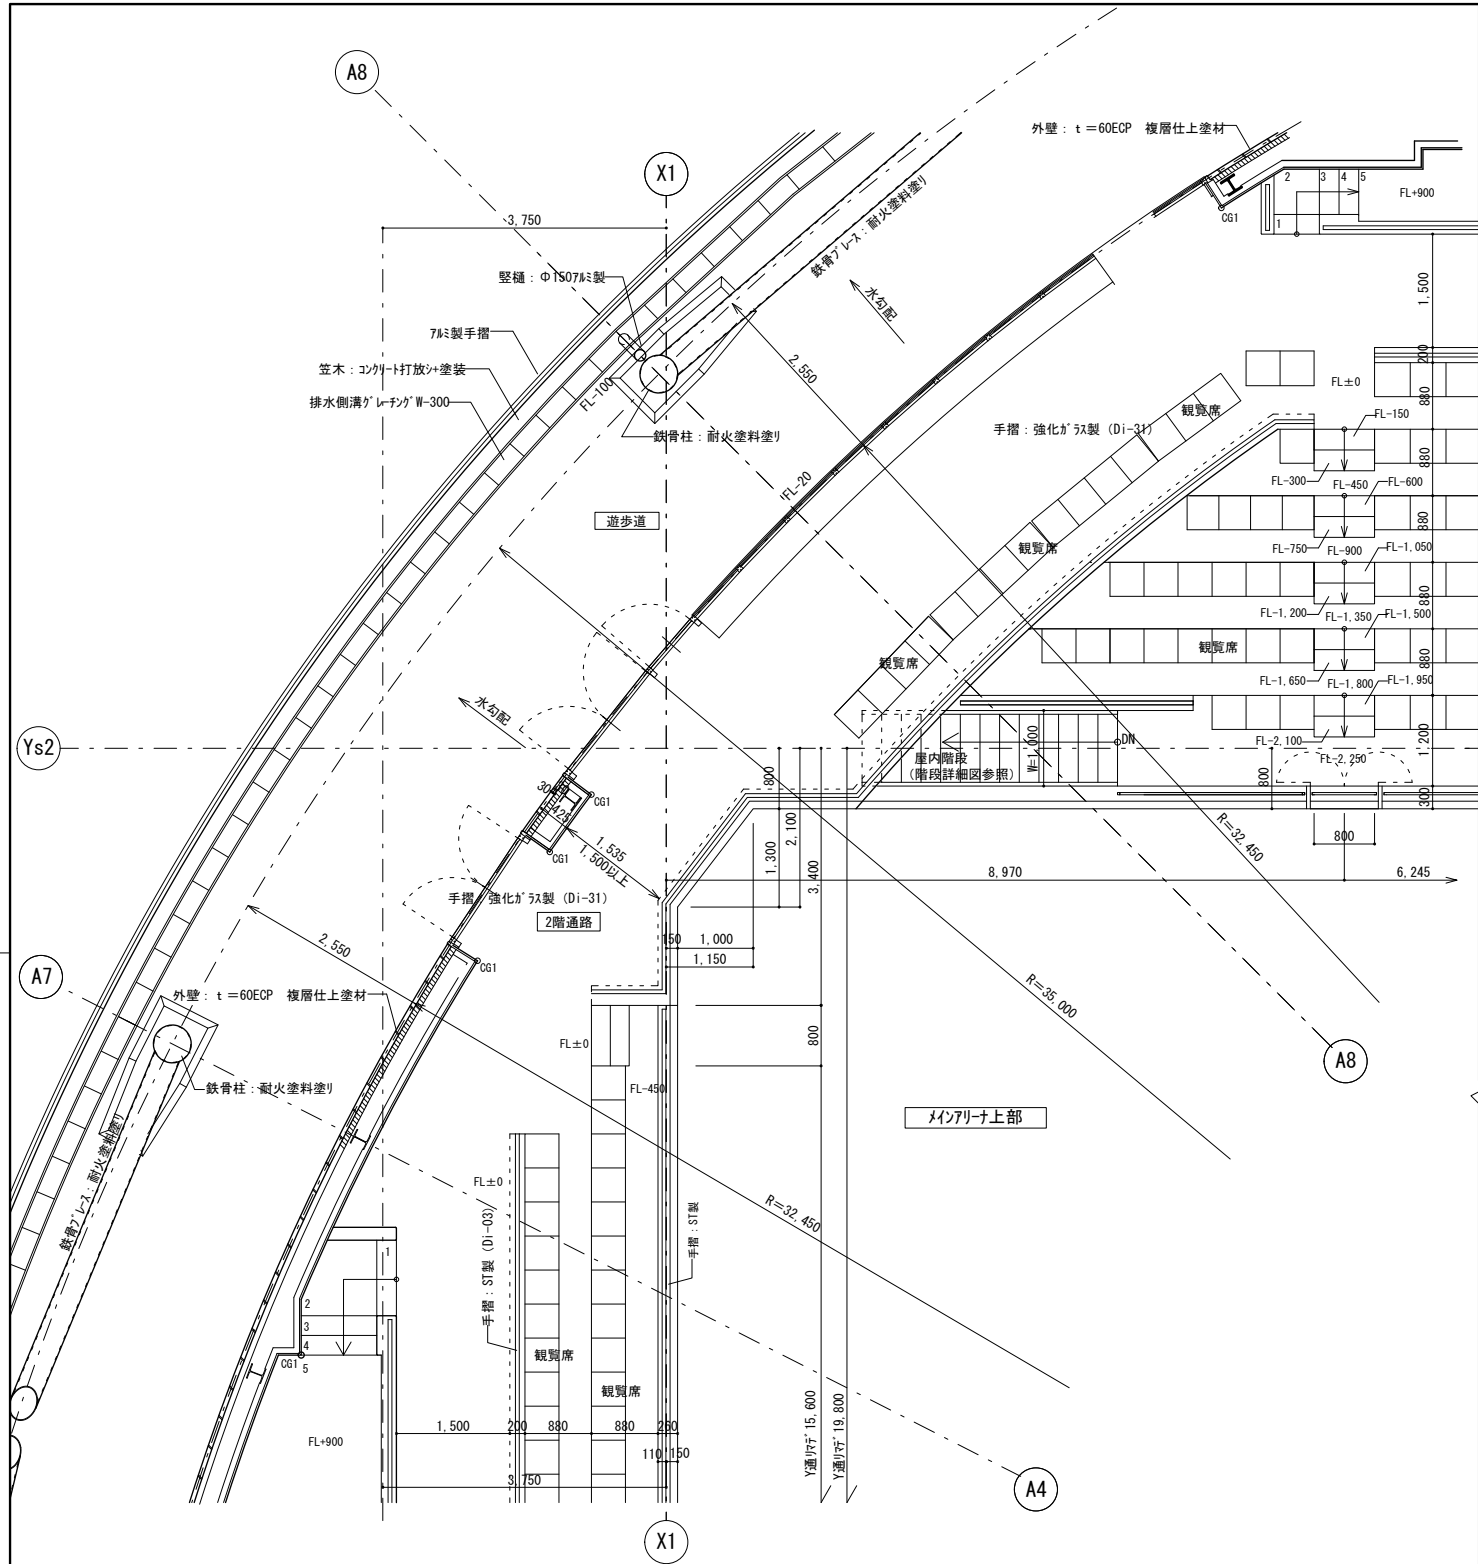


(尺例)																			
RC壁	常閉ドア	誘導ブロック(1-01-7)	化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)	床見切	ステンレスFB-6×12	排水溝(グレーチング)	〇〇〇	備品(別途工事)を示す											
WA-QQ RC下地他の壁(壁種詳細図参照)	常開ドア(煙感連動)	CG1 CG2 コーナーガード1, 2 (Di-28)	マンホール600φ	一方枠	スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ: 天井まで 幅: 壁厚+20, 見付±25	排水溝(開渠)													
LW-QQ LGS壁(壁種詳細図参照)	シャッター(煙感連動)	水勾配(特記なき限り1/100)	伸縮目地 (5-01-2)	一方枠	消火器ボックス埋込型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)	アスファルト防水													
ECF壁 (特記なき限りECF外壁コーナー部 はDn-***とする)	屋内消火栓開口補強(Di-13) 屋内消火栓は設備工事(共-2-11)	TR ()	ルーフドレイン	消	消火器ボックス埋込型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)	ウッドデッキ(再生木)		仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)											
EXP-J エキスパンション・ジョイント	埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)	安全ガードを示す	縦樋	消	消火器ボックス埋込型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)	上部ビュチャーレル(Di-41)		部屋名 FL*** GI***** 天井高さを示す											

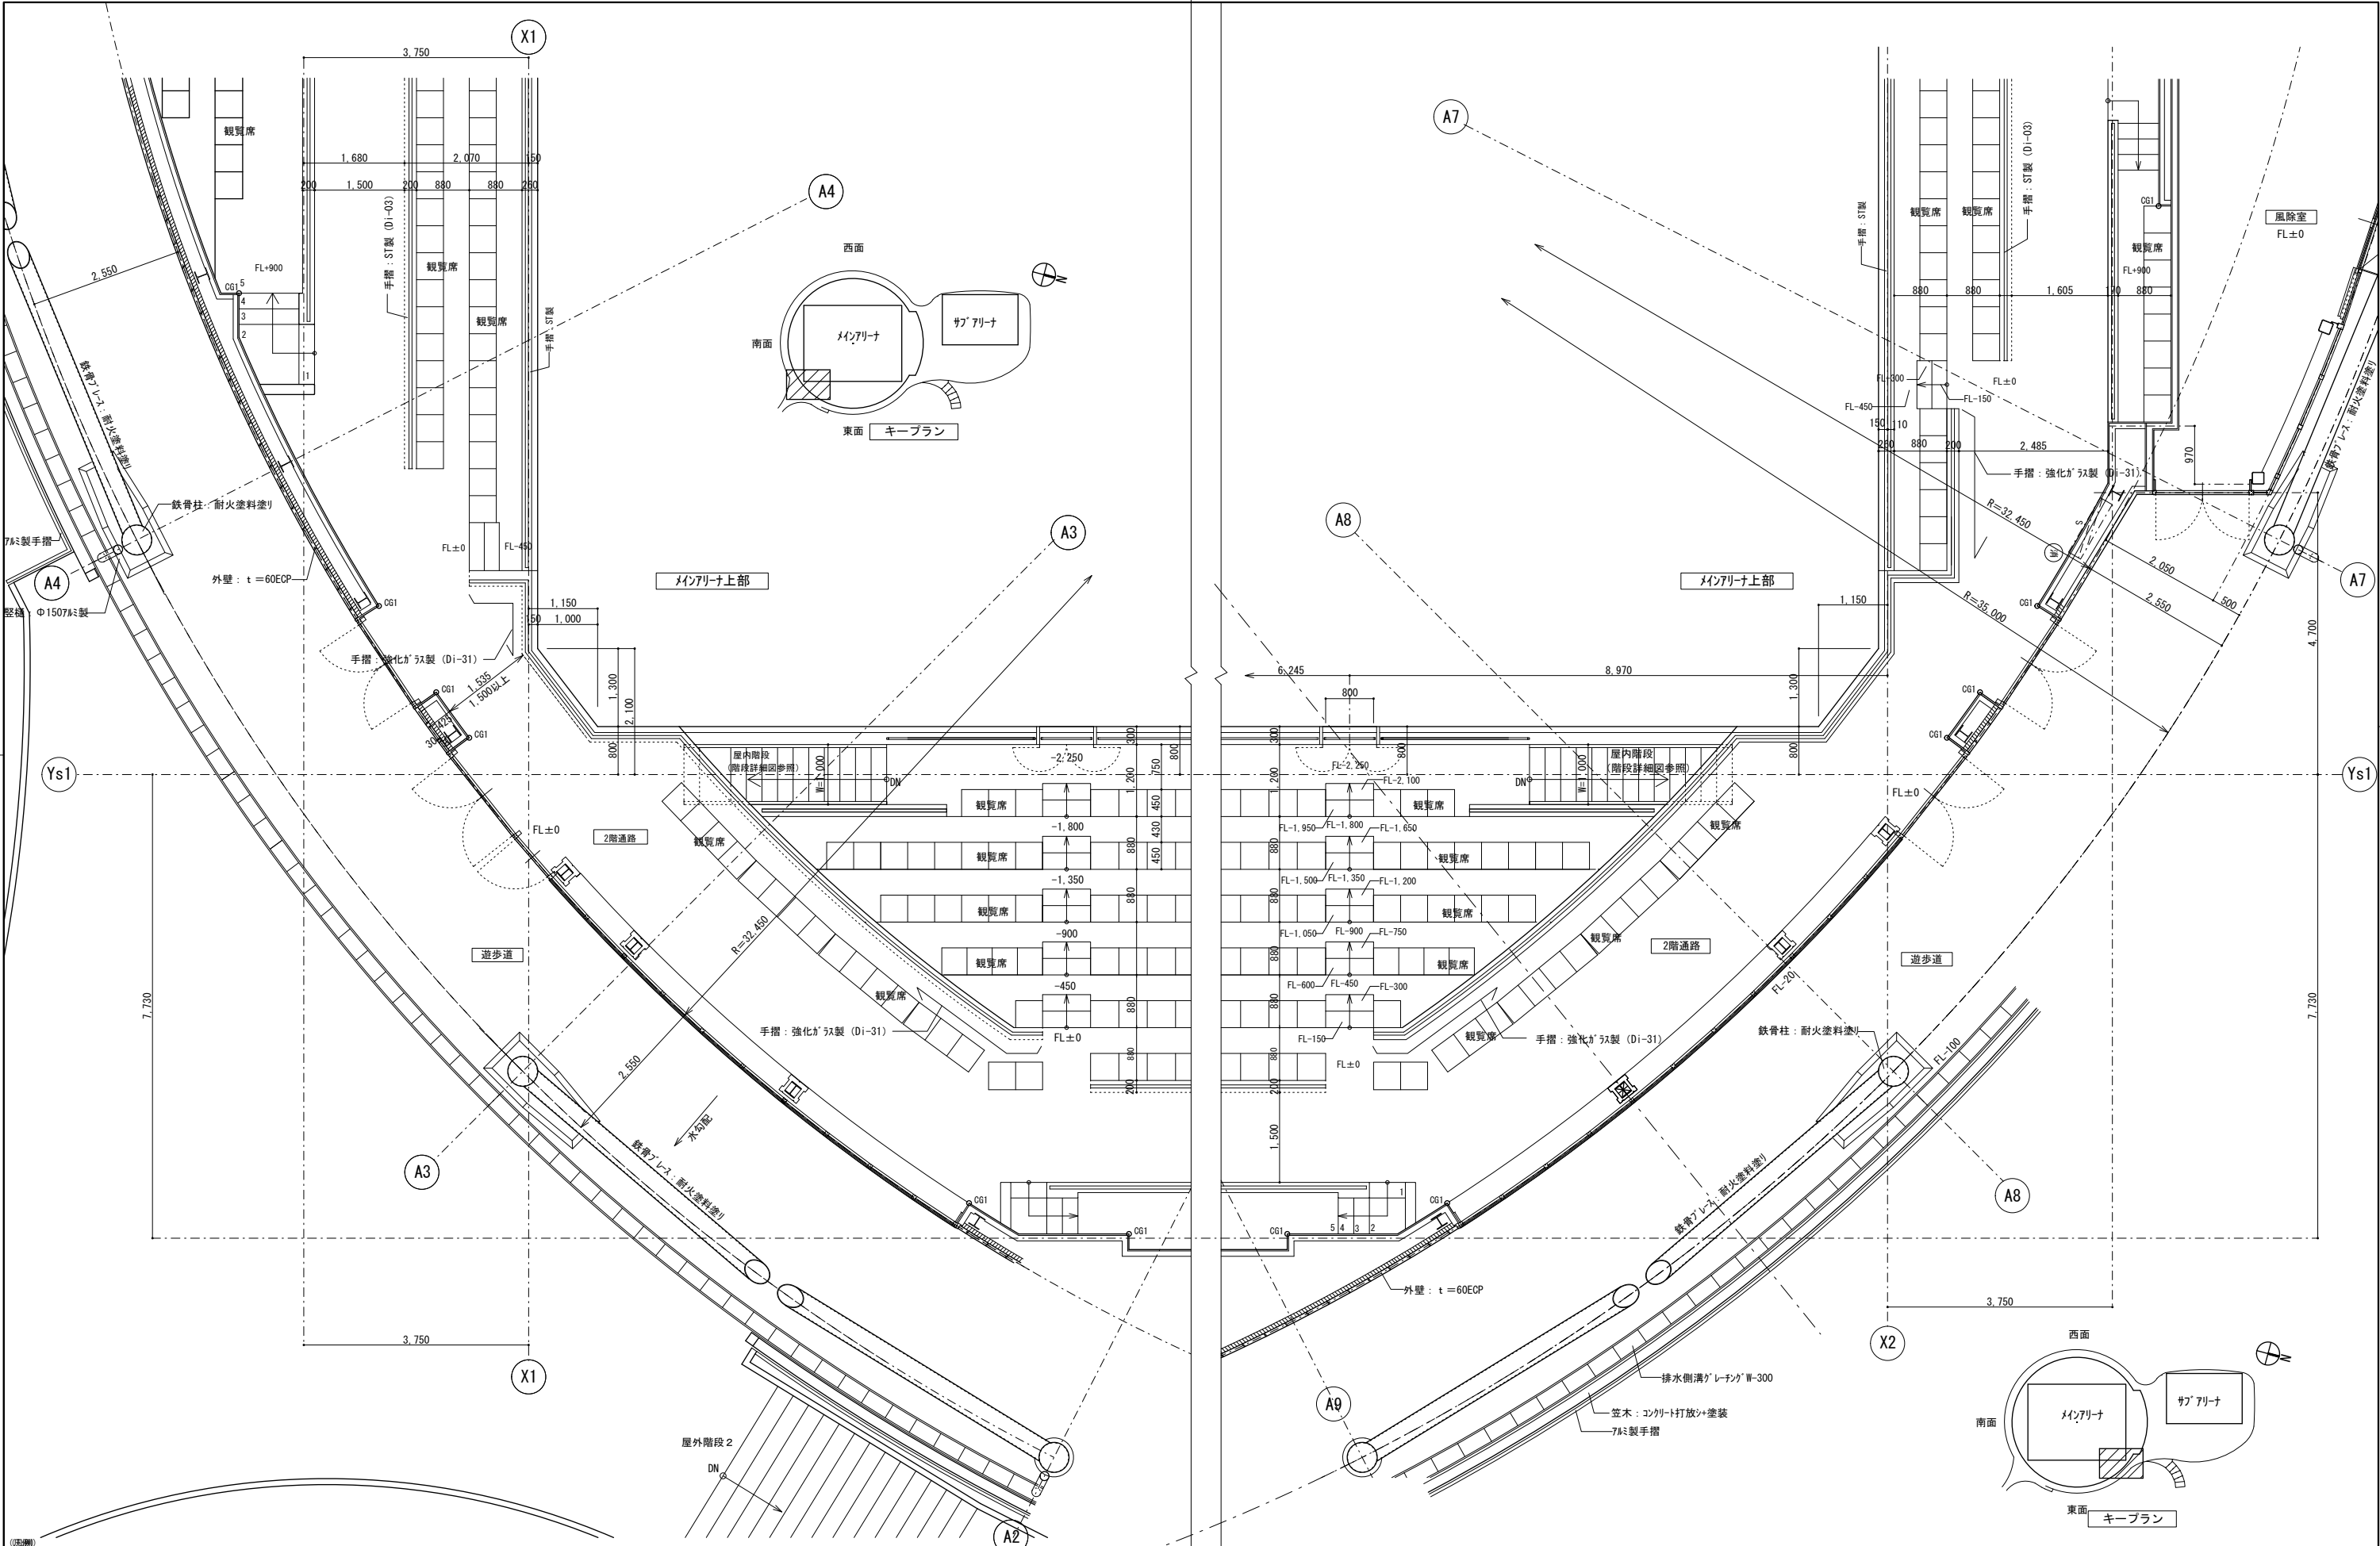

06国補構 常陸太田市新総合体育館新築工事									
A	建築工事	2階平面詳細図 (6)		S=1:50 (A1)		S=1:100 (A3)		最終版	2024年12月
	44	(アリーナ廻り)						株式会社 柴建築設計事務所	


RC壁	常閉ドア	誘導ブロック(1-01-7)	化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)	床見切	ステンレスFB-6×12	排水溝(グレーチング)	備品(別途工事)を示す
WA-QO RC下地他の壁(壁種詳細図参照)	常閉ドア(煙感連動)	コーナーガード1, 2 (DI-28)	マンホール600φ	一方枠	スチールFB-16加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20, 見付+25	排水溝(開渠)	
LW-QO LGS壁(壁種詳細図参照)	シャッター(煙感連動)	水勾配(特記なき限り1/100)	伸縮目地 (5-01-2)	消	消火器ボックス壁型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)	アスファルト防水	仕上レベル天を示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)
ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部 はDe-****とする)	屋内消火栓開口補強(DI-13)	トラップ()内数字は段数を示す (8-31-3)	ルーフドレイン	消	消火器ボックス壁型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)	ウッドデッキ(再生木)	
EXP-J エキスパンション・ジョイント	埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)	安全ガードを示す	縦樋	消	消火器ボックス壁型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)	上部ビクチャーレール(DI-41)	部屋名 FL*** CH=***** 天井高さを示す (****)

<代表設計者>
一級建築士 大臣登録 第52731号
柴 恭

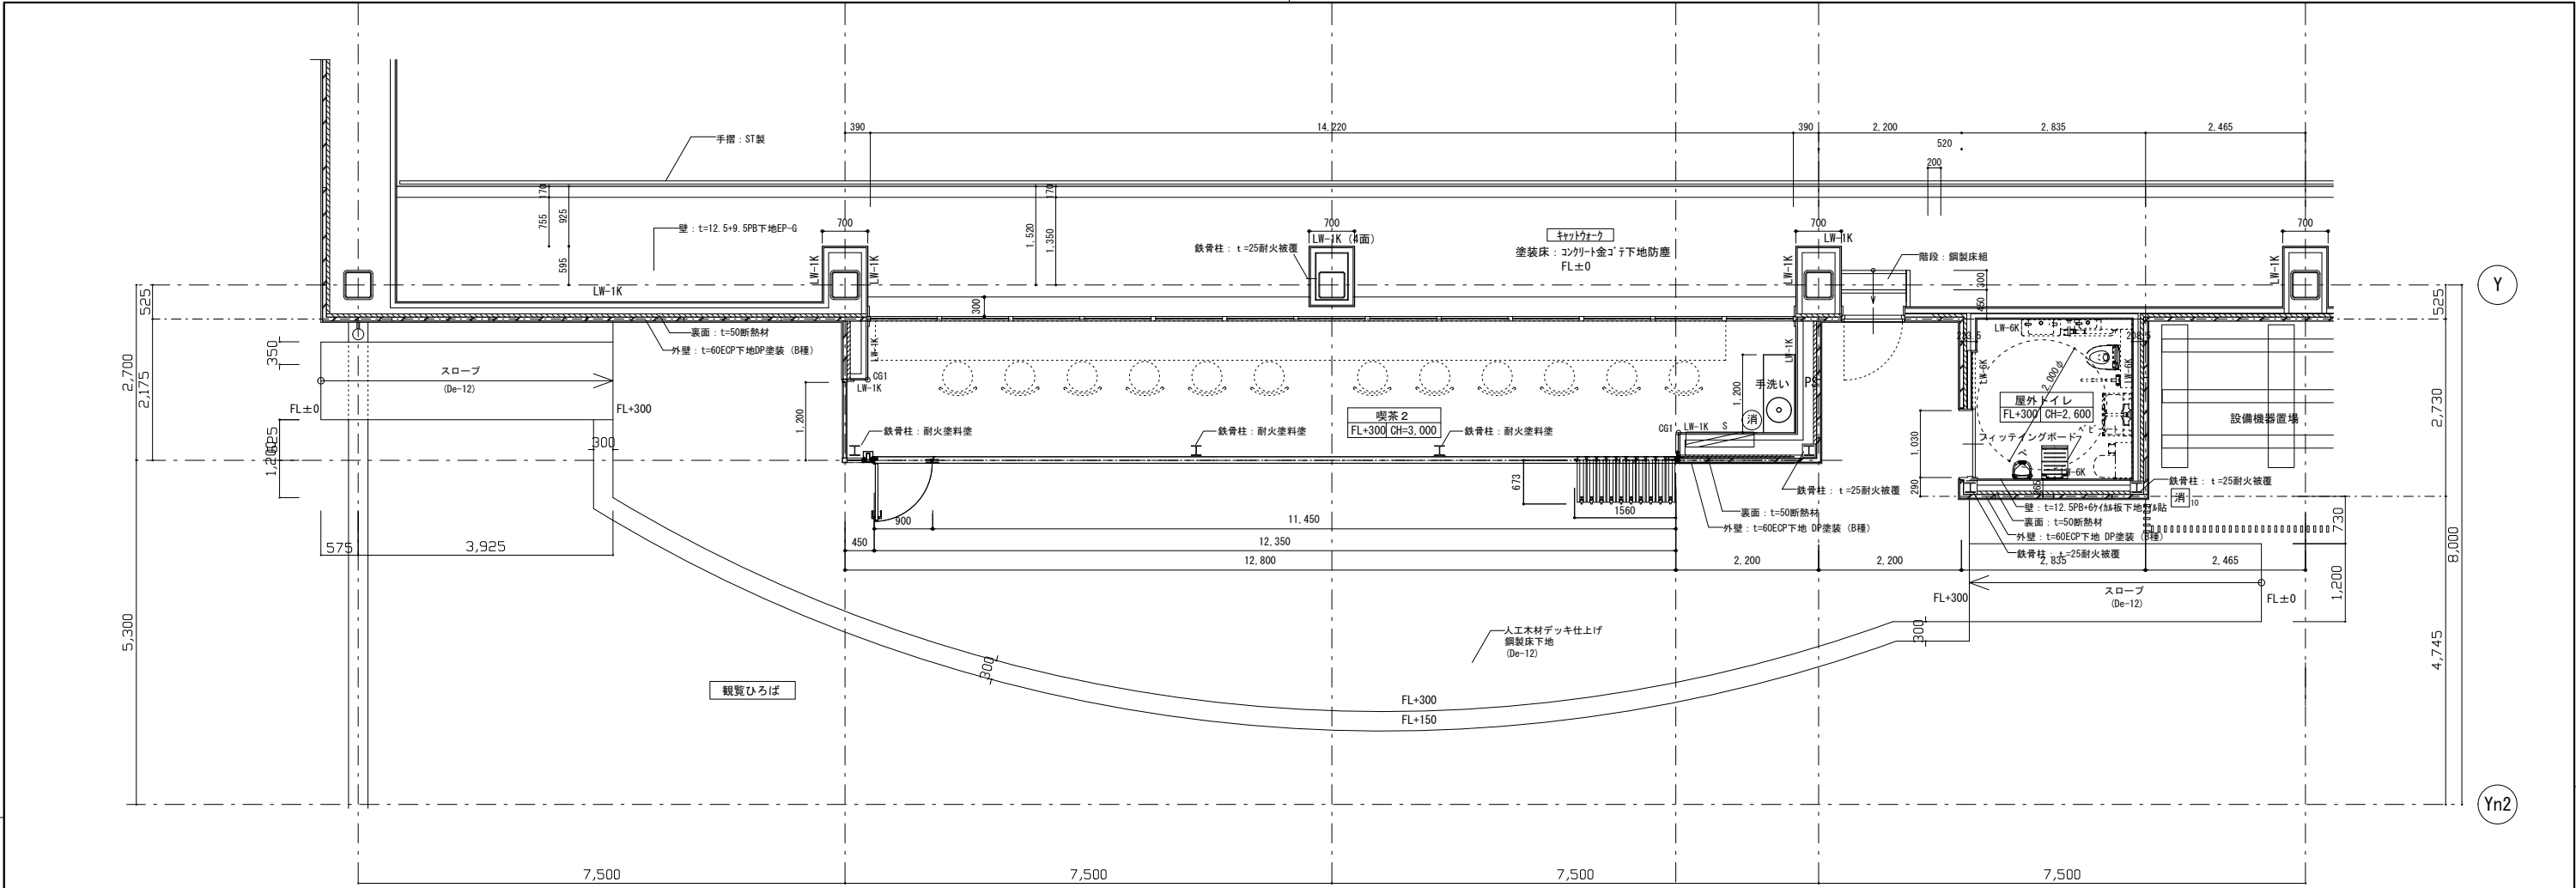


平面詳細図 S=1:50


ベ	ベビーチェア(LIXIL AC-BK-F62 同等品)
ベシート	LIXIL AC-OK 21F同等品
はねあげ式手摺	LIXIL KF-481EH70同等品
鏡・手すり 取付下地補強	スチール厚1.6

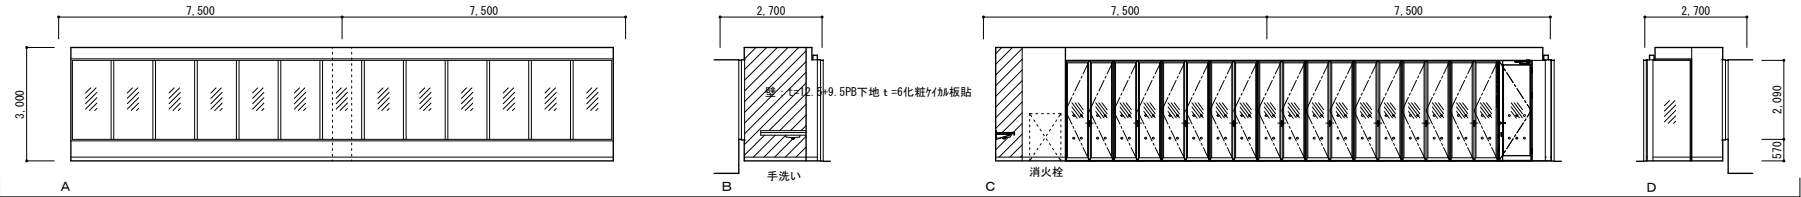



2階 喫茶2 展開図 S=1:100

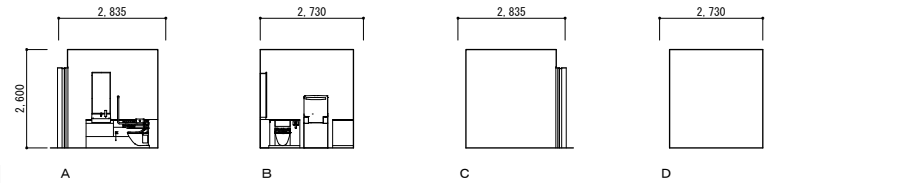

2階 屋外トイレ 展開図 S=1:100

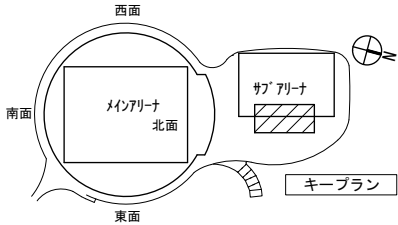



(凡例)										06国補構 常陸太田市新総合体育館新築工事					
RC壁	常閉ドア	誘導ブロック(1-01~7)	化粧蓋付き床下点検口 600角(防臭・防水型)	床見切	ステンレスFB-6×12	排水溝(グレーチング)	備品(別途工事)を示す			〈代表設計者〉 一級建築士 大臣登録 第52731号 柴 恭	A 建築工事 45 2階平面詳細図(7)・展開図 (喫茶2・多目的WC)	最終版 2024年12月			
RC下地他(壁/壁種詳細図参照)	常閉ドア(煙感連動)	コーナーガード1,2 (Di-28)	マンホール600φ	一方枠	スチールFB-1.6加工SOP塗装 高さ:天井まで 幅:壁厚+20,見付+25	排水溝(開渠)	部屋名 FL*** CH***** 天井高さを示す (特記なき限りFL±0) スラブコン天を示す (特記なき限りFL-10)								
LGS壁(壁種詳細図参照)	シャッター(煙感連動)	水勾配(特記なき限り1/100)	伸縮目地(5-01-2)	消	消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)	アスファルト防水									
ECP壁 (特記なきECP外壁コーナー部はDe-****とする)	屋内消火栓開口補強(Di-13)	タラップ()内数字は段数を示す(8-31-3)	ルーフドレイン	消	消火器ボックス設置型 (ABC粉末10型消火器・蓄圧式 は別途)	ウッドデッキ(再生木)									
EXP-J エキスパンション・ジョイント	埋込消火器ボックス (消火器本体は別途)	安全ガードを示す	堅礎	消	消火器ボックス設置型 (ABC粉末20型消火器・蓄圧式 は別途)	上部ビクチャレール(Di-41)									

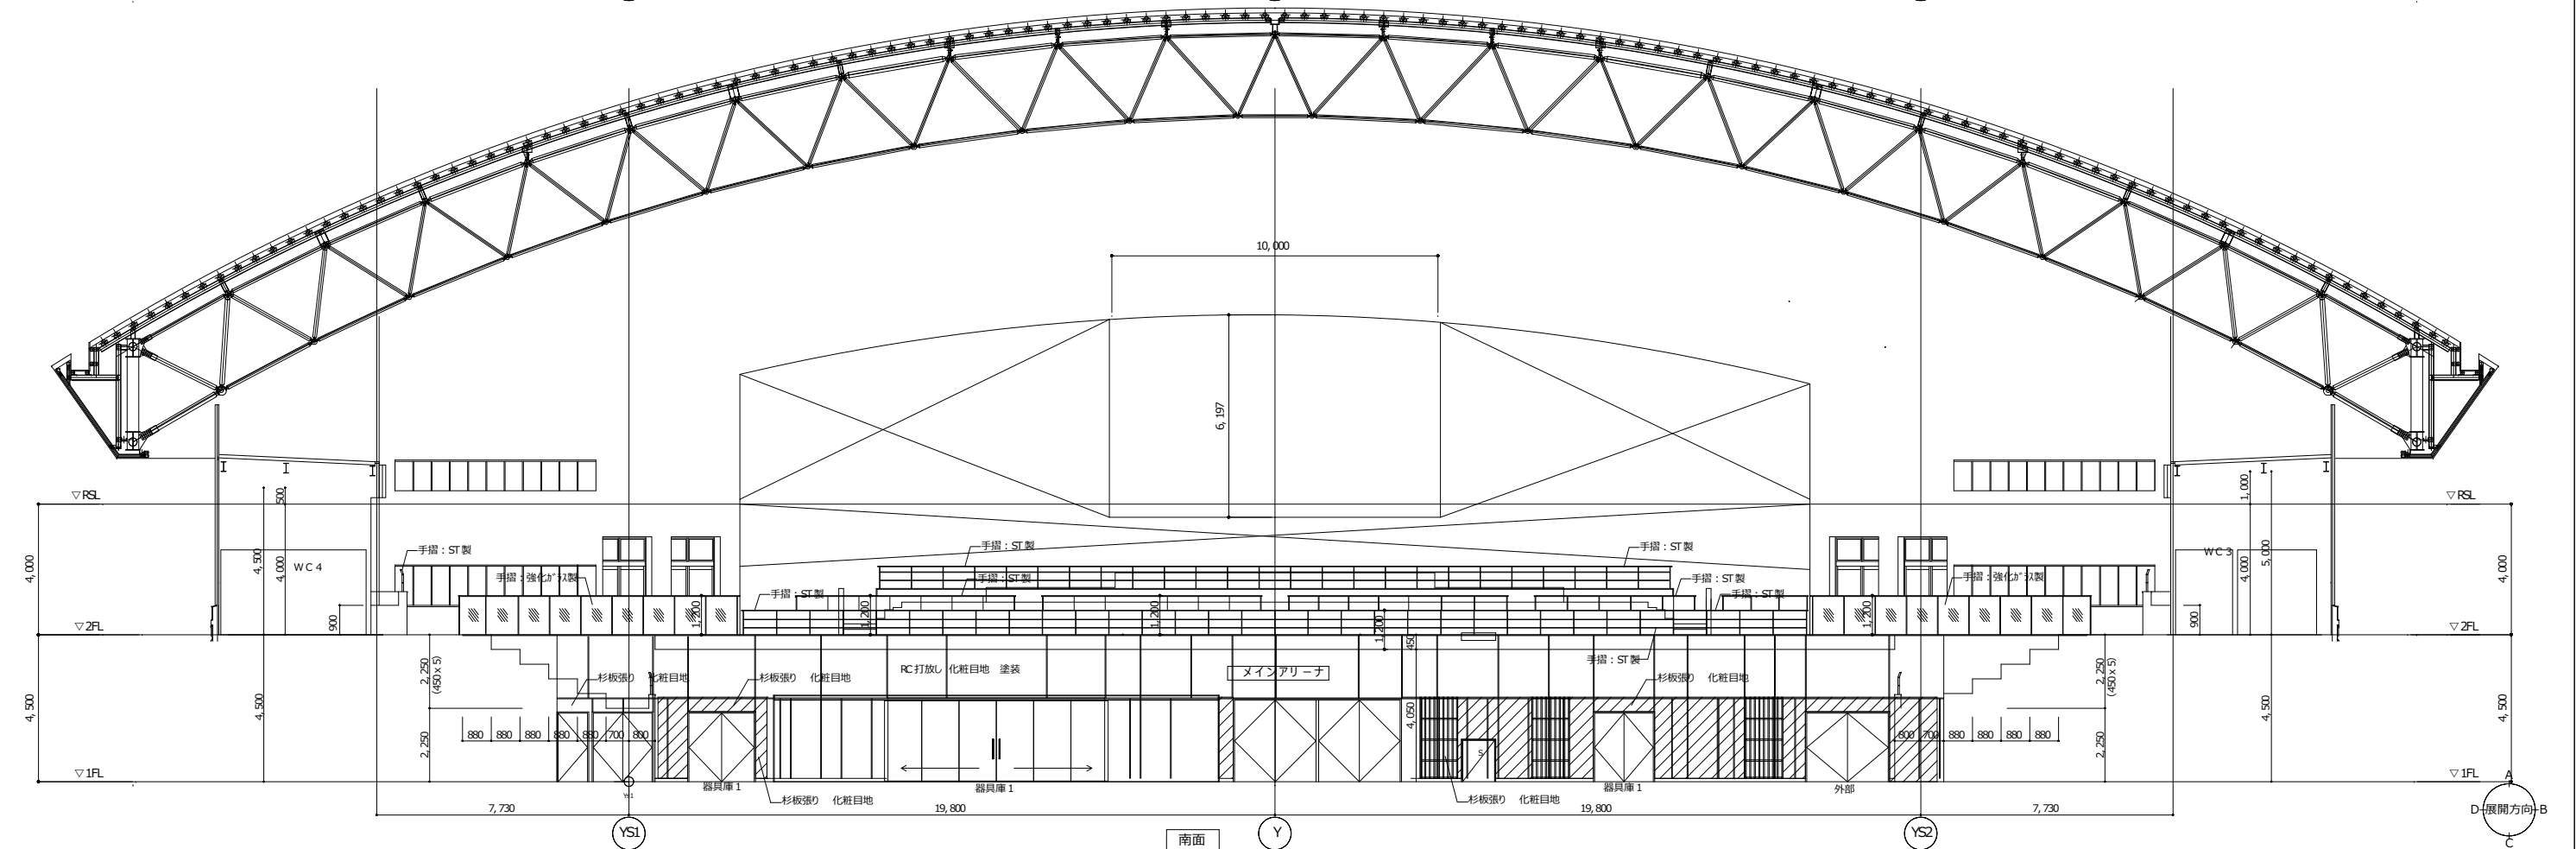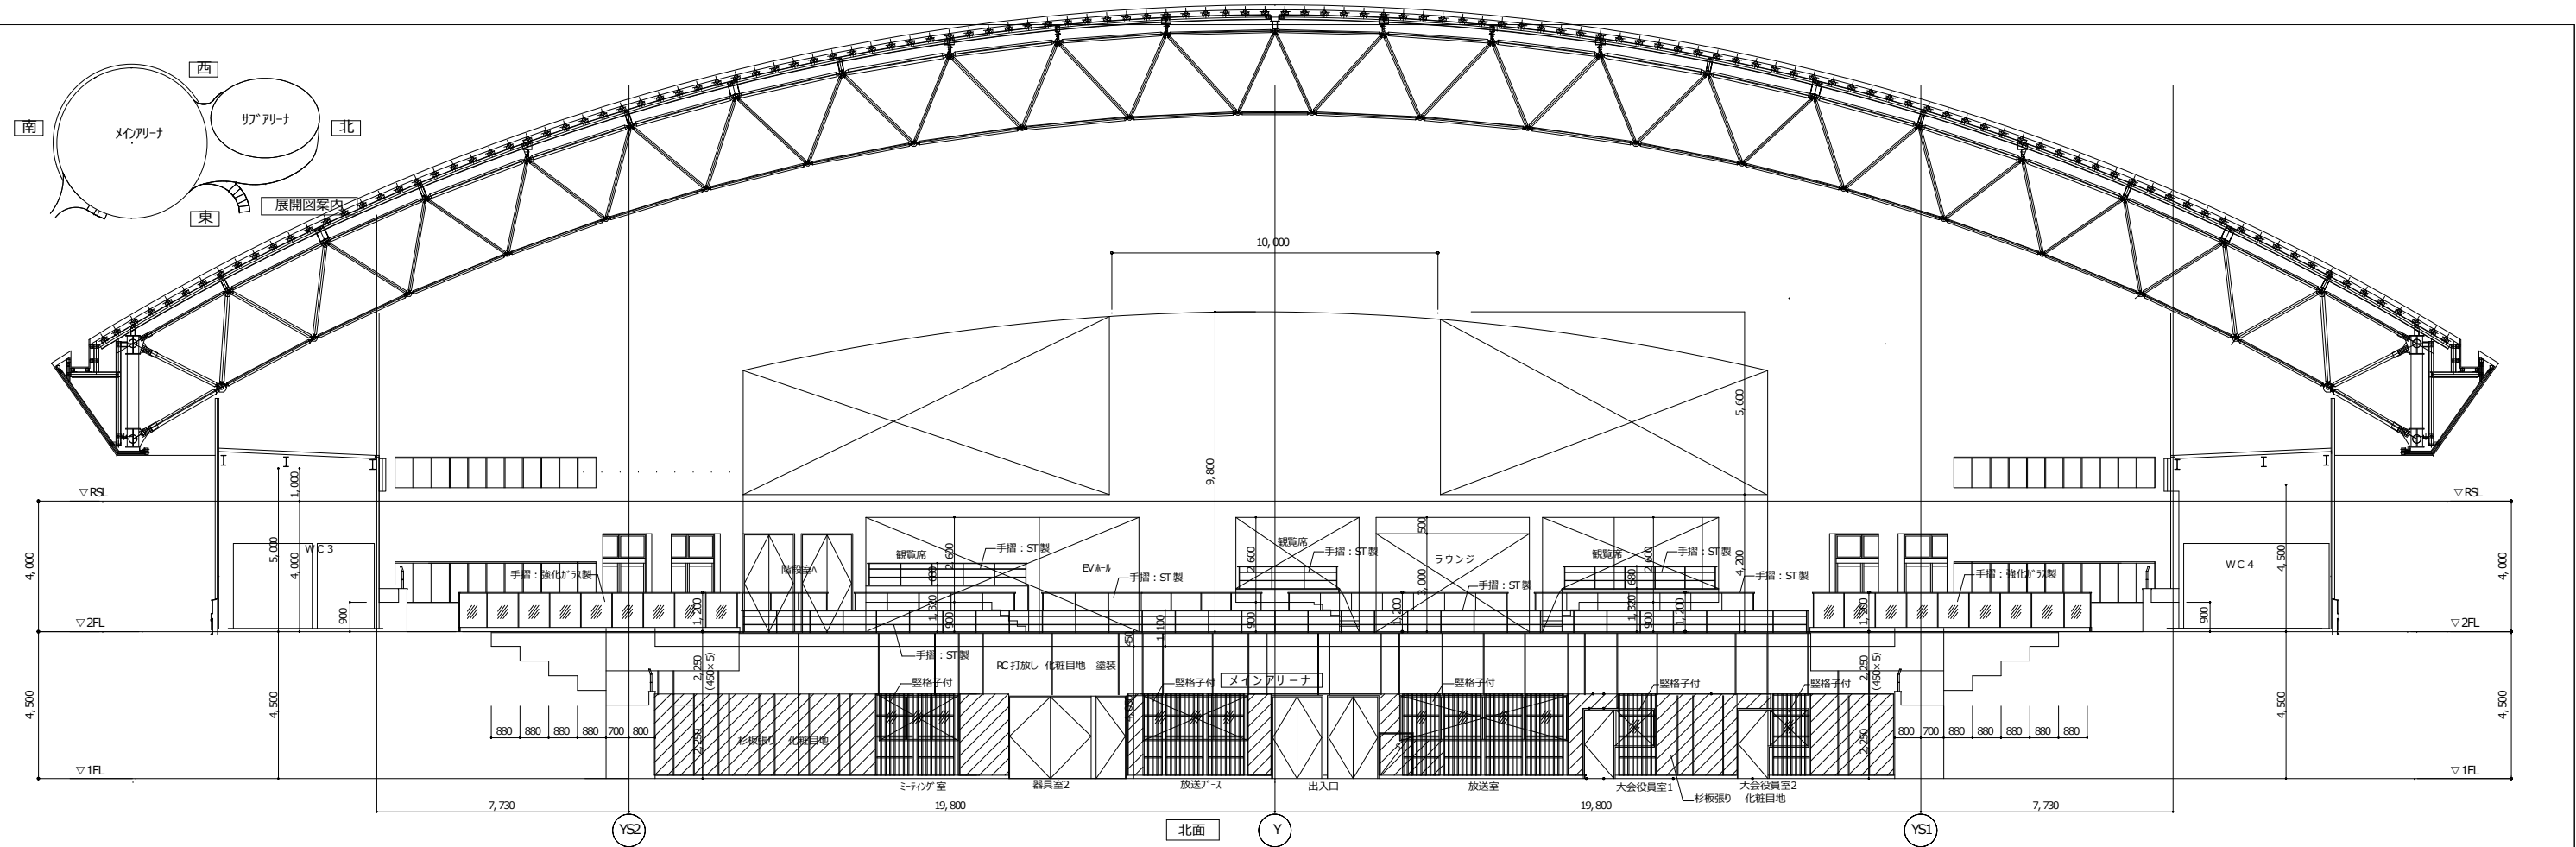

杉板張り 化粧目地

<代表設計者>
一級建築士 国土交通大臣登録 第52731号
柴 恭






06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
A	建築工事	S-1: 100(A1) S-1: 200(A3)	[最終版] 2024年12月
46	展開図(1) (メインアリーナ)		
株式会社 柴建築設計事務所			

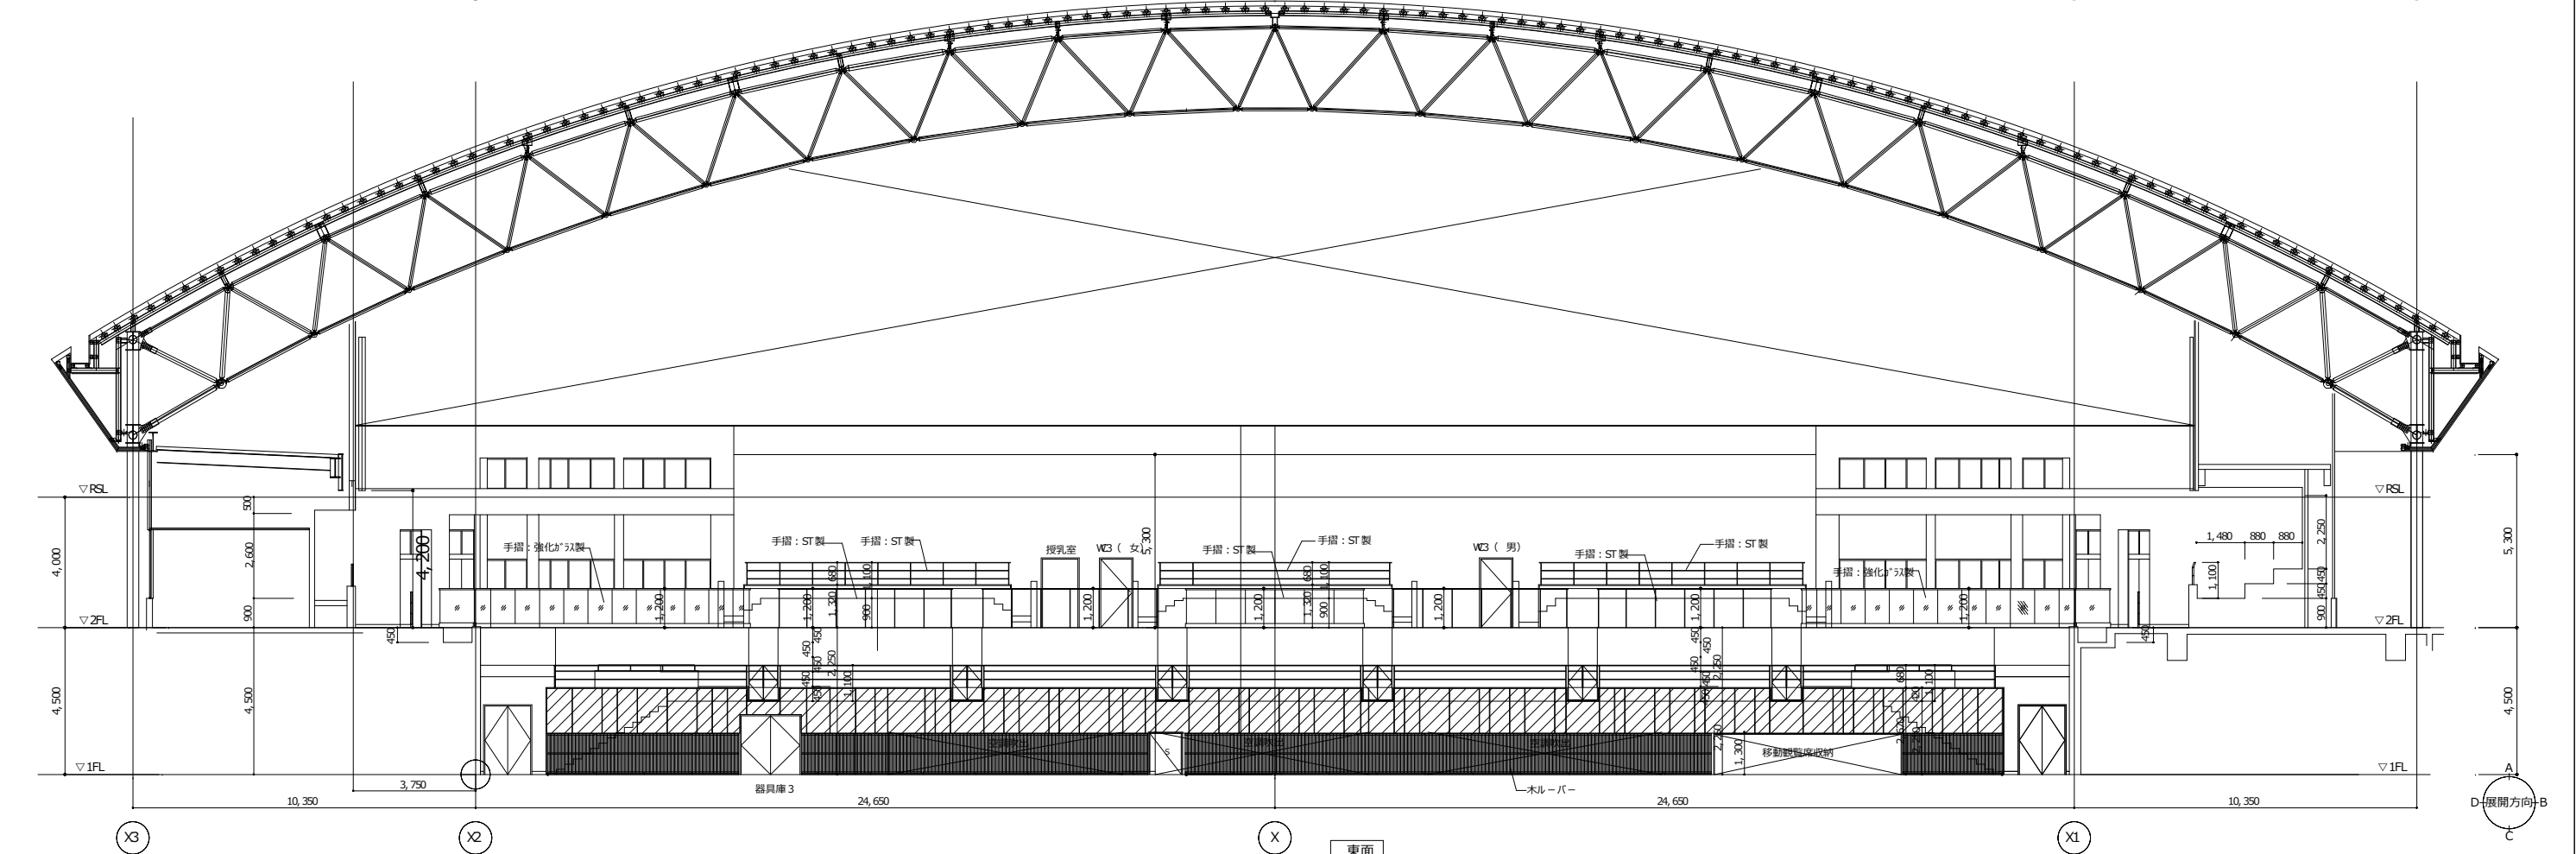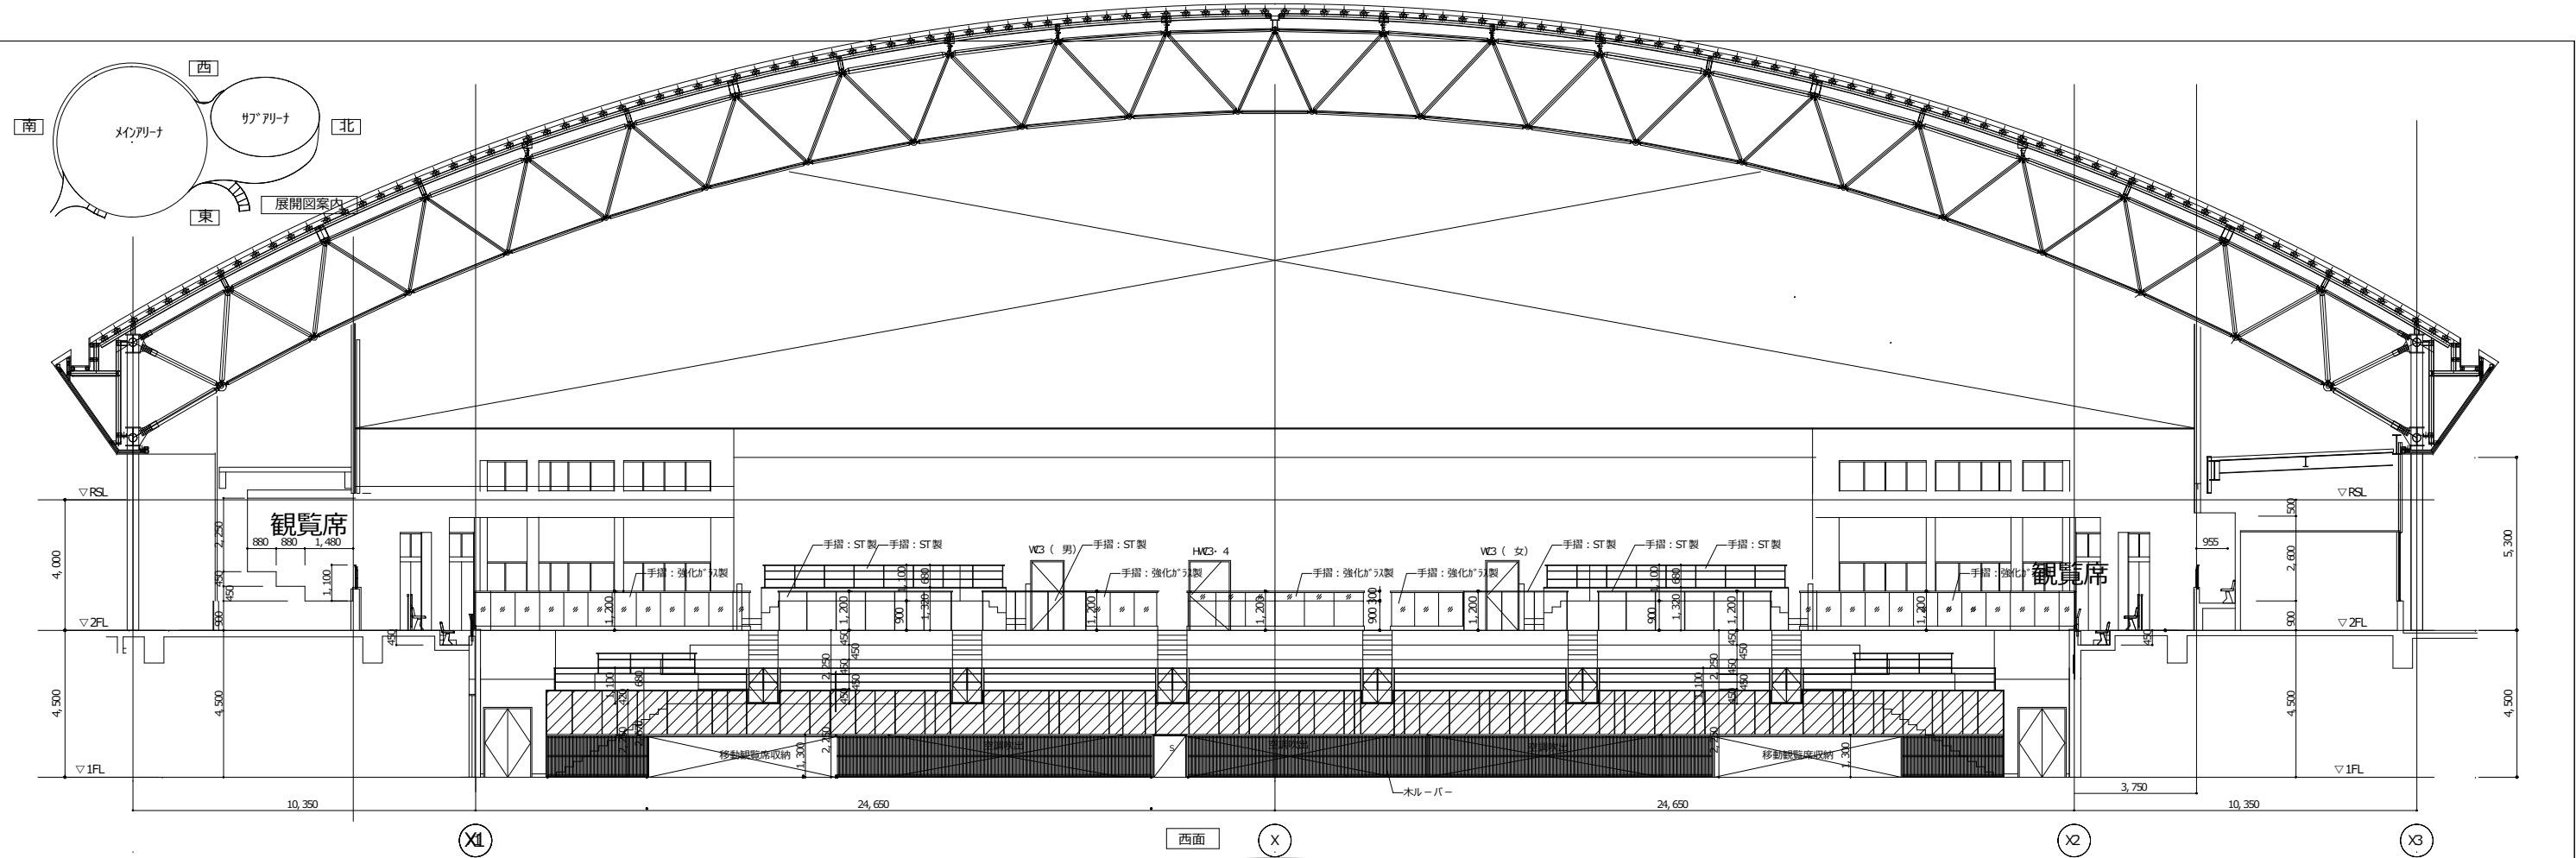

杉板張り 化粧目地

<代表設計者>
一級建築士 国土交通大臣登録 第52731号
柴 恭

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事			
A	建築工事	最終版 2024年12月	
47	展開図(2) (メインアリーナ) S=1: 100(A1) S=1: 200(A3)		
株式会社 柴建築設計事務所			

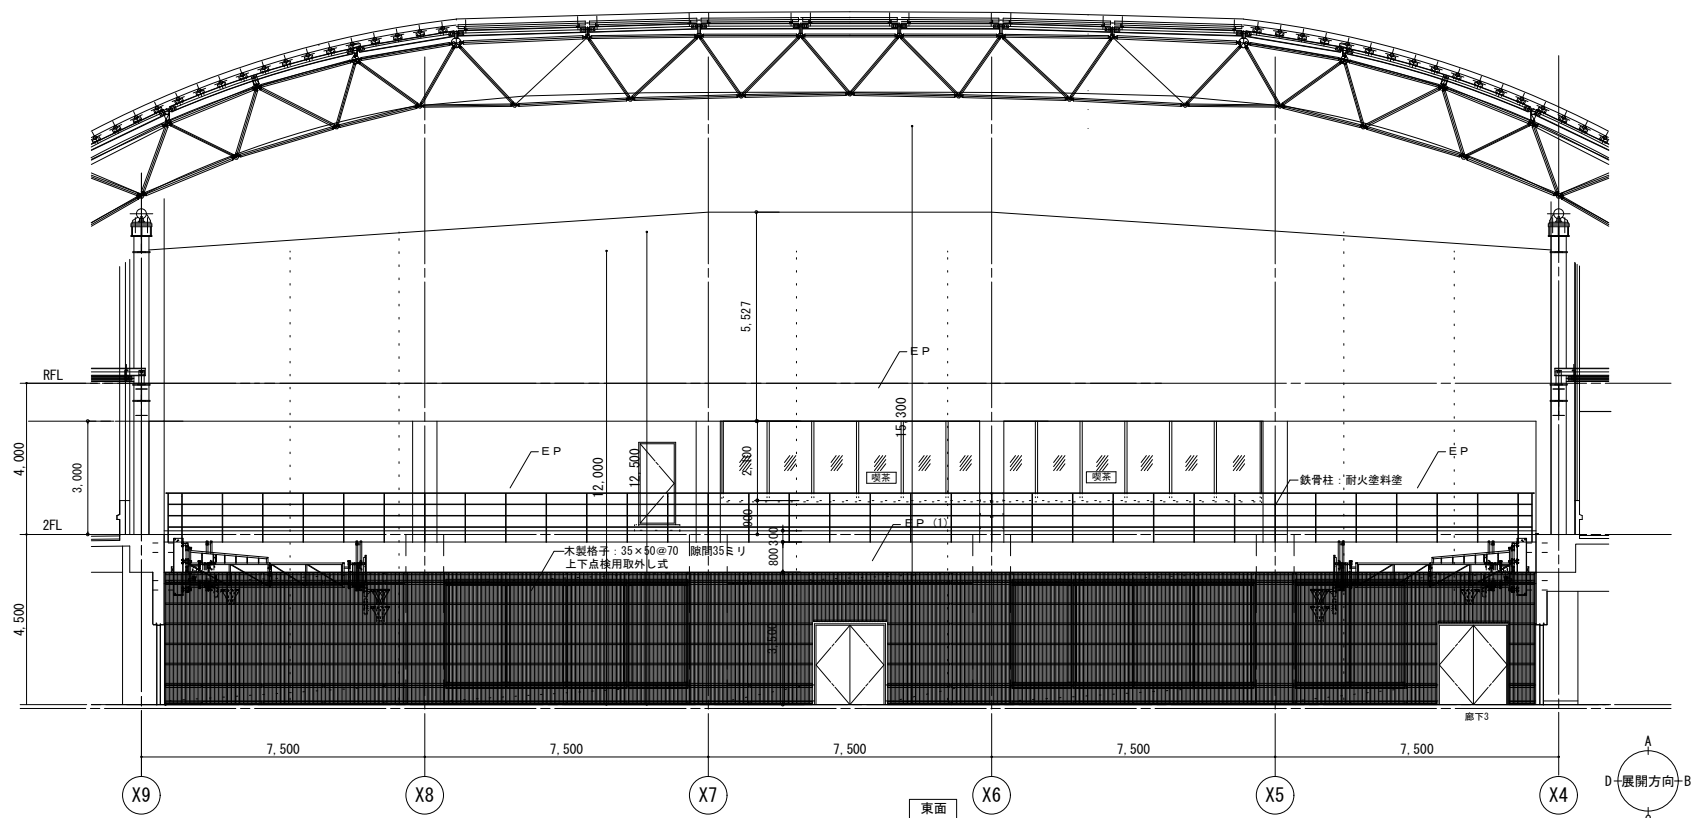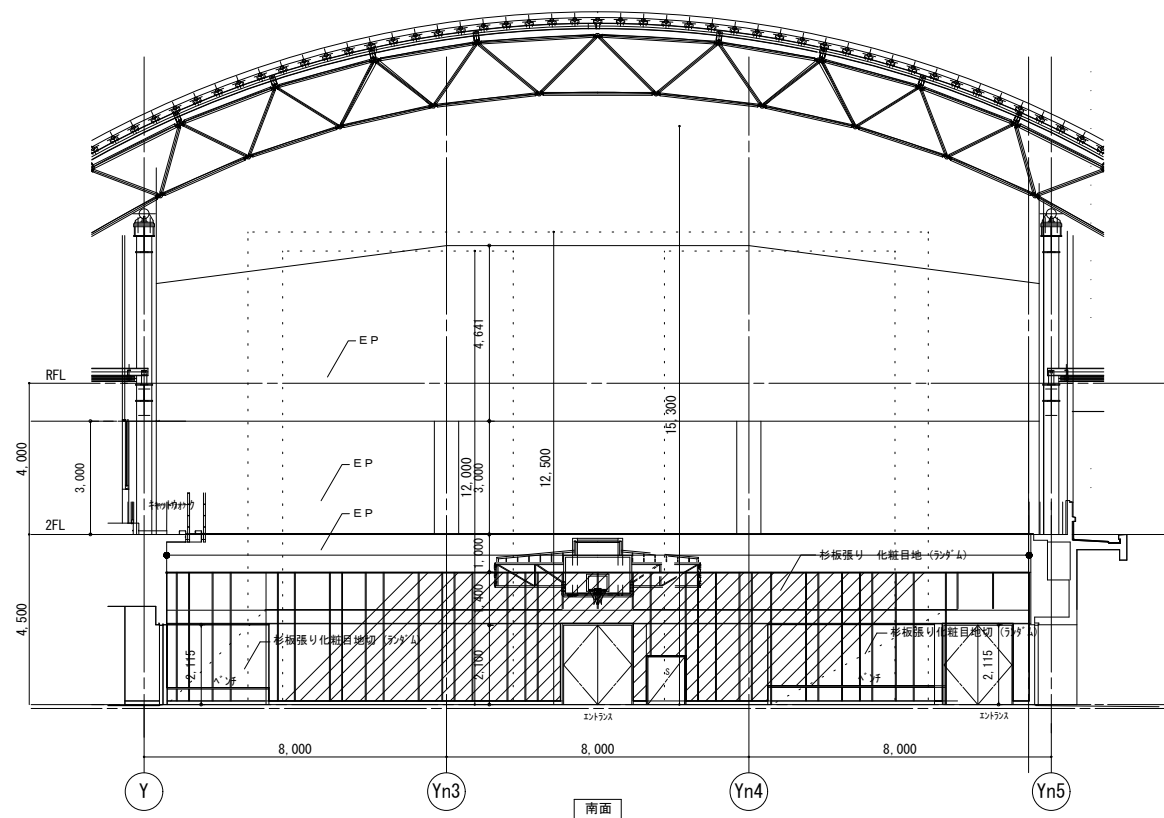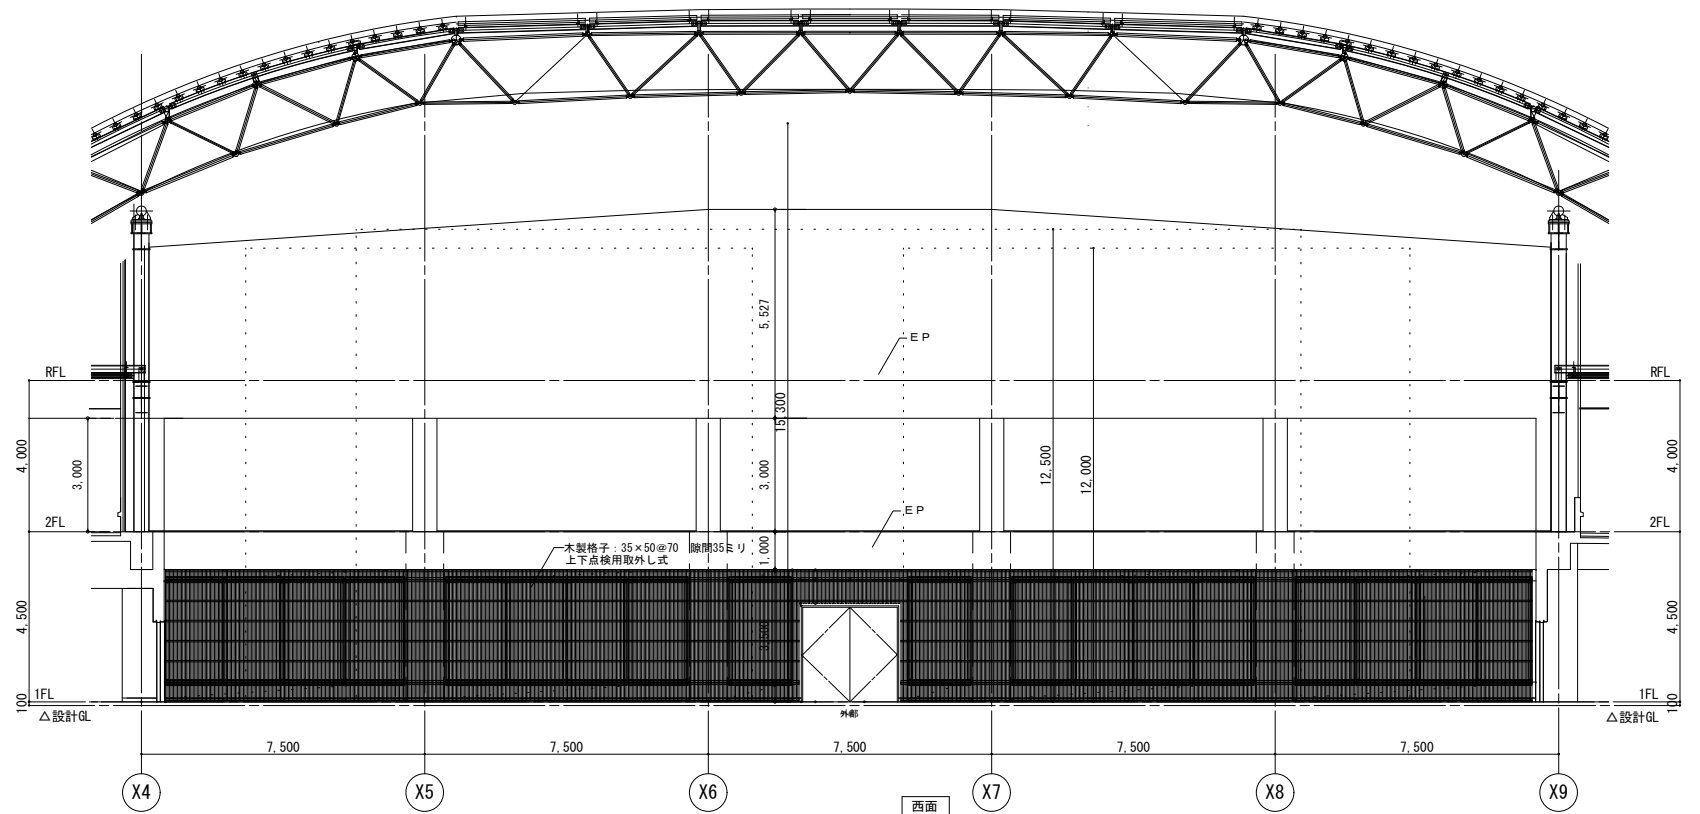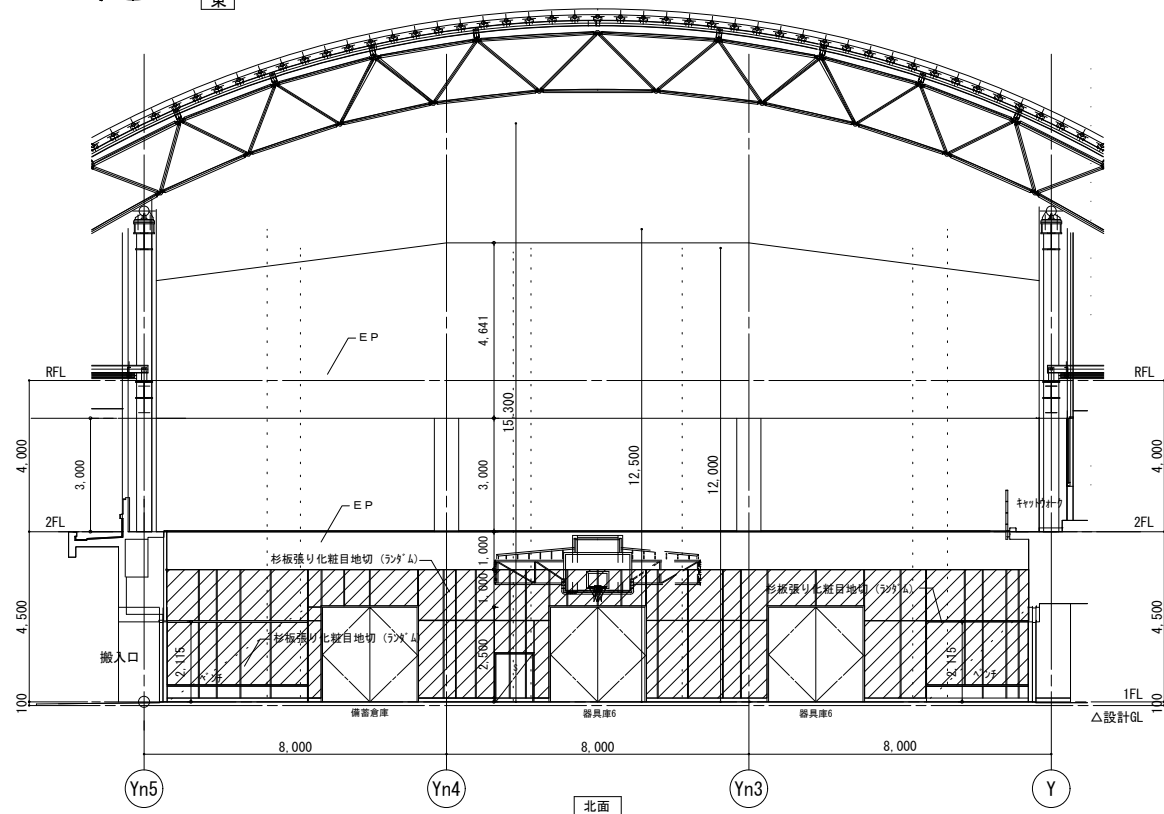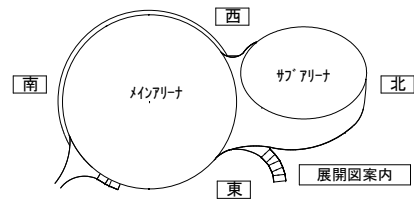

杉板張り 化粧目地

＜代表設計者＞
一級建築士 国土交通大臣登録 第52731号
柴 恭

06国補都構 常陸太田市新総合体育館新築工事

A	建築工事	最終版	2024年12月
48	展開図(3) (サブアリーナ)	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	
株式会社 柴建築設計事務所			